

广西壮族自治区建设工程 多层级工程量清单计算规范

房屋建筑与装饰工程

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

2025 年 12 月

前 言

根据住房城乡建设部《工程造价改革工作方案》（建办标函〔2020〕38号）精神，编制组在《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）基础上，经深入调查研究，结合广西实际，组织编制了《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰工程）》（以下简称“本规范”）。

本规范的主要内容包括：总则、术语、工程量清单编制、附录1 房屋类型及室外总图类型分类表、附录2 房屋建筑工程概况表、附录3 估算工程量清单项目、附录4 概算工程量清单项目、附录5 预算工程量清单项目。

本规范由自治区住房城乡建设厅负责管理，由自治区建设工程造价站负责具体解释。在执行过程中，请各单位注意总结经验、积累资料，如有意见和建议，请将意见和有关资料反馈到自治区建设工程造价站，以便及时研究解决。

主编单位：广西壮族自治区建设工程造价站

编制领导小组

组 长：杨绿峰 自治区住房城乡建设厅厅长
副 组 长：崔 磊 自治区住房城乡建设厅副厅长
莫前锋 自治区发展改革委副主任
肖东海 自治区财政厅副厅长
成 员：陈仕洋 自治区住房城乡建设厅建设综合处处长
谭遂裕 自治区发展改革委固定资产投资处处长
徐 捷 自治区财政厅经济建设处处长
蓝 俊 自治区建设工程造价站站长
李洪源 自治区政府投资项目评审中心主任
杨朝霞 自治区财政厅财政投资评审中心主任

编制工作组

组 长：蓝 俊 自治区建设工程造价站站长
副 组 长：庞宗琨 自治区建设工程造价站副站长
主 编：庞宗琨 朱文华 赖伟琳
编制成员：廖颖滢 何荣莲 周慧玲 银 庚 谢宇翔 高雪莹
史凤玲 施惠莲 陆青钦 麻志京 贺 赞 唐 艳
杨伟锋 梁 杰 刘 艳 陆威利 潘家昊

目 录

1 总则	1
2 术语	2
3 工程量清单编制	3
附录 1 房屋类型及室外总图类型分类表	5
1.1 房屋类型分类表	5
1.2 室外总图类型分类表	9
附录 2 房屋建筑工程概况表	10
2.1 建设项目概况表	10
2.2 单项工程概况表	11
附录 3 估算工程量清单项目	13
3.1 地下建筑工程 (AXXX10)	13
3.2 地上建筑工程 (AXXX20)	14
3.3 构筑物工程 (AXXX30)	15
3.4 总图工程 (ZXXX)	16
3.5 专项工程 (X001)	18
3.6 外部配套工程 (P001)	19
3.7 拆除工程 (H001)	22
附录 4 概算工程量清单项目	23
4.1 土石方工程 (AXXX0101)	23
4.2 地基处理与边坡支护工程 (AXXX0102)	24
4.3 桩基工程 (AXXX0103)	26
4.4 砌筑工程 (AXXX0104)	27
4.5 混凝土及钢筋混凝土工程 (AXXX0105)	28
4.6 金属结构工程 (AXXX0106)	30
4.7 木结构工程 (AXXX0107)	31
4.8 门窗工程 (AXXX0108)	32
4.9 屋面及防水工程 (AXXX0109)	33
4.10 保温、隔热、防腐工程 (AXXX0110)	34
4.11 楼地面装饰工程 (AXXX0111)	36
4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (AXXX0112)	37
4.13 天棚工程 (AXXX0113)	38
4.14 其他装饰工程 (AXXX0114)	39
4.15 构筑物工程 (AXXX0115)	40
4.16 总图建筑工程 (ZXXX0116)	41
4.17 专项工程 (X001)	42
4.18 外部配套工程 (P00101)	44
4.19 拆除工程 (H00101)	46
4.20 措施项目 (AXXX0120)	47
附录 5 预算工程量清单项目	48
5.1 土石方工程	48
5.1.1 基础土石方	48
5.1.2 平整场地及其他	53
5.1.3 相关问题及说明	54
5.2 地基处理与边坡支护工程	57
5.2.1 地基处理	57

5.2.2	基坑与边坡支护	64
5.2.3	施工排水、降水	71
5.2.4	相关问题及说明	73
5.3	桩基工程	74
5.3.1	预制桩	74
5.3.2	灌注桩	78
5.3.3	相关问题及说明	84
5.4	砌筑工程	85
5.4.1	砖砌体	85
5.4.2	砌块砌体	91
5.4.3	石砌体	94
5.4.4	轻质墙板	97
5.4.5	砌体构筑物	99
5.4.6	相关问题及说明	103
5.5	混凝土及钢筋混凝土工程	104
5.5.1	基础及楼地面垫层	104
5.5.2	现浇混凝土构件	106
5.5.4	装配式预制混凝土构件安装	121
5.5.5	混凝土模板	125
5.5.6	钢筋及螺栓、铁件	133
5.5.7	相关问题及说明	137
5.6	金属结构工程	141
5.6.1	钢网架	141
5.6.2	钢屋架、钢托架、钢桁架	142
5.6.3	钢柱	144
5.6.4	钢梁	145
5.6.5	钢板楼板、墙板、屋面板	147
5.6.6	钢天窗架、墙架、挡风架	149
5.6.7	其他钢构件	150
5.6.8	钢构件制作及其他	152
5.6.9	金属制品	153
5.6.10	相关问题及说明	154
5.7	木结构工程	155
5.7.1	木屋架	155
5.7.2	木构件	156
5.7.3	屋面木基层	158
5.7.4	装配式木结构	159
5.7.5	相关问题及说明	162
5.8	门窗工程	163
5.8.1	木门	163
5.8.2	金属门	164
5.8.3	金属卷帘（闸）门	165
5.8.4	厂库房大门、特种门	166
5.8.5	其他门	168
5.8.6	木窗	170
5.8.7	金属窗	171
5.8.8	门窗套	173
5.8.9	窗台板	174

5.8.10 窗帘、窗帘盒、轨	175
5.8.11 相关问题及说明	176
5.9 屋面及防水工程	177
5.9.1 屋面	177
5.9.2 屋面防水及其他	181
5.9.3 墙面防水、防潮	187
5.9.4 楼（地）面防水、防潮	190
5.9.5 基础防水及止水带	194
5.9.6 相关问题及说明	197
5.10 保温、隔热、防腐工程	198
5.10.1 保温、隔热	198
5.10.2 防腐面层	210
5.10.3 其他防腐	221
5.10.4 相关问题及说明	225
5.11 楼地面装饰工程	226
5.11.1 整体面层及找平层	226
5.11.2 石材及块料面层	229
5.11.3 橡塑面层	232
5.11.4 其他材料面层	233
5.11.5 踢脚线	234
5.11.6 楼梯面层	235
5.11.7 台阶装饰	236
5.11.8 零星装饰项目	237
5.11.9 相关问题及说明	239
5.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	240
5.12.1 墙、柱面抹灰	240
5.12.2 零星抹灰	243
5.12.3 墙、柱面块料面层	244
5.12.4 零星块料面层	250
5.12.5 墙、柱面装饰	252
5.12.6 幕墙工程	258
5.12.7 隔墙、隔断	261
5.12.8 相关问题及说明	263
5.13 天棚工程	264
5.13.1 天棚抹灰	264
5.13.2 天棚吊顶	265
5.13.3 天棚其他装饰	273
5.13.4 相关问题及说明	274
5.14 油漆、涂料、裱糊工程	275
5.14.1 木材面油漆	275
5.14.2 金属面油漆	277
5.14.3 抹灰面油漆	283
5.14.4 喷刷涂料	288
5.14.5 裱糊	294
5.14.6 相关问题及说明	295
5.15 其他装饰工程	296
5.15.1 柜、架、台	296
5.15.2 装饰线条	298

5.15.3 扶手、栏杆、栏板装饰	302
5.15.5 浴厕配件	305
5.15.6 旗杆、黑板	306
5.15.7 招牌、灯箱	307
5.15.8 美术字	309
5.15.9 石材、瓷砖加工	312
5.15.10 建筑外遮阳	313
5.15.11 相关问题及说明	314
5.16 措施项目	315
5.16.1 技术措施项目	315
5.16.2 综合措施项目	316

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

1 总则

1.0.1 为规范我区建设工程计量行为，统一房屋建筑与装饰工程工程量计算规则、工程量清单编制方法，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于广西壮族自治区行政区域内工业与民用的房屋建筑与装饰工程计量和工程量清单编制。

1.0.3 本规范包含估算、概算、预算三个层级的工程量清单项目，具体详见附录。

1.0.4 房屋建筑与装饰工程的工程量清单编制，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

2 术语

2.0.1 工程量计算

按照工程设计文件、技术标准、统一的工程量计算规范等进行工程数量计算的活动。

2.0.2 房屋建筑

在固定地点，为使用者或占用物提供庇护覆盖以进行生活、生产或其他活动的实体，可分为工业建筑与民用建筑。

2.0.3 工业建筑

提供生产用的各种建筑物，如车间、厂区建筑、动力站、与厂房相连的生活间、厂区内的库房和运输设施等。

2.0.4 民用建筑

非生产性的居住建筑和公共建筑，如住宅、办公楼、幼儿园、学校、食堂、影剧院、商店、体育馆、旅馆、医院、展览馆等。

3 工程量清单编制

3.0.1 估算清单项目编码由三级编码组合而成，采用字母加五位阿拉伯数字表示：

第一级表示房屋建筑专业分类码，由一位英文字母组成，房屋建筑工程对应字母 A。

第二级表示房屋建筑类型分类码，由三位阿拉伯数字组成，详见表 1.1 房屋类型分类表。

第三级表示扩大分部分类码，由两位阿拉伯数字组成。

3.0.2 概算清单项目编码由五级编码组合而成，采用字母加九位阿拉伯数字表示：

第一级表示工程分类码，由一位英文字母组成，房屋建筑工程对应字母 A。

第二级表示房屋建筑类型分类码，由三位阿拉伯数字组成，详见 1.1 房屋类型分类表。

第三级表示专业工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第四级表示分部工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第五级表示扩大分项工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

3.0.3 预算清单项目编码由五级编码组合而成，采用十二位阿拉伯数字表示：

第一级表示专业工程分类码，由两位阿拉伯数字组成，房屋建筑工程对应“01”。

第二级表示分部工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第三级表示扩大分项工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第四级表示分项工程分类码，由三位阿拉伯数字组成。

第五级表示分项工程具体清单项目码，由三位阿拉伯数字组成。

3.0.4 估算、概算、预算工程量清单应根据本规范附录 3~5 项目编码、项目名称及项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。估算、概算清单项目第二级编码“X X X”需根据表 1.1 房屋类型分类表和表 1.2 室外总图类型分类确定。同一单位工程内不允许有相同编码的估算清单项目，同一估算清单内不允许有相同编码的概算清单项目，同一概算清单内允许有相同编码的预算清单项目，但不允许有项目编码、项目名称及项目特征完全一致的预算清单项目。

3.0.5 清单项目中的项目名称及特征描述应按附录中规定的项目名称予以确定，有特征选择项的需结合拟建工程项目的实际选择确定。预算清单项目中的“项目名称及项目特征”未提及，但对造价影响较大的特征可增加描述。

3.0.6 本规范部分预算清单项目明确了施工方法，在编制预算清单时应根据工程实际选用经济可行的施工方法，结算时不因承包人采用的实际施工方法与招标工程量清单描述不同而调整，除非招标工程量清单描述的施工方法无法实施。如招标工程量清单描述的施工方法经发包人、监理及专家论证后确实无法实施，需要调整的，按变更处理。

3.0.7 工程量计算应按附录规定的计算规则计算。

3.0.8 清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

3.0.9 本规范清单项目表中仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明者外，应视为已经包括完成该项目所列或未列的全部工作内容。

3.0.10 工程量计算时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：

- 1 以“t”为单位的，保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入；
- 2 以“个”“根”“座”“套”“孔”“樘”“夯点”等文字为单位的，取整数；
- 3 除上述两条规定以外的单位，保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入。

3.0.11 编制建筑工程预算清单项目出现附录中未包括的项目，编制人可予以补充，并应符合下列规定：

- 1 补充项目的编码由本规范的代码 01 与 B 和三位阿拉伯数字组成，应从 01B001 起顺序编制。

- 2 补充的工程量清单项目需附有补充项目的项目名称及项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。措施项目应附有补充项目的项目名称、工作内容，以项为计量单位。

3.0.12 更新、改造项目应在估算、概算层级清单编码首位前加字母 G。更新、改造项目难以编列估算、概算层级清单时，可只编列预算层级清单。

3.0.13 本规范建筑面积执行《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）。

3.0.14 除本规范规定外，估算、概算、预算及招标工程量清单编制还应执行《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》第 4、5、6、8 章相关规定。

附录 1 房屋类型及室外总图类型分类表

1.1 房屋类型分类表

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
A001	居住建筑	住宅	多层住宅	建筑高度 $\leq 27\text{m}$
A002			中高层住宅	$27\text{m} < \text{建筑高度} \leq 54\text{m}$
A003			高层住宅	$54\text{m} < \text{建筑高度} \leq 100\text{m}$
A004			超高层住宅	建筑高度 $> 100\text{m}$
A005		别墅	独栋别墅	
A006			其他别墅	
A007		公寓	多层公寓	建筑高度 $\leq 27\text{m}$
A008			中高层公寓	$27\text{m} < \text{建筑高度} \leq 54\text{m}$
A009			高层公寓	$54\text{m} < \text{建筑高度} \leq 100\text{m}$
A010			超高层公寓	建筑高度 $> 100\text{m}$
A011	办公建筑	商务写字楼	多层办公楼	建筑高度 $\leq 24\text{m}$
A012			高层办公楼	$24\text{m} < \text{建筑高度} \leq 100\text{m}$
A013			超高层办公楼	建筑高度 $> 100\text{m}$
A014		办公楼	多层商办楼	建筑高度 $\leq 24\text{m}$
A015			高层商办楼	$24\text{m} < \text{建筑高度} \leq 100\text{m}$
A016			超高层办公楼	建筑高度 $> 100\text{m}$
A017	酒店建筑	三星以下		
A018		三星		
A019		四星		
A020		五星		
A021		超五星		
A022	商业建筑	商业综合体		
A023		专业市场	农贸市场	
A024			建材市场	
A025			超市及大卖场	
A026			物流中心	
A027			其他	
A028		会展中心		
A029	居民服务建筑	养老院	多层	建筑高度 $\leq 27\text{m}$
A030			中高层	$27\text{m} < \text{建筑高度} \leq 54\text{m}$
A031			高层	$54\text{m} < \text{建筑高度} \leq 100\text{m}$
A032		福利院		
A033		社区服务用房		
A034		消防站		

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
A035	居民服务建筑	殡仪馆		
A036		垃圾分类设施		
A037		公共厕所		
A038	文化建筑	图书馆		
A039		纪念馆		
A040		档案馆		
A041		博物馆		
A042		科技馆		
A043		文化宫		
A044		展览馆		
A045		游乐园		
A046		宗教寺院		
A047		剧场		
A048		影剧院		
A049	教育建筑	幼儿园、托儿所		
A050		中小学教学楼	多层教学楼	建筑高度 $\leq 24\text{m}$
A051			高层教学楼	建筑高度 $> 24\text{m}$
A052		高等学校教学楼	多层教学楼	建筑高度 $\leq 24\text{m}$
A053			高层教学楼	建筑高度 $> 24\text{m}$
A054		职业培训中心	多层教学楼	建筑高度 $\leq 24\text{m}$
A055			高层教学楼	建筑高度 $> 24\text{m}$
A056		实训楼		
A057		实验楼		
A058		学校图书馆		
A059		教育辅助用房		
A060		学生宿舍（公寓）		
A061		学校食堂		
A062		学校体育馆		
A063		学校会堂		
A064	体育建筑	体育馆	特大型	10000 座以上
A065			大型	6000~10000 座
A066			中型	3000~6000 座
A067			小型	3000 座以下
A068		体育场	特大型	60000 座以上
A069			大型	40000~60000 座
A070			中型	20000~40000 座
A071			小型	20000 座以下

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
A072	体育建筑	游泳馆（池）、跳水馆	特大型	6000 座以上
A073			大型	3000~6000
A074			中型	1500~3000 座
A075			小型	1500 座以下
A076		训练馆（场）		
A077	卫生建筑	门诊楼		
A078		实验楼		
A079		医技楼		
A080		住院楼		
A081		社区卫生中心、卫生院		
A082	交通建筑	火车站		
A083		客运中心		
A084		轮渡站		
A085		港口码头		
A086		机场	飞行区	
A087			航站区	
A088			进出机场地面交通系统	
A089			综合体	
A090		公交站台		
A091		加油站		
A092		停车楼（场）	地下车库	
A093			高层车库	
A094			复式车库	
A095			敞开式车库	
A096		汽车客运楼		
A097		汽车站房		
A098		高速公路服务区用房		
A099		铁路客运房		
A100		铁路站房		
A101		港口码头建筑		
A102	司法建筑	法院		
A103		检察院		
A104		看守所、拘留所		
A105		公安派出所		
A106		戒毒所		

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
A107	广播电影电视建筑	电视塔 (信号发射塔)		
A108		电视台		
A109		广播电台		
A110		广电综合大楼		
A111		地球台		
A112		监测站		
A113	工业建筑	厂房	普通单层厂房	
A114			普通多层厂房	
A115			普通高层厂房	
A116		仓库	单层仓库	
A117			多层仓库	
A118		粮库		
A119		冷库		
A120		辅助附属设施		
A121	地下室建筑	两层及以下		
A122		两层以上		
A123	公园建筑	园林建筑		
A124		管理用房		
A125	水处理建筑	机房		
A126		仓库		
A127		泵房		
A128		其他设备间		
A129		综合楼		
A130		辅助附属设施		
A131	其他建筑物			
A132	构筑物	纪念塔(碑)		
A133		广告塔		
A134		泵房		
A135		冷却塔		
A136		观测塔		
A137		烟囱		
A138		筒仓		
A139		栈道		
A140		索道		
A141		其他		

注：1. 本规范中房屋建筑类型分类参考国家现行规范并结合实际情况进行编列，无法归类的建筑物按“其他建筑物”类型执行，无法归类的构筑物按“构筑物 其他”类型执行。

2. 住宅包括除别墅、公寓外的居住建筑。
3. 多栋建筑共用的地下室作为单项工程编列，按“地下室建筑（A122、A123）”类型执行。单栋建筑的地下室作为单位工程编列，按本栋的建筑类型执行。单栋建筑工程分地下室建筑、地上建筑两个单位工程编列；单栋建筑的地下室安装工程与地上安装工程合并汇总，分专业按单位工程编列。
4. 工业建筑辅助附属设施包含变电站、集中供热房、锅炉房、制冷站、分布式能源站等。
5. 学校、医疗等公共建筑中的行政办公用房按“办公建筑”类型执行。
6. 三通一平竖向土石方工程按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》（以下简称“市政工程计算规范”）“建设场地平整（三通一平）”类型执行。
7. 建筑高度的确定按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）执行，应符合下列规定：
 - （1）建筑屋面为坡屋面时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
 - （2）建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
 - （3）同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度应按上述方法分别计算后，取其中最大值。
 - （4）对于台阶式地坪，当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔，各自有符合规范规定的安全出口，且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时，可分别计算各自的建筑高度。否则，应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。
 - （5）局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于 $1/4$ 者，可不计入建筑高度。
 - （6）对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于 2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间，室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的部分，可不计入建筑高度。

1.2 室外总图类型分类表

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
Z001	居住用地			
Z002	公共管理与公共服务设施用地	文化设施用地		
Z003		教育科研设计用地		
Z004		体育用地		
Z005		医疗卫生用地		
Z006		其他公共设施用地		
Z007	商业服务业设施用地			
Z008	工业用地			
Z009	物流仓储用地			
Z010	其他用地			

附录 2 房屋建筑工程概况表

2.1 建设项目概况表

2.1.1 房屋建筑建设项目概况表

名称		内容
工程名称		
项目所在地		
建设性质		☐ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☐ 建筑工程 ☐ 装饰工程 ☐ 给排水工程 ☐ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☐ 电气工程 ☐ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源		☐ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☐ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		
建设项目总投资(元)		
总建筑面积 (m ²)		
其中	地上建筑面积 (m ²)	
	地下建筑面积 (m ²)	
单方投资 (元/m ²)		
编制时间		
计价依据		

2.2 单项工程概况表

表 2.2.1 房屋建筑单项工程概况表

名称		内容
单项工程名称（类型编码）		
工程费用（元）		
建筑面积（m ² ）	地上	
	地下	
	其中： 人防地下	
单方工程费用（元/m ² ）		
人防等级		
建筑总高度（m）		
地上层高（m）	标准层	
地下室	地下总高	
层数	地上层数	
	地下层数	
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率（%）		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率：
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 精装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		
安装工程概况		

2.2.2 总图工程概况表

名称	内容
工程名称（类型编号）	
建设内容	☐ 围墙工程 ☐ 大门工程 ☐ 总图给排水工程 ☐ 总图消防工程 ☐ 总图电气工程 ☐ 总图智能化工程 ☐ 总图道路工程 ☐ 总图停车场工程 ☐ 总图运动场工程 ☐ 总图绿化工程 ☐ 总图铺装工程 ☐ 总图景观小品工程 ☐ 总图其他工程
工程费用（元）	
建设用地面积（m ² ）	
单方工程费用（元/m ² ）	
其他	

附录 3 估算工程量清单项目

3.1 地下建筑工程 (AXXX10)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX11	基础工程 1. 基础类型: ☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他	m ²	有地下室按地下室建筑面积计算;无地下室按地上建筑面积计算	包括基础土石方工程、桩基工程、钢筋混凝土工程等全部工程内容
AXXX12	地下部分主体结构 1. 地下室层数: ☐ 一层 ☐ 二层 ☐ 三层 ☐ 四层及以上 2. 防水等级: ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 3. 人防结构: ☐ 是 ☐ 否	m ²	按地下部分建筑面积计算	包括地下室砌筑工程、钢筋混凝土工程、基层处理(找平)、防水层、保护层、保温、隔热、屋面工程等全部工程内容
AXXX13	地基处理、基坑支护及降排水工程 1. 地基处理方式: ☐ 换填垫层 ☐ 强夯地基 ☐ 振冲桩 ☐ 填料桩 ☐ 水泥粉煤灰碎石桩 ☐ 水泥土搅拌桩 ☐ 旋喷桩 ☐ 注浆加固 ☐ 压力灌浆微型桩 ☐ 褥垫层 ☐ 加筋地基 ☐ 其他 2. 基坑、边坡形式: ☐ 旋喷桩 ☐ 灌注桩 ☐ 钢板(管)桩 ☐ 内支撑 ☐ 挡土墙 ☐ 地下连续墙 ☐ 喷射混凝土、水泥砂浆 ☐ 锚杆、锚索、土钉 ☐ 其他 3. 降排水形式: ☐ 井点降水 ☐ 其他	m ²	有地下室按地下室建筑面积计算;无地下室按首层建筑面积计算	1. 地基处理包括地基换填、强夯、振冲挤密、打桩、注浆、余方弃置等全部工程内容 2. 基坑(边坡)支护包括用于地下结构施工及基坑周边环境安全的全部支挡、加固保护、拆除、残值回收等全部工程内容 3. 降排水工程包括施工场地的降水、排水等全部工程内容
AXXX14	地下部分室内装饰工程	m ²	按地下建筑面积计算	包括楼地(梯)面装饰、室内墙(柱、梁)面装饰、天棚装饰、内墙门、内墙窗等全部工程内容

注:无地下室的建筑工程其基础工程(AXXX11)及地基处理、基坑支护及降排水工程(AXXX13)列入地上建筑工程,不作单位工程编制。

3.2 地上建筑工程（AXXX20）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX21	地上部分主体结构 1. 建筑高度： ☐ 27m 以下 ☐ 27～54m ☐ 54m～100m ☐ 100m 以上 2. 结构形式： ☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他	m ²	按地上部分建筑面积计算	包括砌筑工程，钢筋混凝土工程，装配式混凝土工程，钢结构工程，木结构工程，屋面及防水工程，保温、隔热、防腐工程等全部工程内容
AXXX22	地上部分室内装饰工程	m ²	按地上部分建筑面积计算	包括楼地(梯)面装饰、室内墙(柱、梁)面装饰、天棚装饰、门窗等全部工程内容
AXXX23	建筑外立面装饰工程 外立面： ☐ 涂料外墙 ☐ 石材外墙 ☐ 金属板材外墙 ☐ 陶瓷面砖外墙 ☐ 幕墙外墙 ☐ 其他	m ²	按地上部分建筑面积计算	包括外墙(柱、梁)面饰面、幕墙工程、门窗、其他外墙装饰工程等全部工程内容

3.3 构筑物工程（AXXX30）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX31	构筑物	座	按图示以数量计算	包含土石方工程、基础工程、构筑物主体、防水、装饰装修、成品安装等全部工程内容

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

3.4 总图工程（ZXXX）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
ZXXX01	围墙工程 ☐ 金属栏杆围墙 ☐ 金属板围墙 ☐ 木质围墙 ☐ 石材围墙 ☐ 砖砌围墙 ☐ 混凝土围墙 ☐ 其他	m	按围墙长度计算	包括各类围墙的全部工程内容
ZXXX02	大门工程	座	按数量计算	包括各类大门的全部工程内容
ZXXX03	总图给排水工程	m ²	按建设用地面积减去首层建筑面积计算	包括给水管网、污废水管网、雨水管网、中水管网等全部工程内容
ZXXX04	总图消防工程	m ²	按建设用地面积减去首层建筑面积计算	包括总图消防水工程、总图自动报警工程等全部工程内容
ZXXX05	总图电气工程	m ²	按按建设用地面积减去首层建筑面积计算	包括总图路灯工程、总图景观照明工程、总图电气设备管线缆等全部工程内容
ZXXX06	总图智能化工程	m ²	按建设用地面积减去首层建筑面积计算	包括室外专属可独立运行、调试的弱电系统等全部工程内容
ZXXX07	总图道路工程 ☐ 沥青路面 ☐ 混凝土路面	m ²	按设计路面图示尺寸以面积计算	包括总图车行道（含路面附件）的全部工程内容
ZXXX08	总图停车场工程 ☐ 沥青面 ☐ 混凝土面 ☐ 块料面	m ²	按停车场面积计算	包括总图停车场的全部工程内容
ZXXX09	总图运动场工程 ☐ 足球场 ☐ 篮球场 ☐ 羽毛球场、排球场 ☐ 其他	m ²	按运动场面积计算	包括总图运动场的全部工程内容

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
ZXXX10	总图绿化工程	m ²	按绿化面积计算	包括总图绿化的全部工程内容
ZXXX11	总图铺装工程 □块料面 □混凝土面 □其他面	m ²	按铺装面积计算	包括总图铺装、人行道（含路牙）的全部工程内容
ZXXX12	总图景观工程	m ²	按建设用地面积减去首层建筑面积计算	包括总图景观设施小品、城市家具的全部工程内容
ZXXX13	总图其他工程	项	按总图其他工程以项计算	包括除上述内容以外的其他总图工程
注： 1. 总图电气：以为总图工程服务的配电箱（柜）为界，配电箱（柜）出线端至总图用电末端为总图电气工程，包含路灯工程。 2. 总图给水、消防：以建筑物入口处阀门（水表井）为界，阀门以内的为室内工程，以外部分为总图工程。 3. 总图排水：以建筑物出口化粪池为界，化粪池以内的为室内排水工程，以外部分为总图排水工程。				

3.5 专项工程（X001）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
X00101	医疗专项工程	项	按专项工程数量计算	包括洁净室净化工程、智能化集成系统、物流传输、医疗气体、污水处理、实验室、电子辐射工程、医用柜体、医疗专用软件系统工程等全部工程内容
X00102	体育专项工程	项	按专项工程数量计算	包括各类场馆工艺安装工程、智能化集成等全部工程内容
X00103	演艺专项工程	项	按专项工程数量计算	包括各类场馆工艺安装工程、智能化集成等全部工程内容
X00104	交通专项工程	项	按专项工程数量计算	包括交通智能化、行李、安检、登机桥等全部工程内容
X00105	登机桥区域工程	项	按长度计算	包括登机桥固定端区域、登机桥活动端的建筑装饰安装工程等全部工程内容
X00106	其他专项工程	项	按专项工程数量计算	除上述工程以外的其他专项工程等全部工程内容

3.6 外部配套工程（P001）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
P00101	外部道路引入工程	项	根据项目需求按项计算	包括从红线外接口至红线内接口之间的道路施工、成品保护、竣工前保修维护等全部工程内容
P00102	市政供水引入工程 1. 引入用水需求量：_____m ³ /h 2. 引入供水管路长度：_____m	项	根据项目需求按项计算	包括从市政用水点至红线内水表井（不含水表井）总水表（含）之间的管线、阀门、附件、构筑物等。具体包括：管道、管件、阀门、水表、套管、支架制安；管沟挖、填，土石方弃运；管线通道、检查井、阀门井等构筑物制安；基础制安、垫层；刷油、防腐、绝热；管路试压、消毒及冲洗，成品保护等全部工程内容
P00103	市政供电引入工程 1. 引入用电总负荷：_____kVA 2. 引入供电线缆长度：_____m	项	根据项目需求按项计算	包括从市政环网柜至红线内高压开关柜进线端之间的柜箱、线缆、红线外通道、构筑物等。具体包括：柜箱、线缆、桥架、埋管、套管、支架；管沟挖、填，土石方弃运；电缆沟、检查井、手孔井等构筑物制安；基础制安、垫层；刷油、防腐、保温；系统调试、接地，成品保护等全部工程内容

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
P00104	市政燃气引入工程 1. 用气末端点位：_____户 2. 用规模总量：_____m ³ /h 3. 引入供气管路长度：_____m	项	根据项目需求按项计算	从市政气源管至末端用气点位的管线、阀门、附件、构筑物等。具体包括管线、管件、阀门、调压站、套管、支架安装；管沟挖、填，土石方弃运；管线通道、检查井、阀门井等构筑物制安；基础制安、垫层；刷油、防腐、绝热；试压、吹扫，成品保护等全部工程内容
P00105	市政通讯网络电视引入工程 1. 末端点位：_____点位 2. 引入网络线缆长度：_____m	项	根据项目需求按项计算	包括从市政接驳点至用户接驳点之间的线缆、设施设备、红线外通道等。具体包括：机房、机房至各单体通讯单元套管制安、检查井制安；挖、填、运弃、夯实土石方；接线箱、单体通讯单元接线箱至用户第一衔接点的线缆、桥架、管道、通道、通讯设备(含机房)及附件安装；光纤的布放及熔纤；建立公用通信网、设备需要的电源管线及插座；光纤入网形式（光纤到楼/光纤到路/光纤到户）；线缆、桥架等材料及附件安装；刷油、防腐、绝热；线路测试、系统调试，成品保护等全部工程内容

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
P00106	市政排水引出工程 1. 排水总量：_____m ³ /h 2. 引出排水管路长度：_____m	项	根据项目需求按项计算	包括从市政雨污水接驳井至市政雨污水处理构筑物之间的管线、阀门、附件、构筑物等。具体包括：管道、管件、套管、支架安装；管沟挖、填，土石方弃运；管线通道、检查井等构筑物制安；基础制安、垫层；刷油、防腐、绝热；管路灌水、管路密闭实验等，成品保护等全部工程内容
注： 1. 市政供水引入工程中水表无总表的项目，如：直接从市政供水至住宅户内水表，则该工程起始界面为从市政接驳口至红线内总阀之间的设备、管道、管件、阀门、支架制安、套管、挖填运弃夯实土石方、设备基础、管路试压、消毒及冲洗。 2. 市政供电引入工程中，采取多回路供电引入方式，引入用电总负荷是各回路引入负荷总和。				

3.7 拆除工程（H001）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
H00101	建筑物整体拆除工程 ☐ 砖混 ☐ 框架及框剪 ☐ 木结构 ☐ 钢结构 ☐ 其他	m ²	按建筑面积计算	包括建筑物整体拆除全部工程内容
H00102	建筑物分项拆除工程 ☐ 混凝土 ☐ 钢筋混凝土 ☐ 砌体 ☐ 木结构 ☐ 屋面层 ☐ 装饰层 ☐ 门窗 ☐ 其他			包括建筑物分项拆除全部工程内容
H00103	构筑物整体拆除工程 ☐ 烟囱 ☐ 水塔 ☐ 冷却塔 ☐ 筒形贮仓 ☐ 其他	座	按图示以数量计算	包括构筑物整体拆除全部工程内容
H00104	构筑物分项拆除工程 ☐ 混凝土 ☐ 钢筋混凝土 ☐ 砌体 ☐ 装饰层 ☐ 其他			包括构筑物分项拆除全部工程内容

附录 4 概算工程量清单项目

4.1 土石方工程（AXXX0101）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX010101	平整场地	m ²	按建筑物首层建筑面积计算	包括厚度±300mm 以内的开挖、回填、运输、找平
AXXX010102	基础土方开挖	m ³	按设计图示尺寸以立方米计算，工作面和放坡增加的工程量并入挖方工程量计算	包括基底钎探、地下室大开挖、基坑、沟槽土方开挖、运输、余方处置
AXXX010103	淤泥、流砂开挖			淤泥开挖、运输、余方处置
AXXX010104	基础石方开挖			包括地下室大开挖、基坑、沟槽石方开挖、运输、余方处置
AXXX010105	基础土石方回填		按挖方清单项目工程量减去埋设的基础体积计算	包括基础土石方利用方、借方（购土）回填
AXXX010106	房心土石方回填		按设计图示尺寸以体积计算	包括房心及顶板土石方利用方、借方（购土）回填

4.2 地基处理与边坡支护工程（AXXX0102）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX010201	地基处理 换填地基	m ³	按换填面积乘以厚度以体积计算	包含换填地基全部工作内容
AXXX010202	地基处理 强夯地基 主夯击能≤2000kN·m	m ²	按地基处理面积计算	包含地基强夯全部工作内容
AXXX010203	地基处理 强夯地基 2000kN·m<主夯击能≤4000kN·m			
AXXX010204	地基处理 强夯地基 4000kN·m<主夯击能≤6000kN·m			
AXXX010205	地基处理 强夯地基 6000kN·m<主夯击能≤10000kN·m			
AXXX010206	地基处理 强夯地基 10000kN·m<主夯击能≤15000kN·m			
AXXX010207	地基处理 强夯地基 15000kN·m<主夯击能≤20000kN·m			
AXXX010208	地基处理 强夯地基 主夯击能>20000kN·m			
AXXX010209	地基处理 振冲密实地基（不填料）			包含振冲地基全部工作内容
AXXX010210	地基处理 填料桩复合地基			包含桩处理复合地基全部工作内容
AXXX010211	地基处理 水泥粉煤灰碎石桩复合地基			
AXXX010212	地基处理 水泥土搅拌桩复合地基			
AXXX010213	地基处理 旋喷桩复合地基			
AXXX010214	地基处理 注浆加固地基	m ²	按地基处理面积计算	包含注浆地基全部工作内容
AXXX010215	地基处理 压力灌浆微型桩			包含压力灌浆微型桩全部工作内容
AXXX010216	地基处理 褥垫层			包含褥垫层全部工作内容
AXXX010217	地基处理 加筋地基			包含加筋地基全部工作内容
AXXX010218	其他地基处理			包含其他地基处理全部工作内容

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX010219	基坑支护 旋喷桩复合地基	m ²	按设计图示尺寸以基坑（边坡）支护垂直投影面积计算，支护长度按基坑（边坡）底边长度计算	基坑（边坡）支护包括用于地下结构施工及基坑周边环境安全的全部支挡、加固保护、拆除、残值回收、余方处置等
AXXX010220	基坑支护 灌注桩			
AXXX010221	基坑支护 钢板（管）桩			
AXXX010222	基坑支护 内支撑支护			
AXXX010223	基坑支护 挡土墙			
AXXX010224	基坑支护 地下连续墙			
AXXX010225	基坑支护 喷射混凝土、水泥砂浆			
AXXX010226	基坑支护 锚杆及土钉			
AXXX010227	基坑支护 其他			
AXXX010228	降排水工程	项	按项计算	包括施工场地的降水、排水

4.3 桩基工程（AXXX0103）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX010301	预制钢筋混凝土实心桩	m	按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算	包括引孔、压（打）桩、接桩、送桩、桩尖制安、钢筋、填充、截桩、余渣处置
AXXX010302	预制钢筋混凝土空心桩			
AXXX010303	钢管桩	t	按设计图示尺寸以质量计算	包括桩机安拆、移位、沉桩、接桩、送桩、桩尖制安、管内取土、填充、截桩、余方处置
AXXX010304	旋挖钻孔灌注桩	m ³	按设计图示桩身截面面积乘以桩长（包括桩尖）计算	包括成孔、入岩、扩孔、固壁、钢护筒、桩机安拆及移位、混凝土、灌注、振捣、养护、运输、压浆、凿（截）桩头、浆池建造及拆除、场地恢复、余方处置
AXXX010305	回旋钻孔灌注桩			
AXXX010306	冲击成孔灌注桩			
AXXX010307	长螺旋钻孔压灌桩			
AXXX010308	其他灌注桩			

4.4 砌筑工程（AXXX0104）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX010401	砖基础	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，不计算垫层体积	包括基础垫层、砌块砌体；防潮层、变形缝、止水带
AXXX010402	砌块基础			
AXXX010403	石基础			
AXXX010404	砖墙	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括砖、石、砌块墙体；变形缝、止水带
AXXX010405	砌块墙			
AXXX010406	石墙			
AXXX010407	砖柱	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括砖、石、砌块柱
AXXX010408	砌块柱			
AXXX010409	石柱			
AXXX010410	其他砌体	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括砖、石、砌块砌筑
AXXX010411	轻质墙板	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括清理基层、调铺砂浆或专用胶粘剂；拼装墙板、粘网格布条；填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装

4.5 混凝土及钢筋混凝土工程（AXXX0105）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX010501	现浇混凝土垫层	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括混凝土、模板
AXXX010502	现浇混凝土独立基础			包括混凝土、模板、后浇带、二次灌浆、变形缝、止水带
AXXX010503	现浇混凝土承台基础			
AXXX010504	现浇混凝土条形基础			
AXXX010505	现浇混凝土筏板基础			
AXXX010506	现浇混凝土设备基础			
AXXX010507	其他现浇混凝土基础			
AXXX010508	现浇混凝土柱	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括混凝土、模板、后浇带、变形缝、止水带、薄壁管（盒）
AXXX010509	现浇混凝土墙			
AXXX010510	现浇混凝土梁			
AXXX010511	现浇混凝土有梁板			
AXXX010512	现浇混凝土其他板			
AXXX010513	预应力混凝土梁	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括混凝土、模板、压浆、后浇带、变形缝、止水带
AXXX010514	预应力混凝土有梁板			
AXXX010515	预应力混凝土其他板			
AXXX010516	现浇混凝土楼梯	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括混凝土、模板
AXXX010517	其他混凝土构件	m ³	按设计图示尺寸以体积计	包括混凝土、模板
AXXX010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论重量计算	包括现场制作钢筋、成型钢筋、砌体钢筋、植筋、钢筋接头
AXXX010519	预应力钢筋制作及安装			包括预应力钢筋、钢绞线、钢丝束、锚具、波纹管、压浆
AXXX010520	桩基础钢筋笼制作及安装			包括现场制作钢筋、成型钢筋、钢筋接头
AXXX010521	铁件	t	按设计图示尺寸以质量计算	包括铁件制作、安装
AXXX010522	地脚螺栓、化学锚栓	套	按设计图示数量以套计算	包括地脚螺栓、化学锚栓安装

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
AXXX010523	装配式钢筋混凝土柱	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括成品装配式钢筋混凝土构件、运输、安装、吊装、支架（撑）及支架（撑）基础、注浆、接缝处理、表面处理、打样、成品保护	
AXXX010524	装配式钢筋混凝土梁				
AXXX010525	装配式钢筋混凝土叠合梁（底梁）				
AXXX010526	装配式钢筋混凝土楼板（底板）				
AXXX010527	装配式钢筋混凝土外墙板				
AXXX010528	装配式钢筋混凝土内墙板				
AXXX010529	装配式钢筋混凝土楼梯				
AXXX010530	装配式钢筋混凝土阳台板				
AXXX010531	装配式钢筋混凝土凸（飘）窗				
AXXX010532	装配式钢筋混凝土烟道、通风道	m	按设计图示尺寸以长度计算	包括装配式钢筋混凝土构件后浇筑部分混凝土、预埋件、变形缝、止水带；表面处理打样成品保护	
AXXX010533	装配式钢筋混凝土其他构件	m ³	按设计图示尺寸以体积计算		
AXXX010534	装配式钢筋混凝土 叠合梁（现浇）	m ³	按设计图示尺寸以体积计算		
AXXX010535	装配式钢筋混凝土 叠合板（现浇）				
AXXX010536	装配式钢筋混凝土 墙板（现浇）				
AXXX010537	装配式钢筋混凝土 其他构件（现浇）				
注：					
1. 柱高计算规定：①有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算；②无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；③框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算；④依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算。					
2. 梁长计算规定：①梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；②主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。					
3. 桁架楼层板的现浇部分混凝土按现浇混凝土板列项。					
4. 其他混凝土构件指构造柱、过梁、圈梁、压顶、悬挑板、栏板、天沟、挑檐板、屋顶水池、小型池槽及其他无对应清单项的构件。					
5. 装配式其他构件包括装配式空调板、线条、成品风帽等小型装配式钢筋混凝土构件。					

4.6 金属结构工程 (AXXX0106)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
AXXX010601	钢网架	t	按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量	包括钢构件（成品或制作）、运输、拼装、安装、吊装及相应支撑与平台、探伤及连接构造	
AXXX010602	钢屋架、钢托架、 钢桁架				
AXXX010603	钢柱				
AXXX010604	钢梁				
AXXX010605	钢板楼板	m ²	按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛及孔洞所占面积		
AXXX010606	钢板墙板		按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3m ² 的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积		
AXXX010607	钢屋面板		按设计图示尺寸以铺设斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积		
AXXX010608	钢天窗架、墙架、挡风架	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量		
AXXX010609	其他钢构件	t	按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量		
AXXX010610	螺栓及其他	套	按图示数量以套计算	包括高强螺栓、花篮螺栓、支座、栓钉等	
AXXX010611	钢结构油漆	m ²	按设计展开面积计算	包括基层清理、除锈、刷（喷）防护材料、油漆、喷涂	
AXXX010612	钢结构防火涂料				

注：钢结构成品构件含涂料油漆时，不另列油漆涂料清单项目。

4.7 木结构工程 (AXXX0107)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX010701	木屋架	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括木构件（成品或制作）、运输、安装、吊装及相应支撑与平台、连接构造、表面处理、打样、成品保护
AXXX010702	木柱			
AXXX010703	木梁			
AXXX010704	木檩			
AXXX010705	木楼梯	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算；不扣除宽度≤300mm 的楼梯井，伸入墙内部分不计算	包括木构件（成品或制作）、运输、安装、吊装及相应支撑与平台、螺栓铁件、支座、填缝材料、连接构造、表面处理、打样、成品保护
AXXX010706	其他木构件	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括木构件（成品或制作）、运输、吊装、安装及相应支撑与平台、连接构造、表面处理、打样、成品保护
AXXX010707	屋面木基层	m ²	按设计图示尺寸以斜面积计算	包括椽子、望板、运输、安装、吊装、螺栓铁件、连接构造、表面处理、打样、成品保护
AXXX010708	木结构油漆	m ²	按设计图示尺寸以油漆（涂料）部分展开面积计算	包括基层清理、刷（喷）防护材料、油漆、喷涂
AXXX010709	木结构防火涂料			
注：木结构成品构件含涂料油漆时，不另列油漆涂料清单项目。				

4.8 门窗工程（AXXX0108）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
AXXX010801	木门	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	包括门、门边框、成品配套的窗套、五金件、饰面油漆成品保护	
AXXX010802	木质 防火门				
AXXX010803	金属门				
AXXX010804	金属 防火门				
AXXX010805	金属卷帘门				
AXXX010806	防火卷帘门				
AXXX010807	厂库房大门、特种门				
AXXX010808	电子感应门			包括门、门边框、成品配套的窗套、五金件、饰面油漆、感应装置、电机、收边收口、成品保护	
AXXX010809	电动旋转门				
AXXX010810	电动伸缩门				
AXXX010811	其他门				
AXXX010812	木窗				包括窗、窗边框、成品配套的窗套、窗台板、五金件、开窗机（器）、饰面油漆收边收口、成品保护
AXXX010813	金属窗				
AXXX010814	金属 防火窗				
AXXX010815	其他窗				
注： 1. 门的五金件应包括：锁、执手、拉手、折页、地弹簧、门铰、插销、门碰珠、防盗门机、门眼（猫眼）、闭门器、顺位器、螺丝、角铁、门轧头等。 2. 窗的五金件应包括：锁、执手、拉手、拉把、折页、插销、风撑、滑撑滑轨、滑轮、角码、牛角制、风钩、螺丝等。					

4.9 屋面及防水工程（AXXX0109）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX010901	瓦屋面	m ²	按设计图示尺寸以斜面积计算，檐口、檐沟和天沟等不增加面积	包括找平层、保护层、保温层、隔热层、防水层、密封层、瓦、细部构造
AXXX010902	采光屋面		按设计图示尺寸以面积计算，不扣除屋面单个面积≤0.3m ² 的孔洞所占面积，搭接重叠部分不增加面积	包括骨架制作安装、面层安装、框边封闭、细部构造、勾缝、塞口、清洗、通风、排烟开启扇及其五金件安装
AXXX010903	玻璃雨篷		按设计图示尺寸以水平投影面积计算	包括骨架制作安装、基层及面层安装、细部构造、刷防护材料、油漆
AXXX010904	膜结构屋面		按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算	包括钢支柱（钢网架）、钢拉索、膜布、钢丝绳、锚固基座、密封层、油漆、细部构造、表面处理、打样、成品保护
AXXX010905	其他屋面		按设计图示尺寸以面积计算	包括骨架制作安装、基层及面层安装、细部构造、刷防护材料、油漆
AXXX010906	屋面防水及其他	m ²	按设计图示尺寸以屋面面积计算	包括防水层、隔离层、找平层、刚性层、基层处理、防水细部构造以及防水工程配套的附加层、变形缝、反边、止水带、排气孔、分隔缝等
AXXX010907	墙面防水及其他		按设计图示尺寸以防水墙面面积计算	
AXXX010908	楼（地）面防水及其他		按设计图示尺寸以防水楼（地面）面积计算	
AXXX010909	基础防水及其他		按设计图示尺寸以底板水平投影面积计算	
注： 1. 细部构造包括檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗、排气管、泄水孔等。 2. 与主体结构相连的膜结构屋面的钢支柱（钢网架）包含在 4.6 钢结构工程相应内容中，不与主体结构相连的膜结构屋面中的钢支柱（钢网架）包含在膜结构屋面。 3. 屋面、顶板覆土执行 4.1 房心土石方回填。				

4.10 保温、隔热、防腐工程 (AXXX0110)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX011001	屋面保温隔热	m ²	按设计图示尺寸以屋面面积计算。不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积	包括基层处理、保温隔热材料铺设
AXXX011002	天棚保温隔热		按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的柱、垛、孔洞所占面积,梁的工程量并入天棚工程量内	
AXXX011003	墙柱面保温隔热		按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积,不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及柱的工程量,并入墙面工程量内	包括基层处理、保温隔热材料铺设
AXXX011004	楼地面保温隔热		按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的柱、垛、孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积	包括基层处理、保温隔热材料铺设
AXXX011005	防腐混凝土面层		按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积,不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的柱、垛、孔洞所占面积,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口所占面积,不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的梁、孔洞所占面积,门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	包括基层处理、防腐面层、摊铺、养护
AXXX011006	防腐砂浆面层			
AXXX011007	防腐胶泥面层			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX011008	玻璃钢防腐面层	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面：扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积，不扣除单个面积≤0.3m ² 的柱、垛、孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面：扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3m ² 的梁、孔洞所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	包括基层处理、底漆、腻子、胶浆、贴布、面漆
AXXX011009	块料防腐面层			包括基层处理、铺贴块料、胶泥调制、勾缝
AXXX011010	防腐涂料			包括基层处理、腻子、涂料
AXXX011011	其他防腐			包括基层处理、防腐面层、摊铺、养护
注：保温隔热中独立梁、柱的工程量分别并入天棚、墙柱面工程量计算。				

4.11 楼地面装饰工程（AXXX0111）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX011101	整体面层楼地面	m²	按设计图示尺寸以面积计算	包括基层处理、垫层、找平层、结合层、面层、零星装饰、成品保护
AXXX011102	石材面层楼地面			
AXXX011103	块料面层楼地面			
AXXX011104	橡塑面层楼地面			
AXXX011105	木地板面层楼地面			
AXXX011106	防静电地板面层楼地面			
AXXX011107	油漆、涂料面层楼地面			
AXXX011108	其他材质面层楼地面			
AXXX011109	整体面层楼梯面	m²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	包括基层处理、找平层、结合层、面层、装饰线条、楼梯侧面、牵边、防滑条、成品保护
AXXX011110	石材面层楼梯面			
AXXX011111	块料面层楼梯面			
AXXX011112	油漆、涂料面层楼梯面			
AXXX011113	其他材质面层楼梯面			
注： 1. 踢脚线、讲台侧面、蹲台侧面及其他无对应楼地面清单项包含在楼地面清单项目工程内容中，工程量不计算。 2. 体育馆看台、阶梯教室、台阶按面层材质列入相应楼梯项目。 3. 仅做找平层的楼地面列入楼地面整体面层清单。				

4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（AXXX0112）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX011201	抹灰墙柱面	m ²	按设计图示墙面垂直投影以面积计算，斜墙按斜面积计算，扣除门窗洞口面积	包括基层处理、找平层、龙骨制作安装、结合层、挂网、面层、勾缝、美缝、装饰线条、成品保护
AXXX011202	石材面层墙柱面			
AXXX011203	块料面层墙柱面			
AXXX011204	油漆、涂料面层墙柱面			
AXXX011205	饰面墙柱面			
AXXX011206	幕墙	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同材质的窗所占面积不扣除	包括支承结构（含龙骨或埋件）制作、安装，单元板块、开窗机（器）、其他板块的安装，防雷引下，隔离带、框边封闭，嵌缝、塞口，清洗
AXXX011207	装饰隔墙、隔断	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算	包括骨架及边框制作、安装，隔板制作、安装，嵌缝、塞口，装钉压条
注： 1. 墙柱面找平层按墙柱面抹灰清单项目列项。 2. 按幕墙设计的屋面、室外门厅、连廊的天棚等均按本节幕墙清单列项。 3. 饰面墙柱面指裱糊、装饰浮雕、装饰板、软包等。				

4.13 天棚工程（AXXX0113）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX011301	抹灰天棚	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	包括基层处理、抹灰层、装饰线条、成品保护
AXXX011302	油漆、涂料面层天棚			包括基层处理、抹灰层、腻子、油漆、涂料、装饰线条、成品保护
AXXX011303	吊顶天棚			包括基层处理、抹灰层、龙骨、面层、装饰线条、装饰风口、灯槽、成品保护
注： 1. 成品装饰带、成品装饰口包含在天棚清单项目工程内容中，工程量不计算。 2. 仅做抹灰的天棚按抹灰天棚清单列项。				

4.14 其他装饰工程（AXXX0114）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX011401	柜、架、台	m ²	按设计图示尺寸以正投影面积计算	包括装饰柜、装饰架、装饰台，以及成品柜、架、台
AXXX011402	扶手、栏杆、栏板装饰	m	按设计图示以扶手、栏杆、栏板中心线长度计算	包括扶手、栏杆、栏板的制作安装，以及油漆
AXXX011403	其他装饰	项	根据项目需求按项计算	包括浴厕配件、旗杆、黑板、招牌、灯箱、美术字、建筑外遮阳等

4.15 构筑物工程（AXXX0115）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
AXXX011501	化粪池	座	按图示数量计算	包括土石方工程、基础工程、构筑物主体、防水、装饰装修、成品安装等
AXXX011502	检查井			
AXXX011503	烟囱			
AXXX011504	水塔			
AXXX011505	筒仓			
AXXX011506	贮水（油）池			
AXXX011507	垃圾房（池）			
AXXX011508	其他构筑物			

4.16 总图建筑工程（ZXXX0116）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
ZXXX011601	围墙	m	按设计图示尺寸以长度计算	包括各类围墙的土方、基础、墙身结构、基层、结合层、面层、面层处理、成品保护
ZXXX011602	大门	座	按设计图示以数量计算	包括各类大门设计图范围内的土方、基础、主体、装饰、成品保护
ZXXX011603	总图建筑其他工程	项	根据项目需求按项计算	包括除上述内容以外的其他总图工程
注： 1. 总图安装工程按通用安装工程清单计算规范执行。 2. 总图工程中的道路概算、预算清单按市政工程清单计算规范执行，概算清单编码前四位改为总图工程类别编码，并在清单编码末尾增加“-S”。 3. 总图工程中的绿化、铺装、景观、停车场、运动场等概算、预算清单按园林工程清单计算规范执行，概算清单编码前四位改为总图工程类别编码，并在清单编码末尾增加“-Y”。				

4.17 专项工程（X001）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
X001010101	医疗专项工程 洁净室净化工程	项	按专项工程数量计算	包括洁净室净化工程全部工程内容
X001010201	医疗专项工程 智能化集成系统	项	按专项工程数量计算	包括智能化集成系统全部工程内容
X001010301	医疗专项工程 物流传输	项	按专项工程数量计算	包括物流传输全部工程内容
X001010401	医疗专项工程 医疗气体	项	按专项工程数量计算	包括医疗气体全部工程内容
X001010501	医疗专项工程 污水处理	项	按专项工程数量计算	包括污水处理全部工程内容
X001010601	医疗专项工程 实验室	项	按专项工程数量计算	包括实验室全部工程内容
X001010701	医疗专项工程 电子辐射工程	项	按专项工程数量计算	包括电子辐射工程全部工程内容
X001010801	医疗专项工程 医疗柜	项	按专项工程数量计算	包括医疗柜工程全部工程内容
X001010901	医疗专项工程 专用软件系统	项	按专项工程数量计算	包括专用软件系统工程全部工程内容
X001020101	体育专项工程 工艺安装工程	项	按专项工程数量计算	包括各类体育场馆工艺安装工程全部工程内容
X001020201	体育专项工程 智能化集成	项	按专项工程数量计算	包括各类体育场馆智能化集成全部工程内容
X001030101	演艺专项工程 工艺安装工程	项	按专项工程数量计算	包括各类演艺场馆工艺安装工程全部工程内容
X001030201	演艺专项工程 智能化集成	项	按专项工程数量计算	包括各类演艺场馆智能化集成全部工程内容
X001040101	交通专项工程 交通智能化	项	按专项工程数量计算	包括交通智能化全部工程内容
X001040201	交通专项工程 行李	项	按专项工程数量计算	包括行李全部工程内容
X001040301	交通专项工程 安检	项	按专项工程数量计算	包括安检全部工程内容
X001040401	交通专项工程 登机桥	项	按专项工程数量计算	包括登机桥全部工程内容

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
X001050101	登机桥固定端	m	按长度以米计算	包括登机桥固定端区域土建工程、装饰工程、安装工程的全部工程内容
X001050201	登机桥活动端	m	按延伸最长长度以米计算	包括登机桥活动端区域土建工程、装饰工程、安装工程的全部工程内容
X001060101	其他专项工程	m ²	按专项工程服务面积计算	除上述工程以外的其他专项工程
X001060201		项	按专项工程系统数量按项计算	

4.18 外部配套工程（P00101）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
P001010101	外部道路引入工程	项	根据项目需求按项计算	包括从红线外接口至红线内接口之间的道路施工、竣工前保障维护等全部工程内容
P001010201	市政供水引入工程	项	根据项目需求按项计算	包括从市政接驳口至红线内水表总表之间管道、管件、阀门、水表、套管、支架制安；管沟挖、填，土石方弃运；管线通道、检查井、阀门井等构筑物制安；基础制安；刷油、防腐、绝热；管路试压、消毒及冲洗；成品保护等相应内容
P001010301	市政供电引入工程	项	根据项目需求按项计算	包括从市政环网柜至红线内高压开关柜进线端之间的柜箱、线缆、桥架、埋管、套管、支架；管沟挖、填，土石方弃运；电缆沟、检查井、手孔井等构筑物制安；基础制安；刷油、防腐、保温；系统调试、接地；成品保护等相应内容
P001010401	市政燃气引入工程	项	根据项目需求按项计算	包括从市政气源管至末端用气点位的管线、管件、阀门、调压站、套管、支架安装；管沟挖、填，土石方弃运；管线通道、检查井、阀门井等构筑物制安；基础制安；刷油、防腐、绝热；试压、吹扫；成品保护等相应内容

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
P001010501	市政通讯网络电视引入工程	项	根据项目需求按项计算	包括从市政接驳点至机房、机房至各单体通讯单元 套管制安、检查井制安；挖、填、运弃、夯实土石 方；接线箱、单体通讯单元接线箱至用户第一衔接 点的线缆、桥架、管道、通道、通讯设备（含机房）及附件安装；光纤的布放及熔纤；建立公用通信网、设备需要的电源管线及插座；光纤入网形式（光纤到楼/光纤到路/光纤到户）；线缆、桥架等材料及附件安装；刷油、防腐、绝热；线路测试、系统调试；成品保护等相应内容
P001010601	市政排水引出工程	项	根据项目需求按项计算	包括从红线内排水点至市政排水接驳井之间管道、管件、套管、支架安装；管沟挖、填，土石方弃运；管线通道、检查井等构筑物制安；基础制安；刷油、防腐、绝热；管路灌水、管路密闭实验等；成品保护等相应内容
注： 1. 市政供水引入工程中水表无总表的项目，如：直接从市政供水至住宅户内水表，则该工程起始界面为从市政接驳口至红线内总阀之间的设备、管道、管件、阀门、支架制安、套管、挖填运弃夯实土石方、设备基础、管路试压、消毒及冲洗。 2. 市政供电引入工程中，采取多回路供电引入方式，引入用电总负荷是各回路引入负荷总和。				

4.19 拆除工程（H00101）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
H001010101	建筑物整体拆除 砖混结构	m²	按建筑面积计算	包括拆除、清理、残值回收
H001010201	建筑物整体拆除 框架及框剪结构			
H001010301	建筑物整体拆除 木结构			
H001010401	建筑物整体拆除 钢结构			
H001010501	其他建筑物整体拆除			
H001020101	建筑物分项拆除 混凝土	m³	按图示尺寸以体积计算	
H001020201	建筑物分项拆除 钢筋混凝土			
H001020301	建筑物分项拆除 砌体			
H001020401	建筑物分项拆除 木结构			
H001020501	建筑物分项拆除 屋面层	m²	按图示尺寸以面积计算	
H001020601	建筑物分项拆除 装饰层			
H001020701	建筑物分项拆除 门窗			
H001020801	建筑物分项拆除 其他	项	按拆除内容以项计算	
H001030101	构筑物整体拆除 烟囱	座	按图示数量计算	
H001030201	构筑物整体拆除 水塔			
H001030301	构筑物整体拆除 冷却塔			
H001030401	构筑物整体拆除 筒形贮仓			
H001030501	其他构筑物整体拆除			
H001040101	构筑物分项拆除 混凝土	m³	按图示尺寸以体积计算	
H001040201	构筑物分项拆除 钢筋混凝土			
H001040301	构筑物分项拆除 砌体			
H001040401	构筑物分项拆除 装饰层	m²	按图示尺寸以面积计算	
H001040501	构筑物分项拆除 其他	项	按拆除内容以项计算	
H001050101	拆除工程废料运输	m³	按实际运输体积计算	运输
H001050201	拆除工程废料消纳	m³	按实际消纳体积计算	弃方消纳

4.20 措施项目（AXXX0120）

项目编码	项目名称	计量单位	工作内容
AXXX012001	技术措施项目	项	包括脚手架、垂直运输、大型机械进出场及安拆、现场拼装平台摊销、钢构件安装支撑胎架摊销、建筑垃圾外运及处置、已完工程及设备保护、建筑物超高加压水泵等技术措施项目的全部工作内容
AXXX012002	综合措施项目	项	包括安全生产费、文明临设环保费、雨季施工、暗室施工增加费、压缩定额工期增加费等综合措施项目的全部工作内容

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

附录 5 预算工程量清单项目

5.1 土石方工程

5.1.1 基础土石方

基础土石方工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.1 的规定执行。

表 5.1.1 基础土石方（编码：010102）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010102001001	挖一般土方 一、二类土	m ³	按设计图示尺寸以立方米计算，工作面和放坡增加的工程量并入挖土方工程量计算	1. 开挖 2. 装车 3. 清底修边 4. 基底夯实
010102001002	挖一般土方 三、四类土			
010102001003	挖一般土方 极软岩			
010102001004	盖挖土方		盖挖（逆作法）挖土方工程量按建筑物地下围护结构内围尺寸面积乘以挖土方深度以立方米计算，挖土方深度为设计顶板底至底板或垫层底的高度，扣除开挖范围内构件所占体积	1. 开挖 2. 装车 3. 清底修边 4. 基底夯实
010102001005	盖挖极软岩			
010102001006	内支撑下挖土方	m ³	内支撑下挖土方工程量按挖土方区域水平投影面积（包含支撑梁所占面积）乘以挖土方深度以立方米计算。挖土方深度为最上一道支撑梁的下表面至基坑底面的高度，扣除开挖范围内构件所占体积	1. 开挖 2. 装车 3. 清底修边 4. 基底夯实
010102001007	内支撑下挖极软岩			
010102001008	挖基坑土方 一、二类土	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算，放坡增加的工程量并入挖土方工程量计算	1. 开挖 2. 装车 3. 清底修边 4. 基底夯实
010102001009	挖基坑土方 三、四类土			
010102001010	挖基坑土方 极软岩			
010102002001	挖沟槽土方 一、二类土	m ³	1. 挖沟槽土方按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积以体积计算，放坡增加的工程量并入挖土方工程量计算。 挖沟槽长度，外墙按图示中心线长度计算；内墙按地槽槽底净长度计算，内外突出部分（垛、附墙烟囱等）体积并入沟槽土方工程量内计算；挖管道沟槽长度按图示中心线长度计算，沟底宽度，设计有规定的，按设计规定尺寸计算，设计无规定的，可按表 5.1.3-3 规定宽度计算	1. 开挖 2. 装车 3. 清底修边 4. 基底夯实
010102002002	挖沟槽土方 三、四类土			
010102002003	挖沟槽土方 极软岩			
010102004001	挖淤泥、流砂	m ³	按设计图示位置、界限，以体积计算	1. 开挖 2. 装车

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010102005001	人工凿一般石方 软岩	m ³	按设计图示尺寸以立方米计算，工作面增加的工程量并入挖石方工程量计算	1. 开挖 2. 检底修边
010102005002	人工凿一般石方 较软岩			
010102005003	人工凿一般石方 较硬岩			
010102005004	人工凿一般石方 坚硬岩			
010102005005	机械打眼爆破一般石方 软岩	m ³	按图示尺寸以立方米计算，工作面增加的工程量并入挖石方工程量计算	1. 布孔装炸药 2. 爆破 3. 检底修边 4. 石方解小至可装车运输
010102005006	机械打眼爆破一般石方 较软岩			
010102005007	机械打眼爆破一般石方 较硬岩			
010102005008	机械打眼爆破一般石方 坚硬岩			
010102005009	控制爆破一般石方 软岩			
010102005010	控制爆破一般石方 较软岩			
010102005011	控制爆破一般石方 较硬岩			
010102005012	控制爆破一般石方 坚硬岩			
010102005013	静力爆破一般石方 较软岩			1. 布孔装膨胀剂 2. 爆破 3. 检底修边 4. 石方解小至可装车运输
010102005014	静力爆破一般石方 较硬岩			
010102005015	静力爆破一般石方 坚硬岩			
010102005016	岩石破碎机破碎一般石方 软岩	m ³	按图示尺寸以立方米计算，工作面增加的工程量并入挖石方工程量计算	1. 破碎石方 2. 检底修边
010102005017	岩石破碎机破碎一般石方 较软岩			
010102005018	岩石破碎机破碎一般石方 较硬岩			
010102005019	岩石破碎机破碎一般石方 坚硬岩			
010102005020	盖挖石方 软岩	m ³	盖挖（逆作法）挖石方工程量按建筑物地下围护结构内围尺寸面积乘以挖石方深度以立方米计算，挖石方深度为设计顶板底至底板或垫层底的高度，扣除开挖范围内构件所占体积	1. 破碎石方 2. 检底修边
010102005021	盖挖石方 较软岩			
010102005022	盖挖石方 较硬岩			
010102005023	盖挖石方 坚硬岩			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
010102005024	内支撑下挖石方 软岩	m ³	内支撑下挖石方工程量按挖石方区域水平投影面积（包含支撑梁所占面积）乘以挖石方深度以立方米计算。挖石方深度为最上一道支撑梁的下表面至基坑底面的高度，扣除开挖范围内构件所占体积	1. 破碎石方 2. 检底修边	
010102005025	内支撑下挖石方 较软岩				
010102005026	内支撑下挖石方 较硬岩				
010102005027	内支撑下挖石方 坚硬岩				
010102005028	人工凿基坑石方 软岩	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积乘以挖石深度，以体积计算	1. 开挖 2. 检底修边	
010102005029	人工凿基坑石方 较软岩				
010102005030	人工凿基坑石方 较硬岩				
010102005031	人工凿基坑石方 坚硬岩				
010102005032	机械打眼爆破基坑石方 软岩	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积乘以挖石深度，以体积计算。超挖增加的工程量并入挖石方工程量计算。超挖与工作面增加的工程量不得重复计算	1. 布孔装炸药 2. 爆破 3. 检底修边 4. 石方解小至可装车运输	
010102005033	机械打眼爆破基坑石方 较软岩				
010102005034	机械打眼爆破基坑石方 较硬岩				
010102005035	机械打眼爆破基坑石方 坚硬岩				
010102005036	控制爆破基坑石方 软岩	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积乘以挖石深度，以体积计算		1. 布孔装膨胀剂 2. 爆破 3. 检底修边 4. 石方解小至可装车运输
010102005037	控制爆破基坑石方 较软岩				
010102005038	控制爆破基坑石方 较硬岩				
010102005039	控制爆破基坑石方 坚硬岩				
010102005040	静力爆破基坑石方 较软岩				
010102005041	静力爆破基坑石方 较硬岩				
010102005042	静力爆破基坑石方 坚硬岩				
010102005043	岩石破碎机破碎基坑石方 软岩	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积乘以挖石深度，以体积计算	1. 破碎石方 2. 检底修边	
010102005044	岩石破碎机破碎基坑石方 较软岩				
010102005045	岩石破碎机破碎基坑石方 较硬岩				
010102005046	岩石破碎机破碎基坑石方 坚硬岩				

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010102006001	人工凿沟槽石方 软岩	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积乘以挖石深度，以体积计算	1. 开挖 2. 检底修边
010102006002	人工凿沟槽石方 较软岩			
010102006003	人工凿沟槽石方 较硬岩			
010102006004	人工凿沟槽石方 坚硬岩			
010102006005	机械打眼爆破沟槽石方 软岩	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积乘以挖石深度，以体积计算。超挖增加的工程量并入挖石方工程量计算。超挖与工作面增加的工程量不得重复计算	1. 布孔装炸药 2. 爆破 3. 检底修边
010102006006	机械打眼爆破沟槽石方 较软岩			
010102006007	机械打眼爆破沟槽石方 较硬岩			
010102006008	机械打眼爆破沟槽石方 坚硬岩			
010102006009	控制爆破沟槽石方 软岩	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积乘以挖石深度，以体积计算	4. 石方解小至可装车运输
010102006010	控制爆破沟槽石方 较软岩			
010102006011	控制爆破沟槽石方 较硬岩			
010102006012	控制爆破沟槽石方 坚硬岩			1. 布孔装膨胀剂 2. 爆破 3. 检底修边 4. 石方解小至可装车运输
010102006013	静力爆破沟槽石方 较软岩			
010102006014	静力爆破沟槽石方 较硬岩			
010102006015	静力爆破沟槽石方 坚硬岩			
010102006016	岩石破碎机破碎沟槽石方 软岩	m ³	按设计图示基础（含垫层）底面积另加工作面面积乘以挖石深度，以体积计算	1. 破碎石方 2. 检底修边
010102006017	岩石破碎机破碎沟槽石方 较软岩			
010102006018	岩石破碎机破碎沟槽石方 较硬岩			
010102006019	岩石破碎机破碎沟槽石方 坚硬岩			
010102006020	机械挖碴	m ³	按所需开挖的范围，以体积计算	1. 挖碴 2. 集碴
010102007001	原土碾压	m ²	按图示尺寸以平方米计算	1. 运输 2. 回填 3. 压实

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010102007002	回填土 利用方	m ³	按图示回填体积并依据下列规定，以立方米计算 1. 场地回填：回填面积乘以平均回填厚度计算 2. 室内回填：按主墙（厚度在 120mm 以上的墙）之间的净面积乘以回填土厚度计算，不扣除间隔墙 3. 基础回填：按挖方体积减去开挖范围内埋设的建筑物（构筑物）、基础（含垫层）、管道体积计算	1. 运输 2. 回填 3. 压实
010102007003	回填土 借方			
010102007004	回填 砂			
010102007005	回填 碎石			

5.1.2 平整场地及其他

平整场地及其他工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.2 的规定执行。

表 5.1.2 平整场地及其他（编码：010103）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010103001001	平整场地	m ²	按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算	1. 平整场地 2. 厚度在±300mm 的挖填找平
010103002001	土方外运	m ³	按挖方清单项目工程量减回填清单项目工程量（可利用），以体积计算	运输
010103002002	淤泥流砂外运			
010103002003	石方外运			
010103002004	土石方消纳	m ³	按消纳土（石）的天然密实体积以立方米计算	弃方消纳
010103002005	淤泥、流砂消纳		按实际外弃体积计算	弃方消纳
010103003001	基础钎插 深度 ≤5m	孔	按钎插孔数计算	1. 钎孔布置 2. 打钎拔钎 3. 灌砂堵眼
010103003002	基础钎插 5m<深度≤10m			

5.1.3 相关问题及说明

5.1.3.1 土方的开挖、运输均按开挖前的天然密实体积计算。土方回填按回填后的竣工体积计算。

5.1.3.2 土壤及岩石类别划分依工程勘察资料确定，土壤分类详见“表 5.1.3-1 土壤分类表”，岩石分类详见“表 5.1.3-2 岩石分类表”。

表 5.1.3-1 土壤分类表

土壤分类	土壤名称	开挖方法
一、二类土	粉土、砂土（粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂）、粉质黏土、弱中盐渍土、软土（淤泥质土、泥炭、泥炭质土）、软塑红黏土、冲填土	用锹、少许用镐、条锄开挖、机械能全部直接铲挖满载者。
三类土	黏土、碎石（圆砾、角砾）混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土	主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者或可直接铲挖但不能满载者。
四类土	碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土	全部用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘、机械须普遍刨松方能铲挖满载者

注：本表土壤名称及其含义按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021—2001（2009 年版）定义。

表 5.1.3-2 岩石分类表

岩石分类	代表性岩石	开挖方法	单轴饱和抗压强度 (MPa)
软质岩	极软岩 1. 全风化的各种岩石； 2. 各种半成岩	部分用手凿工具、部分用爆破法开挖	≤5
	软岩 1. 强风化的坚硬岩或较硬岩； 2. 中等风化～强风化的较软岩； 3. 未风化～微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等	用风镐和爆破法开挖	5～15
	较软岩 1. 中等风化～强风化的坚硬岩或较硬岩； 2. 未风化～微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等	用爆破法开挖	15～30
硬质岩	较硬岩 1. 微风化的坚硬岩； 2. 未风化～微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等		30～60
	坚硬岩 未风化～微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等		>60

注：本表执行国家标准《工程岩体分级标准》GB/T 50218—2014 和《岩土工程勘察规范》GB 50021—2001（2009 年版）。

5.1.3.3 干土、湿土的划分，以地质勘测资料的地下常水位为准，地下常水位以上为干土，以下为湿土。地表水排出后，土的含水率≥25%时为湿土。如实际为湿土，则须进行描述。

5.1.3.4 沟槽、基坑土石方的划分：基础土石方中，底宽≤7m 且底长>3 倍底宽的为沟槽，底长≤3 倍底宽、且底面积≤150 m²为基坑；超出上述范围，又非平整场地的，为一般土（石）方。底宽、底长均不包含工作面尺寸。

5.1.3.5 挖沟槽、基坑土石方的工作面宽度应按设计要求进行计算，无设计要求时可按表 5.1.3-3 计

算。

5.1.3.6 沟、槽土方的放坡和工作面加宽，有设计规定时按设计要求计算，无设计规定时按表5.1.3-3计算；结算时未达到设计要求或表5.1.3-4中放坡系数及表5.1.3-3中工作面宽度的，按实际工程量计算。

表 5.1.3-3 基础施工所需工作面宽度计算表

基础材料	每边各增加工作面宽度 (mm)
砖基础	200
浆砌毛石、条石基础	250
混凝土基础、垫层 (支模板)	300
基础垂直面做砂浆防潮层	400 (自防潮层面)
基础垂直面做防水层或防腐层	1000 (自防水层或防腐层面)
支挡土板	100 (在上述宽度外另加)

表 5.1.3-4 放坡系数表

土壤类别	深度超过 (m)	人工挖土	机械挖土		
			在坑内作业	在坑上作业	顺沟槽在坑上作业
一、二类土	1.20	1:0.50	1:0.33	1:0.75	1:0.50
三类土	1.50	1:0.33	1:0.25	1:0.67	1:0.33
四类土	2.00	1:0.25	1:0.10	1:0.33	1:0.25

注：①土壤类别不同时，分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土壤厚度加权平均计算。

②计算放坡时，在交接处的重复工程量不予扣除，原槽、坑作基础垫层时，放坡自垫层上表面开始计算。垫层需留工作面时，放坡自垫层下表面开始计算。

5.1.3.7 基础土方的开挖深度，自土方开挖前标高算至基础（含垫层）底标高，下有石方的算至土石分界线。

5.1.3.8 基础石方开挖深度，按石方开挖前标高至基础（含垫层）底标高计算。

5.1.3.9 沟槽、基坑石方采用机械打眼爆破时，其沟槽、基坑深度和每侧宽度的超挖量为：软岩 200mm，较软岩、较硬岩、坚硬岩 150mm。控制爆破、静力爆破和岩石破碎机破碎岩石项目不计算超挖量。

5.1.3.10 人工、机械运土方工程量按挖土清单项目工程量减回填土清单项目工程量（可利用）以体积计算，如回填土为压实体积或松填体积时，应按表 5.1.3-5 换算成天然密实体积。

表 5.1.3-5 土方体积换算系数表

天然密实体积	夯实后体积	松填体积
1.00	0.87	1.08
1.15	1.00	1.25
0.92	0.80	1.00

5.1.3.11 回填方分为利用方及借方。

1 土石方开挖后需运至临时堆放点待重复利用的，按土石方外运相关清单列项，并在项目特征加以描述，工程量按回填土清单项目工程量（可利用）规则计算，并按 5.1.3.10 规定换算。从临时堆放点运至回填点按利用方回填清单列项，工作内容包括装车、运输、回填、压实。

2 借方的外购土费包含从借土场挖、装、运至现场的一切费用。5.1.3.12 平整场地是指建筑场地

厚度在 $\pm 300\text{mm}$ 以内的挖、填、运、找平，如 $\pm 300\text{mm}$ 以内全部是挖方或填方，执行相应挖填及运土项目；挖、填土方厚度超过 $\pm 300\text{mm}$ 时，执行相应挖填土方清单项目。

5.1.3.13 极软岩运输工程量并入土方运输工程量。

5.1.3.14 土石方消纳，淤泥、流沙、泥浆消纳清单项目工作内容均包括根据当地有关规定需完成的消纳和处置等的全部工作。

5.1.3.15 编制预算清单时，土方运输的运距可在项目特征中描述，发布招标工程量清单时，不应描述运距。

5.1.3.16 建设用地场地平整（三通一平）工程土石方按市政工程计算规范“附录 5.1 土石方工程”相应项目编码列项。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.2 地基处理与边坡支护工程

5.2.1 地基处理

地基处理工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.2.1 的规定执行。

表 5.2.1 地基处理（编码：010201）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010201001001	换填垫层 换填材料种类及配比：灰土 3:7	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实
010201001002	换填垫层 换填材料种类及配比：灰土 2:8			
010201001003	换填垫层 换填材料种类及配比：灰土____			
010201001004	换填垫层 换填材料种类：砂			
010201001005	换填垫层 换填材料种类：石屑			
010201001006	换填垫层 换填材料种类：砂砾石			
010201001007	换填垫层 换填材料种类：碎石			
010201001008	换填垫层 换填材料种类：片石（块石）			
010201001009	换填垫层 换填材料种类：块石（碎石嵌缝）			
010201001010	换填垫层 换填材料种类：____			
010201001011	换填垫层 填筑混凝土 混凝土强度等级：____			
010201001012	换填垫层 填筑毛石混凝土 混凝土强度等级：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010201002001	预压地基 预压方式：堆载预压	m ²	按设计图示处理范围以面积计算	1. 埋设沉降观测设备 2. 加载、卸载 3. 沉降观测
010201002002	预压地基 预压方式：真空预压			1. 埋设沉降观测设备 2. 安、拆滤排水管 4. 铺设砂垫层及密封膜 5. 施工密封沟 6. 安、拆真空设备、抽真空 7. 沉降观测 8. 临时排水
010201003001	强夯地基 点夯 夯击能量：1000kN·m	个	按设计图示要求以各遍夯点汇总数量计算	强夯
010201003002	强夯地基 点夯 夯击能量：2000kN·m			
010201003003	强夯地基 点夯 夯击能量：3000kN·m			
010201003004	强夯地基 点夯 夯击能量：4000kN·m			
010201003005	强夯地基 点夯 夯击能量：5000kN·m			
010201003006	强夯地基 点夯 夯击能量：6000kN·m			
010201003007	强夯地基 点夯 夯击能量：8000kN·m			
010201003008	强夯地基 点夯 夯击能量：10000kN·m			
010201003009	强夯地基 点夯 夯击能量：12000kN·m			
010201003010	强夯地基 点夯 夯击能量：15000kN·m			
010201003011	强夯地基 点夯 夯击能量：25000kN·m			
010201003012	强夯地基 点夯 夯击能量：__kN·m			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010201003013	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量: 1000kN·m	m ²	按设计图示尺寸以各遍处理面积汇总计算	强夯
010201003014	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量: 2000kN·m			
010201003015	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量: 3000kN·m			
010201003016	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量: 4000kN·m			
010201003017	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量: ____kN·m			
010201003018	强夯地基 夯坑填料 夯填材料种类: 杂砂土	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 铺设夯填材料 2. 强夯
010201003019	强夯地基 夯坑填料 夯填材料种类: 碎石			
010201003020	强夯地基 夯坑填料 夯填材料种类: 毛石			
010201003021	强夯地基 夯坑填料 夯填材料种类: ____			
010201004001	振冲密实地基 (不填料)	m ²	按设计图示处理范围以面积计算	1. 振冲加密 2. 泥浆排放或场内运输
010201005001	填料桩复合地基 振冲碎石桩	m ³	按设计桩长 (包括桩尖) 乘以设计桩截面面积, 以体积计算	1. 成孔、填料、振实或夯实 2. 泥浆排放或场内运输
010201005002	填料桩复合地基 沉管碎石桩 桩长≤10m			
010201005003	填料桩复合地基 沉管碎石桩 10m<桩长≤15m			
010201005004	填料桩复合地基 沉管碎石桩 桩长>15m			
010201005005	填料桩复合地基 沉管砂石桩 桩长≤10m			
010201005006	填料桩复合地基 沉管砂石桩 10m<桩长≤15m			
010201005007	填料桩复合地基 沉管砂石桩 桩长>15m			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010201005008	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 桩径 $\leq 600\text{mm}$ 地层类别：土层、极软岩	m	按引孔深度以米计算	1. 成孔 2. 泥浆排放或场内运输
010201005009	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 800\text{mm}$ 地层类别：土层、极软岩			
010201005010	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 桩径 $> 800\text{mm}$ 地层类别：土层、极软岩			
010201005011	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 桩径 $\leq 600\text{mm}$ 地层类别：岩石层（除极软岩）			
010201005012	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 800\text{mm}$ 地层类别：岩石层（除极软岩）			
010201005013	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 桩径 $> 800\text{mm}$ 地层类别：岩石层（除极软岩）			
010201005014	填料桩复合地基 灰土挤密桩 桩长 $\leq 6\text{m}$ 灰土配比：—	m^3	按设计桩长乘以设计桩截面面积，以体积计算	1. 成孔、填料、振实或夯实 2. 泥浆排放或场内运输
010201005015	填料桩复合地基 灰土挤密桩 桩长 $> 6\text{m}$ 灰土配比：—			
010201005016	填料桩复合地基 粘土挤密桩 桩长 $\leq 6\text{m}$			
010201005017	填料桩复合地基 粘土挤密桩 桩长 $> 6\text{m}$			
010201006001	水泥粉煤灰碎石桩复合地基 桩径 $\leq 400\text{mm}$	m^3	按设计桩长乘以设计桩截面面积，以体积计算	1. 成孔 2. 混合料制作、灌注、养护
010201006002	水泥粉煤灰碎石桩复合地基 $400\text{mm} < \text{桩径} \leq 600\text{mm}$			
010201006003	水泥粉煤灰碎石桩复合地基 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 800\text{mm}$			
010201006004	水泥粉煤灰碎石桩复合地基 桩径 $> 800\text{mm}$			
010201007001	单轴水泥土搅拌桩 空搅	m^3	按空搅成孔深度乘以设计桩截面面积，以体积计算	预搅下沉

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010201007002	单轴水泥土搅拌桩 一喷二搅 水泥掺量: 15%	m ³	按设计桩长加超灌长度乘以设计桩截面面积, 以体积计算	1. 材料制备 2. 预搅下沉, 喷浆(粉) 搅拌提升
010201007003	单轴水泥土搅拌桩 一喷二搅 水泥掺量: ____			
010201007004	单轴水泥土搅拌桩 二喷四搅 水泥掺量: 15%			
010201007005	单轴水泥土搅拌桩 二喷四搅 水泥掺量: ____			
010201007006	单轴水泥土搅拌桩 喷搅方式: ____ 水泥掺量: ____			
010201007007	双轴水泥土搅拌桩 空搅	m ³	按空搅成孔深度乘以设计桩截面面积, 以体积计算	预搅下沉
010201007008	双轴水泥土搅拌桩 喷搅方式: ____ 水泥掺量: ____		按设计桩长加超灌长度乘以设计桩截面面积, 以体积计算	1. 材料制备 2. 预搅下沉, 喷浆(粉) 搅拌提升
010201007009	三轴水泥土搅拌桩 空搅	m ³	按空搅成孔深度乘以设计桩截面面积, 以体积计算	预搅下沉
010201007010	三轴水泥土搅拌桩 二喷二搅 水泥掺量: 18%	m ³	按设计桩长加超灌长度乘以设计桩截面面积, 以体积计算	1. 材料制备 2. 预搅下沉, 喷浆(粉) 搅拌提升
010201007011	三轴水泥土搅拌桩 三喷三搅 水泥掺量: 18%			
010201007012	三轴水泥土搅拌桩 喷搅方式: ____ 水泥掺量: ____			
010201007013	三轴水泥土搅拌桩 全断面套打 二喷二搅 水泥掺量: 18%			
010201007014	三轴水泥土搅拌桩 全断面套打 三喷三搅 水泥掺量: 18%			
010201007015	三轴水泥土搅拌桩 全断面套打 喷搅方式: ____ 水泥掺量: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010201007016	水泥土搅拌桩 插、拔型钢	t	按设计图示型钢质量计算	1. 准备工作 2. 安、拆插桩机具, 刷脱模剂, 插型钢桩 3. 安、拆拔桩机具, 拔型钢桩 4. 型钢周转使用 5. 堆放, 清理
010201008001	高压水泥旋喷桩 成孔	m	按设计图示钻孔深度以长度计算	1. 准备机具 2. 移动桩机, 定位、校测 3. 钻孔 4. 泥浆排放或场内运输
010201008002	高压水泥旋喷桩 单重管喷浆 水泥掺量: ____%	m ³	按设计加固桩截面面积乘以设计桩长以体积计算	1. 浆液制备 2. 插入喷射管、喷射注浆 3. 拔管、冲洗 4. 泥浆排放或场内运输
010201008003	高压水泥旋喷桩 双重管喷浆 水泥掺量: ____%	m ³		
010201008004	高压水泥旋喷桩 三重管喷浆 水泥掺量: ____%	m ³		
010201009001	注浆加固地基 分层注浆 钻孔	m	按设计图示钻孔深度以长度计算	1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装
010201009002	注浆加固地基 分层注浆 注浆 浆液种类及配比: ____	m ³	注浆按下列规定计算: 1. 设计图纸明确加固土体体积的, 按设计图纸注明的体积计算 2. 设计图纸以布点形式图示土体加固范围的, 以布点边线加扩散半径形成计算平面面积乘以注浆深度, 计算注浆体积。扩散半径按两孔间距的一半计算 3. 如设计图纸注浆点在钻孔灌注桩之间, 按两注浆孔距的一半作为每孔的扩散半径, 依此圆柱体体积计算注浆体积	浆液制作、压浆

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010201009003	注浆加固地基 压密注浆 钻孔	m	按设计图示钻孔深度以长度计算	1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装
010201009004	注浆加固地基 压密注浆 注浆 浆液种类及配比：_____	m ³	注浆按下列规定计算： 1. 设计图纸明确加固土体体积的，按设计图纸注明的体积计算 2. 设计图纸以布点形式图示土体加固范围的，以布点边线加扩散半径形成计算平面面积乘以注浆深度，计算注浆体积。扩散半径按两孔间距的一半计算 3. 如设计图纸注浆点在钻孔灌注桩之间，按两注浆孔距的一半作为每孔的扩散半径，依此圆柱体体积计算注浆体积	浆液制作、压浆
010201009005	压力灌浆微型桩 桩径 ≤200mm 桩径：_____ 浆液种类及配比：_____	m	按设计桩长以长度计算	1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装 3. 浆液制作、压浆
010201009006	压力灌浆微型桩 200mm<桩径 ≤300mm 桩径：_____ 浆液种类及配比：_____			
010201010001	褥垫层 材料种类及配比：_____ 铺设方式及压实系数：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	铺设、压实
010201011001	加筋地基 铺设材料：土工织物	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理整平，挖填锚固沟 2. 铺设土工材料，锚固 3. 材料场内运输
010201011002	加筋地基 铺设材料：土工格栅			
010201011003	加筋地基 铺设材料：塑料排水板			
010201011004	加筋地基 铺设材料：_____			

5.2.2 基坑与边坡支护

基坑与边坡支护工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.2.2 的规定执行。

表 5.2.2 基坑与边坡支护（编码：010202）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010202001001	地下连续墙 现浇导墙 混凝土强度等级：_____	m ³	按设计图示以体积计算	混凝土制作、输送、灌注、养护
010202001002	地下连续墙 导墙模板	m ²	按混凝土与模板接触面的面积，以平方米计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010202001003	地下连续墙 成槽 槽深≤25m 土层、极软岩	m ³	按设计图示墙中心线长度乘以墙厚乘以槽深度以体积计算	1. 挖土成槽、固壁、清底置换 2. 修筑泥浆池、泥浆沟
010202001004	地下连续墙 成槽 槽深≤25m 软岩、较软岩			
010202001005	地下连续墙 成槽 槽深≤25m 较硬岩			
010202001006	地下连续墙 成槽 槽深≤25m 坚硬岩			
010202001007	地下连续墙 成槽 25m<槽深≤35m 土层、极软岩			
010202001008	地下连续墙 成槽 25m<槽深≤35m 软岩、较软岩			
010202001009	地下连续墙 成槽 25m<槽深≤35m 较硬岩			
010202001010	地下连续墙 成槽 25m<槽深≤35m 坚硬岩			
010202001011	地下连续墙 成槽 35m<槽深≤45m 土层、极软岩			
010202001012	地下连续墙 成槽 35m<槽深≤45m 软岩、较软岩			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010202001013	地下连续墙 成槽 35m<槽深≤45m 较硬岩	m ³	按设计图示墙中心线长度乘以墙厚乘以槽深度以体积计算	1. 挖土成槽、固壁、清底置换 2. 修筑泥浆池、泥浆沟
010202001014	地下连续墙 成槽 35m<槽深≤45m 坚硬岩			
010202001015	地下连续墙 成槽 45m<槽深≤55m 土层、极软岩			
010202001016	地下连续墙 成槽 45m<槽深≤55m 软岩、较软岩			
010202001017	地下连续墙 成槽 45m<槽深≤55m 较硬岩			
010202001018	地下连续墙 成槽 45m<槽深≤55m 坚硬岩			
010202001019	地下连续墙 锁口管吊拔 槽深≤25m	段	按连续墙段数以数量计算	1. 锁口管对接组装, 入槽就位, 浇捣混凝土过程中上下移动 2. 锁口管拔除、拆卸、冲洗堆放
010202001020	地下连续墙 锁口管吊拔 25m<槽深≤35m			
010202001021	地下连续墙 锁口管吊拔 35m<槽深≤45m			
010202001022	地下连续墙 锁口管吊拔 45m<槽深≤55m			
010202001023	地下连续墙 现浇混凝土 混凝土种类及强度: ____	m ³	按设计图示墙中心线长度乘以厚度乘以槽深加超灌长度, 以体积计算	1. 浇捣架就位 2. 导管安、拆 3. 混凝土输送、灌注、养护 4. 吸泥浆入池
010202001024	地下连续墙 凿超灌混凝土	m ³	按超灌混凝土体积计算	混凝土凿除
010202004001	圆木桩打桩	m ³	按木材材积表以体积计算	1. 桩靴安装 2. 沉桩 3. 接桩、送桩
010202005001	预制钢筋混凝土板桩 桩截面形式、尺寸: ____ 混凝土强度等级: ____	m	按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算	1. 插桩、板桩连接 2. 沉桩
010202006001	拉森钢板桩 打桩	t	按入土桩长以钢板桩的质量计算	1. 插桩、锁口连接 2. 沉桩、接桩 3. 刷防护材料
010202006002	拉森钢板桩 拔桩			拔桩、运桩、堆放

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010202006003	拉森钢板桩 租赁 钢桩规格和型号:_____	t·天	按钢板桩的使用质量乘以使用天数以“t·天”计算	含材料租赁、装卸、运输
010202006004	其他钢板桩 打桩	t	按入土桩长以钢板桩的质量计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 插桩、锁口连接 3. 沉桩、接桩
010202006005	其他钢板桩 拔桩			拔桩、运桩、堆放
010202006006	其他钢板桩 租赁 钢桩规格和型号:_____	t·天	按钢板桩的使用质量乘以使用天数以“t·天”计算	含材料租赁、装卸、运输
010202007001	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径≤110mm 地层类别：土层、极软岩	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 成孔
010202007002	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径≤110mm 地层类别：软岩、较软岩			
010202007003	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径≤110mm 地层类别：较硬岩			
010202007004	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径≤110mm 地层类别：坚硬岩			
010202007005	锚杆（锚索）钻机成孔 110mm<孔径≤150mm 地层类别：土层、极软岩	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 成孔
010202007006	锚杆（锚索）钻机成孔 110mm<孔径≤150mm 地层类别：软岩、较软岩			
010202007007	锚杆（锚索）钻机成孔 110mm<孔径≤150mm 地层类别：较硬岩			
010202007008	锚杆（锚索）钻机成孔 110mm<孔径≤150mm 地层类别：坚硬岩			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010202007009	锚杆（锚索）钻机成孔 150mm<孔径≤200mm 地层类别：土层、极软岩	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 成孔
010202007010	锚杆（锚索）钻机成孔 150mm<孔径≤200mm 地层类别：软岩、较软岩			
010202007011	锚杆（锚索）钻机成孔 150mm<孔径≤200mm 地层类别：较硬岩			
010202007012	锚杆（锚索）钻机成孔 150mm<孔径≤200mm 地层类别：坚硬岩			
010202007013	锚杆（锚索）钻机成孔 200mm<孔径≤250mm 地层类别：土层、极软岩	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 成孔
010202007014	锚杆（锚索）钻机成孔 200mm<孔径≤250mm 地层类别：软岩、较软岩			
010202007015	锚杆（锚索）钻机成孔 200mm<孔径≤250mm 地层类别：较硬岩			
010202007016	锚杆（锚索）钻机成孔 200mm<孔径≤250mm 地层类别：坚硬岩			
010202007017	锚杆（锚索）钻机成孔 250mm<孔径≤300mm 地层类别：土层、极软岩	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 成孔
010202007018	锚杆（锚索）钻机成孔 250mm<孔径≤300mm 地层类别：软岩、较软岩			
010202007019	锚杆（锚索）钻机成孔 250mm<孔径≤300mm 地层类别：较硬岩			
010202007020	锚杆（锚索）钻机成孔 250mm<孔径≤300mm 地层类别：坚硬岩			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010202007021	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径：____ 地层类别：土层、极软岩	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 成孔
010202007022	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径：____ 地层类别：软岩、较软岩			
010202007023	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径：____ 地层类别：较硬岩			
010202007024	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径：____ 地层类别：坚硬岩			
010202007025	锚杆（锚索）套管增加费	m	按设计图示尺寸以长度计算	安装、拔出防护套管
010202007026	锚孔灌浆 孔径≤110mm	m	按设计图示尺寸以长度计算	浆液制作、注浆
010202007027	锚孔灌浆 110mm<孔径≤150mm			
010202007028	锚孔灌浆 150mm<孔径≤200mm			
010202007029	锚孔灌浆 200mm<孔径≤250mm			
010202007030	锚孔灌浆 250mm<孔径≤300mm			
010202007031	锚杆 非预应力钢筋 $\Phi 25$ 钢筋以内	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 锚杆（锚索）制作、插入 2. 预应力锚杆张拉、锁定
010202007032	锚杆 非预应力钢筋 $\Phi 25$ 钢筋以上			
010202007033	锚杆 钢花管（无倒刺）	t	按设计图示尺寸以质量计算，倒刺工程量不另计算	锚杆制作安装
010202007034	锚杆 钢花管（有倒刺）			
010202008001	土钉 成孔及灌浆 灌浆材料：____	m	按设计图示尺寸以钻孔深度计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 成孔 3. 浆液制作、注浆
010202008002	土钉 非预应力钢筋 $\Phi 25$ 钢筋以内	t	按设计图示尺寸以质量计算	土钉制作安装
010202008003	土钉 非预应力钢筋 $\Phi 25$ 钢筋以上			
010202008004	土钉 钢花管（无倒刺）	t	按设计图示尺寸以质量计算，倒刺质量不另计算	土钉制作安装
010202008005	土钉 钢花管（有倒刺）			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010202008006	土钉 打入式短钢筋	m	按设计图示尺寸以长度计算	土钉制作安装
010202009001	喷射混凝土护坡 素喷 厚度：50mm	m²	按设计图示尺寸以平方米计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 修整边坡 3. 混凝土输送、喷射、养护
010202009002	喷射混凝土护坡 素喷 厚度：60mm			
010202009003	喷射混凝土护坡 素喷 厚度：__			
010202009004	喷射混凝土护坡 网喷 厚度：50mm	m²		
010202009005	喷射混凝土护坡 网喷 厚度：60mm			
010202009006	喷射混凝土护坡 网喷 厚度：__			
010202010001	钢筋混凝土支撑梁 混凝土种类及强度：__	m³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 混凝土输送、浇筑 2. 混凝土振捣、养护
010202011001	钢筋混凝土支撑梁模板	m²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010202012001	钢筋混凝土冠梁 混凝土种类及强度：__	m³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 混凝土输送、浇筑 2. 混凝土振捣、养护
010202012002	钢筋混凝土腰梁 混凝土种类及强度：__			
010202013001	钢筋混凝土冠梁模板	m²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010202013002	钢筋混凝土腰梁模板			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010202014001	内支撑 钢格构柱	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量, 焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量	1. 构件制作 (摊销、租赁) 2. 构件安装 3. 探伤 4. 刷漆 5. 拆除
010202016001	泥浆外运	m ³	按成槽、成孔体积以立方米计算	1. 处置 2. 运输 3. 消纳
010202017001	木挡土板 疏板 木撑	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	木挡土板的安装及拆卸
010202017002	木挡土板 疏板 钢撑			
010202017003	木挡土板 密板 木撑			
010202017004	木挡土板 密板 钢撑			
010202017005	钢挡土板 疏板 木撑			钢挡土板的安装及拆卸
010202017006	钢挡土板 疏板 钢撑			
010202017007	钢挡土板 密板 木撑			
010202017008	钢挡土板 密板 钢撑			
010202018001	内支撑拆除 钢筋混凝土水平支撑	m ³	按图示尺寸以立方米计算	支撑体系搭设、切割、降温冷却、吊运、堆放

5.2.3 施工排水、降水

施工排水、降水工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.2.3 的规定执行。

表 5.2.3 施工排水、降水（编码：010203）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010203001001	轻型井点 成井	根	按设计图示数量计算	1. 钻孔 2. 安装井管、地面 管线连接、装水 泵、滤砂、孔口封 土 3. 拆管、清洗、整 理
010203001002	喷射井点 成井			
010203001003	真空深井降水 成井 井管深 19m	座	按设计图示以数量计算	1. 槽坑排水 2. 抽水机具安装、 移动、拆除
010203001004	真空深井降水 成井 每增减 1m			
010203001005	直流深井降水 成井 井管深 20m			
010203001006	直流深井降水 成井 每增减 1m			
010203001007	无砂混凝土管井点 成井 直径≤50cm	m	按设计图示井深以长度 计算	
010203001008	无砂混凝土管井点 成井 50cm<直径≤60cm			
010203001009	集水井 井深≤4m 干砖砌排水井	座	按设计图示数量计算	
010203001010	集水井 井深≤4m 钢筋笼子排水井			
010203001011	轻型井点 降排水使用 规格：__根/套	套·天	按降排水井的使用套数 乘以使用天数（每昼夜 24 小时为一天）以 “套·天” 计算。	1. 抽水 2. 值班 3. 降水设备维修
010203001012	喷射井点 降排水使用 规格：__根/套			
010203001013	真空深井 降排水使用 井管深 19m	座·天	按降排水井的使用数量 乘以使用天数（每昼夜 24 小时为一天）以 “座·天” 计算。	
010203001014	真空深井 降排水使用 井管深每增减 1m			
010203001015	直流深井 降排水使用 井管深 20m			
010203001016	无砂混凝土管井点 降排水使用			
010203001017	集水井 降排水使用			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010203001018	其他井点 成井 井点类型： ____	座	按设计图示数量计算	1. 钻孔、安装井管等 2. 抽水机具安装、移动、拆除等
010203001019	其他井点 使用	座·天	按降排水井的使用数量乘以使用天数（每昼夜24小时为一天）以“座·天”计算。	1. 抽水 2. 值班 3. 降水设备维修

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.2.4 相关问题及说明

- 5.2.4.1 换填垫层清单项目适用于基础开挖后对软弱土层或不均匀土地基的加固处理。
- 5.2.4.2 换填垫层清单项目的工作内容不包括挖除原土，发生时按 5.1 土石方工程相关项目列项。
- 5.2.4.3 点夯清单项目的工作内容已含夯击完成后夯坑回填平整，如设计要求夯坑填充材料的，则按夯坑填料的相关项目列项。
- 5.2.4.4 三轴水泥土搅拌桩的体积按单独成桩计算，扣除重叠部分体积，不扣除每次成桩与群桩间的搭接部分体积。
- 5.2.4.5 旋喷桩清单项目工作内容已包括接头处的复喷工料，摆喷按旋喷桩清单项目执行。
- 5.2.4.6 地下连续墙导墙开挖按 5.1 土石方工程相关项目列项；钢筋制作安装按 5.5 混凝土及钢筋混凝土工程相关项目列项；锁口管吊拔清单项目应包括锁口管的摊销费用；泥浆处理及外运按本章相关项目列项。
- 5.2.4.7 钢板桩桩长按实际入土的长度计算，打、拔清单工程量不计超出地面的桩头长度，但租赁清单工程量应计算超出地面的桩头长度。
- 5.2.4.8 喷射混凝土护坡的钢筋网，地下连续墙与钢筋混凝土支撑梁、冠梁、腰梁的钢筋制作、安装，按 5.5 混凝土及钢筋混凝土工程中相关项目列项。
- 5.2.4.9 地下连续墙成槽、锚杆（锚索）钻机成孔按土层及不同岩石类别相应清单项目列项，岩石类别分类详见 5.1 土石方工程中的岩石分类表。
- 5.2.4.10 钢格构柱成孔按 5.3 桩基础工程相关项目列项。
- 5.2.4.11 桩基、地下连续墙成孔、锚杆（锚索）钻机成孔的泥浆运输或泥浆干化后运输均按泥浆外运清单项目列项；该项目包括将施工现场的泥浆进行处置、运输到指定地点。
- 5.2.4.12 挡土板清单项目分为疏板和密板。间隔支挡土板且板间净空距离 $\leq 1.5\text{m}$ 的按疏板清单项目执行；满堂支挡土板或板间净空距离 $\leq 0.3\text{m}$ 的按密板清单项目执行。
- 5.2.4.13 用于边坡支护工程的灌注桩排桩围护墙结构中的混凝土灌注桩，发生时执行 5.3 桩基工程相关项目列项。
- 5.2.4.14 砖、石挡土墙、护坡应按 5.4 砌筑工程中的相应清单项目列项，混凝土挡土墙应按 5.5 混凝土及钢筋混凝土工程中的相应清单项目列项。

5.3 桩基工程

5.3.1 预制桩

预制桩工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.3.1 的规定执行。

表 5.3.1 预制桩（编码：010301）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010301001001	打预制钢筋混凝土实心桩 桩径：___	m	按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 桩尖制作安装 4. 沉桩、接桩 5. 空孔回填
010301001002	压预制钢筋混凝土实心桩 桩径：___			
010301001003	打预制钢筋混凝土实心桩送桩 桩径：___			
010301001004	压预制钢筋混凝土实心桩送桩 桩径：___			
010301002001	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\Phi 300\text{mm}$	m	按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 桩尖制作安装 4. 沉桩、接桩
010301002002	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\Phi 400\text{mm}$			
010301002003	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\Phi 500\text{mm}$			
010301002004	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\Phi 600\text{mm}$			
010301002005	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\Phi 700\text{mm}$			
010301002006	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\Phi 800\text{mm}$			
010301002007	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径：_____			
010301002008	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\Phi 300\text{mm}$	m	按长度计算（自桩顶面至打桩前地坪面另加 0.5m）	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 送桩
010301002009	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\Phi 400\text{mm}$			
010301002010	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\Phi 500\text{mm}$			
010301002011	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\Phi 600\text{mm}$			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010301002012	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\phi 700\text{mm}$	m	按长度计算(自桩顶面至打桩前地坪面另加 0.5m)	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 送桩
010301002013	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\phi 800\text{mm}$			
010301002014	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径: _____			
010301002015	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\phi 300\text{mm}$	m	按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 桩尖制作安装 4. 沉桩、接桩
010301002016	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\phi 400\text{mm}$			
010301002017	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\phi 500\text{mm}$			
010301002018	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\phi 600\text{mm}$			
010301002019	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\phi 700\text{mm}$			
010301002020	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径 $\phi 800\text{mm}$			
010301002021	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径: _____			
010301002022	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\phi 300\text{mm}$	m	按长度计算(自桩顶面至打桩前地坪面另加 0.5m)	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 送桩
010301002023	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\phi 400\text{mm}$			
010301002024	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\phi 500\text{mm}$			
010301002025	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\phi 600\text{mm}$			
010301002026	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\phi 700\text{mm}$			
010301002027	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径 $\phi 800\text{mm}$			
010301002028	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径: _____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010301002029	静压预制管桩（中掘法） 桩径 $\Phi 400\text{mm}$	m	按有效掘进深度加 1m 计算。有效掘进深度按设计图示尺寸规定计算；设计无规定按发承包双方现场确认的钻孔长度加 1m 计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 钻孔、压桩、接桩 4. 清理余土
010301002030	静压预制管桩（中掘法） 桩径 $\Phi 500\text{mm}$			
010301002031	静压预制管桩（中掘法） 桩径 $\Phi 600\text{mm}$			
010301002032	静压预制管桩（中掘法） 桩径 $\Phi 700\text{mm}$			
010301002033	静压预制管桩（中掘法） 桩径：_____			
010301002034	螺旋钻机钻引孔	m	按钻孔入土深度以米计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 钻孔
010301002035	预制钢筋混凝土管桩桩芯填混凝土 混凝土种类及强度：_____	m^3	按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算	1. 设置底板（薄钢板） 2. 灌注桩芯混凝土
010301003001	打钢管桩 桩径 $\leq 400\text{mm}$ 桩径：_____	t	按设计尺寸以桩体质量计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 沉桩、接桩
010301003002	打钢管桩 $400\text{mm} < \text{桩径} \leq 600\text{mm}$ 桩径：_____			
010301003003	打钢管桩 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 900\text{mm}$ 桩径：_____			
010301003004	打钢管桩 送桩 桩径 $\leq 400\text{mm}$ 桩径：_____	t	按设计尺寸乘以送桩深度以质量计算（送桩深度为打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地坪面）	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 送桩
010301003005	打钢管桩 送桩 $400\text{mm} < \text{桩径} \leq 600\text{mm}$ 桩径：_____			
010301003006	打钢管桩 送桩 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 900\text{mm}$ 桩径：_____			
010301003007	压钢管桩 桩径 $\leq 400\text{mm}$ 桩径：_____ 桩径壁厚：_____	t	按设计尺寸以桩体质量计算	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 沉桩、接桩
010301003008	压钢管桩 $400\text{mm} < \text{桩径} \leq 600\text{mm}$ 桩径：_____ 桩径壁厚：_____			
010301003009	压钢管桩 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 900\text{mm}$ 桩径：_____ 桩径壁厚：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010301003010	压钢管桩 送桩 桩径 $\leq 400\text{mm}$ 桩径: _____ 桩径壁厚: _____	t	按设计尺寸乘以送桩深度以质量计算(送桩深度为打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地坪面)	1. 工作平台搭设、拆除 2. 桩机竖拆、移位 3. 送桩
010301003011	压钢管桩 送桩 $400\text{mm} < \text{桩径} \leq 600\text{mm}$ 桩径: _____ 桩径壁厚: _____			
010301003012	压钢管桩 送桩 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 900\text{mm}$ 桩径: _____ 桩径壁厚: _____			
010301003013	钢管桩内切割 桩径 $\leq 400\text{mm}$ 桩径: _____	根	按设计图示数量以根计算	1. 准备机具 2. 测定标高 3. 钢管桩内排水 4. 内切割钢管、截除钢管 5. 就地安放
010301003014	钢管桩内切割 $400\text{mm} < \text{桩径} \leq 600\text{mm}$ 桩径: _____			
010301003015	钢管桩内切割 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 900\text{mm}$ 桩径: _____			
010301003016	钢管桩精割盖帽 桩径 $\leq 400\text{mm}$ 桩径: _____	个	按设计图示数量以个计算	1. 准备机具 2. 测定标高划线、整圆、排水、精割、清泥 3. 除锈、安放及焊接盖帽
010301003017	钢管桩精割盖帽 $400\text{mm} < \text{桩径} \leq 600\text{mm}$ 桩径: _____			
010301003018	钢管桩精割盖帽 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 900\text{mm}$ 桩径: _____			
010301003019	钢管桩管内钻孔取土	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 准备钻孔机具 2. 钻机就位 3. 钻孔取土 4. 土方场内运输
010301003020	钢管桩填芯 填混凝土 混凝土种类及强度: _____	m^3	按设计长度乘以桩芯截面积以体积计算	混凝土输送、灌注、养护
010301003021	钢管桩填芯 填砂			运砂, 桩芯填砂
010301005001	截混凝土预制管桩	个	按桩头个数计算	1. 截(切割)桩头 2. 凿平 3. 余渣场内运输 4. 钢筋整理

5.3.2 灌注桩

灌注桩工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.3.2 的规定执行。

表 5.3.2 灌注桩（编码：010302）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010302001001	旋挖钻机成孔 桩径 $\leq 600\text{mm}$ 地层类别：土层、极软岩	m^3	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算。	1. 成孔、固壁 2. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001002	旋挖钻机成孔 桩径 $\leq 600\text{mm}$ 地层类别：软岩、较软岩			
010302001003	旋挖钻机成孔 桩径 $\leq 600\text{mm}$ 地层类别：较硬岩			
010302001004	旋挖钻机成孔 桩径 $\leq 600\text{mm}$ 地层类别：坚硬岩			
010302001005	旋挖钻机成孔 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 800\text{mm}$ 地层类别：土层、极软岩	m^3	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 成孔、固壁 2. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001006	旋挖钻机成孔 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 800\text{mm}$ 地层类别：软岩、较软岩			
010302001007	旋挖钻机成孔 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 800\text{mm}$ 地层类别：较硬岩			
010302001008	旋挖钻机成孔 $600\text{mm} < \text{桩径} \leq 800\text{mm}$ 地层类别：坚硬岩			
010302001009	旋挖钻机成孔 $800\text{mm} < \text{桩径} \leq 1000\text{mm}$ 地层类别：土层、极软岩	m^3	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 成孔、固壁 2. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001010	旋挖钻机成孔 $800\text{mm} < \text{桩径} \leq 1000\text{mm}$ 地层类别：软岩、较软岩			
010302001011	旋挖钻机成孔 $800\text{mm} < \text{桩径} \leq 1000\text{mm}$ 地层类别：较硬岩			
010302001012	旋挖钻机成孔 $800\text{mm} < \text{桩径} \leq 1000\text{mm}$ 地层类别：坚硬岩			
010302001013	旋挖钻机成孔 $1000\text{mm} < \text{桩径} \leq 1500\text{mm}$ 地层类别：土层、极软岩	m^3	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 成孔、固壁 2. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001014	旋挖钻机成孔 $1000\text{mm} < \text{桩径} \leq 1500\text{mm}$ 地层类别：软岩、较软岩			
010302001015	旋挖钻机成孔 $1000\text{mm} < \text{桩径} \leq 1500\text{mm}$ 地层类别：较硬岩			
010302001016	旋挖钻机成孔 $1000\text{mm} < \text{桩径} \leq 1500\text{mm}$ 地层类别：坚硬岩			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010302001017	旋挖钻机成孔 1500mm<桩径≤2000mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 成孔、固壁 2. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001018	旋挖钻机成孔 1500mm<桩径≤2000mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001019	旋挖钻机成孔 1500mm<桩径≤2000mm 地层类别：较硬岩			
010302001020	旋挖钻机成孔 1500mm<桩径≤2000mm 地层类别：坚硬岩			
010302001021	旋挖钻机成孔 桩径>2000mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 成孔、固壁 2. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001022	旋挖钻机成孔 桩径>2000mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001023	旋挖钻机成孔 桩径>2000mm 地层类别：较硬岩			
010302001024	旋挖钻机成孔 桩径>2000mm 地层类别：坚硬岩			
010302001025	回旋钻机成孔 桩径≤800mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 埋设及拆除定位护筒 2. 安拆泥浆系统，造浆 3. 准备钻具，钻机就位 4. 钻孔、出渣、提钻、压浆、清孔
010302001026	回旋钻机成孔 桩径≤800mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001027	回旋钻机成孔 桩径≤800mm 地层类别：较硬岩			
010302001028	回旋钻机成孔 桩径≤800mm 地层类别：坚硬岩			
010302001029	回旋钻机成孔 800mm<桩径≤1000mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 埋设及拆除定位护筒 2. 安拆泥浆系统，造浆 3. 准备钻具，钻机就位 4. 钻孔、出渣、提钻、压浆、清孔
010302001030	回旋钻机成孔 800mm<桩径≤1000mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001031	回旋钻机成孔 800mm<桩径≤1000mm 地层类别：较硬岩			
010302001032	回旋钻机成孔 800mm<桩径≤1000mm 地层类别：坚硬岩			
010302001033	回旋钻机成孔 1000mm<桩径≤1500mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 埋设及拆除定位护筒 2. 安拆泥浆系统，造浆 3. 准备钻具，钻机就位 4. 钻孔、出渣、提钻、压浆、清孔
010302001034	回旋钻机成孔 1000mm<桩径≤1500mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001035	回旋钻机成孔 1000mm<桩径≤1500mm 地层类别：较硬岩			
010302001036	回旋钻机成孔 1000mm<桩径≤1500mm 地层类别：坚硬岩			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010302001037	回旋钻机成孔 桩径>1500mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 埋设及拆除定位护筒 2. 成孔、固壁 3. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001038	回旋钻机成孔 桩径>1500mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001039	回旋钻机成孔 桩径>1500mm 地层类别：较硬岩			
010302001040	回旋钻机成孔 桩径>1500mm 地层类别：坚硬岩			
010302001041	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 埋设及拆除定位护筒 2. 成孔、固壁 3. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001042	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001043	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 地层类别：较硬岩			
010302001044	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 地层类别：坚硬岩			
010302001045	冲击成孔机成孔 1000mm<桩径≤1500mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 埋设及拆除定位护筒 2. 成孔、固壁 3. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001046	冲击成孔机成孔 1000mm<桩径≤1500mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001047	冲击成孔机成孔 1000mm<桩径≤1500mm 地层类别：较硬岩			
010302001048	冲击成孔机成孔 1000mm<桩径≤1500mm 地层类别：坚硬岩			
010302001049	冲击成孔机成孔 1500mm<桩径≤2000mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 埋设及拆除定位护筒 2. 成孔、固壁 3. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001050	冲击成孔机成孔 1500mm<桩径≤2000mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001051	冲击成孔机成孔 1500mm<桩径≤2000mm 地层类别：较硬岩			
010302001052	冲击成孔机成孔 1500mm<桩径≤2000mm 地层类别：坚硬岩			
010302001053	冲击成孔机成孔 桩径>2000mm 地层类别：土层、极软岩	m ³	成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度。工程量按相应地层类别成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 埋设及拆除定位护筒 2. 成孔、固壁 3. 泥浆制备、排放或场内运输
010302001054	冲击成孔机成孔 桩径>2000mm 地层类别：软岩、较软岩			
010302001055	冲击成孔机成孔 桩径>2000mm 地层类别：较硬岩			
010302001056	冲击成孔机成孔 桩径>2000mm 地层类别：坚硬岩			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010302001057	灌注桩灌芯 混凝土 混凝土种类及强度：_____	m ³	按桩长乘以设计桩截面面积以立方米计算。机械成孔采用钢护筒时，钢护筒部分桩截面面积按钢护筒内径截面面积计算。桩长=设计桩长+超灌长度。超灌长度按设计规定计算，无设计规定按0.8m计算	混凝土输送、灌注、养护
010302002001	振动沉拔桩机成孔	m ³	按成孔长度乘以设计桩截面面积以立方米计算，成孔长度为打桩前地坪标高至设计桩底的长度	1. 桩机竖拆、移位 2. 打（沉）拔钢管
010302002002	沉管成孔灌注桩灌芯 混凝土 混凝土种类及强度：_____	m ³	按桩长乘以设计桩截面面积以立方米计算。桩长=设计桩长+超灌长度。超灌长度按设计规定计算，无设计规定按0.8m计算	混凝土输送、灌注、养护
010302003001	螺杆灌注桩 桩径：_____ 混凝土种类及强度：_____	m	按打桩前地坪标高算至设计桩底标高以米计算	1. 桩机竖拆、移位 2. 成孔 3. 混凝土输送、灌注、振捣、养护
010302005001	长螺旋钻孔压灌桩 桩径≤600mm 混凝土种类及强度：_____	m ³	按桩长乘以设计桩截面面积以立方米计算，桩长=设计桩长+超灌长度，超灌长度按设计规定计算，无设计规定按0.5m计算	1. 桩机竖拆、移位 2. 成孔 3. 混凝土输送、灌注、振捣、养护
010302005002	长螺旋钻孔压灌桩 600mm<桩径≤800mm 混凝土种类及强度：_____			
010302005003	长螺旋钻孔压灌桩 800mm<桩径≤1000mm 混凝土种类及强度：_____			
010302005004	长螺旋钻孔压灌桩 桩径>1000mm 混凝土种类及强度：_____			
010302005005	长螺旋钻孔压灌桩空桩 桩径≤600mm	m ³	按空桩长度乘以设计桩截面面积以立方米计算，空桩长度=成孔深度-设计桩长-超灌长度	1. 桩机竖拆、移位 2. 成孔
010302005006	长螺旋钻孔压灌桩空桩 600mm<桩径≤800mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010302005007	长螺旋钻孔压灌桩空桩 800mm<桩径≤1000mm	m ³	按空桩长度乘以设计桩截面面积以立方米计算, 空桩长度=成孔深度-设计桩长-超灌长度	1. 桩机竖拆、移位 2. 成孔
010302005008	长螺旋钻孔压灌桩空桩 桩径>1000mm			
010302005009	钻孔压浆桩 孔径≤500mm	m ³	按桩长乘以设计桩截面面积以立方米计算	1. 准备机具 2. 移动桩机, 定位, 钻孔, 校测 3. 浆液配制, 压浆, 投放石子骨料
010302005010	钻孔压浆桩 500mm<孔径≤600mm			
010302005011	钻孔压浆桩 孔径>600mm			
010302006001	注浆管埋设	m	按打桩前地坪标高至设计桩底标高另加 0.5m, 以长度计算	注浆导管制作、安装
010302006002	桩底后压浆	t	按设计注入水泥用量, 以质量计算	浆液制作、注浆
010302007001	声测管埋设	m	按打桩前地坪标高至设计桩底标高另加 0.5m, 以长度计算	制作、安装
010302008001	钢护筒埋设及拆除 桩径≤1000mm	m	按设计或满足施工要求的长度计算	1. 准备工作 2. 起吊就位、振动沉埋、拆除 3. 清洗堆放等全部操作
010302008002	钢护筒埋设及拆除 1000mm<桩径≤1500mm			
010302008003	钢护筒埋设及拆除 1500mm<桩径≤2000mm			
010302008004	钢护筒埋设及拆除 桩径>2000mm			
010302008005	钢护筒埋设(不拆除) 桩径≤1000mm			1. 准备工作 2. 起吊就位、振动沉埋
010302008006	钢护筒埋设(不拆除) 1000mm<桩径≤1500mm			
010302008007	钢护筒埋设(不拆除) 1500mm<桩径≤2000mm			
010302008008	钢护筒埋设(不拆除) 桩径>2000mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010302009001	溶洞回填处理 回填材料：片石	m ³	按实际回填量以体积计算	回填
010302009002	溶洞回填处理 回填材料：混凝土			
010302009003	溶洞回填处理 回填材料：—			
010302010002	凿截灌注混凝土桩头	m ³	按设计图示超灌长度以立方米计算	1. 截（切割）桩头 2. 凿平 3. 余渣场内运输 4. 钢筋整理

5.3.3 相关问题及说明

- 5.3.3.1 本章各预制桩项目工作内容均包括预制桩的场内堆放、场内转运，还包括使用成品预制桩时的成品桩购置工作及使用现场预制桩时的桩制作全部工序。
- 5.3.3.2 预制桩清单工程量按设计长度计算，超出地面的桩头不计入清单工程量，但桩头材料费包含在清单报价中。
- 5.3.3.3 钢管桩不含防腐处理费用，如发生时按 5.14 油漆、涂料、裱糊工程相应清单项目列项。
- 5.3.3.4 旋挖桩干作业或湿作业成孔均按旋挖钻机成孔清单项目列项。
- 5.3.3.5 旋挖钻机成孔清单项目工程内容不含钢护筒的埋设及拆除，需使用钢护筒时按相应清单项目列项。
- 5.3.3.6 灌注桩机械成孔按土层及不同岩石类别相应清单项目列项，岩石类别分类详见 5.1 土石方工程中的岩石分类表。
- 5.3.3.7 灌注桩如需埋设声测管的，其混凝土灌芯不扣除声测管所占体积，工作内容应包括声测管注浆。
- 5.3.3.8 钻孔压浆桩孔径 300mm 以下的按 5.2 地基处理与边坡支护工程的压力灌浆微型桩相应清单项目列项。
- 5.3.3.9 机械成孔灌注桩溶洞、半坡岩处理：
- 1 采用回填片石方式处理的，回填片石按溶洞处理片石回填清单项目列项，复冲成孔（每个溶洞不分次数）按坚硬岩成孔相应清单项目列项；
 - 2 采用回灌低标号混凝土处理时，回灌低标号混凝土按灌注桩灌芯相应清单项目列项，复冲成孔（不分次数）按软岩成孔相应清单项目列项。
- 5.3.3.10 灌注桩机械成孔、钢管桩管内钻孔取土的土石方运输按成孔体积按 5.1 土石方工程相应清单项目列项。
- 5.3.3.11 泥浆外运按 5.2 地基处理及边坡支护工程的相关项目列项。
- 5.3.3.12 混凝土灌注桩的钢筋笼制作、安装，按 5.5 混凝土及钢筋混凝土工程中相关项目列项。

5.4 砌筑工程

5.4.1 砖砌体

砖砌体工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.4.1 的规定执行。

表 5.4.1 砖砌体（编码：010401）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010401001001	砖基础 标准砖 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。附墙垛基础宽出部分体积并入计算；扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积；不扣除基础大放脚 T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积 ≤ 0.3 m ² 的孔洞所占体积 墙基础长度：外墙基础按外墙中心线、内墙基础按内墙净长计算	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖
010401001002	砖基础 多孔砖 砂浆品种及强度等级：_____			
010401001003	砖基础 标准砖 圆（弧）形 砂浆品种及强度等级：_____			
010401001004	砖基础 多孔砖 圆（弧）形 砂浆品种及强度等级：_____			
010401002001	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：53mm 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积；不扣除单个面积 ≤ 0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积；凸出墙面的墙垛并入计算；腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不增加；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输
010401002002	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401002003	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：178mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401002004	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401002005	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：365mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401002006	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：490mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401002007	单面清水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：_____ 砂浆品种及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010401002008	双面清水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：____ 砂浆品种及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积；不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积；凸出墙面的墙垛并入计算；腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不增加；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输
010401002009	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：____			
010401002010	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：178mm 砂浆品种及强度等级：____			
010401002011	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：____			
010401002012	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：365mm 砂浆品种及强度等级：____			
010401002013	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：490mm 砂浆品种及强度等级：____			
010401002014	单面清水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：____ 砂浆品种及强度等级：____			
010401002015	双面清水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：____ 砂浆品种及强度等级：____			
010401002016	蒸压灰砂砖墙 直形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积；不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积；凸出墙面的墙垛并入计算；腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不增加；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输
010401002017	蒸压灰砂砖墙 直形墙墙厚：175mm 砂浆品种及强度等级：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010401003001	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积；不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积；凸出墙面的墙垛并入计算；腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不增加；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输
010401003002	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003003	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003004	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003005	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：365mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003006	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：490mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003007	单面清水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003008	双面清水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003009	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003010	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003011	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003012	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：365mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003013	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：490mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003014	单面清水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401003015	双面清水砖墙 多孔砖 弧形墙厚：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010401004001	烧结空心砌块墙（卧砌） 直形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积；不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积；凸出墙面的墙垛并入计算；腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不增加；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算	1. 砂浆制作 2. 砌筑 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理
010401004002	烧结空心砌块墙（卧砌） 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401004003	烧结空心砌块墙（卧砌） 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401005001	混水方柱 标准砖 周长≤1200mm 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝
010401005002	混水方柱 标准砖 1200mm<周长≤1800mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401005003	混水方柱 标准砖 周长>1800mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401005004	混水方柱 标准砖 周长：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401005005	清水方柱 标准砖 周长：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010401005006	混水圆、半圆、多边形柱 标准砖 砂浆品种及强度等级：_____			
010401005007	清水圆、半圆、多边形柱 标准砖 砂浆品种及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010401006001	混水方柱 多孔砖 周长 $\leq 1200\text{mm}$ 砂浆品种及强度等级: _____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝
010401006002	混水方柱 多孔砖 $1200\text{mm} < \text{周长} \leq 1800\text{mm}$ 砂浆品种及强度等级: _____			
010401006003	混水方柱 多孔砖 周长 $> 1800\text{mm}$ 砂浆品种及强度等级: _____			
010401006004	混水方柱 多孔砖 周长: _____mm 砂浆品种及强度等级: _____			
010401006005	清水方柱 多孔砖 周长: _____mm 砂浆品种及强度等级: _____			
010401006006	混水圆、半圆、多边形柱 多孔砖 砂浆品种及强度等级: _____			
010401006007	清水圆、半圆、多边形柱 多孔砖 砂浆品种及强度等级: _____			
010401007001	砖砌检查井 圆形 砖品种及规格: _____ 砂浆品种及强度等级: _____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝
010401007002	砖砌检查井 矩形 砖品种及规格: _____ 砂浆品种及强度等级: _____			
010401007003	井口铸铁盖板安装 盖板规格: _____	个	按设计图示数量以个计算	1. 清理、润湿模板、浇捣、养护 2. 安装铸铁盖板
010401007004	沟槽铸铁盖板安装 盖板规格: _____	m^2	按设计图示水平投影面积计算	
010401008001	零星砌体 标准砖 砂浆品种及强度等级: _____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝
010401008002	零星砌体 多孔砖 砂浆品种及强度等级: _____			
010401008003	砖砌台阶 标准砖 砂浆品种及强度等级: _____	m^2	按设计图示水平投影面积计算	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝
010401008004	砖砌台阶 多孔砖 砂浆品种及强度等级: _____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010401009001	标准砖楼地面 砂浆结合层 侧铺 砂浆品种及强度等级： ____	m ²	按设计图示水平投影面积计算	1. 地基找平、夯实 2. 铺设垫层 3. 砌砖散水、地坪 4. 抹砂浆面层
010401009002	标准砖楼地面 砂浆结合层 平铺 砂浆品种及强度等级： ____			
010401009003	标准砖楼地面 砂浆结合层 侧铺 砂浆品种及强度等级： ____			
010401009004	标准砖楼地面 砂浆结合层 平铺 砂浆品种及强度等级： ____			
010401009005	散水 标准砖 平铺 垫层材料种类及厚度： ____ 砂浆品种及强度等级： ____			
010401010001	砖砌明沟 标准砖 壁厚 115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级： ____ 混凝土种类及强度等级： ____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 铺设垫层 振捣、养护 2. 砌砖 3. 刮缝、抹灰
010401010002	砖砌明沟 标准砖 壁厚 115mm 沟深每增加 10mm 砂浆品种及强度等级： ____			
010401010003	砖砌明沟 多孔砖 壁厚 115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级： ____ 混凝土种类及强度等级： ____			
010401010004	砖砌明沟 多孔砖 壁厚 115mm 沟深每增加 10mm 砂浆品种及强度等级： ____			
010401010005	砖砌地沟 砖品种及规格： ____ 砂浆品种及强度等级： ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 砌砖 2. 刮缝
010401011001	贴砌砖 贴砌厚度 53mm 砂浆品种及强度等级： ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 砂浆制作 2. 砌砖
010401011002	贴砌砖 贴砌厚度 115mm 砂浆品种及强度等级： ____			

5.4.2 砌块砌体

砌块砌体工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.4.2 的规定执行。

表 5.4.2 砌块砌体（编码：010402）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010402001001	小型空心砌块墙 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积；不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积；凸出墙面的墙垛并入计算；腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不增加；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算	1. 砂浆制作 2. 砌筑 3. 刮缝 4. 灌芯 5. 墙体顶缝、侧缝填塞处理
010402001002	小型空心砌块墙 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001003	小型空心砌块墙 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001004	小型空心砌块墙 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001005	蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：____			1. 砂浆制作 2. 砌筑 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理
010402001006	蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：200mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001007	蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001008	蒸压加气混凝土砌块墙 专用薄层砌筑砂浆（粘结剂） 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001009	蒸压加气混凝土砌块墙 专用薄层砌筑砂浆（粘结剂） 直形墙墙厚：200mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001010	蒸压加气混凝土砌块墙 专用薄层砌筑砂浆（粘结剂） 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010402001011	脱硫石膏砌块墙 直形墙墙厚：100mm	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积；不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积；凸出墙面的墙垛并入计算；腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不增加；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理
010402001012	脱硫石膏砌块墙 直形墙墙厚：200mm			
010402001013	单面清水脱硫石膏砌块墙 直形墙墙厚：____mm			
010402001014	双面清水脱硫石膏砌块墙 直形墙墙厚：____mm			
010402001015	陶粒混凝土空心砌块墙 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001016	陶粒混凝土空心砌块墙 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001017	陶粒混凝土空心砌块墙 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001018	陶粒混凝土空心砌块墙 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001019	泡沫混凝土砌块墙 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：____			
010402001020	泡沫混凝土砌块墙 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010402001021	膨胀珍珠岩小型砌块墙 实心砌块 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积；不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积；凸出墙面的墙垛并入计算；腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不增加；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算 按设计图示尺寸以体积计算。	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理
010402001022	膨胀珍珠岩小型砌块墙 实心砌块 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001023	膨胀珍珠岩小型砌块墙 空心砌块 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001024	膨胀珍珠岩小型砌块墙 空心砌块 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001025	膨胀珍珠岩小型砌块墙 空心砌块 直形墙墙厚：140mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001026	膨胀珍珠岩小型砌块墙 空心砌块 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001027	混凝土炉渣实心砌块墙 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001028	混凝土炉渣实心砌块墙 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001029	砌块墙 砌块种类：_____ 直形墙墙厚：_____ mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001030	砌块墙 砌块种类：_____ 弧形墙墙厚：_____ mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010402001031	空心砌块墙填充混凝土 混凝土强度等级：_____			芯柱浇灌混凝土
010402002001	砌块柱 周长：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁、梁头、板头所占体积	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞 处理

5.4.3 石砌体

石砌体工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.4.3 的规定执行。

表 5.4.3 石砌体（编码：010403）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010403001001	石基础 浆砌毛石 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，附墙垛基础宽出部分体积并入计算。不扣除基础砂浆防潮层及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占体积 墙基础长度：外墙基础按中心线、内墙基础按净长计算	1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石
010403001002	石基础 浆砌粗料石 砂浆品种及强度等级：_____			
010403002001	石勒脚 浆砌粗料石 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占的体积	1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 刮缝
010403002002	石勒脚 浆砌细料石 砂浆品种及强度等级：_____			
010403003001	石墙 浆砌毛石 砂浆品种及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积。凸出墙面的墙垛并入计算。腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不并入计算；同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算 墙长度：外墙基础按中心线、内墙按净长计算	1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 刮缝
010403003002	石墙 浆砌粗料石 砂浆品种及强度等级：_____			
010403003003	石墙 浆砌细料石 砂浆品种及强度等级：_____			
010403003004	石墙 浆砌方整石 砂浆品种及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010403004001	石挡土墙 浆砌毛石 垂直高度 $\leq 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 刮缝、泄水孔安装
010403004002	石挡土墙 浆砌毛石 垂直高度 $> 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____			
010403004003	石挡土墙 浆砌粗料石 垂直高度 $\leq 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____			
010403004004	石挡土墙 浆砌粗料石 垂直高度 $> 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____			
010403004005	石挡土墙 浆砌细料石 垂直高度 $\leq 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____			
010403004006	石挡土墙 浆砌细料石 垂直高度 $> 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____			
010403004007	石挡土墙 滤水层 滤水材料品种及规格：_____		按设计图示尺寸以体积计算	铺填滤水层
010403005001	方整石柱 浆砌 砂浆品种及强度等级：_____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 吊装 2. 砌石 3. 刮缝
010403007001	毛石护坡 干砌 垂直高度 $\leq 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 刮缝
010403007002	毛石护坡 干砌 垂直高度 $> 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____			
010403007003	毛石护坡 浆砌 垂直高度 $\leq 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____			
010403007004	毛石护坡 浆砌 垂直高度 $> 4\text{m}$ 砂浆品种及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010403008001	方整石台阶 浆砌 石料种类及规格：____ 砂浆品种及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积 (包括石梯带) 计算	1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 刮缝
010403009001	石板坡道 浆砌 石料种类及规格：____ 砂浆品种及强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以水平 投影面积计算	1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 刮缝
010403010001	毛石地沟 砂浆品种及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积 计算	1. 砂浆制作 2. 砌石 3. 刮缝

5.4.4 轻质墙板

轻质墙板工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.4.4 的规定执行。

表 5.4.4 轻质墙板（编码：010404）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010404001001	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 板厚 $\leq 50\text{mm}$ 隔墙板材质：_____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理基层、水刷 墙板粘结面； 2. 调铺砂浆或专 用胶粘剂 3. 拼装墙板、粘网 格布条或钢丝网； 4. 填灌板下细石 混凝土或填充层 等
010404001002	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 $50\text{mm} < \text{板厚} \leq 80\text{mm}$ 隔墙板材质：_____			
010404001003	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 $80\text{mm} < \text{板厚} \leq 100\text{mm}$ 隔墙板材质：_____			
010404001004	水泥珍珠岩轻质墙板 板厚 60mm			
010404001005	水泥珍珠岩轻质墙板 板厚 85mm			
010404001006	水泥珍珠岩轻质墙板 板厚 95mm			
010404001007	轻质空心隔墙条板 板厚 $\leq 100\text{mm}$			
010404001008	轻质空心隔墙条板 $100\text{mm} < \text{板厚} \leq 120\text{mm}$			
010404001009	轻质空心隔墙条板 $120\text{mm} < \text{板厚} \leq 150\text{mm}$			
010404001010	轻质空心隔墙条板 $150\text{mm} < \text{板厚} \leq 200\text{mm}$			
010404001011	脱硫石膏空心隔墙条板 板厚 $\leq 100\text{mm}$			
010404001012	脱硫石膏空心隔墙条板 $100\text{mm} < \text{板厚} \leq 120\text{mm}$			
010404001013	脱硫石膏空心隔墙条板 $120\text{mm} < \text{板厚} \leq 150\text{mm}$			
010404001014	脱硫石膏空心隔墙条板 $150\text{mm} < \text{板厚} \leq 200\text{mm}$			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010404001015	GRC 空心轻质墙板 墙体厚 60mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理基层、水刷 墙板粘结面； 2. 调铺砂浆或专 用胶粘剂 3. 拼装墙板、粘网 格布条或钢丝网； 4. 填灌板下细石 混凝土或填充层 等
010404001016	GRC 空心轻质墙板 墙体厚 90mm			
010404001017	GRC 空心轻质墙板 墙体厚 120mm			
010404001018	蒸压轻质加气混凝土内墙板安装 墙体厚度≤100mm			
010404001019	蒸压轻质加气混凝土内墙板安装 100mm<墙体厚度≤150mm			
010404001020	蒸压轻质加气混凝土内墙板安装 150mm<墙体厚度≤200mm			
010404002001	发泡陶瓷轻质保温墙板 板厚≤80mm			
010404002002	发泡陶瓷轻质保温墙板 80mm<板厚≤100mm			
010404002003	发泡陶瓷轻质保温墙板 100mm<板厚≤120mm			
010404002004	发泡陶瓷轻质保温墙板 120mm<板厚≤150mm			

5.4.5 砌体构筑物

砌体构筑物工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.4.5 的规定执行。

表 5.4.5 砌体构筑物（编码：010405）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010405001001	砖烟囱筒身 高度≤20m 材料品种及规格：____ 砂浆品种及强度等级：____	m³	按设计图示筒壁平均中心线周长乘以壁厚乘以高度以体积计算。扣除筒身各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等体积	1. 调运砂浆、砍砖、砌砖、原浆勾缝 2. 支模出檐 3. 烟囱帽抹灰 4. 安爬梯
010405001002	砖烟囱筒身 20m<高度≤40m 材料品种及规格：____ 砂浆品种及强度等级：____			
010405001003	砖烟囱筒身 高度>40m 材料品种及规格：____ 砂浆品种及强度等级：____			
010405001004	砖烟囱内衬 标准砖	m³	按不同内衬材料并扣除孔洞后，以图示实体积计算	
010405001005	砖烟囱内衬 耐火砖			
010405001006	砖烟囱内衬 耐酸瓷板			
010405002001	砖烟道 标准砖 砂浆品种及强度等级：____	m³	按设计图示筒壁平均中心线周长乘以壁厚乘以高度以体积计算。扣除筒身各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等体积	1. 调运砂浆、砍砖、砌砖、原浆勾缝 2. 支模出檐 3. 烟囱帽抹灰 4. 安爬梯
010405002002	砖烟道 耐火砖			
010405002003	烟道内衬 标准砖 砂浆品种及强度等级：____		按不同内衬材料并扣除孔洞后，以图示实体积计算	1 调运砂浆、砍砖、砌砖、内部灰逢刮平 2. 填充隔热材料等
010405002004	烟道内衬 耐火砖			
010405002005	烟道内衬 耐酸瓷板			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010405003001	砖砌化粪池（非标） 砖品种及规格：____ 砂浆品种及强度等级：____	m ³	不分壁厚以立方米计算， 洞口上的砖平拱等并入 砌体体积内计算	调、运、铺砂浆、 运砖、砌砖
010405003002	水池砖壁 砖品种及规格：____ 砂浆品种及强度等级：____			
010405004001	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z1-2F 2m ³ 砂浆品种及强度等级：____	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土 外运 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 浇捣混凝土、搭 拆脚手架 5. 砌砖、抹防水砂 浆层等
010405004002	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z2-4F 4m ³ 砂浆品种及强度等级：____			
010405004003	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z3-6F 6m ³ 砂浆品种及强度等级：____			
010405004004	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z4-9F 9m ³ 砂浆品种及强度等级：____			
010405004005	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z5-12F 12m ³ 砂浆品种及强度等级：____			
010405004006	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z6-16F 16m ³ 砂浆品种及强度等级：____	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土 外运 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 浇捣混凝土、搭 拆脚手架 5. 砌砖、抹防水砂 浆层等
010405004007	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z7-20F 20m ³ 砂浆品种及强度等级：____			
010405004008	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z8-25F 25m ³ 砂浆品种及强度等级：____			
010405004009	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z9-30F 30m ³ 砂浆品种及强度等级：____			
010405004010	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z10-40F 40m ³ 砂浆品种及强度等级：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010405004011	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z11-50F 50m³ 砂浆品种及强度等级：_____	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 浇捣混凝土、搭拆脚手架 5. 砌砖、抹防水砂浆层等
010405004012	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z12-75F 75m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004013	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z12a-75F 75m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004014	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z13-100F 100m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004015	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z13a-100F 100m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004016	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z1-2QF 2m³ 砂浆品种及强度等级：_____	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 浇捣混凝土、搭拆脚手架 5. 砌砖、抹防水砂浆层等
010405004017	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z2-4QF 4m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004018	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z3-6QF 6m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004019	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z4-9QF 9m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004020	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z5-12QF 12m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004021	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z6-16QF 16m³ 砂浆品种及强度等级：_____	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 浇捣混凝土、搭拆脚手架 5. 砌砖、抹防水砂浆层等
010405004022	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z7-20QF 20m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004023	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z8-25QF 25m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004024	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z9-30QF 30m³ 砂浆品种及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010405004025	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z10-40QF 40m³ 砂浆品种及强度等级：_____	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 浇捣混凝土、搭拆脚手架 5. 砌砖、抹防水砂浆层等
010405004026	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z11-50QF 50m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004027	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z12-75QF 75m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004028	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z12a-75QF 75m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004029	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z13-100QF 100m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405004030	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z13a-100QF 100m³ 砂浆品种及强度等级：_____			
010405005001	玻璃钢化粪池安装 容量 9m³	个	以容量划分按设计图示数量计算	基层清理，吊装定位，灌水
010405005002	玻璃钢化粪池安装 容量 20m³			
010405005003	玻璃钢化粪池安装 容量 40m³			
010405005004	玻璃钢化粪池安装 容量 100m³			
010405005005	玻璃钢化粪池安装 容量：_____m³			

5.4.6 相关问题及说明

5.4.6.1 本章砖砌体、砌块砌体清单项目按砌体材料不同品种、规格编制；其中砌块砌体按厚层砌筑砂浆（干混预拌砌筑砂浆）、专用薄层砌筑砂浆（粘结剂）分别列项。

5.4.6.2 砖石基础项目适用于墙、柱基础等各类砖石基础。

5.4.6.3 基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界（有地下室者，以地下室室内设计地面为界），以下为基础，以上为墙（柱）身。基础与墙（柱）身使用不同材料时，位于设计室内地面高度 $\leq \pm 300\text{mm}$ 的，以不同材料为分界线；高度 $> \pm 300\text{mm}$ 的，以设计室内地面为分界线。

5.4.6.4 砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身，根据砌体材料套用相应砌体清单项目。

5.4.6.5 墙体项目按不同厚度、材质、墙体类型进行列项。

5.4.6.6 砖（砌块）柱按不同周长、材质、柱体类型进行列项。

5.4.6.7 以下构件应按“零星砌砖”项目编码列项：台阶挡墙、梯带、厕所蹲台、池槽、池槽腿、小便槽、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙及支撑地楞的砖墩， 0.3 m^2 以内的空洞填塞、灯箱、垃圾箱、房上烟囱及毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等。砖砌台阶、标准砖楼地面、石板坡道可按水平投影面积以平方米计算，其他工程以立方米计算。

5.4.6.8 依附构件或者依附墙体砌筑的贴砌砖（如地下室外墙防水层的保护砖墙），按“贴砌砖墙”项目编码列项。

5.4.6.9 石基础、石勒脚、石墙的划分：基础与勒脚应以设计室外地坪为界。勒脚与墙身应以设计室内地面为界。石围墙以设计室外地坪为界，两侧地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础，以上为墙身；当两侧标高之差为挡土墙时，挡土墙以上为墙身。

5.4.6.10 石台阶项目包括石梯带（垂带），不包括石梯膀，石梯膀应按“石挡土墙”项目编码列项。

5.4.6.11 砖墙、砌体墙等的加筋、墙体拉结筋、压砌钢筋网片，应按 5.5 混凝土及钢筋混凝土工程中相关项目编码列项。

5.4.6.12 轻质墙板安装按单层墙板列项，设计为双层墙板时，分别按相应单层墙板项目列项。若双层墙板中间设置保温、隔热或者隔声功能层的另行列项。

5.4.6.13 检查井内的钢爬梯、砖地沟里的钢支架等，按 5.6 金属结构工程中相关项目编码列项。

5.4.6.14 砖（石）地沟、明沟，若设计施工有防水要求时，按 5.9 屋面及防水工程中相关项目编码列项。

5.4.6.15 附墙砌筑的烟囱、通风道、垃圾道应按设计图示尺寸以体积（扣除孔洞所占体积）计算，并入所依附的同材质墙体体积内。当设计要求孔洞内需抹灰时，应按 5.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程中“零星抹灰”项目编码列项。

5.5 混凝土及钢筋混凝土工程

5.5.1 基础及楼地面垫层

基础及楼地面垫层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.1 的规定执行。

表 5.5.1 基础及楼地面垫层（编码：010501）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入垫层的桩头所占体积	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
010501002001	灰土垫层 配比：灰土 3:7	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入垫层的桩头所占体积	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
010501002002	灰土垫层 配比：____			
010501002003	三合土垫层 配比：碎石三合土 1:4:8			
010501002004	三合土垫层 配比：____			
010501002005	砂垫层 材料品种：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入垫层的桩头所占体积	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
010501002006	砂石垫层 材料品种：____			
010501002007	碎石垫层 干铺			
010501002008	碎石垫层 灌浆			
010501002009	毛石垫层 干铺			
010501002010	毛石垫层 灌浆			
010501002011	碎砖垫层 干铺			
010501002012	碎砖垫层 灌浆			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010501002013	炉（矿）渣垫层 干铺	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入垫层的桩头所占体积	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
010501002014	炉（矿）渣垫层 水泥石灰拌合 配比：水泥石灰拌合 1:1:10			
010501002015	炉（矿）渣垫层 石灰拌合 配比：石灰拌合 1:4			
010501002016	陶粒混凝土垫层			
010501002017	其他垫层 材料品种：_____			

5.5.2 现浇混凝土构件

现浇混凝土构件工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.2 的规定执行。

表 5.5.2 现浇混凝土构件（编码：010502）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502001001	毛石混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级：____ 毛石含量：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入桩承台的桩头所占体积	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级：____			
010502001003	混凝土杯形基础 混凝土种类及强度等级：____			
010502001004	混凝土独立桩承台 混凝土种类及强度等级：____			
010502002001	毛石混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级：____ 毛石含量：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入桩承台的桩头所占体积	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级：____			
010502003001	混凝土有梁式筏形基础 混凝土种类及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入桩承台的桩头所占体积 与筏形基础一起浇筑的，凸出筏形基础上下表面的其他混凝土构件的体积，并入相应筏形基础体积内	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502003002	混凝土无梁式筏形基础 混凝土种类及强度等级：____			
010502004001	毛石混凝土设备基础 混凝土种类及强度等级：____ 毛石含量：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502004002	混凝土设备基础 混凝土种类及强度等级：____			
010502004003	水泥砂浆二次灌浆 砂浆种类及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 砂浆搅拌、运输、灌浆、养护。 2. 清理、润湿模板、浇筑、养护。
010502004004	混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级：____			
010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级：____	m ³	按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算 梁长：所联系基础之间的净长度	混凝土输送、浇筑、振捣、养护

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计断面面积乘以柱高以体积计算。 柱高：柱基上表面至柱顶之间的高度，其楼层分界线为各层楼板上表面，其与柱帽的分界线为柱帽下表面	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502006002	混凝土异形、圆形柱 混凝土种类及强度等级：_____			
010502007001	劲性混凝土柱 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计断面面积乘以柱高以体积计算。扣除劲性钢骨架所占体积，附着在柱上的牛腿并入柱体积内 柱高：柱基上表面至柱顶之间的高度，其楼层分界线为各层楼板上表面，其与柱帽的分界线为柱帽下表面	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502008001	钢管混凝土柱 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按需浇筑混凝土的钢管内截面面积乘以钢管高度以体积计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502008002	钢管顶升混凝土 混凝土种类及强度等级：_____			
010502010001	毛石混凝土墙 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的孔洞所占体积，墙柱、墙梁及突出墙面部分并入墙体体积内 墙高：墙基上表面至墙顶之间的高度，与板相交时，内、外墙高度均算至板顶	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502010002	混凝土直形墙 混凝土种类及强度等级：_____			
010502010003	混凝土弧形墙 混凝土种类及强度等级：_____			
010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。伸入砌体墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长： 1. 梁与柱相交时，梁长算至柱侧面 2. 主梁与次梁相交时，次梁长算至主梁侧面	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502011002	混凝土异形梁 混凝土种类及强度等级：_____			
010502011003	混凝土弧形、拱形梁 混凝土种类及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502012001	劲性混凝土梁 混凝土种类及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除劲性钢骨架所占体积，伸入砌体墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长： 1. 梁与柱相交时，梁长算至柱侧面 2. 主梁与次梁相交时，次梁长算至主梁侧面	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502013001	混凝土实心楼板 有梁板 混凝土种类及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔洞所占体积。伸入砌体墙内的板头以及与板相交的主次梁体积并入板体积内。板与混凝土墙、柱相接部分，按柱或墙计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502013002	混凝土实心楼板 无梁板 混凝土种类及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔洞所占体积。伸入砌体墙内的板头以及板下柱帽并入板体积内。板与混凝土墙、柱相接部分，按柱或墙计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502013003	混凝土实心楼板 平板 混凝土种类及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔洞所占体积。板与现浇墙、梁相交时，板尺寸算至墙、梁侧面	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502013004	混凝土实心楼板 拱板 混凝土种类及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔洞所占体积。伸入砌体墙内的板头以及与板相交的梁体积并入板体积内。板与混凝土墙、柱相接部分，按柱或墙计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502014001	混凝土空心楼板浇捣 混凝土种类及强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。扣除内置筒芯、箱体部分的体积，板下柱帽并入板体积内 板与现浇墙、梁相交时，板尺寸算至墙、梁侧面	混凝土输送、浇筑、振捣、养护

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502015001	空心板内置筒芯安装 管径 100mm	m	按设计图示放置筒芯的长度计算	1. 定位、放线、试排 2. 筒芯、箱体等内置材料安装、加固等 3. 检查、校正、清理
010502015002	空心板内置筒芯安装 管径 150mm			
010502015003	空心板内置筒芯安装 管径 200mm			
010502015004	空心板内置筒芯安装 管径 300mm			
010502015005	空心板内置筒芯安装 管径 350mm			
010502015006	空心板内置筒芯安装 其他管径: ____mm			
010502016001	空心板内置箱体安装 箱体材质、类型: 薄壁盒 箱体规格、型号: 500×500×450 (mm)	个	按设计图示放置箱体的数量计算	1. 定位、放线、试排 2. 筒芯、箱体等内置材料安装、加固等 3. 检查、校正、清理
010502016002	空心板内置箱体安装 箱体材质、类型: ____ 箱体规格、型号: ____			
010502017001	混凝土实心楼板 有梁斜板 10° ≤坡度<30° 混凝土种类及强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m ² 的孔洞所占体积。伸入砌体墙内的板头以及与板相交的主次梁体积并入板体内。板与混凝土墙、柱相接部分,按柱或墙计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502017002	混凝土实心楼板 有梁斜板 30° ≤坡度<60° 混凝土种类及强度等级: ____			
010502019001	混凝土栏板 混凝土种类及强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以构件净体积计算。依附其上的混凝土上翻、线条、外凸造型等并入板体内。 与楼板、屋面板水平连接时,以外墙外边线为界;与梁水平连接时,以梁外边线为界;与梁、楼板竖向连接时,以梁、楼板上、下表面为界	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502019002	混凝土挑檐、天沟板 混凝土种类及强度等级: ____			
010502019003	混凝土悬挑板 混凝土种类及强度等级: ____			
010502019004	混凝土阶梯教室、场馆看台板 混凝土种类及强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。阶梯、台阶体积并入板内	混凝土输送、浇筑、振捣、养护

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502020001	混凝土直形楼梯 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。包括休息平台、梁、斜梁及楼梯与楼板的连接梁，按设计图示尺寸并入楼梯体积内。伸入砌体墙内的体积并入楼梯混凝土楼梯工程量内计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502020002	混凝土弧形楼梯 混凝土种类及强度等级： ____			
010502020003	混凝土螺旋楼梯 混凝土种类及强度等级： ____			
010502021001	混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计断面面积乘以柱高以体积计算。与砌体嵌接部分（马牙槎）并入柱体积内 柱高： 1. 非通长构造柱高度，自其生根构件（基础、基础圈梁、下部梁、下部板等）的上表面算至其锚固构件（上部梁、上部板等）的下表面 2. 通长构造柱高度自其生根构件的上表面算至柱顶	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算。遇洞口变截面部分并入圈梁体积内 圈梁与构造柱连接时，梁长算至构造柱（不含马牙槎）的侧面	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算 梁长按设计规定计算，设计无规定时，按梁下洞口宽度两端各加 250mm	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502024001	钢楼承板混凝土浇筑 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计图示尺寸，以体积计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502025001	混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计图示尺寸以构件净体积计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502025002	混凝土门框 混凝土种类及强度等级： ____			
010502025003	混凝土小型构件 混凝土种类及强度等级： ____			
010502025004	混凝土屋顶水池 混凝土种类及强度等级： ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502027001	混凝土 U 型明沟 壁厚 110mm 内空 260mm×120mm 混凝土种类及强度等级：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 挖土、原土夯实、回填土、余土外运 50m 2. 润湿模板、混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502027002	混凝土 U 型明沟 壁厚 110mm 沟深每增减 10mm 混凝土种类及强度等级：_____			
010502027003	混凝土地沟、电缆沟 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	3. 水泥砂浆抹面、养护、粗砂及建筑油膏填伸缩缝
010502028001	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G1-2 2m ³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028002	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G2-4 4m ³			
010502028003	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G3-6 6m ³			
010502028004	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G4-9 9m ³			
010502028005	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G5-12 12m ³			
010502028006	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G6-16 16m ³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028007	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G7-20 20m ³			
010502028008	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G8-25 25m ³			
010502028009	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G9-30 30m ³			
010502028010	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G10-40 40m ³			
010502028011	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G11-50 50m ³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028012	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G1-2F 2m ³			
010502028013	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G2-4F 4m ³			
010502028014	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G3-6F 6m ³			
010502028015	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G4-9F 9m ³			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502028016	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G5-12F 12m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028017	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G6-16F 16m³			
010502028018	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G7-20F 20m³			
010502028019	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G8-25F 25m³			
010502028020	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G9-30F 30m³			
010502028021	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G10-40F 40m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028022	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G11-50F 50m³			
010502028023	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G12-75F 75m³			
010502028024	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G12a-75F 75m³			
010502028025	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G13-100F 100m³			
010502028026	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G13a-100F 100m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028027	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G1-2Q 2m³			
010502028028	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G2-4Q 4m³			
010502028029	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G3-6Q 6m³			
010502028030	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G4-9Q 9m³			
010502028031	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G5-12Q 12m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028032	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G6-16Q 16m³			
010502028033	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G7-20Q 20m³			
010502028034	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G8-25Q 25m³			
010502028035	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G9-30Q 30m³			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502028036	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G10-40Q 40m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028037	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G11-50Q 50m³			
010502028038	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G1-2QF 2m³			
010502028039	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G2-4QF 4m³			
010502028040	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G3-6QF 6m³			
010502028041	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G4-9QF 9m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028042	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G5-12QF 12m³			
010502028043	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G6-16QF 16m³			
010502028044	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G7-20QF 20m³			
010502028045	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G8-25QF 25m³			
010502028046	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G9-30QF 30m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028047	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G10-40QF 40m³			
010502028048	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G11-50QF 50m³			
010502028049	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G12-75QF 75m³			
010502028050	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G12a-75QF 75m³			
010502028051	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G13-100QF 100m³			
010502028052	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G13a-100QF 100m³			
010502028053	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G1-2S 2m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028054	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G2-4S 4m³			
010502028055	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G3-6S 6m³			
010502028056	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G4-9S 9m³			
010502028057	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G5-12S 12m³			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502028058	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G6-16S 16m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028059	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G7-20S 20m³			
010502028060	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G8-25S 25m³			
010502028061	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G9-30S 30m³			
010502028062	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G10-40S 40m³			
010502028063	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G11-50S 50m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028064	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G1-2SF 2m³			
010502028065	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G2-4SF 4m³			
010502028066	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G3-6SF 6m³			
010502028067	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G4-9SF 9m³			
010502028068	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G5-12SF 12m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028069	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G6-16SF 16m³			
010502028070	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G7-20SF 20m³			
010502028071	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G8-25SF 25m³			
010502028072	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G9-30SF 30m³			
010502028073	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G10-40SF 40m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028074	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G11-50SF 50m³			
010502028075	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G12-75SF 75m³			
010502028076	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G12a-75SF 75m³			
010502028077	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G13-100SF 100m³			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502028078	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G13a-100SF 100m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028079	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G1-2SQ 2m³			
010502028080	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G2-4SQ 4m³			
010502028081	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G3-6SQ 6m³			
010502028082	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G4-9SQ 9m³			
010502028083	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G5-12SQ 12m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028084	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G6-16SQ 16m³			
010502028085	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G7-20SQ 20m³			
010502028086	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G8-25SQ 25m³			
010502028087	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G9-30SQ 30m³			
010502028088	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G10-40SQ 40m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028089	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G11-50SQ 50m³			
010502028090	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G1-2SQF 2m³			
010502028091	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G2-4SQF 4m³			
010502028092	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G3-6SQF 6m³			
010502028093	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G4-9SQF 9m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028094	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G5-12SQF 12m³			
010502028095	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G6-16SQF 16m³			
010502028096	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G7-20SQF 20m³			
010502028097	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G8-25SQF 25m³			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502028098	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G9-30SQF 30m³	座	按设计图示数量计算	1. 挖、填土、余土外运、渣土消纳 2. 安拆模板 3. 钢筋制安 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 搭拆脚手架 6. 刷防护材料 7. 井盖安装（若有）
010502028099	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G10-40SQF 40m³			
010502028100	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G11-50SQF 50m³			
010502028101	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G12-75SQF 75m³			
010502028102	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G12a-75SQF 75m³			
010502028103	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G13-100SQF 100m³			
010502028104	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G13a-100SQF 100m³			
010502028105	混凝土检查井、化粪池 底板 混凝土种类及强度等级：_____	m³	按设计图示以体积计算。 壁与底的分界面为底板面，顶与壁的分界面为壁内边	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502028106	混凝土检查井、化粪池 侧壁 混凝土种类及强度等级：_____			
010502028107	混凝土检查井、化粪池 顶板 混凝土种类及强度等级：_____			
010502029001	混凝土散水 厚度 60mm 水泥砂浆面 20mm 厚 混凝土种类及强度等级：_____ 砂浆强度等级：_____	m²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 挖填土、地基夯实 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 水泥砂浆抹面 4. 嵌填伸缩缝
010502029002	混凝土散水 厚度 70mm 水泥砂浆面 20mm 厚 混凝土种类及强度等级：_____ 砂浆强度等级：_____			
010502029003	混凝土散水 厚度：_____mm 水泥砂浆面 20mm 厚 混凝土种类及强度等级：_____ 砂浆强度等级：_____			
010502029004	混凝土散水 厚度 60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级：_____	m²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	
010502029005	混凝土散水 厚度 70mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级：_____			
010502029006	混凝土散水 厚度：_____mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502030001	混凝土地面 厚度 200mm 混凝土种类及强度等级： ____	m ²	混凝土地面工程量按设计图示尺寸以平方米计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙、单个 ≤0.3 m ² 的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积	1. 地基夯实 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 放样、切缝 4. 刻纹、洗冲及地面清理
010502030002	混凝土地面 厚度每增减 10mm 混凝土种类及强度等级： ____			
010502030003	混凝土地面切缝		按设计图示尺寸以中心线长度计算	
010502030004	混凝土地面刻纹		按设计图示尺寸以水平投影面积计算	
010502032001	混凝土台阶 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502033001	混凝土后浇带 地下室底板 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 设置钢丝网或快速收口板留置后浇带 2. 混凝土交接面、钢筋等的清理 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502033002	混凝土后浇带 梁、板 混凝土种类及强度等级： ____			
010502033003	混凝土后浇带 墙 混凝土种类及强度等级： ____			
010502034001	混凝土贮水（油）池池底 混凝土种类及强度等级： ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，有壁基梁的，应以壁基梁底为界，以上为池壁，以下为池底；无壁基梁的，锥形坡底应算至其上口，池壁下部的八字靴脚应并入池底体积内。无梁池盖的柱高应从池底上表面算至池盖下表面，柱帽和柱座应并在柱体积内。肋形池盖应包括主、次梁体积；球形池盖应以池壁顶面为界，边侧梁应并入球形池盖体积内	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 碎石渗水层铺设 3. 碎石运输及铺设
010502034002	混凝土贮水（油）池池壁 混凝土种类及强度等级： ____			
010502034003	混凝土贮水（油）池池盖 混凝土种类及强度等级： ____			
010502034004	混凝土贮水（油）池碎石渗水层铺设		按设计图示尺寸以体积计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502035001	混凝土贮仓立壁 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，贮仓立壁和贮仓漏斗，应以相互交点的水平线为界，壁上圈梁应并入漏斗体积内	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502035002	混凝土贮仓漏斗 混凝土种类及强度等级：_____			
010502035003	混凝土贮仓底板 混凝土种类及强度等级：_____			
010502035004	混凝土贮仓顶板 混凝土种类及强度等级：_____			
010502036001	滑升钢模浇筑混凝土筒仓（高度 30m 以内） 内径≤8m 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502036002	滑升钢模浇筑混凝土筒仓（高度 30m 以内） 8m<内径≤10m 混凝土种类及强度等级：_____			
010502036003	滑升钢模浇筑混凝土筒仓（高度 30m 以内） 10m<内径≤12m 混凝土种类及强度等级：_____			
010502036004	滑升钢模浇筑混凝土筒仓（高度 30m 以内） 12m<内径≤16m 混凝土种类及强度等级：_____			
010502037001	混凝土水塔塔顶及槽底 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，筒式塔身应以筒座上表面或基础底板上表面为界；柱式（框架式）塔身应以柱脚与基础底板或梁顶为界，与基础板连接的梁应并入基础体积内。 塔身与水箱应以箱底相连接的圈梁下表面为界，以上为水箱，以下为塔身。依附于塔身的过梁、雨篷、挑檐等，应并入塔身体积内；柱式塔身应不分柱、梁合并计算。依附于水箱壁的柱、梁，应并入水箱壁体积内	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502037002	混凝土水塔塔身 筒式 混凝土种类及强度等级：_____			
010502037003	混凝土水塔塔身 柱式 混凝土种类及强度等级：_____			
010502037004	混凝土水塔水箱内外壁 混凝土种类及强度等级：_____			
010502037005	混凝土水塔回廊及平台 混凝土种类及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502038001	倒锥壳水塔滑升钢模浇混凝土支筒 高度 $\leq 20\text{m}$ 混凝土种类及强度等级：_____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502038002	倒锥壳水塔滑升钢模浇混凝土支筒 $20\text{m} < \text{高度} \leq 25\text{m}$ 混凝土种类及强度等级：_____			
010502038003	倒锥壳水塔滑升钢模浇混凝土支筒 $25\text{m} < \text{高度} \leq 30\text{m}$ 混凝土种类及强度等级：_____			
010502038004	倒锥壳水塔混凝土水箱 容积 $\leq 200\text{t}$ 混凝土种类及强度等级：_____			
010502038005	倒锥壳水塔混凝土水箱 $200\text{t} < \text{容积} \leq 300\text{t}$ 混凝土种类及强度等级：_____			
010502038006	倒锥壳水塔混凝土水箱 $300\text{t} < \text{容积} \leq 400\text{t}$ 混凝土种类及强度等级：_____			
010502038007	倒锥壳水塔混凝土水箱 $400\text{t} < \text{容积} \leq 500\text{t}$ 混凝土种类及强度等级：_____			
010502038008	倒锥壳水箱提升 水箱容积 300t 以内 提升高度 $\leq 20\text{m}$	座	按设计图示数量计算	水箱提升
010502038009	倒锥壳水箱提升 水箱容积 300t 以内 $20\text{m} < \text{提升高度} \leq 25\text{m}$			
010502038010	倒锥壳水箱提升 水箱容积 300t 以内 $25\text{m} < \text{提升高度} \leq 30\text{m}$			
010502038011	倒锥壳水箱提升 水箱容积 500t 以内 提升高度 $\leq 20\text{m}$			
010502038012	倒锥壳水箱提升 水箱容积 500t 以内 $20\text{m} < \text{提升高度} \leq 25\text{m}$			
010502038013	倒锥壳水箱提升 水箱容积 500t 以内 $25\text{m} < \text{提升高度} \leq 30\text{m}$			
010502039001	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 高度 $\leq 60\text{m}$ 混凝土种类及强度等级：_____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算，钢筋混凝土烟囱基础与筒身以室外地面为界，地面以下的为基础，地面以上的为筒身	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502039002	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 $60\text{m} < \text{高度} \leq 80\text{m}$ 混凝土种类及强度等级：_____			
010502039003	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 $80\text{m} < \text{高度} \leq 100\text{m}$ 混凝土种类及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010502039004	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 100m<高度≤120m 混凝土种类及强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算,钢筋混凝土烟囱基础与筒身以室外地面为界,地面以下的为基础,地面以上的为筒身	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010502039005	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 120m<高度≤150m 混凝土种类及强度等级：_____			
010502039006	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 150m<高度≤180m 混凝土种类及强度等级：_____			
010502039007	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 180m<高度≤210m 混凝土种类及强度等级：_____			

5.5.4 装配式预制混凝土构件安装

装配式预制混凝土构件工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.4 的规定执行。

表 5.5.4 装配式预制混凝土构件安装（编码：010504）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010504001001	装配式混凝土构件安装 实心柱 混凝土强度等级：____	m ³	构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体积以立方米计算，依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加	1. 支撑杆连接件预埋，结合面清理 2. 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3. 接头区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4. 灌（注）浆料 5. 搭设及拆除钢支撑
010504002001	装配式混凝土构件安装 单梁 混凝土强度等级：____			
010504003001	装配式混凝土构件安装 叠合梁 混凝土强度等级：____			
010504004001	装配式混凝土构件安装 叠合楼板 混凝土强度等级：____			
010504004002	装配式混凝土构件安装 整体楼板 混凝土强度等级：____			
010504005001	装配式混凝土构件安装 实心剪力墙外墙板 墙厚≤200mm 混凝土强度等级：____	m ³	构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体积以立方米计算，依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、灌浆套筒、灌浆孔道、后浇键槽、线盒及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加	1. 支撑杆连接件预埋，结合面清理 2. 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3. 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4. 灌（注）浆料 5. 填缝、嵌缝、打胶 6. 搭设及拆除钢支撑
010504005002	装配式混凝土构件安装 实心剪力墙外墙板 墙厚>200mm 混凝土强度等级：____			
010504005003	装配式混凝土构件安装 实心剪力墙内墙板 墙厚≤200mm 混凝土强度等级：____			
010504005004	装配式混凝土构件安装 实心剪力墙内墙板 墙厚>200mm 混凝土强度等级：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010504006001	装配式混凝土构件安装 夹心保温剪力墙外墙板 墙厚 $\leq 300\text{mm}$	m^3	构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体体积以立方米计算,依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、灌浆套筒、灌浆孔道、后浇键槽、线盒及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞、线箱等所占体积,构件外露钢筋体积亦不再增加	1. 支撑杆连接件预埋,结合面清理 2. 构件吊装、就位、校正、垫实、固定,坐浆料铺筑 3. 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4. 灌(注)浆料 5. 填缝、嵌缝、打胶 6. 搭设及拆除钢支撑
010504006002	装配式混凝土构件安装 夹心保温剪力墙外墙板 墙厚 $> 300\text{mm}$			
010504007001	装配式混凝土构件安装 双叶叠合剪力墙外墙板 混凝土强度等级: ____			
010504007002	装配式混凝土构件安装 双叶叠合剪力墙内墙板 混凝土强度等级: ____			
010504008001	装配式混凝土构件安装 外墙面板(PCF板) 混凝土强度等级: ____	m^3	构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体体积以立方米计算,依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、灌浆套筒、灌浆孔道、后浇键槽、线盒及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞、线箱等所占体积,构件外露钢筋体积亦不再增加	1. 支撑杆连接件预埋,结合面清理 2. 构件吊装、就位、校正、垫实、固定 3. 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4. 填缝、嵌缝、打胶 5. 搭设及拆除钢支撑
010504008002	装配式混凝土构件安装 外挂墙板 墙厚 $\leq 200\text{mm}$ 混凝土强度等级: ____			
010504008003	装配式混凝土构件安装 外挂墙板 墙厚 $> 200\text{mm}$ 混凝土强度等级: ____			
010504009001	装配式混凝土构件安装 女儿墙 墙高 $\leq 600\text{mm}$ 混凝土强度等级: ____			
010504009002	装配式混凝土构件安装 女儿墙 $600\text{mm} < \text{墙高} \leq 1400\text{mm}$ 混凝土强度等级: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010504010001	装配式混凝土构件安装 直行梯段 简支 混凝土强度等级：____	m ³	构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体积以立方米计算,依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞、线箱等所占体积,构件外露钢筋体积亦不再增加	1. 结合面清理 2. 构件吊装、就位、校正、垫实、固定,坐浆料铺筑 3. 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4. 嵌缝、打胶 5. 搭设及拆除钢支撑
010504010002	装配式混凝土构件安装 直行梯段 固支 混凝土强度等级：____			
010504011001	装配式混凝土构件安装 叠合板式阳台 混凝土强度等级：____	m ³	构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体积以立方米计算,依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞、线箱等所占体积,构件外露钢筋体积亦不再增加	1. 支撑杆连接件预埋,结合面清理 2. 构件吊装、就位、校正、垫实、固定,坐浆料铺筑 3. 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4. 填缝、嵌缝、打胶 5. 搭设及拆除钢支撑
010504011002	装配式混凝土构件安装 全预制式阳台 混凝土强度等级：____			
010504012001	装配式混凝土构件安装 凸(飘)窗 混凝土强度等级：____			
010504013001	装配式混凝土构件安装 空调板 混凝土强度等级：____			
010504014001	装配式混凝土构件安装 压顶 混凝土强度等级：____			
010504014002	预制烟道、通风道 断面周长≤1.5m	m	按图示尺寸以延长米计算	1. 场地清理 2. 预制构件就位、预制件上下层连接安装、墙、板连接 3. 处填塞密实
010504014003	预制烟道、通风道 1.5m<断面周长≤2m			
010504014004	预制烟道、通风道 2m<断面周长≤2.5m			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010504014005	防火止回阀	套	按设计图示数量计算	1. 清理现场及底座预留孔、风帽就位、立柱安装及预留孔灌浆。 2. 现场清理、金属风帽就位、风帽与底座连接
010504014006	成品风帽 混凝土	个	按设计图示数量计算	
010504014007	成品风帽 钢制	个	按设计图示数量计算	
010504014008	混凝土地沟盖板安装 混凝土强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸的体积以立方米计算, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞	1. 构件吊装、校正、固定 2. 构件焊接 3. 构件连接处的填缝及修整 4. 构件翻身就位
010504014009	混凝土小型构件安装 混凝土强度等级：_____		按设计图示尺寸的实体积以立方米计算	
010504014010	预制成品护栏 混凝土	m	按图示尺寸以延长米计算	1. 构件吊装、校正、固定 2. 构件焊接 3. 构件连接处的填缝及修整 4. 构件翻身就位
010504015001	叠合梁、板后浇混凝土 混凝土强度等级：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋件、预留孔洞所占的体积, 预制构件边缘倒角部分及后浇混凝土键槽部分亦不增加	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
010504016001	叠合剪力墙后浇混凝土 混凝土强度等级：_____			
010504017001	梁、柱接头后浇混凝土 混凝土种类及强度等级：_____			
010504017002	连接墙、柱后浇混凝土 混凝土种类及强度等级：_____			
010504018001	套筒注浆 钢筋直径≤18mm	个	按设计图示数量计算	1. 结合面清理 2. 注浆料搅拌、注浆、养 3. 现场清理
010504018002	套筒注浆 钢筋直径>18mm			
010504019001	外墙嵌缝、打胶	m	按设计长度以延长米计算	清理缝道、剪裁、固定、注胶、现场清理

5.5.5 混凝土模板

混凝土模板工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.5 的规定执行。

表 5.5.5 混凝土模板（编码：010505）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010505001001	混凝土垫层模板	m ²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505002001	条形基础模板			
010505002002	有肋式条形基础模板			
010505002003	杯形基础模板			
010505002004	高杯基础模板			
010505002005	独立基础模板			
010505002006	有梁式筏形基础模板			
010505002007	无梁式筏形基础模板			
010505002008	独立式桩承台模板			
010505002009	设备基础模板			
010505002010	设备基础螺栓套 长度≤0.5m	个	按设计图示数量计算	制作、拆除地脚螺栓
010505002011	设备基础螺栓套 0.5m<长度≤1m			
010505002012	设备基础螺栓套 长度>1m			
010505002013	砖胎模 砌筑	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖
010505002014	砖胎模 抹灰	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰
010505003001	基础梁模板	m ²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505004001	矩形柱模板			
010505004002	异形柱模板			
010505004003	圆形柱模板			
010505004004	柱模板支撑高度每增加 1m			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010505005001	直形墙模板	m ²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的孔洞所占面积,洞侧壁面积并入计算;不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占的面积,也不扣除后浇带所占面积,洞侧壁面积亦不计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 封堵墙孔洞 6. 清理模板粘结物及模内杂物 7. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505005002	弧形墙模板			
010505005003	墙模板支撑高度每增加 1m			
010505005004	混凝土墙爬模	m ²	按照爬升设备模板系统与混凝土构件的接触面积以平方米计算	
010505006001	矩形梁模板	m ²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。梁板连接时,边缘处梁侧模不扣除板厚	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 封堵墙孔洞 7. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505006002	异形梁模板			
010505006003	弧形梁模板			
010505006004	拱形梁模板			
010505006005	梁模板支撑高度每增加 1m			
010505007001	有梁板模板	m ²	按梁和板模板与现浇混凝土构件的接触面积计算,扣除单个面积>0.3 m ² 的孔洞所占面积,洞侧壁面积并入计算;不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占的面积,洞侧壁面积亦不计算,不扣除后浇带所占面积	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010505007002	无梁板模板	m²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算，扣除单个面积>0.3 m²的孔洞所占面积，洞侧壁面积并入计算；不扣除单个面积≤0.3 m²的孔洞所占的面积，洞侧壁面积亦不计算，不扣除后浇带所占面积。阶梯教室、场馆看台板按设计图示尺寸，以水平投影面积计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505007003	平板模板			
010505007004	拱板模板			
010505007005	有梁斜板模板 10° ≤坡度<30°			
010505007006	有梁斜板模板 30° ≤坡度<60°			
010505007007	阶梯教室、场馆看台板模板			
010505007008	板模板支撑高度每增加 1m			
010505008001	栏板模板	m²	按垂直投影面积计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505008002	挑檐、天沟模板		按外挑部分的水平投影面积计算，伸出墙外的牛腿、挑梁及板边的模板不另计算	
010505008003	直形悬挑板模板			
010505008004	圆弧形悬挑板模板		按水平投影面积以平方米计算	
010505008005	混凝土散水模板 60mm 厚			
010505008006	混凝土散水模板 厚度每增减 10mm			
010505010001	直形楼梯模板	m²	现浇混凝土楼梯（包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板的连接梁）按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度小于 500mm 的楼梯井所占面积，楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算，伸入墙内部分亦不增加	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505010002	弧形楼梯模板			
010505010003	螺旋形楼梯模板			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010505011001	构造柱模板	m ²	按混凝土外露宽度乘以柱高以面积计算。与砌体嵌接处按混凝土外露最大宽度计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505012001	直形圈梁模板	m ²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。圈梁与构造柱连接时，梁长算至构造柱（不含马牙槎）的侧面	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505012002	弧形圈梁模板			
010505013001	过梁模板	m ²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。过梁梁长设计无规定时，按梁下洞口宽度两端各加 250mm，计算侧模面积	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505014001	压顶、扶手模板	m	按延长米计算	
010505014002	混凝土门框模板	m ²	按混凝土与模板接触面积以平方米计算	
010505014003	混凝土小型构件模板	m ²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算	
010505017001	混凝土明沟模板 内空 260mm×120mm	m	按延长米计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除
010505017002	混凝土明沟模板 沟深每增加 10mm			
010505017003	混凝土地沟电缆沟模板	m ²	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算	5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010505018001	混凝土台阶模板	m ²	按水平投影面积计算，台阶两侧模板面积不另计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505019001	沉降后浇带（梁、板）模板增加费	m ³	按后浇捣部分混凝土体积以立方米计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505019002	沉降后浇带（墙）模板增加费			
010505019003	温度后浇带（梁、板）模板增加费			
010505019004	地下室底板后浇带模板增加费			
010505020001	后浇混凝土梁、柱接头模板	m ²	按后浇混凝土与模板接触面的面积以平方米计算，伸出后浇混凝土与预制构件抱合部分的模板面积不增加计算。不扣除后浇混凝土墙、板上单孔面积≤0.3 m ² 的孔洞。洞侧壁模板亦不增加；应扣除单孔面积>0.3 m ² 的孔洞，孔洞侧壁模板面积并入相应的墙、板模板工程量内计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505020002	后浇混凝土连接墙、柱模板			
010505020003	后浇混凝土板带模板			
010505021001	有梁板高大模板 模板	m ²	按梁和板模板与现浇混凝土构件的接触面积计算扣除单个面积>0.3 m ² 的孔洞所占面积，洞侧壁面积并入计算；不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占的面积，洞侧壁面积亦不计算，不扣除后浇带所占面积	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
010505021002	有梁板高大模板 支撑搭拆	m ³	按搭设水平投影面积乘以支模高度（楼地面至板底高度）以体积计算，不扣除梁柱所占的体积	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	
010505021003	有梁板高大模板 支撑使用	m ³ ·天	按搭拆工程量乘以有效使用天数计算		
010505021004	梁高大模板 模板	m ²	梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面		
010505021005	梁高大模板 支撑搭拆	m ³	按经评审的施工专项方案搭设水平投影面积乘以支模高度（楼地面至板底高度）以体积计算，如无经评审的施工专项方案，搭设水平投影面积则按梁宽加 600mm 乘以梁长度计算		
010505021006	梁高大模板 支撑使用	m ³ ·天	按搭拆工程量乘以有效使用天数计算		
010505022001	贮仓顶板模板	m ²	按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积 ≤0.3 m ² 的孔洞所占体积，板与现浇墙、梁相交时，板尺寸算至墙、梁侧面		
010505022002	贮仓隔层板模板				
010505022003	圆形贮仓立壁模板		按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口及单个面积 > 0.3 m ² 的孔洞所占体积，突出壁部分并入墙体体积内 壁高：壁基上表面至壁顶之间的高度，与板相交时，内、外墙高度均算至板顶		
010505022004	矩形贮仓立壁模板				

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010505023001	筒仓液压滑升钢模 高度 30m 以内 内径≤8m	m ²	按混凝土体积以立方米计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505023002	筒仓液压滑升钢模 高度 30m 以内 8m<内径≤10m			
010505023003	筒仓液压滑升钢模 高度 30m 以内 10m<内径≤12m			
010505023004	筒仓液压滑升钢模 高度 30m 以内 12m<内径≤16m			
010505024001	筒式水塔塔身模板		按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算	
010505024002	柱式水塔塔身模板			
010505024003	水塔水箱内壁模板			
010505024004	水塔水箱外壁模板			
010505024005	水塔塔顶模板			
010505024006	水塔槽底模板			
010505024007	水塔回廊及平台模板			
010505025001	倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模 支筒滑升高度≤20m		按混凝土体积以立方米计算	
010505025002	倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模 20m<支筒滑升高度≤25m			
010505025003	倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模 25m<支筒滑升高度≤30m			
010505025004	倒锥壳水塔水箱模板 容积≤200t		按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算	
010505025005	倒锥壳水塔水箱模板 200t<容积≤300t			
010505025006	倒锥壳水塔水箱模板 300t<容积≤400t			
010505025007	倒锥壳水塔水箱模板 400t<容积≤500t			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010505026001	烟囱液压滑升钢模 筒身高度 $\leq 60\text{m}$	m^3	按混凝土体积以立方米计算	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放
010505026002	烟囱液压滑升钢模 $60\text{m} < \text{筒身高度} \leq 80\text{m}$			
010505026003	烟囱液压滑升钢模 $80\text{m} < \text{筒身高度} \leq 100\text{m}$			
010505026004	烟囱液压滑升钢模 $100\text{m} < \text{筒身高度} \leq 120\text{m}$			
010505026005	烟囱液压滑升钢模 $120\text{m} < \text{筒身高度} \leq 150\text{m}$			
010505026006	烟囱液压滑升钢模 $150\text{m} < \text{筒身高度} \leq 180\text{m}$			
010505026007	烟囱液压滑升钢模 $180\text{m} < \text{筒身高度} \leq 210\text{m}$			

5.5.6 钢筋及螺栓、铁件

钢筋及螺栓、铁件工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.6 的规定执行。

表 5.5.6 钢筋及螺栓、铁件（编码：010506）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10 以内	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算，设计（包括规范规定）标明的搭接和锚固长度应并入计算	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接
010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10 以上			
010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 以内			
010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10 以上			
010506002003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 Φ 10 以内			
010506002004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 Φ 10 以上			
010506003001	现浇构件热轧成品钢筋安装 成型钢筋 HRB400 Φ 10 以内			1. 钢筋安装、固定 2. 钢筋连接
010506003002	现浇构件热轧成品钢筋安装 成型钢筋 HRB400 Φ 10 以上			
010506003003	现浇构件热轧成品箍筋安装 成型箍筋 HRB400 Φ 10 以内			
010506003004	现浇构件热轧成品箍筋安装 成型箍筋 HRB400 Φ 10 以上			
010506003005	现浇构件冷轧带肋成品钢筋安装 成品钢筋			
010506003006	现浇构件冷轧带肋成品钢筋安装 成品钢筋网片			
010506004001	地下连续墙钢筋网片制作安装 HPB300 Φ 10 以内		按设计图示钢筋网面积乘以单位理论质量计算	1. 钢筋网制作 2. 钢筋网安装、固定
010506004002	地下连续墙钢筋网片制作安装 HPB300 Φ 10 以上			
010506004003	地下连续墙钢筋网片制作安装 HRB400 Φ 10 以内			
010506004004	地下连续墙钢筋网片制作安装 HRB400 Φ 10 以上			
010506004005	地下连续墙钢筋网片制作安装 HRB400 以上 Φ 10 以内			
010506004006	地下连续墙钢筋网片制作安装 HRB400 以上 Φ 10 以上			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010506005001	植化学锚栓 螺栓型号: M10	套	按设计 (包括规范规定) 要求以数量计算	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理
010506005002	植化学锚栓 螺栓型号: M12			
010506005003	植化学锚栓 螺栓型号: M16			
010506005004	植化学锚栓 螺栓型号: M20			
010506005005	植化学锚栓 螺栓型号: M24			
010506005006	植化学锚栓 螺栓型号: M30			
010506005007	地脚螺栓埋设	t	按设计图示尺寸以质量计算	安装埋设, 焊接固定
010506006001	铁件			
010506007001	钢筋电渣压力焊接 $\phi 12 \leq$ 钢筋直径 $\leq \phi 14$	个	按设计 (包括规范规定) 要求以数量计算	1. 材料运输 2. 孔点测定、钻孔、矫正、清灰、钢筋打磨 3. 灌胶、养护等
010506007002	钢筋电渣压力焊接 $\phi 14 <$ 钢筋直径 $\leq \phi 20$			
010506007003	钢筋气压焊接头 钢筋直径 $\leq \phi 25$			
010506007004	钢筋气压焊接头 $\phi 25 <$ 钢筋直径 $\leq \phi 40$			
010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径 $\leq \phi 32$			
010506007006	套筒直形螺纹钢筋接头 $\phi 32 <$ 钢筋直径 $\leq \phi 45$			
010506007007	套筒锥形螺纹钢筋接头 钢筋直径 $\leq \phi 32$			
010506007008	套筒锥形螺纹钢筋接头 $\phi 32 <$ 钢筋直径 $\leq \phi 45$			
010506007009	钢筋冷挤压接头 钢筋直径 $\leq \phi 32$			
010506007010	钢筋冷挤压接头 $\phi 32 <$ 钢筋直径 $\leq \phi 45$			
010506008001	桁架楼承板、叠合板钢筋制作安装 HPB300 $\phi 10$ 以内	t	按设计图示钢筋中心线长度乘单位理论质量计算。叠合预制构件伸入后浇部分的钢筋不计算, 相邻现浇构件伸入后浇部分的预留钢筋不并入计算	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接
010506008002	桁架楼承板、叠合板钢筋制作安装 HPB300 $\phi 10$ 以上			
010506008003	桁架楼承板、叠合板钢筋制作安装 HRB400 $\phi 10$ 以内			
010506008004	桁架楼承板、叠合板钢筋制作安装 HRB400 $\phi 10$ 以上			
010506009001	砖砌体加固钢筋	t	按设计图纸、标准图集、施工规范规定的中心线长度乘以单位质量以吨计算	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010506010001	植筋 $\phi 6$	根	按设计（包括规范规定）要求以数量计算	1. 材料运输 2. 孔点测定、钻孔、矫正、清灰、钢筋打磨 3. 灌胶、养护等
010506010002	植筋 $\phi 8$			
010506010003	植筋 $\phi 10$			
010506010004	植筋 $\phi 12$			
010506010005	植筋 $\phi 14$			
010506010006	植筋 $\phi 16$			
010506010007	植筋 $\phi 18$			
010506010008	植筋 $\phi 20$			
010506010009	植筋 $\phi 22$			
010506010010	植筋 $\phi 25$			
010506011001	钢筋网片制作安装 间距 $100\text{mm} \times 100\text{mm}$	m^2	按设计（包括规范规定）要求以面积计算	钢筋网片制作、安装、维护等
010506011002	钢筋网片制作安装 间距 $150\text{mm} \times 150\text{mm}$			
010506011003	钢筋网片制作安装 间距 $200\text{mm} \times 200\text{mm}$			
010506011004	现浇混凝土空心楼板 内模抗浮钢筋网片 制作安装	t	按设计图示钢筋网面积乘单位理论质量计算	钢筋网片制作，焊接、安装、维护、绑扎固定网片
010506012001	桩钢筋笼制作安装 HPB300 $\phi 10$ 以内	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计（包括规范规定）标明的搭接和锚固长度应并入计算	1. 钢筋笼制作 2. 钢筋笼安装 3. 钢筋整理
010506012002	桩钢筋笼制作安装 HPB300 $\phi 10$ 以上			
010506012003	桩钢筋笼制作安装 HRB400 $\phi 10$ 以内			
010506012004	桩钢筋笼制作安装 HRB400 $\phi 10$ 以上			
010506012005	桩钢筋笼制作安装 HRB400 以上 $\phi 10$ 以内			
010506012006	桩钢筋笼制作安装 HRB400 以上 $\phi 10$ 以上			
010506012007	桩头插筋制作安装 HRB400 $\phi 10$ 以上			
010506012008	桩头插筋制作安装 HRB400 以上 $\phi 10$ 以上			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010506013001	预应力钢筋锚杆制作安装 每吨 18.87 孔 25 钢筋以内	t	按设计图示钢筋（丝束、绞线）中心线长度乘单位理论质量计算	1. 钢筋除锈、防腐、调直、切断、焊接、成型包裹 2. 锚杆穿孔、就位、固定安装端头套管、垫板、锚具 3. 安拆、移动张拉设备、张拉
010506013002	预应力钢筋锚杆制作安装 每增减 1 孔 25 钢筋以内			
010506013003	预应力钢筋锚杆制作安装 每吨 5.17 孔 25 钢筋以上			
010506013004	预应力钢筋锚杆制作安装 每增减 1 孔 25 钢筋以上			
010506013005	预应力钢绞线制作安装 每吨 8.43 孔			
010506013006	预应力钢绞线制作安装 每增减 1 孔			
010506013007	先张法 预应力圆钢制作安装 $\phi 5$ 以内	t	按设计图示长度乘单位理论质量以吨计算	制作、张拉、放张、切断等
010506013008	先张法 预应力带肋钢筋制作安装 HRB400 $\Phi 10$ 以上			
010506013009	后张法 预应力带肋钢筋制作安装 HRB400 $\Phi 10$ 以上			
010506013010	后张法预应力钢绞线制作安装 有粘结 钢绞线种类及规格：_____	t	按设计图示钢筋（绞线、丝束）长度乘以单位理论质量计算	制作、运输、穿筋等
010506013011	后张法预应力钢绞线制作安装 无粘结 钢绞线种类及规格：_____			
010506013012	预应力钢绞线张拉	根	按单端以根数计算	张拉、锚固、孔道灌浆等
010506013013	预应力锚具安装 单锚 锚具种类及规格：_____	套	按单端以套数计算	
010506013014	预应力锚具安装 群锚 锚具种类及规格：_____	套		
010506013015	预应力构件预埋管铺设及孔道灌浆	m	按设计图示以延长米计算	
010506014001	现浇劲性混凝土构件 钢筋制作安装增加费	t	按设计图示长度乘单位理论质量以吨计算	制作、绑扎、安装、维护等
010506014002	装配式后浇混凝土 钢筋制作安装增加费			

5.5.7 相关问题及说明

5.5.7.1 现浇混凝土构件通用说明。

1 项目编制说明中应明确：

混凝土生产方式为：预拌（商品）混凝土、现场拌制混凝土；

混凝土浇筑方式为：泵送混凝土、非泵送混凝土。

2 如采用非常规混凝土，混凝土种类应描述为防水混凝土、耐酸混凝土、抗渗混凝土、清水混凝土、彩色混凝土轻骨料混凝土等。

3 现浇钢筋混凝土构件均不扣除构件内钢筋、螺栓、预埋铁件、张拉孔道所占体积，但应扣除劲性骨架的型钢所占体积。

4 搅拌机拌制、搅拌站拌制混凝土均包含在相应混凝土清单项目中。

5.5.7.2 现浇钢筋混凝土基础说明。

1 混凝土及钢筋混凝土基础与墙（柱）身的划分以施工图规定为准。如图纸未明确表示时，则按基础的扩大顶面为分界；如图纸无明确表示，而又无扩大顶面时，可按墙（柱）脚分界。

2 基础与垫层以厚度划分：厚度 200mm 以内的为垫层，厚度 200mm 以上的为基础。

3 混凝土地面、垫层、找平层、保护层、刚性防水层等，均按以下规定划分：

厚度 120mm 以上时为混凝土地面，60mm<厚度≤120mm 为混凝土垫层，厚度≤60mm 按 5.11 楼地面装饰工程“楼地面细石混凝土找平层”项目列项。

4 桩承台若设计为条形桩承台时，按条形基础列项。


5 独立基础、条形基础与筏形基础一起浇筑时并入筏形基础项目列项。

6 箱式满堂基础的底板按“筏形基础”项目编码列项，其余构件按柱、梁、墙、板相应项目分别编码列项。框架式设备基础按基础、柱、梁、墙、板相应项目分别编码列项。

5.5.7.3 现浇钢筋混凝土柱、墙说明。

1 钢管混凝土柱当填充形式为空心时，需描述空心率。

2 钢筋混凝土墙与钢筋混凝土矩形柱、T 型柱、L 型柱按以下规则划分：以矩形柱、T 型柱、L 型柱长边（h）与短边（b）之比 r ($r=h/b$) 为基准进行划分，当 $r \leq 4$ 时按柱计算；当 $r > 4$ 时按墙列项。如下图一：

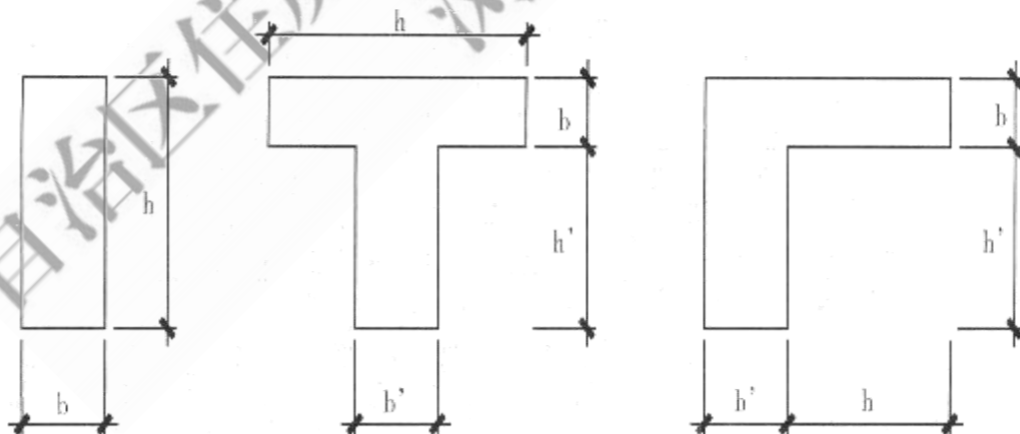

图一

3 弧形半径≤10m 的墙按弧形墙列项。

4 栏板、飘窗侧板：高度小于 1200mm 时，按混凝土栏板列项；高度大于 1200mm 时，按混凝土墙列项。

5.5.7.4 现浇钢筋混凝土梁、板说明。

1 板、梁面上混凝土坎台（反边）与板、梁一起浇捣时，并入相应构件列项，厨房、卫生间等砌体墙下二次浇捣的现浇混凝土坎台按混凝土圈梁列项。砖混结构悬臂梁、挑梁嵌入砌体墙内部分按混凝土圈梁列项。

2 圈梁通过门窗洞口时，门窗洞口宽加 500mm 的长度按混凝土过梁列项，其余按混凝土圈梁列项。

3 弧形半径 $\leq 10\text{m}$ 的单梁按弧形梁列项。

4 空心板内置筒芯、箱体是指在混凝土浇筑前，为形成现浇空心楼盖的内部空腔而预先安装放置玻纤增强复合筒芯、叠合箱、蜂巢芯等。


5 板边反檐：高度超出板面 600mm 以内的反檐并入相应板列项；高度在 600mm 至 1200mm 的按栏板列项，高度超过 1200mm 以上的按钢筋混凝土墙列项。

6 现浇挑檐天沟与屋面板或楼板相连时，以外墙外边线为分界线，与梁连接时，以梁外边线为分界线，悬挑伸出墙外 500mm 以内按挑檐、天沟板列项；伸出墙外 500mm 以上并入相应板列项。

7 现浇的混凝土阳台、无主次梁的雨篷、空调板、飘窗板（上、下板）及类似相同的板与屋面板或楼板相连时并入相应板列项，单独浇捣时按悬挑板列项。有主次梁结构的雨篷按有梁板列项。

5.5.7.5 现浇钢筋混凝土楼梯及其他说明。

1 整体楼梯：包括休息平台、梁、斜梁及楼梯与楼板的连接梁，按设计图示尺寸以体积计算，当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm 为界，伸入砌体墙内的体积并入混凝土楼梯体积。楼梯基础、用以支撑楼梯的柱、墙及楼梯与地面相连的踏步，应另按相应项目列项。如下图二：

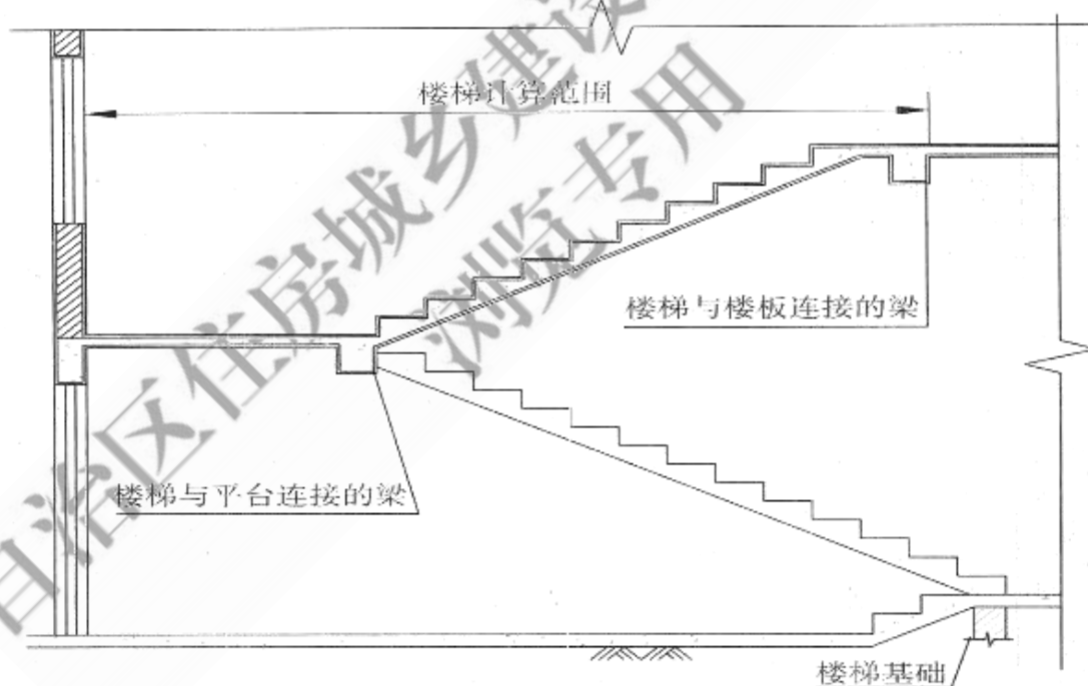

图二

2 填充混凝土项目适用于在已完成的结构体内，为满足设计要求而进行的混凝土浇筑。

3 架空式混凝土台阶按阶梯教室、场馆看台板列项当台阶与现浇楼板无梁连接时，以台阶的最后一个踏步边缘加下一级踏步的宽度为界，伸入砌体墙内的体积并入阶梯教室、场馆看台板体积。

4 混凝土小型构件，系指单个体积在 0.1m^3 以内的本规范未列出相应项目的构件。

5 混凝土线条是指凸出混凝土柱、梁、墙等单道凸出宽度 $\leq 200\text{mm}$ ，两道及两道以上凸出宽度 $\leq 450\text{mm}$ 的装饰构件。混凝土线条工程量并入相应构件列项。

6 外形尺寸体积 $\leq 1\text{m}^3$ 的现浇独立池槽执行小型构件项目，体积 $> 1\text{m}^3$ 的现浇独立池槽及与建筑物相连的梁、板、墙现浇结构式水池，分别按梁、板、墙相应列项。

5.5.7.6 装配式预制混凝土构件安装说明。

- 1 装配式构件自带钢筋之外的钢筋，按“5.5.6 钢筋及螺栓、铁件”的相应项目编码列项。
- 2 装配式构件安装包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除，如采用特殊工艺，则应在项目特征中描述支撑（含支撑用预埋铁件）的种类及搭设方式。
- 3 装配式构件工程量计算规则中的预埋部件，是指预埋钢板、螺栓、套筒、螺母、线盒、电盒、线管、木砖等。
- 4 叠合楼板预制板之间的后浇混凝土板带，并入“叠合梁、板后浇混凝土”内计算。
- 5 非悬挑的阳台板安装，分别按梁、板安装列项。
- 6 依附于阳台板制作的空调板、栏板、翻沿，并入相应阳台板内计算。
- 7 凸（飘）窗安装清单项目适用于单独预制的凸（飘）窗安装；依附于外墙板制作的凸（飘）窗，按相应外墙板清单项目列项。
- 8 不与梯段相连的休息平台安装根据平台板结构类型不同，分别按整体板或叠合板相应项目列项。
- 9 女儿墙安装构件净高1.4m以上时按相应外墙板列项。“压顶”项目适用于单独预制的压顶安装，依附于女儿墙制作的压顶，并入女儿墙计算。

5.5.7.7 混凝土模板说明。

- 1 设计图纸或交工标准对现浇混凝土构件表面有特殊要求的，如清水混凝土、表面纹饰造型混凝土等，其模板项目特征中需增加“混凝土表面要求”；设计图纸要求使用定制模板浇筑异形混凝土构件的，其模板项目特征中需增加“模板定制要求”；发包人对模板材质、支模方式等有特殊要求的，可在项目特征中补充描述。
- 2 模板工程使用对拉螺栓的，其安装、拆除或留置均包含在相应模板清单项目工作内容中。
- 3 杯形基础杯口高度大于外杯口大边长度的，按“高杯基础”项目列项。
- 4 有肋式条形基础，肋高与肋宽之比在4:1以内的按“有肋式条形基础”列项；肋高与肋宽之比超过4:1的，其底板按“板式条形基础”列项，以上部分按墙列项。
- 5 条形桩承台按“条形基础”相应项目列项。
- 6 箱式满堂基础应分别按筏形基础、柱、梁、墙、板相应项目列项。
- 7 现浇构件梁、板、柱、墙的支模高度（地面或楼面至板底）超过3.6m（高大模板体系除外）时，增列相应“支撑高度每增加1m”清单项目，其工程量按整个构件模板面积乘以超高高度计算，超高高度保留两位小数。超高高度=构件支模高度-3.60m。
- 8 楼板坡度>10%时，应描述相应坡度区间。
- 9 符合以下条件之一者按高大模板列项计算：
 - ①支撑体系高度达到或超过8m。
 - ②结构跨度达到或超过18m。
 - ③按建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008（以下简称 JGJ162-2008）进行荷载组合之后的施工面荷载达到或超过15kN/m²。
 - ④按 JGJ162-2008 进行荷载组合之后的施工线荷载达到或超过20kN/m。
 - ⑤按 JGJ162-2008 进行荷载组合之后的施工单点集中荷载达到或超过7kN的作业平台。
- 10 现浇的混凝土阳台、无主次梁的雨篷、空调板、飘窗板（上、下板）及类似的板按“悬挑板模板”项目列项。
- 11 混凝土线条是指凸出混凝土柱、梁、墙等单道凸出宽度≤200mm，两道及两道以上凸出宽度≤450mm的装饰构件。混凝土线条按“小型构件模板”列项。
- 12 混凝土台阶模板不包括梯带，梯带模板执行小型构件模板清单项目。
- 13 一般水塔采用塔身滑升模板时，按“倒锥壳水塔水箱筒身液压滑升钢模”相应项目列项。

5.5.7.8 钢筋及螺栓、铁件说明。

- 1 现浇混凝土中的预埋螺栓、锚入混凝土结构的化学螺栓按本章中“螺栓”项目编码列项；钢结构中使用的螺栓，应执行5.6 金属结构工程相应规定。

2 现浇混凝土结构中的后浇带部位的钢筋不单独列项计量，其工程量并入与其对应的现浇构件钢筋工程量中。

3 伸出各现浇构件的锚固钢筋，按设计要求确定长度，并入该构件的钢筋工程量内。

4 各钢筋项目除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接（如定尺搭接）不计算工程量。设计采用电渣压力焊接、气压焊接、机械连接时，应按相应清单项目列项，其余绑扎连接、焊接连接含在钢制制作安装相应清单项目。

5 各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量。

6 植筋清单项目中不含植入的钢筋制作安装，植入的钢筋制作安装按相应现浇构件钢筋项目列项。

7 型钢混凝土柱（梁）中劲性骨架按成品考虑，安装按 5.6 金属结构工程中的相应项目列项。

8 预应力构件中的非预应力钢筋按“现浇构件钢筋”相应项目列项。

9 现浇劲性混凝土、装配式后浇混凝土的钢筋制作安装除按现浇混凝土构件钢筋相应项目列项外，还应按现浇劲性混凝土构件钢筋制作安装增加费、装配式后浇混凝土钢筋制作安装增加费列项。装配式后浇混凝土钢筋制作安装增加费清单项目适用于除桁架楼承板、叠合板以外的装配式后浇混凝土的钢筋。

自治区住房和城乡建设厅信息中心
浏览专用

5.6 金属结构工程

5.6.1 钢网架

钢网架工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.1 的规定执行。

表 5.6.1 钢网架（编码：010601）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010601001001	焊接空心球平面钢网架 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、螺钉（或销子）等不另增加质量	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010601001002	焊接空心球筒壳、球壳及其他曲面钢网架 构件涂（镀）层要求：_____			
010601001003	螺栓球节点平面网架 构件涂（镀）层要求：_____			
010601001004	螺栓球节点球筒壳、球壳及其他曲面网架 构件涂（镀）层要求：_____			
010601001005	不锈钢螺栓球节点平面网架 构件涂（镀）层要求：_____			
010601001006	不锈钢螺栓球节点筒壳、球壳及其他曲面网架 构件涂（镀）层要求：_____			
010601001007	焊接不锈钢空心球平面网架 构件涂（镀）层要求：_____			
010601001008	焊接不锈钢空心球筒壳、球壳及其他曲面网架 构件涂（镀）层要求：_____			
010601001009	其它钢网架 构件涂（镀）层要求：_____			

5.6.2 钢屋架、钢托架、钢桁架

钢屋架、钢托架、钢桁架工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.2 的规定执行。

表 5.6.2 钢屋架、钢托架、钢桁架（编码：010602）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010602001001	钢屋架 质量 $\leq 1.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010602001002	钢屋架 $1.5t < \text{质量} \leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602001003	钢屋架 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602001004	钢屋架 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602001005	钢屋架 $15t < \text{质量} \leq 25t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602002001	钢托架 质量 $\leq 1.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010602002002	钢托架 $1.5t < \text{质量} \leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602002003	钢托架 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602002004	钢托架 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602002005	钢托架 $15t < \text{质量} \leq 25t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602003001	直线钢桁架 质量 $\leq 1.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010602003002	直线钢桁架 $1.5t < \text{质量} \leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602003003	直线钢桁架 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602003004	直线钢桁架 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602003005	直线钢桁架 $15t < \text{质量} \leq 25t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010602003006	直线钢桁架 $25t < \text{质量} \leq 40t$ 构件涂（镀）层要求：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010602003007	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 质量 $\leq 1.5t$ 构件涂(镀)层要求:_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010602003008	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 $1.5t < \text{质量} \leq 3t$ 构件涂(镀)层要求:_____			
010602003009	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂(镀)层要求:_____			
010602003010	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂(镀)层要求:_____			
010602003011	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 $15t < \text{质量} \leq 25t$ 构件涂(镀)层要求:_____			
010602003012	曲线、折线形或其他非直线形 钢桁架 $25t < \text{质量} \leq 40t$ 构件涂(镀)层要求:_____			

5.6.3 钢柱

钢柱工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.3 的规定执行。

表 5.6.3 钢柱（编码：010603）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010603001001	厂（库）房钢柱 质量 $\leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，钢柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010603001002	厂（库）房钢柱 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001003	厂（库）房钢柱 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001004	厂（库）房钢柱 $15t < \text{质量} \leq 25t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001005	住宅钢柱 质量 $\leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001006	住宅钢柱 $3t < \text{质量} \leq 5t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001007	住宅钢柱 $5t < \text{质量} \leq 10t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001008	住宅钢柱 $10t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001009	厂（库）房型钢筋混凝土结构钢柱 质量 $\leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，钢柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010603001010	厂（库）房型钢筋混凝土结构钢柱 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001011	厂（库）房型钢筋混凝土结构钢柱 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001012	厂（库）房型钢筋混凝土结构钢柱 $15t < \text{质量} \leq 25t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001013	住宅型钢混凝土结构钢柱 质量 $\leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，钢柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010603001014	住宅型钢混凝土结构钢柱 $3t < \text{质量} \leq 5t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001015	住宅型钢混凝土结构钢柱 $5t < \text{质量} \leq 10t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010603001016	住宅型钢混凝土结构钢柱 $10t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			

5.6.4 钢梁

钢梁工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.4 的规定执行。

表 5.6.4 钢梁（编码：010604）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010604001001	厂（库）房钢梁 质量 $\leq 1.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，节点板、加强肋并入钢梁工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010604001002	厂（库）房钢梁 $1.5t < \text{质量} \leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001003	厂（库）房钢梁 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001004	厂（库）房钢梁 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001005	住宅钢梁 质量 $\leq 0.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，节点板、加强肋并入钢梁工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010604001006	住宅钢梁 $0.5t < \text{质量} \leq 1.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001007	住宅钢梁 $1.5t < \text{质量} \leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001008	住宅钢梁 $3t < \text{质量} \leq 5t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001009	厂（库）房型钢混凝土结构钢梁 质量 $\leq 1.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，节点板、加强肋并入钢梁工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010604001010	厂（库）房型钢混凝土结构钢梁 $1.5t < \text{质量} \leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001011	厂（库）房型钢混凝土结构钢梁 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001012	厂（库）房型钢混凝土结构钢梁 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001013	住宅型钢混凝土结构钢梁 质量 $\leq 0.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，节点板、加强肋并入钢梁工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010604001014	住宅型钢混凝土结构钢梁 $0.5t < \text{质量} \leq 1.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001015	住宅型钢混凝土结构钢梁 $1.5t < \text{质量} \leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604001016	住宅型钢混凝土结构钢梁 $3t < \text{质量} \leq 5t$ 构件涂（镀）层要求：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010604002001	钢吊车梁 质量 $\leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，节点板、加强肋、制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入吊车梁工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010604002002	钢吊车梁 $3t < \text{质量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604002003	钢吊车梁 $8t < \text{质量} \leq 15t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010604002004	钢吊车梁 $15t < \text{质量} \leq 25t$ 构件涂（镀）层要求：_____			

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.6.5 钢板楼板、墙板、屋面板

钢板楼板、墙板、屋面板工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.5 的规定执行。

表 5.6.5 钢板楼板、墙板、屋面板（编码：010605）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010605001001	钢筋桁架楼承板 钢板厚度：_____mm 构件涂（镀）层要求：_____	m ²	按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛及孔洞所占面积	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010605001002	压型钢板楼板 钢板厚度：_____mm 构件涂（镀）层要求：_____			
010605002001	墙面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格：_____	m ²	按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝
010605002002	墙面板 采光板 采光板品种及规格：_____			
010605002003	墙面板 压型钢板 钢板型号、厚度：_____			
010605002004	预制轻钢龙骨隔墙板 板厚≤80mm 隔墙板品种及规格：_____	m ²	按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积	1. 场内转运、卸料 2. 基底清理、弹线 3. 安放隔墙板块、洞口定位、板块及固定配件安装 4. 板缝填塞、贴玻纤布 5. 安装隔声材料
010605002005	预制轻钢龙骨隔墙板 80mm<板厚≤100mm 隔墙板品种及规格：_____			
010605002006	预制轻钢龙骨隔墙板 100mm<板厚≤150mm 隔墙板品种及规格：_____			
010605002007	预制轻钢龙骨隔墙板 板厚>150mm 隔墙板品种及规格：_____			
010605002008	硅酸钙板灌浆墙面板 双面隔墙 单面硅酸钙板厚度：_____mm	m ³	按设计图示尺寸的铺设或浇灌体积以立方米计算，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占体积。	1. 场内转运、卸料、检验 2. 放样、划线、切割、龙骨固定、墙面板安装 3. 点漆、清理
010605002009	硅酸钙板灌浆墙面板 保温岩棉铺设 岩棉板厚度：_____mm	m ³	按设计图示尺寸的铺设或浇灌体积以立方米计算，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占体积。	1. 清理基层 2. 保温岩棉铺设 3. 双面胶纸固定
010605002010	硅酸钙板灌浆墙面板 EPS 灌浆	m ³	按设计图示尺寸的铺设或浇灌体积以立方米计算，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占体积。	1. 墙面开孔 2. 上料、搅拌、泵送、灌浆 3. 敲击振捣、灌浆口抹平清理

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010605002011	硅酸钙板包梁、柱 硅酸钙板厚度：_____mm	m ²	按钢构件设计断面周长乘以构件长度，以平方米计算，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 场内转运、卸料、检验 2. 放样、划线、切割、就位、校正 3. 打胶、固定、清理
010605002012	蒸压砂加气保温块贴面 保温块品种及规格：_____	m ²	按钢构件设计断面周长乘以构件长度，以平方米计算，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 场内转运、卸料 2. 选料、切割、抹砂浆、贴砌块、固定 3. 擦缝、清理
010605002013	其它墙板 材料品种及规格：_____	m ²	按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝
010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格：_____	m ²	按设计图示尺寸以铺设斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝
010605003002	屋面板 采光板 采光板品种及规格：_____			
010605003003	屋面板 压型钢板 屋面板型号、厚度：_____			
010605003004	屋面板 铝镁锰合金板 平直型 屋面板型号、厚度：_____			
010605003005	屋面板 铝镁锰合金板 弧扇型 屋面板型号、厚度：_____			
010605003006	屋面板 穿孔压型铝板 屋面板型号、厚度：_____			
010605003007	屋面板 屋面铝单板 屋面板型号、厚度：_____			

5.6.6 钢天窗架、墙架、挡风架

钢天窗架、墙架、挡风架工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.6 的规定执行。

表 5.6.6 钢天窗架、墙架、挡风架（编码：010606）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010606001001	钢天窗架 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010606002001	钢挡风架 构件涂（镀）层要求：_____			
010606003001	钢墙架 构件涂（镀）层要求：_____			

5.6.7 其他钢构件

其他钢构件工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.7 的规定执行。

表 5.6.7 其他钢构件（编码：010607）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010607001001	钢拉索 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以索体质量计算。不扣除孔眼的质量，锚具及接头等不另增加质量	1. 索体安装 2. 锚具安装 3. 张拉、索力调整 4. 补刷油漆
010607002001	厂（库）房钢支撑等其他构件 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆
010607002002	住宅钢支撑 重量 $\leq 1.5t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010607002003	住宅钢支撑 $1.5t < \text{重量} \leq 3t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010607002004	住宅钢支撑 $3t < \text{重量} \leq 5t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010607002005	住宅钢支撑 $5t < \text{重量} \leq 8t$ 构件涂（镀）层要求：_____			
010607003001	厂（库）房钢檩条 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆
010607003002	住宅钢檩条 构件涂（镀）层要求：_____			
010607004001	厂（库）房钢平台 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，依附平台或走道的型钢并入其工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010607004002	住宅钢平台 构件涂（镀）层要求：_____			
010607005001	厂（库）房钢走道 构件涂（镀）层要求：_____			
010607005002	住宅钢走道 构件涂（镀）层要求：_____			
010607006001	厂（库）房踏步式钢楼梯 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010607006002	住宅踏步式钢楼梯 构件涂（镀）层要求：_____			
010607006003	爬式钢楼梯 构件涂（镀）层要求：_____			
010607007001	钢护栏 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010607008001	钢漏斗 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量，依附漏斗或天沟的型钢并入其工程量内	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆
010607010001	厂（库）房零星钢构件 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆
010607010002	住宅零星钢构件 构件涂（镀）层要求：_____	t		

5.6.8 钢构件制作及其他

钢构件制作及其他工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.8 的规定执行。

表 5.6.8 钢构件制作及其他（编码：010608）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 构件涂（镀）层要求：_____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、普通螺栓等不另增加质量	1. 放样、划线、截料 2. 平直、钻孔 3. 拼接、焊接 4. 成品矫正、除锈 5. 成品编号堆放
010608001002	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 弧形、曲线形 构件涂（镀）层要求：_____			
010608001003	型钢制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 构件涂（镀）层要求：_____			
010608001004	型钢制作 钢柱、钢梁、钢屋架 弧形、曲线形 构件涂（镀）层要求：_____			
010608001005	其他钢构件制作 构件涂（镀）层要求：_____			
010608002001	高强螺栓 螺栓种类及规格：_____	套	按设计图示数量计算	1. 安装 2. 补刷油漆
010608002002	花篮螺栓 螺栓种类及规格：_____			
010608003001	固定支座 支座种类及规格：_____			
010608003002	单向滑移支座 支座种类及规格：_____			
010608003003	双向滑移支座 支座种类及规格：_____	套	按设计图示以套计算	1. 焊接 2. 探伤 3. 补刷油漆
010608004001	栓钉 栓钉种类及规格：_____			

5.6.9 金属制品

金属制品工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.9 的规定执行。

表 5.6.9 金属制品（编码：010609）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010609002001	刺丝围墙 材料品种及规格：_____	m ²	刺丝围墙工程量按设计图示尺寸以平方米计算	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正

5.6.10 相关问题及说明

- 5.6.10.1 成品钢构件安装按 5.6.1 至 5.6.7 相应项目编码列项，包含钢构件成品价。
- 5.6.10.2 现场或加工场制作钢构件，制作按 5.6.8 钢构件制作相应项目编码列项，安装按 5.6.1 至 5.6.7 相应项目编码列项且不包含钢构件成品价，运输费用应包含在钢构件制作项目中。
- 5.6.10.3 各种场馆、购物中心、物流中心等钢结构安装工程，按厂（库）房钢结构安装的相应项目；办公楼、商住楼、医院、教学楼等钢结构安装工程，按住宅钢结构安装相应项目列项。
- 5.6.10.4 本章中的钢构件清单项目应描述构件涂（镀）层要求，若预制钢构件成品价未包含防锈漆、防火漆等镀层或涂层相应费用，另按 5.14 油漆、涂料、裱糊工程清单项目列项。
- 5.6.10.5 本章未列项、且不依附于主钢构件的单独金属构件，按本章“零星钢构件”项目编码列项。
- 5.6.10.6 组合钢板剪力墙安装按住宅钢结构 3t 以内钢柱安装项目列项，并描述“构件类型：组合钢板剪力墙”。
- 5.6.10.7 螺旋形楼梯安装按踏步式楼梯安装项目列项，并描述“螺旋形楼梯”。
- 5.6.10.8 钢墙架项目包括墙架柱、墙架梁和连接杆件。
- 5.6.10.9 高强螺栓、支座项目的质量不计入相应钢构件的工程量中，应区分不同种类单独编码列项。各类钢构件安装需要的普通螺栓包含在清单中，不单独编码列项。
- 5.6.10.10 本章中的钢构件已包括了施工企业按照质量验收规范要求，针对安装工作自检所发生的磁粉探伤、超声波探伤等检测工作，该检测工作不单独编码列项。
- 5.6.10.11 钢楼承板上混凝土浇捣所需的收边板包含在清单中，不单独编码列项。
- 5.6.10.12 屋面板、墙面板安装需要的包角、包边、窗台泛水等包含在清单中，不单独编码列项。
- 5.6.10.13 如发生分块或整体吊装的钢网架、钢桁架等施工现场地面平台拼装摊销，则按“现场拼装平台摊销”项目列项。
- 5.6.10.14 本章中的“厂（库）房钢支撑等其他构件钢支撑”包含柱间支撑、屋面支撑、系杆、撑杆、隅撑、钢天窗架、通风器支架、钢天沟支架等构件。
- 5.6.10.15 钢构件安装所需的支承胎架按 5.16 措施项目中的钢构件安装支承胎架摊销清单项目列项。
- 5.6.10.16 钢构件安装所需搭设的脚手架按 5.16 措施项目中的脚手架工程相应清单项目列项。

5.7 木结构工程

5.7.1 木屋架

木屋架工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.7.1 的规定执行。

表 5.7.1 木屋架（编码：010701）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010701001001	圆木木屋架制作安装 跨度 $\leq 10\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m^3	1. 按设计图示尺寸以体积计算，附属于其上的木夹板、垫木、风撑、挑檐木均按图示体积并入相应的屋架工程量内。 2. 屋架的制作、安装应区别不同跨度，其跨度应以屋架上下弦的中心线交点之间的长度为准。带气楼的屋架并入依附屋架的体积内计算。 3. 屋架的马尾、折角和正交部分半屋架均按设计图示尺寸以体积计算，工程量并入相连屋架工程量内计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
010701001002	圆木木屋架制作安装 跨度 $> 10\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010701001003	方木木屋架制作安装 跨度 $\leq 10\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010701001004	方木木屋架制作安装 跨度 $> 10\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010701001005	圆木钢木屋架制作安装 跨度 $\leq 15\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010701001006	圆木钢木屋架制作安装 $15\text{m} < \text{跨度} \leq 20\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010701001007	圆木钢木屋架制作安装 $20\text{m} < \text{跨度} \leq 25\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010701001008	方木钢木屋架制作安装 跨度 $\leq 15\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010701001009	方木钢木屋架制作安装 $15\text{m} < \text{跨度} \leq 20\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010701001010	方木钢木屋架制作安装 $20\text{m} < \text{跨度} \leq 25\text{m}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			

5.7.2 木构件

木构件工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.7.2 的规定执行。

表 5.7.2 木构件（编码：010702）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010702001001	木柱制作安装 圆木 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
010702001002	木柱制作安装 方木 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010702002001	木梁制作安装 圆木 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010702002002	木梁制作安装 方木 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010702003001	檩木制作安装 圆木 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010702003002	檩木制作安装 方木 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010702004001	木楼梯制作安装 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤300mm 的楼梯井，伸入墙内部分不计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
010702005001	装配式木楼梯安装 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除套管、线盒及宽度≤300mm 的楼梯井所占的面积，伸出梯板的连接件面积亦不增加	1. 就位、拼接 2. 组装、安装 3. 刷防护材料 4. 接缝处填塞及表面处理

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010702006001	圆木地楞制作安装 带平撑 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，平撑、剪刀撑、沿游木的用量已包括在内，不另计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
010702006002	圆木地楞制作安装 不带平撑 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010702006003	方木地楞制作安装 带剪刀撑 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010702006004	方木地楞制作安装 不带剪刀撑 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010702006005	检修孔木盖板制作安装 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ²	检修孔木盖板以洞口面积计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料

5.7.3 屋面木基层

屋面木基层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.7.3 的规定执行。

表 5.7.3 屋面木基层（编码：010703）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010703001001	屋面板制作安装 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ²	按设计图示尺寸以屋面斜面积计算，不扣除屋面烟囱、风帽底座、风道、小气窗及斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积	1. 屋面板制作 2. 屋面板安装
010703001002	檩木上钉椽子、挂瓦条 檩木斜中距≤1.0m 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ²		1. 檩木上钉椽子 2. 檩木上挂瓦条
010703001003	檩木上钉椽子、挂瓦条 1m<檩木斜中距 ≤1.5m 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010703001004	混凝土上钉挂瓦条 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ²		混凝土上钉挂瓦条
010703001005	封檐板制作安装 高度≤20cm 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m	封檐板工程量按设计图示檐口外围长度计算	1. 制作 2. 安装
010703001006	封檐板制作安装 20cm<高度≤30cm 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010703001007	博风板制作安装 高度≤20cm 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m	博风板按斜长度计算，设计无规定时每个大刀头增加长度 500mm	1. 制作 2. 安装
010703001008	博风板制作安装 20cm<高度≤30cm 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010703001009	檩椽上铺钉竹帘子 材料品种及规格：_____	m ²	按设计图示尺寸以屋面斜面积计算，不扣除屋面烟囱、风帽底座、风道、小气窗及斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积	檩椽上铺钉竹帘子

5.7.4 装配式木结构

装配式木结构工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.7.4 的规定执行。

表 5.7.4 装配式木结构（编码：010704）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010704001001	装配式木地梁板安装 墙厚 $\leq 120\text{mm}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 清理工作面 2. 铺设防水卷材 3. 防腐木就位、校正、垫实、螺栓固定
010704001002	装配式木地梁板安装 $120\text{mm} < \text{墙厚} \leq 180\text{mm}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m		
010704001003	装配式木地梁板安装 $180\text{mm} < \text{墙厚} \leq 240\text{mm}$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m		
010704001004	装配式木规格材组合柱安装 截面积 $\leq 0.1\text{ m}^2$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 吊装，支撑就位 2. 校正、垫实、固定
010704001005	装配式木规格材组合柱安装 $0.1\text{ m}^2 < \text{截面积} \leq 0.2\text{ m}^2$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010704001006	装配式胶合柱安装 截面积 $\leq 0.1\text{ m}^2$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010704001007	装配式胶合柱安装 $0.1\text{ m}^2 < \text{截面积} \leq 0.2\text{ m}^2$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010704001008	装配式木规格材组合梁安装 截面积 $\leq 0.1\text{ m}^2$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 吊装，支撑就位 2. 校正、垫实、固定
010704001009	装配式木规格材组合梁安装 $0.1\text{ m}^2 < \text{截面积} \leq 0.2\text{ m}^2$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010704001010	装配式胶合梁安装 截面积 $\leq 0.1\text{ m}^2$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			
010704001011	装配式胶合梁安装 $0.1\text{ m}^2 < \text{截面积} \leq 0.2\text{ m}^2$ 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010704001012	装配式墙体木骨架安装 墙厚 $\leq 120\text{mm}$ 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的孔洞所占面积, 孔洞周边加固板不另计算, 扣除结构柱所占面积	1. 装配木骨架墙体, 钉镀锌螺纹钉 2. 吊装、就位 3. 校正、固定
010704001013	装配式墙体木骨架安装 $120\text{mm} < \text{墙厚} \leq 180\text{mm}$ 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____			
010704001014	装配式墙体木骨架安装 $180\text{mm} < \text{墙厚} \leq 240\text{mm}$ 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____			
010704001015	装配式木墙面板安装 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____			
010704001016	装配式木楼板格栅安装 格栅跨度 $\leq 3\text{m}$ 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的洞口所占面积, 孔洞周边加固板不另计算, 扣除结构梁所占面积	1. 装配楼面格栅 2. 吊装、就位 3. 校正、固定, 钉镀锌螺纹钉
010704001017	装配式木楼板格栅安装 $3\text{m} < \text{格栅跨度} \leq 4\text{m}$ 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____			
010704001018	装配式木楼板格栅安装 $4\text{m} < \text{格栅跨度} \leq 5\text{m}$ 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____			
010704001019	装配式木桁架格栅安装 格栅跨度 $> 5\text{m}$ 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____			
010704001020	装配式木格栅挂件安装 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____	套	按设计图示数量以套计算	1. 装配楼面格栅 2. 吊装、就位 3. 校正、固定, 钉镀锌螺纹钉
010704001021	装配式木楼面板安装 材料品种及规格: _____ 防护材料种类: _____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的洞口所占面积, 孔洞周边加固板不另计算	1. 吊装、就位 2. 校正、固定, 钉镀锌螺纹钉

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010704001022	装配式木椽条安装 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，不扣除切肢、切角部分所占体积	1. 吊装、就位 2. 校正、固定，钉镀锌螺纹钉
010704001023	装配式木桁架安装 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ³		
010704001024	装配式木屋面板安装 两坡以内 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 吊装、就位 2. 校正、固定，钉镀锌螺纹钉
010704001025	装配式木屋面板安装 两坡以上 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m ²		
010704001026	装配式木封檐板安装 高度≤20cm 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m	按设计图示尺寸以檐口外围长度计算	封檐板安装
010704001027	装配式木封檐板安装 20cm<高度≤30cm 材料品种及规格：_____ 防护材料种类：_____	m		

5.7.5 相关问题及说明

- 5.7.5.1 屋架的跨度应以上、下弦中心线两交点之间的距离计算。
- 5.7.5.2 带气楼的屋架和马尾、折角以及正交部分的半屋架，按“屋架”项目编码列项。
- 5.7.5.3 装配式地面格栅和平屋面格栅安装按装配式楼板格栅安装相应项目列项。
- 5.7.5.4 木楼梯的栏杆（栏板）、扶手，应按“其他装饰工程”的相关项目编码列项。
- 5.7.5.5 升降黑板项目按成品编制，粉笔槽及活式黑板的滑轮、溜槽及钢丝绳等配件不单独列项。
- 5.7.5.6 木构件安装包括构件固定所需临时支撑的搭拆，不单独列项。
- 5.7.5.7 平撑、剪刀撑以及封头板已包括在楼板格栅项目中，不单独列项。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.8 门窗工程

5.8.1 木门

木门工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.1 的规定执行。

表 5.8.1 木门（编码：010801）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010801001001	成品木门扇安装 门材质：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示扇面积计算	1. 门扇安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶
010801002001	成品套装木门安装 单扇门 门材质：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门框、门扇、门套安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶
010801002002	成品套装木门安装 双扇门 门材质：____ 五金种类规格：____			
010801004001	成品木质防火门安装 防火等级：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门框、门扇安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶
010801005001	成品木门框安装 材质：____	m	按设计图示框的中心线长度计算	1. 门框安装 2. 嵌缝打胶
010801006001	执手锁	套	按设计图示数量计算	安装
010801006002	地锁			
010801006003	智能锁			
010801006004	电子锁（磁卡锁）			

5.8.2 金属门

金属门工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.2 的规定执行。

表 5.8.2 金属门（编码：010802）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010802001001	铝合金推拉门安装 门框规格：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门框、门扇安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶
010802001002	铝合金平开门安装 门框规格：____ 五金种类规格：____			
010802001003	铝合金门纱扇安装 五金种类规格：____	m ²	按设计图示扇外围面积计算	1. 纱扇安装 2. 五金安装
010802001004	塑钢推拉门安装 门框规格：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门框、门扇安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶
010802001005	塑钢平开门安装 门框规格：____ 五金种类规格：____			
010802001006	塑钢门纱扇安装 五金种类规格：____	m ²	按设计图示扇外围面积计算	1. 纱扇安装 2. 五金安装
010802002001	彩板门 门框规格：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门框、门扇安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶
010802003001	钢质防盗门安装 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门框、门扇安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶
010802004001	钢质防火门安装 防火等级：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门框、门扇安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶

5.8.3 金属卷帘（闸）门

金属卷（闸）门工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.3 的规定执行。

表 5.8.3 金属卷帘（闸）门（编码：010803）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010803001001	镀锌钢板卷帘（闸）门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示卷帘门宽度乘以卷帘门高度（包括卷帘箱高度）以面积计算	1. 支架、导槽、附件安装 2. 卷帘安装 3. 五金配件安装 4. 活动小门安装
010803001002	铝合金卷帘（闸）门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____			
010803001003	彩钢板卷帘（闸）门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____			
010803001004	不锈钢卷帘（闸）门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____			
010803001005	卷帘（闸）门电动装置安装	套	按设计图示套数计算	1. 启动装置安装 2. 试开关
010803002001	防火卷帘（闸）门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示卷帘门宽度乘以卷帘门高度（包括卷帘箱高度）以面积计算	1. 支架、导槽、附件安装 2. 卷帘安装 3. 五金配件安装
010803002002	防火卷帘（闸）门启闭系统安装	套	按设计图示套数计算	1. 启闭系统安装 2. 试开关

5.8.4 厂库房大门、特种门

厂库房大门、特种门工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.4 的规定执行。

表 5.8.4 厂库房大门、特种门（编码：010804）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010804001001	木板大门安装 平开 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804001002	木板大门安装 推拉 门框型号：____ 五金种类规格：____			
010804002001	钢木大门安装 平开 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804002002	钢木大门安装 推拉 门框型号：____ 五金种类规格：____			
010804003001	全钢板大门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 刷防护材料
010804004001	防护铁丝门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示门框尺寸以面积计算。无门框时以扇面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804005001	金属格栅门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____			
010804006001	钢质花饰大门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____			
010804007001	隔音门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007002	保温门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007003	冷藏库门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010804007004	冷藏间冻结门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007005	射线防护门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007006	密闭防爆人防门安装 门框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.8.5 其他门

其他门工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.5 的规定执行。

表 5.8.5 其他门（编码：010805）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010805001001	电子感应门 型号、规格：____ 五金种类规格：____	套	按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶
010805001002	电子感应自动门传感装置	套	按设计图示数量计算	感应装置安装、调试
010805002001	全玻转门安装 型号、规格：____ 五金种类规格：____	樘	按设计图示数量计算	1. 门安装 2. 配件安装
010805002002	电动旋转门感应传感装置	套	按设计图示数量计算	感应装置安装、调试
010805003001	不锈钢伸缩门安装	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 轨道安装 2. 门安装
010805003002	伸缩门电动装置	套	按设计图示数量计算	电动装置安装、调试
010805004001	全玻璃门扇安装 有框门扇 五金种类规格：____	m ²	按设计图示扇边框外边线尺寸以扇面积计算	1. 门扇（玻璃）安装 2. 五金配件安装
010805004002	全玻璃门扇安装 无框门扇 五金种类规格：____	m ²	按设计图示扇面积计算，高度算至条夹外边（玻璃）线，宽度算至玻璃外边线	
010805005001	不锈钢饰面门 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶
010805006001	复合材料门 五金种类规格：____			
010805007001	固定玻璃门安装 包不锈钢上下帮	m ²	按设计图示门框与横梁或立柱内边缘尺寸玻璃面积计算	1. 框扇安装 2. 玻璃及配件安装 3. 周边塞口
010805007002	固定玻璃门安装 无框			
010805008001	不锈钢片包门框 含木龙骨	m ²	按设计图示尺寸以饰面展开面积计算	1. 定位、下料，钉龙骨 2. 粘贴面层、清理净面
010805008002	不锈钢片包门框 含钢龙骨			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010805009001	门钢架制作、安装	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 定位、下料, 钉龙骨 2. 粘贴面层、清理净面
010805009002	门钢架胶合板基层制作、安装 板厚 9mm	m ²	按设计图示尺寸以饰面展开面积计算	1. 定位、下料, 钉龙骨 2. 粘贴面层、清理净面
010805009003	门钢架胶合板基层制作、安装 板厚 18mm			
010805009004	门钢架面层制作、安装 木质饰面板 材质规格:	m ²	按设计图示尺寸以饰面展开面积计算	1. 定位、下料, 钉龙骨 2. 粘贴面层、清理净面
010805009005	门钢架面层制作、安装 不锈钢饰面板 材质规格:			
010805009006	门钢架面层制作、安装 石材饰面板 材质规格:			

5.8.6 木窗

金属窗工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.6 的规定执行。

表 5.8.6 木窗（编码：010806）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010806001001	木质窗 窗框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 窗（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶
010806002001	木飘（凸）窗 窗框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示尺寸以框外围展开面积计算	1. 窗制作、安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶
010806003001	木橱窗 五金种类规格：____	m ²	按设计图示尺寸以框外围展开面积计算	1. 窗制作、安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶
010806004001	木纱窗 五金种类规格：____	m ²	按纱扇框的外围尺寸以面积计算	1. 纱扇安装 2. 五金配件安装

5.8.7 金属窗

金属窗工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.7 的规定执行。

表 5.8.7 金属窗（编码：010807）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010807001001	隔热断桥铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 框、扇、五金安装 2. 框周边塞缝
010807001002	隔热断桥铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807001003	隔热断桥铝合金悬开窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807001004	隔热断桥铝合金固定窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807001006	普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807001007	普通铝合金悬开窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807001008	普通铝合金固定窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807001009	塑钢推拉窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010807001010	塑钢平开窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____	m ²	按设计图示洞口尺寸以面积计算	1. 框、扇、五金安装 2. 框周边塞缝
010807001011	塑钢悬开窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807001012	塑钢固定窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807002001	钢质防火窗安装 玻璃品种及规格：____ 窗框型号：____ 五金种类规格：____			
010807003001	铝合金百叶窗安装 五金种类规格：____			
010807003002	塑钢百叶窗安装 五金种类规格：____			
010807004001	铝合金窗推拉纱扇安装 五金种类规格：____	m ²	按设计图示扇外围面积计算	纱扇、五金安装
010807004002	铝合金窗平开纱扇安装 五金种类规格：____			
010807004003	塑钢窗推拉纱扇安装 五金种类规格：____			
010807004004	塑钢窗平开纱扇安装 五金种类规格：____			
010807005001	圆钢防盗格栅安装	m ²	按设计图示窗框外围面积计算	打眼剔洞，格栅安装
010807005002	不锈钢防盗格栅安装			
010807006001	金属（塑钢）橱窗	m ²	按设计图示尺寸以框外围展开面积计算	1. 窗、玻璃安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶

5.8.8 门窗套

门窗套工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.8 的规定执行。

表 5.8.8 门窗套（编码：010808）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010808001001	门窗套（筒子板）木龙骨 材料品种及规格：	m ²	按设计图示饰面外围尺寸展开面积计算	1. 清理、定位 2. 龙骨制作安装
010808001002	门窗套（筒子板） 木工板基层 安装在龙骨上 材料品种及规格：			1. 清理、定位 2. 基层板制作安装
010808001003	门窗套（筒子板） 木工板基层 直接安装在墙面上 材料品种及规格：			
010808001004	门窗套（筒子板）木质饰面板面层 材料品种及规格：			面层安装
010808002001	门窗套（筒子板）不锈钢板面层 材料品种及规格：			
010808003001	石材门窗套 材料品种及规格：	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 清理、定位 2. 基层、面层制作安装
010808004001	成品门窗套安装 材料品种及规格：		按设计图示饰面外围尺寸展开面积计算	1. 清理、定位 2. 成品门窗套安装

5.8.9 窗台板

窗台板工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.8 的规定执行。

表 5.8.9 窗台板（编码：010809）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010809001001	窗台板 木龙骨基层板 材料品种及规格：	m ²	按面层设计图示尺寸以面积计算	1. 清理、定位 2. 龙骨及基层板制作安装
010809001002	窗台板 木质饰面板面层 材料品种及规格：		按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理、定位 2. 面层制作安装
010809001003	窗台板 铝塑板面层 材料品种及规格：			
010809001004	窗台板 不锈钢板面层 材料品种及规格：			
010809001005	窗台板 石材面层 材料品种及规格：			
010809001006	窗台板 面砖面层 材料品种及规格：			

5.8.10 窗帘、窗帘盒、轨

窗帘盒、轨工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.9 的规定执行。

表 5.8.10 窗帘、窗帘盒、轨（编码：010810）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010810001001	窗帘	m ²	按设计窗帘覆盖面积计算	制作、安装
010810002001	窗帘盒制作安装 胶合板 (含木龙骨基层)	m	按设计图示长度计算	制作、安装
010810002002	窗帘盒制作安装 胶合板			
010810002003	成品窗帘盒安装			安装
010810002004	窗帘帷幕板制作安装 木质饰面板 (含木龙骨基层)	m ²	按设计图示尺寸单面面积计算,伸入天棚内的面积与露明面积合并计算	制作、安装
010810002005	窗帘帷幕板制作安装 木质饰面板 (含胶合板基层)			
010810003001	窗帘轨安装 暗装单轨	m	按设计图示长度计算	制作、安装
010810003002	窗帘轨安装 暗装双轨			
010810003003	窗帘轨安装 明装单轨			
010810003004	窗帘轨安装 明装双轨			
010810004001	开窗机(器) 规格型号: ____	套	按设计图示以数量计算	安装

5.8.11 相关问题及说明

5.8.11.1 门五金包含：合页、铰链、拉手、锁具、插销、门吸、闭门器、滑轮滑轨、地弹簧、角码、螺丝等完成门安装所需的各类配件。

5.8.11.2 窗五金包含：合页、铰链、拉手、锁具、插销、风钩、风撑、滑轮滑轨、角码、螺丝等完成窗安装所需的各类配件。

5.8.11.3 单独安装门锁应按“门锁安装”项目编码列项。

5.8.11.4 同一洞口门（窗）有不同开启方式的，分别按相应清单列项。

5.8.11.5 飘凸窗以材质、开启方式等按相应清单列项，工程量按设计图示框型材外边线尺寸以展开面积计算。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.9 屋面及防水工程

5.9.1 屋面

屋面工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.1 的规定执行。

表 5.9.1 屋面（编码：010901）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010901001001	粘土瓦屋面 椽子上铺设 瓦规格：____mm	m ²	按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积	1. 铺瓦，上铺钉，调制砂浆、安脊瓦、檐口梢头坐灰
010901001002	粘土瓦屋面 混凝土板上浆贴 瓦规格：____mm 砂浆品种及强度等级：____			
010901001003	小青瓦屋面 椽子上铺设 瓦规格：____mm	m ²		1. 调制砂浆，铺瓦 2. 修界瓦边，安脊瓦、檐口梢头坐灰 3. 固定，清扫瓦面
010901001004	水泥瓦屋面 混凝土板上浆贴 瓦规格：____mm 砂浆品种及强度等级：____			
010901001005	西式陶瓦（S 瓦）屋面 两坡以内 瓦规格：____mm 砂浆品种及强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积	1. 调制砂浆，铺瓦 2. 固定，清扫瓦面
010901001006	西式陶瓦（S 瓦）屋面 四坡以内 瓦规格：____mm 砂浆品种及强度等级：____			
010901001007	西式陶瓦（S 瓦）屋面 正斜脊 瓦规格：____mm 砂浆品种及强度等级：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 修界瓦边，安脊瓦、檐口梢头坐灰 2. 固定，清扫瓦面
010901001008	西式陶瓦（S 瓦）屋面 边脊瓦 瓦规格：____mm 砂浆品种及强度等级：____			
010901001009	西式陶瓦（J 瓦）屋面 在混凝土板上铺设盖屋面 瓦规格：____mm 砂浆品种及强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积	调制砂浆，运送砂浆及瓦，挂线、铺浆盖瓦

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010901001010	西式陶瓦（J瓦）屋面 在混凝土板上铺设 盖正脊 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____	m	按设计图示尺寸以长度计算	调制砂浆，运送砂浆及瓦，挂线、铺浆盖瓦
010901001011	西式陶瓦（J瓦）屋面 在混凝土板上铺设 盖檐口瓦 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010901001012	西式陶瓦（J瓦）屋面 在混凝土板上铺设 盖边脊 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____	m	按设计图示尺寸以长度计算	调制砂浆，运送砂浆及瓦，挂线、铺浆盖瓦
010901001013	水泥彩瓦屋面 在混凝土板上铺设 盖屋面 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____	m ²	按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积	调制砂浆，运送砂浆及瓦，挂线、铺浆盖瓦
010901001014	水泥彩瓦屋面 在混凝土板上铺设 盖正、斜脊 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____	m	按设计图示尺寸以长度计算	调制砂浆，运送砂浆及瓦，挂线、铺浆盖瓦
010901001015	水泥彩瓦屋面 在混凝土板上铺设 盖边脊 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010901001016	琉璃瓦屋面 在混凝土板上铺设 盖屋面 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____	m ²	按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积	1. 调制砂浆，运送砂浆及瓦，挂线、铺浆盖瓦 2. 清扫瓦面
010901001017	琉璃瓦屋面 在混凝土板上铺设 盖檐口瓦 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 调制砂浆，运送砂浆及瓦，挂线、抹瓦筒、瓦脊，修齐瓦口边线 2. 清扫瓦面
010901001018	琉璃瓦屋面 在混凝土板上铺设 盖正脊 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
010901001019	琉璃瓦屋面 在混凝土板上铺设 盖斜脊 瓦规格：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010901001020	沥青瓦屋面 瓦规格： ____mm	m²	按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积	1. 钉固定，粘结铺瓦 2. 满贴加钉脊瓦，封檐
010901001021	玻璃钢瓦屋面 瓦规格： ____mm			
010901001022	其他瓦屋面 铺设方式： ____ 瓦品种： ____ 瓦规格： ____mm	m²	按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积	1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊
010901002001	阳光板屋面 含铝合金龙骨 龙骨材质及规格： ____ 面板品种及规格： ____	m²	按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除屋面单个面积≤0.3 m²的孔洞所占面积，搭接重叠部分不增加面积	1. 骨架制作、安装 2. 屋面板安装 3. 屋脊盖板安装 4. 接缝、嵌缝
010901002002	阳光板屋面 含型钢龙骨 龙骨材质及规格： ____ 面板品种及规格： ____			
010901002003	耐力板屋面 含龙骨 龙骨材质及规格： ____ 面板厚度： ____mm			
010901003001	玻璃钢屋面 含龙骨 龙骨材质及规格： ____ 面板厚度： ____mm			
010901004001	玻璃采光顶 含铝合金龙骨 龙骨材质及规格： ____ 玻璃品种及规格： ____	m²	按设计图示外表面积计算	1. 骨架制作、安装 2. 面层安装 3. 框边封闭 4. 勾缝、塞口 5. 清洗 6. 五金件安装
010901004002	玻璃采光顶 含型钢龙骨 龙骨材质及规格： ____ 玻璃品种及规格： ____			
010901004003	夹层玻璃雨篷 简支式（点支式） 简支梁材质及规格： ____ 玻璃品种及规格： ____	m²	按设计图示外表面积计算	
010901004004	夹层玻璃雨篷 托架式 龙骨材质及规格： ____ 玻璃品种及规格： ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010901006001	膜结构屋面 膜布品种及规格： ____mm	m ²	按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算	1. 膜布裁剪、热压胶接 2. 穿高强钢丝拉索（或钢丝绳、钢绞线）、锚头锚固 3. 膜布安装、施加预张力 4. 膜体表面内外清洁
010901007001	屋面钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸： ____	t	按设计图示尺寸乘以单位质量以质量计算	1. 天沟、檐沟安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料
010901007002	屋面镀锌板天沟、檐沟 构件规格及尺寸： ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
010901007003	屋面铝合金板天沟、檐沟 构件规格及尺寸： ____			
010901007004	屋面不锈钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸： ____			
010901007005	屋面彩钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸： ____			
010901007006	屋面成品天沟、檐沟 构件品种： ____ 构件规格及尺寸： ____			
010901008001	屋面变形缝 油浸麻丝嵌填	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 清缝 2. 填塞防水材料
010901008002	屋面变形缝 沥青玛蹄脂嵌填			
010901008003	屋面变形缝 建筑油膏嵌填			
010901008004	屋面变形缝 沥青砂浆嵌填			
010901008005	屋面变形缝 油浸木丝板嵌填			
010901008006	屋面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填			
010901008007	屋面变形缝 木板盖板	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 盖缝制作、安装 2. 刷防护材料
010901008008	屋面变形缝 镀锌铁皮盖板			
010901008009	屋面变形缝 铝合金盖板			
010901008010	屋面变形缝 不锈钢盖板			
010901008011	屋面变形缝 铝板			
010901008012	屋面变形缝 胶合板			
010901008013	屋面变形缝 钢板			
010901008014	屋面变形缝 橡胶板			

5.9.2 屋面防水及其他

屋面防水及其他工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.2 的规定执行。

表 5.9.2 屋面防水及其他（编码：010902）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010902001001	屋面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 2. 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积，相应上述部位上翻不增加 3. 屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分，并入屋面工程量内	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口
010902001002	屋面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布三布四油			
010902001003	屋面卷材防水 改性沥青卷材热熔法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001004	屋面卷材防水 改性沥青卷材热熔法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001005	屋面卷材防水 改性沥青卷材冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001006	屋面卷材防水 改性沥青卷材冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001007	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001009	屋面卷材防水 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010902001010	屋面卷材防水 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010902001011	屋面卷材防水 改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010902001012	屋面卷材防水 自粘合成高分子耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010902001013	屋面卷材防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010902001014	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001015	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001016	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材热风焊接法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902001017	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材热风焊接法二层 卷材种类及厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010902001018	屋面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度: ____ mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算 2. 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,相应上述部位上翻不增加 3. 屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分,并入屋面工程量内	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口
010902001019	屋面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度: ____mm			
010902001020	屋面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度: ____mm			
010902001021	屋面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴二层 卷材种类及厚度: ____mm			
010902002001	屋面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010902002002	屋面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: 2.0mm			
010902002003	屋面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010902002004	屋面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂			
010902002005	屋面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂			1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010902002006	屋面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂			
010902002007	屋面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂			
010902002008	屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 1.5mm		按设计图示尺寸以面积计算 1. 斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算 2. 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,相应上述部位上翻不增加 3. 屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分,并入屋面工程量内	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010902002009	屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 2.0mm			
010902002010	屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: ____mm			
010902002011	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.0mm			
010902002012	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010902002013	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: ____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010902002014	屋面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.0mm		按设计图示尺寸以面积计算 1. 斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算 2. 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,相应上述部位上翻不增加 3. 屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分,并入屋面工程量内	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010902002015	屋面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			
010902002016	屋面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010902002017	屋面涂膜防水 冷底子油 一遍			1. 基层处理 2. 配制涂刷冷底子油
010902002018	屋面涂膜防水 冷底子油 二遍			
010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜			1. 基层处理 2. 隔离层铺设、搭接
010902003002	屋面柔性隔离层 其他 材料品种: ____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算 2. 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,相应上述部位上翻不增加 3. 屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分,并入屋面工程量内	3. 搭接缝处理、封边、收口
010902004001	屋面刚性层 防水砂浆(掺防水粉) 刚性层厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010902004002	屋面刚性层 防水砂浆(掺防水粉) 刚性层厚度: 30mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010902004003	屋面刚性层 防水砂浆(掺防水粉) 刚性层厚度: ____mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010902004004	屋面刚性层 防水砂浆(掺防水剂) 刚性层厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: ____			1. 基层处理
010902004005	屋面刚性层 防水砂浆(掺防水剂) 刚性层厚度: 30mm 砂浆种类及强度等级: ____			2. 刚性层铺筑
010902004006	屋面刚性层 防水砂浆(掺防水剂) 刚性层厚度: ____mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010902004007	屋面刚性层 聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度: 10mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010902004008	屋面刚性层 聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度: 15mm 砂浆种类及强度等级: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010902004009	屋面刚性层 聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度：_____mm 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算 2. 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,相应上述部位上翻不增加 3. 屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分,并入屋面工程量内	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010902004010	屋面刚性层 防水砂浆五层做法 刚性层厚度：_____mm 砂浆种类及强度等级：_____			
010902004011	屋面刚性层 细石混凝土 刚性层厚度：_____mm 混凝土种类及强度等级：_____			
010902004012	屋面刚性层 分隔缝 嵌填材质：_____ 断面尺寸：30mm*20mm	m	按设计图示尺寸以长度计算	做分格缝,灌缝
010902004013	屋面刚性层 分隔缝 嵌填材质：_____ 断面尺寸：_____			
010902006001	排气管安装 PVC管 材质规格：_____	m	按设计图示尺寸以长度计算	排气管制作、安装
010902006002	排气管安装 镀锌钢管 材质规格：_____			
010902006003	排气管安装 不锈钢管 材质规格：_____			
010902006004	排气孔安装 PVC管 材质规格：_____	个	按设计图示尺寸以数量计算	排气孔制作、安装
010902006005	排气孔安装 镀锌钢管 材质规格：_____			
010902006006	排气孔安装 不锈钢管 材质规格：_____			
010902007001	泄水管 材质规格：_____	个	按设计图示尺寸以数量计算	泄水管制作、安装
010902008001	土工布过滤层	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,斜屋面按斜面面积计算	1. 清理基层 2. 排水板铺设、压条、收口
010902008002	陶粒排水层 厚度 18cm			
010902008003	塑料排水板			
010902008004	金属排水板			
010902008005	膨润土防水毯			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010902009001	屋面天沟、檐沟防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材
010902009002	屋面天沟、檐沟防水 玛蹄脂玻璃纤维布三布四油			
010902009003	屋面天沟、檐沟防水 改性沥青卷材热熔法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009004	屋面天沟、檐沟防水 改性沥青卷材热熔法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009005	屋面天沟、檐沟防水 改性沥青卷材冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009006	屋面天沟、檐沟防水 改性沥青卷材冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009007	屋面天沟、檐沟防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009008	屋面天沟、檐沟防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009009	屋面天沟、檐沟防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010902009010	屋面天沟、檐沟防水 聚氯乙烯卷材冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009011	屋面天沟、檐沟防水 聚氯乙烯卷材冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009012	屋面天沟、檐沟防水 聚氯乙烯卷材热风焊接法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009013	屋面天沟、檐沟防水 聚氯乙烯卷材热风焊接法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009014	屋面天沟、檐沟防水 高分子自粘胶膜卷材自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009015	屋面天沟、檐沟防水 高分子自粘胶膜卷材自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009016	屋面天沟、檐沟防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材冷贴一层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009017	屋面天沟、檐沟防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材冷贴二层 卷材种类及厚度：____mm			
010902009018	屋面天沟、檐沟防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：1.5mm			
010902009019	屋面天沟、檐沟防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：2.0mm			
010902009020	屋面天沟、檐沟防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010902009021	屋面天沟、檐沟防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材
010902009022	屋面天沟、檐沟防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂			
010902009023	屋面天沟、檐沟防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂			
010902009024	屋面天沟、檐沟防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂			
010902009025	屋面天沟、檐沟防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 1.5mm			
010902009026	屋面天沟、檐沟防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 2.0mm			
010902009027	屋面天沟、檐沟防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: ____mm			
010902009028	屋面天沟、檐沟防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.0mm			
010902009029	屋面天沟、檐沟防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			
010902009030	屋面天沟、檐沟防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010902009031	屋面天沟、檐沟防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.0mm			
010902009032	屋面天沟、檐沟防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			
010902009033	屋面天沟、檐沟防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010902009034	屋面天沟、檐沟防水 冷底子油 一遍			
010902009035	屋面天沟、檐沟防水 冷底子油 二遍			

5.9.3 墙面防水、防潮

墙面防水、防潮工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.3 的规定执行。

表 5.9.3 墙面防水、防潮（编码：010903）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010903001001	墙面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油	m ²	按设计图示尺寸以面积 计算	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封 边、收口
010903001002	墙面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 三布四油			
010903001003	墙面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001004	墙面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001005	墙面卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001006	墙面卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001007	墙面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001008	墙面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001009	墙面卷材防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010903001010	墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001011	墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001012	墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001013	墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001014	墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001015	墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001016	墙面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度：____mm			
010903001017	墙面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴二层 卷材种类及厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010903002001	墙面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010903002002	墙面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: 2mm			
010903002003	墙面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010903002004	墙面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂			
010903002005	墙面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂			
010903002006	墙面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂			
010903002007	墙面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂			
010903002008	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度 1.5mm			
010903002009	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度 2.0mm			
010903002010	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: ____mm			
010903002011	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.0mm			
010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			
010903002013	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010903002014	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.0mm			
010903002015	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			
010903002016	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010903002017	墙面涂膜防水 冷底子油 一遍			
010903002018	墙面涂膜防水 冷底子油 二遍			
010903004001	墙面变形缝 油浸麻丝嵌填	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 清缝 2. 填塞防水材料
010903004002	墙面变形缝 沥青玛蹄脂嵌填			
010903004003	墙面变形缝 建筑油膏嵌填			
010903004004	墙面变形缝 沥青砂浆嵌填			
010903004005	墙面变形缝 油浸木丝板嵌填			
010903004006	墙面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010903004007	墙面变形缝 木板盖板	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 盖缝制作、安装 2. 刷防护材料
010903004008	墙面变形缝 镀锌铁皮盖板			
010903004009	墙面变形缝 铝合金盖板			
010903004010	墙面变形缝 不锈钢盖板			
010903004011	墙面变形缝 铝板			
010903004012	墙面变形缝 胶合板			
010903004013	墙面变形缝 钢板			
010903004014	墙面变形缝 橡胶板			

5.9.4 楼（地）面防水、防潮

楼（地）面防水、防潮工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.4 的规定执行。

表 5.9.4 楼（地）面防水、防潮（编码：010904）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010904001001	楼（地）面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油	m ²	按设计图示尺寸以主墙间净面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面积>0.3 m ² 的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积，楼（地）面防水上翻高度≤300mm时，工程量并入楼地面防水工程量内	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口
010904001002	楼（地）面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布三布四油			
010904001003	楼（地）面卷材防水 改性沥青卷材热熔法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001004	楼（地）面卷材防水 改性沥青卷材热熔法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001005	楼（地）面卷材防水 改性沥青卷材冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001006	楼（地）面卷材防水 改性沥青卷材冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001007	楼（地）面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001008	楼（地）面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001009	楼（地）面卷材防水 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010904001010	楼（地）面卷材防水 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010904001011	楼（地）面卷材防水 APP 改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010904001012	楼（地）面卷材防水 自粘合成高分子耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010904001013	楼（地）面卷材防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010904001014	楼（地）面卷材防水 聚氯乙烯卷材冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001015	楼（地）面卷材防水 聚氯乙烯卷材冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010904001016	楼（地）面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 卷材种类及厚度：____mm	m ²	按设计图示尺寸以主墙间净面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面积>0.3 m ² 的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积，楼（地）面防水上翻高度≤300mm时，工程量并入楼地面防水工程量内	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口
010904001017	楼（地）面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001018	楼（地）面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001019	楼（地）面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001020	楼（地）面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度：____mm			
010904001021	楼（地）面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴二层 卷材种类及厚度：____mm			
010904002001	楼（地）面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：1.5mm			1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010904002002	楼（地）面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：2.0mm			
010904002003	楼（地）面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：____mm			
010904002004	楼（地）面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂			
010904002005	楼（地）面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂			
010904002006	楼（地）面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂			
010904002007	楼（地）面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂			
010904002008	楼（地）面涂膜防水 聚氨酯防水涂料膜 涂膜厚度：1.5mm			
010904002009	楼（地）面涂膜防水 聚氨酯防水涂料膜 涂膜厚度：2.0mm			
010904002010	楼（地）面涂膜防水 聚氨酯防水涂料膜 涂膜厚度：____mm			
010904002011	楼（地）面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.0mm			
010904002012	楼（地）面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm			
010904002013	楼（地）面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010904002014	楼(地)面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料涂膜厚度: 1.0mm	m ²	按设计图示尺寸以主墙间净面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面积>0.3 m ² 的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积,楼(地)面防水上翻高度≤300mm时,工程量并入楼地面防水工程量内	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010904002015	楼(地)面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料涂膜厚度: 1.5mm			
010904002016	楼(地)面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料涂膜厚度: ____mm			
010904002017	楼(地)面涂膜防水 冷底子油 一遍			
010904002018	楼(地)面涂膜防水 冷底子油 二遍			
010904002019	楼(地)面柔性隔离层 聚乙烯膜			
010904002020	楼(地)面柔性隔离层 其他材料品种: ____			
010904003001	楼(地)面砂浆防水(掺防水粉) 砂浆厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: ____	m ²	按设计图示尺寸以主墙间净面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面积>0.3 m ² 的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积,楼(地)面防水上翻高度≤300mm时,工程量并入楼地面防水工程量内	1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护
010904003002	楼(地)面砂浆防水(掺防水粉) 砂浆厚度: 30mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010904003003	楼(地)面砂浆防水(掺防水粉) 砂浆厚度: ____mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010904003004	楼(地)面砂浆防水(掺防水剂) 砂浆厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010904003005	楼(地)面砂浆防水(掺防水剂) 砂浆厚度: 30mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010904003006	楼(地)面砂浆防水(掺防水剂) 砂浆厚度: ____mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010904003007	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度: 10mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010904003008	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度: 15mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010904003009	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度: ____mm 砂浆种类及强度等级: ____			
010904003010	楼(地)面砂浆防水 防水砂浆五层做法 砂浆厚度: ____mm 砂浆种类及强度等级: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010904004001	楼（地）面变形缝 油浸麻丝嵌填	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 清缝 2. 填塞防水材料
010904004002	楼（地）面变形缝 沥青玛蹄脂嵌填			
010904004003	楼（地）面变形缝 建筑油膏嵌填			
010904004004	楼（地）面变形缝 沥青砂浆嵌填			
010904004005	楼（地）面变形缝 油浸木丝板嵌填			
010904004006	楼（地）面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填			
010904004007	楼（地）面变形缝 木板盖板	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 盖缝制作、安装 2. 刷防护材料
010904004008	楼（地）面变形缝 镀锌铁皮盖板			
010904004009	楼（地）面变形缝 铝合金盖板			
010904004010	楼（地）面变形缝 不锈钢盖板			
010904004011	楼（地）面变形缝 铝板			
010904004012	楼（地）面变形缝 胶合板			
010904004013	楼（地）面变形缝 钢板			
010904004014	楼（地）面变形缝 橡胶板			

5.9.5 基础防水及止水带

基础防水及止水带工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.5 的规定执行。

表 5.9.5 基础防水及止水带（编码：010905）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010905001001	基础卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油	m ²	按图示尺寸以面积计算。不扣除桩头及单个面积 ≤ 0.3 m ² 的孔洞所占面积，与筏形基础、防水底板相连的其他基础、电梯井坑、集水坑的防水按展开面积并入计算	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝
010905001002	基础卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 三布四油			
010905001003	基础卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001004	基础卷材防水 改性沥青卷材 热熔法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001005	基础卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001006	基础卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001007	基础卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001008	基础卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001009	基础卷材防水 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010905001010	基础卷材防水 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010905001011	基础卷材防水 APP 改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010905001012	基础卷材防水 自粘合成高分子耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010905001013	基础卷材防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度：____mm			
010905001014	基础卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001015	基础卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001016	基础卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001017	基础卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001018	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001019	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001020	基础卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度：____mm			
010905001021	基础卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴二层 卷材种类及厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010905002001	基础涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm	m ²	按图示尺寸以面积计算。不扣除桩头及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积,与筏形基础、防水底板相连的其他基础、电梯井坑、集水坑的防水按展开面积并入计算	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层
010905002002	基础涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: 2.0mm			
010905002003	基础涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010905002004	基础涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂			
010905002005	基础涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂			
010905002006	基础涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂			
010905002007	基础涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂			
010905002008	基础涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 1.5mm			
010905002009	基础涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 2.0mm			
010905002010	基础涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: ____mm			
010905002011	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.0mm			
010905002012	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			
010905002013	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010905002014	基础涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.0mm			
010905002015	基础涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm			
010905002016	基础涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: ____mm			
010905002017	基础涂膜防水 冷底子油 一遍			
010905002018	基础涂膜防水 冷底子油 二遍			
010905002019	基础柔性隔离层 聚乙烯膜			
010905002020	基础柔性隔离层 其他 材料品种: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010905003001	橡胶止水带	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层处理 2. 裁剪止水带 3. 刷底胶黏贴止水带或焊接铺设
010905003002	钢板止水带			
010905003003	塑料止水带			
010905003004	紫铜板止水带			
010905003005	氯丁胶粘玻璃纤维布止水（一布二涂）湿基层			
010905003006	氯丁胶粘玻璃纤维布止水（一布二涂）干基层			
010905003007	氯丁橡胶片止水带			
010905003008	止水带 材料品种：_____			

5.9.6 相关问题及说明

- 5.9.6.1 阳光板屋面、玻璃钢屋面的屋架、屋檩等支承结构按 5.6 金属结构工程、5.7 木结构工程中相关项目编码列项。
- 5.9.6.2 屋面防水的砂浆找平层按 5.11 楼地面装饰工程中相应项目编码列项。
- 5.9.6.3 墙面防水砂浆按 5.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程中相应项目编码列项。
- 5.9.6.4 楼（地）面及基础防水的砂浆找平层按 5.11 楼地面装饰工程中相应项目编码列项。
- 5.9.6.5 地下室顶板和屋面防水的细石混凝土保护层按本章“屋面刚性层 细石混凝土”相应项目编码列项，基础防水的细石混凝土保护层按 5.11 楼地面装饰工程中“细石混凝土楼地面”相应项目编码列项。
- 5.9.6.5 桩头防水按基础防水相应清单项目列项。
- 5.9.6.7 “屋面天沟、檐沟防水”项目是指外挑天沟、檐沟部位的防水，与屋面相连的内天沟、檐沟的防水并入屋面防水计算。
- 5.9.6.8 屋面、楼（地）面防水上翻高度 $\leq 500\text{mm}$ 时，上翻部分并入屋面或楼（地）面防水中计算；上翻高度 $> 500\text{mm}$ 时，上翻部分另按墙面防水相应项目编码列项。
- 5.9.6.9 防水底板等各类基础的侧面、上表面防水工程量并入基础防水工程量内，筏板以上的挡土墙防水按墙面防水列项并计算工程量。
- 5.9.6.10 本章防水层、隔离层的搭接、拼缝、压边、留槎用量及为满足施工规范所需的附加层用量均不另行计算。

5.10 保温、隔热、防腐工程

5.10.1 保温、隔热

保温、隔热工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.10.1 的规定执行。

表 5.10.1 保温、隔热（编码：011001）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001001001	保温隔热屋面 加气混凝土块 干铺 材料厚度：180mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 调制保温混合料及铺设保温层
011001001002	保温隔热屋面 加气混凝土块 干铺 材料厚度：200mm			
011001001003	保温隔热屋面 加气混凝土块 干铺 材料厚度：_____mm			
011001001004	保温隔热屋面 加气混凝土块 浆砌 材料厚度：180mm 砂浆品种及强度等级：_____			
011001001005	保温隔热屋面 加气混凝土块 浆砌 材料厚度：200mm 砂浆品种及强度等级：_____			
011001001006	保温隔热屋面 加气混凝土块 浆砌 材料厚度：_____mm 砂浆品种及强度等级：_____			
011001001007	保温隔热屋面 干铺水泥蛭石块 材料厚度：100mm	m ²		1. 清理基层 2. 铺设保温层
011001001008	保温隔热屋面 干铺水泥蛭石块 材料厚度：120mm			
011001001009	保温隔热屋面 干铺水泥蛭石块 材料厚度：_____mm			
011001001010	保温隔热屋面 干铺珍珠岩 材料厚度：100mm			
011001001011	保温隔热屋面 干铺珍珠岩 材料厚度：120mm			
011001001012	保温隔热屋面 干铺珍珠岩 材料厚度：_____mm			
011001001013	保温隔热屋面 干铺蛭石 材料厚度：100mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 铺填及养护
011001001014	保温隔热屋面 干铺蛭石 材料厚度：120mm			
011001001015	保温隔热屋面 干铺蛭石 材料厚度：_____mm			
011001001016	保温隔热屋面 水泥炉渣 材料配比： 材料厚度：100mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001001017	保温隔热屋面 水泥炉渣 材料配比: 材料厚度: 120mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 铺填及养护
011001001018	保温隔热屋面 水泥炉渣 材料配比: 材料厚度: ____mm			
011001001019	保温隔热屋面 水泥珍珠岩 材料配比: 材料厚度: 100mm			
011001001020	保温隔热屋面 水泥珍珠岩 材料配比: 材料厚度: 120mm			
011001001021	保温隔热屋面 水泥珍珠岩 材料配比: 材料厚度: ____mm			
011001001022	保温隔热屋面 水泥蛭石 材料配比: 材料厚度: 100mm	m ²		1. 清理基层 2. 铺填及养护
011001001023	保温隔热屋面 水泥蛭石 材料配比: 材料厚度: 120mm			
011001001024	保温隔热屋面 水泥蛭石 材料配比: 材料厚度: ____mm			
011001001025	保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 材料厚度: 30mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 铺设棉毡
011001001026	保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 材料厚度: 35mm			
011001001027	保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 材料厚度: ____mm			
011001001028	保温隔热屋面 沥青矿渣棉毡 材料厚度: 30mm			
011001001029	保温隔热屋面 沥青矿渣棉毡 材料厚度: 35mm			
011001001030	保温隔热屋面 沥青矿渣棉毡 材料厚度: ____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001001031	保温隔热屋面 泡沫混凝土 材料厚度: 100mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 铺填及养护
011001001032	保温隔热屋面 泡沫混凝土 材料厚度: 120mm			
011001001033	保温隔热屋面 泡沫混凝土 材料厚度: ____mm			
011001001034	保温隔热屋面 陶粒混凝土 混凝土种类及强度等级: ____ 材料厚度: 100mm			
011001001035	保温隔热屋面 陶粒混凝土 混凝土种类及强度等级: ____ 保温隔热材料厚度: 120mm			
011001001036	保温隔热屋面 陶粒混凝土 混凝土种类及强度等级: ____ 保温隔热材料厚度: ____mm			
011001001037	保温隔热屋面 沥青珍珠岩板(块) 材料厚度: 80mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 铺设保温块料
011001001038	保温隔热屋面 沥青珍珠岩板(块) 材料厚度: 90mm			
011001001039	保温隔热屋面 沥青珍珠岩板(块) 材料厚度: ____mm			
011001001040	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: 30mm			
011001001041	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: 50mm			
011001001042	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: 60mm			
011001001043	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: 80mm			
011001001044	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: 100mm			
011001001045	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: 120mm			
011001001046	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: ____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001001047	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：30mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 粘贴保温层
011001001048	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：50mm			
011001001049	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：60mm			
011001001050	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：80mm			
011001001051	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：100mm			
011001001052	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：120mm			
011001001053	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：____mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 配料、清理喷涂表面 2. 喷涂测试、喷涂
011001001054	保温隔热屋面 金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂保温 材料厚度：50mm			
011001001055	保温隔热屋面 金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂保温 材料厚度：80mm			
011001001056	保温隔热屋面 金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂保温 材料厚度：____mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 平侧砌砖、铺块料面层 2. 勾缝
011001001057	保温隔热屋面 混凝土隔热板铺设 板式架空 砌二皮标准砖巷砖			
011001001058	保温隔热屋面 混凝土隔热板铺设 板式架空 砌三皮标准砖巷砖			
011001001059	保温隔热屋面 混凝土隔热板铺设 板式架空 侧砌多孔砖巷砖			
011001001060	保温隔热屋面 混凝土隔热板铺设 凳式	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清扫基层、调运 2. 滚涂底层涂料、喷涂聚氨酯硬泡体
011001001061	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温（上人） 材料厚度：20mm			
011001001062	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温（上人） 材料厚度：30mm			
011001001063	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温（上人） 材料厚度：____mm			
011001001064	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温（不上人） 材料厚度：20mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001001065	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温（不上人） 材料厚度：30mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清扫基层、调运 2. 滚涂底层涂料、 喷涂聚氨酯硬泡体
011001001066	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温（不上人） 材料厚度：____mm			1. 清理基层 2. 保温板裁割 3. 调制砂浆，粘贴保温层
011001001067	保温隔热屋面 泡沫玻璃 材料厚度：30mm			
011001001068	保温隔热屋面 泡沫玻璃 材料厚度：40mm			
011001001069	保温隔热屋面 泡沫玻璃 材料厚度：____mm			
011001001070	保温隔热屋面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：40mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 粘贴、铺设保温块材
011001001071	保温隔热屋面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：50mm			
011001001072	保温隔热屋面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：____mm			
011001001073	保温隔热屋面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：40mm			
011001001074	保温隔热屋面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm			
011001001075	保温隔热屋面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：____mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 铺设保温块材
011001001076	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度：40mm			
011001001077	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度：50mm			
011001001078	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度：____mm			
011001001079	保温隔热屋面 干铺膨胀聚苯板 材料厚度：40mm			
011001001080	保温隔热屋面 干铺膨胀聚苯板 材料厚度：50mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 基层清理， 2. 砂浆调制，抹平
011001001081	保温隔热屋面 干铺膨胀聚苯板 材料厚度：____mm			
011001001082	保温隔热屋面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：30mm			
011001001083	保温隔热屋面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：50mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	
011001001084	保温隔热屋面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001002001	保温隔热天棚 混凝土板下天棚保温（带龙骨） 聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m²的柱、垛、孔洞所占面积，与天棚相连的梁按展开面积并入天棚工程量内	1. 木框架制作安装 2. 调制砂浆，粘贴保温层
011001002002	保温隔热天棚 混凝土板下天棚保温（不带龙骨） 聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²		1. 清理基层 2. 刷界面剂 3. 调制砂浆，粘贴保温层
011001002003	保温隔热天棚 天棚板面上铺放聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²		1. 清理基层 2. 铺放保温层
011001002004	保温隔热天棚 天棚硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：50mm	m²		1. 清理基层 2. 刷底漆，喷发保温层
011001002005	保温隔热天棚 天棚硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：100mm			
011001002006	保温隔热天棚 天棚硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：___mm			
011001002007	保温隔热天棚 天棚超细无机纤维 材料厚度：50mm	m²		1. 清理基层 2. 刷粘接剂 3. 调制砂浆，粘贴保温层
011001002008	保温隔热天棚 天棚超细无机纤维 材料厚度：80mm			
011001002009	保温隔热天棚 天棚超细无机纤维 材料厚度：___mm			
011001002010	保温隔热天棚 天棚粘贴岩棉板 材料厚度：50mm	m²		1. 清理基层 2. 刷粘接剂 3. 调制砂浆，粘贴保温层
011001002011	保温隔热天棚 天棚粘贴岩棉板 材料厚度：___mm			
011001002012	保温隔热天棚 天棚聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：20mm	m²		1. 基层清理 2. 砂浆调制，抹灰
011001002013	保温隔热天棚 天棚聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：30mm			
011001002014	保温隔热天棚 天棚聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：___mm			
011001002015	保温隔热天棚 天棚无机轻集料保温砂浆 材料厚度：20mm			
011001002016	保温隔热天棚 天棚无机轻集料保温砂浆 材料厚度：30mm			
011001002017	保温隔热天棚 天棚无机轻集料保温砂浆 材料厚度：___mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
011001003001	保温隔热墙面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：25mm	m²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m²的梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入墙面工程量内	1. 基层清理 2. 砂浆调制，抹灰	
011001003002	保温隔热墙面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：30mm				
011001003003	保温隔热墙面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：____mm				
011001003004	保温隔热墙面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度：25mm				
011001003005	保温隔热墙面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度：30mm				
011001003006	保温隔热墙面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度：____mm				
011001003007	保温隔热墙面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：50mm	m²			1. 基层清理 2. 抹界面剂，喷发保温层
011001003008	保温隔热墙面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：100mm				
011001003009	保温隔热墙面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：____mm				
011001003010	保温隔热墙面 沥青玻璃棉 材料厚度：90mm	m²			1. 玻璃棉矿渣棉装袋 2. 填装
011001003011	保温隔热墙面 沥青玻璃棉 材料厚度：100mm				
011001003012	保温隔热墙面 沥青玻璃棉 材料厚度：____mm				
011001003013	保温隔热墙面 沥青矿渣棉 材料厚度：90mm				
011001003014	保温隔热墙面 沥青矿渣棉 材料厚度：100mm				
011001003015	保温隔热墙面 沥青矿渣棉 材料厚度：____mm				
011001003016	保温隔热墙面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：40mm	m²			1. 清理基层 2. 调制砂浆，粘贴保温层
011001003017	保温隔热墙面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：50mm				
011001003018	保温隔热墙面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：____mm				
011001003019	保温隔热墙面 保温石膏板 材料厚度：50mm	m²			1. 调制砂浆 2. 石膏板铺砌，贴玻璃丝布 3. 刮腻子
011001003020	保温隔热墙面 保温石膏板 材料厚度：____mm				

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001003021	保温隔热墙面 聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m²的梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入墙面工程量内	1. 清理基层 2. 刷界面剂 3. 调制砂浆，粘贴保温层
011001003022	保温隔热墙面 聚苯乙烯板 材料厚度：100mm			
011001003023	保温隔热墙面 聚苯乙烯板 材料厚度：____mm			
011001003024	保温隔热墙面 单面钢丝网聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²		1. 基层处理，刷界面剂 2. 固定托架，钻孔锚钉 3. 粘接单面钢丝网聚苯乙烯保温板 4. 刮聚合物砂浆
011001003025	保温隔热墙面 泡沫玻璃板 材料厚度：30mm	m²		1. 清理基层 2. 调制砂浆 3. 保温板裁割，粘贴保温层
011001003026	保温隔热墙面 泡沫玻璃板 材料厚度：50mm			
011001003027	保温隔热墙面 泡沫玻璃板 材料厚度：____mm			
011001003028	保温隔热墙面 干挂岩棉板 材料厚度：50mm	m²		1. 清理基层 2. 钻孔锚钉，锡纸包裹 3. 刷界面剂 4. 铺设保温块料 5. 膨胀螺钉固电
011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm	m²		1. 裁剪，铺设网格布 2. 砂浆调制，抹平
011001003030	保温隔热墙面 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：10mm			
011001003031	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：____mm			
011001003032	保温隔热墙面 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 材料厚度：8mm			
011001003033	保温隔热墙面 单片保温模网	m²		单片保温模网安装、校正、固定

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001003034	保温隔热墙面 酚醛保温板 材料厚度: 50mm	m ²		1. 清理基层, 刷界面剂 2. 砂浆调制, 钻孔锚钉 3. 粘贴保温板
011001003035	保温隔热墙面 膨胀硅酸盐水泥保温板 材料厚度: 50mm			
011001003036	保温隔热墙面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度: 50mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积; 门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱, 并入墙面工程量内	1. 基层清理 2. 安放保温层
011001003037	保温隔热墙面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度: 80mm			
011001003038	保温隔热墙面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度: ____mm			
011001003039	保温隔热墙面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度: 50mm			
011001003040	保温隔热墙面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度: 80mm			
011001003041	保温隔热墙面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度: ____mm			
011001003042	保温隔热墙面 超细玻璃棉板 材料规格: ____mm			
011001003043	保温隔热墙面 厚层保温腻子 材料厚度: 20mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积; 门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱, 并入墙面工程量内	1. 清理基层 2. 调运腻子、抹平
011001003044	保温隔热墙面 厚层保温腻子 材料厚度: 30mm			
011001003045	保温隔热墙面 厚层保温腻子 材料厚度: ____mm			
011001004001	保温柱、梁面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度: 25mm	m ²	柱、梁面保温工程量按设计图示尺寸以面积计算。柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以高度以面积计算, 扣除面积>0.3 m ² 的梁所占面积。 梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算	1. 清理基层 2. 砂浆调制, 抹平
011001004002	保温柱、梁面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度: 30mm			
011001004003	保温柱、梁面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度: ____mm			
011001004004	保温柱、梁面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度: 25mm			
011001004005	保温柱、梁面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度: 30mm			
011001004006	保温柱、梁面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度: ____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001004007	保温柱、梁面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：50mm	m ²	柱、梁面保温工程量按设计图示尺寸以面积计算。	1. 基层清理 2. 抹界面剂 3. 喷发保温层
011001004008	保温柱、梁面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：100mm			
011001004009	保温柱、梁面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：____mm			
011001004010	保温柱、梁面 沥青玻璃棉 材料厚度：90mm	m ²	柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以高度以面积计算，扣除面积>0.3 m ² 的梁所占面积。 梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算	1. 玻璃棉矿渣棉装袋 2. 填装
011001004011	保温柱、梁面 沥青玻璃棉 材料厚度：100mm			
011001004012	保温柱、梁面 沥青玻璃棉 材料厚度：____mm			
011001004013	保温柱、梁面 沥青矿渣棉 材料厚度：90mm			
011001004014	保温柱、梁面 沥青矿渣棉 材料厚度：100mm			
011001004015	保温柱、梁面 沥青矿渣棉 保温隔热材料厚度：____mm			
011001004016	保温柱、梁面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：40mm	m ²	柱、梁面保温工程量按设计图示尺寸以面积计算。	1. 清理基层 2. 调制砂浆，粘贴保温层
011001004017	保温柱、梁面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：50mm			
011001004018	保温柱、梁面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：____mm			
011001004019	保温柱、梁面 保温石膏板 材料厚度：50mm	m ²	柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以高度以面积计算，扣除面积>0.3 m ² 的梁所占面积。	1. 调制砂浆， 2. 石膏板铺砌 3. 贴玻璃丝布 4. 刮腻子
011001004020	保温柱、梁面 保温石膏板 材料厚度：____mm	m ²	梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算	1. 清理基层 2. 刷界面剂 3. 调制砂浆，粘贴保温层
011001004021	保温柱、梁面 聚苯乙烯板 材料厚度：50mm			
011001004022	保温柱、梁面 聚苯乙烯板 材料厚度：100mm			
011001004023	保温柱、梁面 聚苯乙烯板 材料厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001004024	保温柱、梁面 单面钢丝网聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	柱、梁面保温工程量按设计图示尺寸以面积计算。柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以高度以面积计算，扣除面积>0.3 m²的梁所占面积。 梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算	1. 基层处理，刷界面剂 2. 固定托架，钻孔锚钉 3. 粘接单面钢丝网聚苯乙烯保温板 4. 刮聚合物砂浆
011001004025	保温柱、梁面 泡沫玻璃板 材料厚度：30mm			2. 清理基层 3. 钻孔锚钉，锡纸包裹 4. 刷界面剂 5. 铺设保温块料 6. 膨胀螺钉固定
011001004026	保温柱、梁面 泡沫玻璃板 材料厚度：50mm			1. 裁剪，铺设网格布 2. 砂浆调制，抹平
011001004027	保温柱、梁面 泡沫玻璃板 材料厚度：_____mm			
011001004028	保温柱、梁面 干挂岩棉板 材料厚度：50mm	单片保温模网安装、校正、固定 1. 清理基层，刷界面剂 2. 砂浆调制，钻孔锚钉 3. 粘贴保温板		
011001004029	保温柱、梁面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm			m²
011001004030	保温柱、梁面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：10mm			
011001004031	保温柱、梁面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：_____mm			
011001004032	保温柱、梁面 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 材料厚度：8mm	m²		
011001004033	保温柱、梁面 单片保温模网			
011001004034	保温柱、梁面 酚醛保温板 材料厚度：50mm	m²		1. 基层清理 2. 安放保温层
011001004035	保温柱、梁面 膨胀硅酸盐水泥保温板 材料厚度：50mm			
011001004036	保温柱、梁面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度：50mm	m²		
011001004037	保温柱、梁面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度：60mm			
011001004038	保温柱、梁面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度：_____mm			
011001004039	保温柱、梁面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度：50mm			
011001004040	保温柱、梁面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度：60mm			
011001004041	保温柱、梁面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度：_____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011001004042	保温柱、梁面 厚层保温腻子 材料厚度：20mm	m ²	柱、梁面保温工程量按设计图示尺寸以面积计算。 柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以高度以面积计算，扣除面积>0.3 m ² 的梁所占面积。 梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算	1. 清理基层、 2. 调运腻子、抹平
011001004043	保温柱、梁面 厚层保温腻子 材料厚度：30mm			
011001004044	保温柱、梁面 厚层保温腻子 材料厚度：____mm			
011001005001	保温隔热楼地面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：30mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积	1. 清理基层 2. 调制砂浆，铺、贴保温板
011001005002	保温隔热楼地面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm			
011001005003	保温隔热楼地面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：____mm			
011001005004	保温隔热楼地面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：30mm			
011001005005	保温隔热楼地面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：50mm			
011001005006	保温隔热楼地面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：____mm			
011001006001	防火隔离带 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：____mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理基层 2. 切割，调制砂浆，贴防火带
011001006002	防火隔离带 泡沫玻璃 材料厚度：____mm			
011001006003	防火隔离带 岩棉板 材料厚度：____mm			
011001007001	保温隔热线条 材料品种：聚苯乙烯泡沫板	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 清理基层 2. 苯板切割，裁剪网格布 3. 砂浆调制，刮胶泥 4. 贴苯板，打胀钉 5. 贴网格布，刮胶泥罩面
011001007002	保温隔热线条 材料品种：____			
011001007003	保温隔热线条 表面刮胶贴网			

5.10.2 防腐面层

防腐面层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.10.2 的规定执行。

表 5.10.2 防腐面层（编码：011002）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002001001	防腐混凝土面层 水玻璃耐酸混凝土 面层厚度：60mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面：扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面：扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 混凝土输送、摊铺、养护
011002001002	防腐混凝土面层 水玻璃耐酸混凝土 面层厚度每增减 10mm			
011002001003	防腐混凝土面层 耐酸沥青混凝土 面层厚度：60mm			
011002001004	防腐混凝土面层 耐酸沥青混凝土 面层厚度每增减 10mm			
011002001005	防腐混凝土面层 耐碱混凝土 面层厚度：60mm			
011002001006	防腐混凝土面层 密实混凝土 面层厚度：60mm			
011002001007	防腐混凝土面层 密实混凝土 面层厚度每增减 5mm			
011002001008	防腐混凝土面层 重晶石混凝土 面层厚度：60mm			
011002001009	防腐混凝土面层 重晶石混凝土 面层厚度每增减 5mm			
011002002001	防腐砂浆面层 水玻璃耐酸砂浆 面层厚度：20mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面：扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面：扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 砂浆制作、摊铺、养护
011002002002	防腐砂浆面层 水玻璃耐酸砂浆 面层厚度每增减 5mm			
011002002003	防腐砂浆面层 耐酸沥青砂浆 面层厚度：30mm			
011002002004	防腐砂浆面层 耐酸沥青砂浆 面层厚度每增减 5mm			
011002002005	防腐砂浆面层 环氧砂浆 面层厚度：5mm			
011002002006	防腐砂浆面层 环氧砂浆 面层厚度每增减 1mm			
011002002007	防腐砂浆面层 不饱和聚酯砂浆 面层厚度：5mm			
011002002008	防腐砂浆面层 不饱和聚酯砂浆 面层厚度每增减 1mm			
011002002009	防腐砂浆面层 钢屑砂浆 一般抹面 面层厚度：30mm			
011002002010	防腐砂浆面层 钢屑砂浆 吊车梁抹面 面层厚度：30mm			
011002002011	防腐砂浆面层 不发火沥青砂浆 面层厚度：20mm			
011002002012	防腐砂浆面层 不发火水泥石灰砂浆 面层厚度：20mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容		
011002002013	防腐砂浆面层 石英碎石灌沥青 面层厚度: 100mm	m²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m²的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积≤0.3 m²的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 砂浆制作、摊铺、养护		
011002002014	防腐砂浆面层 普通碎石灌沥青 面层厚度: 100mm					
011002002015	防腐砂浆面层 酸化处理					
011002003001	防腐胶泥面层 环氧稀胶泥 面层厚度: 2mm	m²			1. 基层清理 2. 胶泥调制、摊铺	
011002003002	防腐胶泥面层 环氧稀胶泥 面层厚度每增减 1mm					
011002003003	防腐胶泥面层 双酚 A 型不饱和聚酯稀胶泥 面层厚度: 2mm					
011002003004	防腐胶泥面层 双酚 A 型不饱和聚酯稀胶泥 面层厚度每增减 1mm					
011002003005	防腐胶泥面层 二甲苯不饱和聚酯稀胶泥 面层厚度: 2mm					
011002003006	防腐胶泥面层 二甲苯不饱和聚酯稀胶泥 面层厚度每增减 1mm					
011002004001	玻璃钢防腐面层 玻璃钢底漆一层	m²			1. 基层清理 2. 刷底漆、刮腻子 3. 胶浆配制、涂刷 4. 粘布、涂刷面层	
011002004002	玻璃钢防腐面层 玻璃钢刮腻子					
011002004003	玻璃钢防腐面层 环氧玻璃钢贴布一层					
011002004004	玻璃钢防腐面层 环氧玻璃钢树脂一层					
011002004005	玻璃钢防腐面层 环氧酚醛玻璃钢贴布一层					
011002004006	玻璃钢防腐面层 环氧酚醛玻璃钢树脂一层					
011002004007	玻璃钢防腐面层 酚醛玻璃钢贴布一层					
011002004008	玻璃钢防腐面层 酚醛玻璃钢树脂一层					
011002004009	玻璃钢防腐面层 环氧呋喃玻璃钢贴布一层					
011002004010	玻璃钢防腐面层 环氧呋喃玻璃钢树脂一层					
011002004011	玻璃钢防腐面层 环氧煤焦油玻璃钢底漆一层					
011002004012	玻璃钢防腐面层 环氧煤焦油玻璃钢刮腻子					
011002004013	玻璃钢防腐面层 环氧煤焦油玻璃钢贴布一层					
011002004014	玻璃钢防腐面层 环氧煤焦油玻璃钢树脂一层					
011002004015	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢 底漆一层					

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002004016	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢刮腻子	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 刷底漆、刮腻子 3. 胶浆配制、涂刷 4. 粘布、涂刷面层
011002004017	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢 贴布一层			
011002004018	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢树脂一层			
011002004019	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢短切毡			
011002004020	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢表面毡			
011002004021	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢 玻璃丝布厚度 0.2mm			
011002004022	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢 玻璃丝布厚度 0.4mm			
011002004023	玻璃钢防腐面层 玻璃钢撒砂平面			
011002004024	玻璃钢防腐面层 玻璃钢撒砂立面			
011002005001	防腐软聚氯乙烯板地面	m ²		1. 基层清理 2. 配料、涂胶 3. 聚氯乙烯板铺设
011002006001	平面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝耐酸陶质砖 规格: 230×113×65 mm 面层厚度: 65mm	m ²		1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006002	平面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝耐酸陶质砖 规格: 230×113×65 mm 面层厚度: 113mm			
011002006003	平面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006004	平面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006005	平面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002006006	平面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006007	平面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006008	平面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006009	平面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006010	平面块料防腐面层 呋喃树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006011	平面块料防腐面层 呋喃树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006012	平面块料防腐面层 呋喃树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002006013	平面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面：扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面：扣除门窗洞口面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006014	平面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm			
011002006015	平面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm			
011002006016	平面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚“A”型） 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm			
011002006017	平面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚“A”型） 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm			
011002006018	平面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚“A”型） 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm			
011002006019	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm			
011002006020	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm			
011002006021	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002006022	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格: 300×200×45mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006023	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格: 300×200×65mm			
011002006024	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格: 300×200×80mm			
011002006025	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格: 300×200×100mm			
011002006026	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006027	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006028	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006029	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥铺砌 花岗岩板 规格: 500×400×80mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002006030	平面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006031	平面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006032	平面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006033	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆铺砌花岗岩板 规格: 500×400×80mm			
011002006034	平面块料防腐面层 耐酸沥青砂浆铺砌花岗岩板 规格: 500×400×80mm			
011002006035	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006036	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006037	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006038	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 花岗岩板 规格: 500×400×80mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002006039	平面块料防腐面层 1:2 水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006040	平面块料防腐面层 1:2 水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006041	平面块料防腐面层 1:2 水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006042	平面块料防腐面层 1:2 水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 花岗岩板 规格: 500×400×80mm			
011002006043	立面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006044	立面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006045	立面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006046	立面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006047	立面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006048	立面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002006049	立面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面：扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面：扣除门窗洞口面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积，门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006050	立面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm			
011002006051	立面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm			
011002006052	立面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm			
011002006053	立面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm			
011002006054	立面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝板 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm			
011002006055	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm			
011002006056	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm			
011002006057	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002006058	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌缸砖 规格: 300×200×45mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006059	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌缸砖 规格: 300×200×65mm			
011002006060	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌缸砖 规格: 300×200×80mm			
011002006061	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌缸砖 规格: 300×200×100mm			
011002006062	立面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝(邻苯型、双酚“A”型) 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006063	立面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝(邻苯型、双酚“A”型) 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006064	立面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝(邻苯型、双酚“A”型) 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006065	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006066	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006067	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011002006068	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥铺砌花岗岩板 规格: 500×400×80mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积≤0.3 m ² 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 铺贴块料 3. 胶泥调制、勾缝
011002006069	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆铺砌花岗岩板 规格: 500×400×80mm			
011002006070	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006071	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006072	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			
011002006073	立面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 65mm			
011002006074	立面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝 耐酸陶质砖 规格: 230×113×65mm 面层厚度: 113mm			
011002006075	立面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝 耐酸瓷板 规格: 150×150×30mm			

5.10.3 其他防腐

其他防腐工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.10.3 的规定执行。

表 5.10.3 其他防腐（编码：011003）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011003001001	防腐隔离层 耐酸沥青胶泥卷材 二毡三油	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的柱、垛、孔洞等所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理、刷油 2. 制备材料 3. 隔离层铺设
011003001002	防腐隔离层 耐酸沥青胶泥卷材 三毡四油			
011003001003	防腐隔离层 沥青胶泥玻璃布 一布一油			
011003001004	防腐隔离层 沥青胶泥玻璃布 二布二油			
011003001005	防腐隔离层 沥青胶泥厚度 8mm			
011003001006	防腐隔离层 沥青胶泥厚度: ____mm			
011003001007	防腐隔离层 刷热沥青 一道冷底子油二道热沥青			
011003001008	防腐隔离层 刷热沥青 一道冷底子油三道热沥青			
011003002001	沥青胶泥铺砌沥青浸渍砖 浸渍砖规格: 页岩标准砖 240×115×53mm 铺砌厚度: 115mm	m ²	按设计图示尺寸以平方米计算	1. 基层清理 2. 胶泥调制 3. 浸渍砖铺砌
011003002002	沥青胶泥铺砌沥青浸渍砖 浸渍砖规格: 页岩标准砖 240×115×53mm 铺砌厚度: 53mm			
011003003001	防腐环氧呋喃树脂漆 混凝土面 底漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷涂料
011003003002	防腐环氧呋喃树脂漆 混凝土面 底漆三遍			
011003003003	防腐环氧呋喃树脂漆 混凝土面 面漆二遍			
011003003004	防腐环氧呋喃树脂漆 混凝土面 面漆三遍			
011003003005	防腐环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆二遍			
011003003006	防腐环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆三遍			
011003003007	防腐环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆二遍			
011003003008	防腐环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆三遍			
011003003009	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 底漆一遍			
011003003010	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 底漆二遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011003003011	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 刮腻子	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷涂料
011003003012	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 中间漆一遍			
011003003013	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 中间漆二遍			
011003003014	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 面漆一遍			
011003003015	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 面漆二遍			
011003003016	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 底漆一遍			
011003003017	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 底漆二遍			
011003003018	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 中间漆一遍			
011003003019	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 中间漆二遍			
011003003020	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 面漆一遍			
011003003021	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 面漆二遍			
011003003022	防腐沥青漆 混凝土、抹灰面 面漆一遍			
011003003023	防腐沥青漆 混凝土、抹灰面 面漆二遍			
011003003024	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 屋顶一遍			
011003003025	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 屋顶二遍			
011003003026	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 墙面一遍			
011003003027	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 墙面二遍			
011003003028	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 地面一遍			
011003003029	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 地面二遍			
011003003030	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 基层腻子一遍			
011003003031	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 基层腻子二遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011003003032	防腐聚氨酯漆 混凝土面 清漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷涂料
011003003033	防腐聚氨酯漆 混凝土面 清漆三遍			
011003003034	防腐聚氨酯漆 混凝土面 刮腻子			
011003003035	防腐聚氨酯漆 混凝土面 底漆二遍			
011003003036	防腐聚氨酯漆 混凝土面 底漆三遍			
011003003037	防腐聚氨酯漆 混凝土面 中间漆一遍			
011003003038	防腐聚氨酯漆 混凝土面 中间漆二遍			
011003003039	防腐聚氨酯漆 混凝土面 面漆二遍			
011003003040	防腐聚氨酯漆 混凝土面 面漆三遍			
011003003041	防腐聚氨酯漆 抹灰面 清漆二遍			
011003003042	防腐聚氨酯漆 抹灰面 清漆三遍			
011003003043	防腐聚氨酯漆 抹灰面 刮腻子			
011003003044	防腐聚氨酯漆 抹灰面 底漆二遍			
011003003045	防腐聚氨酯漆 抹灰面 底漆三遍			
011003003046	防腐聚氨酯漆 抹灰面 中间漆一遍			
011003003047	防腐聚氨酯漆 抹灰面 中间漆二遍			
011003003048	防腐聚氨酯漆 抹灰面 面漆二遍			
011003003049	防腐聚氨酯漆 抹灰面 面漆三遍			
011003003050	防腐氯化橡胶漆 混凝土面 底漆二遍			
011003003051	防腐氯化橡胶漆 混凝土面 底漆三遍			
011003003052	防腐氯化橡胶漆 混凝土面 面漆二遍			
011003003053	防腐氯化橡胶漆 混凝土面 面漆三遍			
011003003054	防腐氯化橡胶漆 抹灰面 底漆二遍			
011003003055	防腐氯化橡胶漆 抹灰面 底漆三遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011003003056	防腐氯化橡胶漆 抹灰面 面漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 平面: 扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的柱、垛、孔洞所占面积, 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 2. 立面: 扣除门窗洞口面积, 不扣除单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的梁、孔洞所占面积, 门窗洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷涂料
011003003057	防腐氯化橡胶漆 抹灰面 面漆三遍			
011003003058	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 三遍成活			
011003003059	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 底漆一遍			
011003003060	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 底漆二遍			
011003003061	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 中间漆一遍			
011003003062	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 中间漆二遍			
011003003063	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 面漆一遍			
011003003064	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 面漆二遍			
011003003065	防腐互穿网络漆 混凝土面 底漆二遍			
011003003066	防腐互穿网络漆 混凝土面 底漆三遍			
011003003067	防腐互穿网络漆 混凝土面 面漆二遍			
011003003068	防腐互穿网络漆 混凝土面 面漆三遍			
011003003069	防腐互穿网络漆 抹灰面 底漆二遍			
011003003070	防腐互穿网络漆 抹灰面 底漆三遍			
011003003071	防腐互穿网络漆 抹灰面 面漆二遍			
011003003072	防腐互穿网络漆 抹灰面 面漆三遍			
011003003073	防腐 FVC 漆 混凝土面 底漆一遍			
011003003074	防腐 FVC 漆 混凝土面 底漆二遍			
011003003075	防腐 FVC 漆 混凝土面 刮腻子			
011003003076	防腐 FVC 漆 混凝土面 中间漆一遍			
011003003077	防腐 FVC 漆 混凝土面 中间漆二遍			
011003003078	防腐 FVC 漆 混凝土面 面漆一遍			
011003003079	防腐 FVC 漆 混凝土面 面漆二遍			
011003003080	防腐涂料 涂料品种及刷涂遍数: ____			

5.10.4 相关问题及说明

- 5.10.4.1 保温隔热层兼具装饰作用时，按 5.11、5.12、5.13、5.14 中相关项目编码列项。
- 5.10.4.2 柱帽保温隔热应并入天棚保温隔热工程量内。
- 5.10.4.3 “保温柱、梁”项目适用于不与墙、天棚相连的独立柱、梁。
- 5.10.4.4 设计对保温材料的导热、燃烧、吸湿、耐久等性能有明确等级要求的，应在各项目“保温隔热材料性能表”中进行描述。
- 5.10.4.5 防腐踢脚线，应按 5.11 楼地面装饰工程踢脚线相关项目编码列项。
- 5.10.4.6 本章卷材防腐的接缝、附加层、收头、倒圆角均不另行计算。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.11 楼地面装饰工程

5.11.1 整体面层及找平层

整体面层及找平层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.11.1 的规定执行。

表 5.11.1 整体面层及找平层（编码：011101）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
011101001001	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶	m²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除单个面积≤0.3 m²柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积	1. 清扫基层	
011101001002	楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶			2. 涂刷素水泥浆	
011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: ____	m²		基层清理、铺设	
011101001004	水泥砂浆楼地面 厚度: ____mm 砂浆种类及强度等级: ____				
011101001005	防滑坡道水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: ____				
011101001006	防滑坡道水泥砂浆楼地面 厚度: ____mm 砂浆种类及强度等级: ____				
011101001007	水泥砂浆楼地面 随捣随抹 原浆	m²			原浆或加浆抹光
011101001008	水泥砂浆楼地面 随捣随抹 加浆				
011101002001	细石混凝土楼地面 厚度: ____mm	m²			基层清理、铺设
011101003001	环氧树脂自流平地面 中涂层 1mm+面涂层 1mm	m²			按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除单个面积≤0.3 m²柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
011101003002	环氧树脂自流平地面 环氧中涂层每增减 0.5mm				
011101003003	环氧树脂自流平地面 环氧面涂层每增减 0.5mm				
011101003004	水泥基自流平砂浆 厚度: 4mm				
011101003005	水泥基自流平砂浆 厚度: 5mm				
011101003006	水泥基自流平砂浆 厚度: 6mm				

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011101003007	水泥基自流平砂浆 厚度：7mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟、柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1. 基层处理 2. 涂界面剂 3. 镟涂自流平面漆（浆）
011101003008	水泥基自流平砂浆 厚度：____mm			
011101003009	脱硫石膏基自流平砂浆 厚度：30mm			
011101003010	脱硫石膏基自流平砂浆 厚度：____mm			
011101004001	金刚砂耐磨地面 颜色：____			1. 清理基层 2. 铺设面层 3. 嵌条 4. 磨石抛光、酸洗打蜡
011101004002	带嵌条不分色水磨石楼地面 厚度：10mm			
011101004003	带嵌条不分色水磨石楼地面 厚度：15mm			
011101004004	带嵌条不分色水磨石楼地面 厚度：____mm			
011101004005	带嵌条分色水磨石楼地面 厚度：10mm			
011101004006	带嵌条分色水磨石楼地面 厚度：15mm			
011101004007	带嵌条分色水磨石楼地面 厚度：____mm			
011101004008	带嵌条不分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度：10mm			
011101004009	带嵌条不分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度：15mm			
011101004010	带嵌条不分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度：20mm			
011101004011	带嵌条不分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度：____mm			
011101004012	带嵌条分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度：10mm			
011101004013	带嵌条分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度：15mm			
011101004014	带嵌条分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度：20mm			
011101004015	带嵌条分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度：____mm			
011101005001	塑胶地面			1. 基层清理 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积	1. 基层清理 2. 找平层铺设
011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：___			
011101006003	楼地面隔音砂浆 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：___			1. 基层清理 2. 隔音砂浆铺设
011101006004	楼地面隔音砂浆 每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：___			
011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度：30mm 混凝土种类及强度等级：___			1. 基层清理 2. 找平层铺设
011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减 1mm 混凝土种类及强度等级：___			
011101009001	地面铺设钢丝网	m ²	按设计图示结构尺寸以平方米计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3 m ² 柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、壁龛的开口部分不增加面积	铺设钢丝网
011101009002	浮筑楼板隔音减震垫层	m ²	按设计图示结构尺寸以平方米计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3 m ² 柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、壁龛的开口部分不增加面积	1. 基层清理 2. 减振垫铺设

5.11.2 石材及块料面层

石材及块料面层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.11.2 的规定执行。

表 5.11.2 石材及块料面层（编码：011102）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011102001001	石材楼地面 面积 $\leq 0.36 \text{ m}^2$ 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、勾缝 5. 刷防护材料
011102001002	石材楼地面 $0.36 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.64 \text{ m}^2$ 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102001003	石材楼地面 $0.64 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1 \text{ m}^2$ 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102001004	石材楼地面 $1 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 2 \text{ m}^2$ 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102001005	石材楼地面 面积 $> 2 \text{ m}^2$ 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102001006	石材楼地面 波打线（嵌边） 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102002001	石材楼地面 拼花 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____	m^2	按设计图示尺寸以平方米计算。门洞、空圈、壁龛的开口部分并入相应的工程量内，石材地面有拼花的，石材拼花按最大外围尺寸以矩形面积计算	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、勾缝 5. 刷防护材料
011102002002	石材楼地面 碎拼 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102002003	石材楼地面 点缀 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____	个	点缀按数量计算，计算主体铺贴地面面积时，不扣除点缀所占面积	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011102003001	陶瓷地面砖 面积 $\leq 0.1 \text{ m}^2$ 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、勾缝
011102003002	陶瓷地面砖 $0.1 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.36 \text{ m}^2$ 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003003	陶瓷地面砖 $0.36 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.64 \text{ m}^2$ 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003004	陶瓷地面砖 $0.64 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1 \text{ m}^2$ 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003005	陶瓷地面砖 $1 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 2 \text{ m}^2$ 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003006	陶瓷地面砖 面积 $> 2 \text{ m}^2$ 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003007	陶瓷地面砖 面积 $\leq 0.1 \text{ m}^2$ 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____	m^2	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、勾缝
011102003008	陶瓷地面砖 $0.1 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.36 \text{ m}^2$ 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003009	陶瓷地面砖 $0.36 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.64 \text{ m}^2$ 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003010	陶瓷地面砖 $0.64 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1 \text{ m}^2$ 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011102003011	陶瓷地面砖 1 m ² <面积≤2 m ² 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、勾缝
011102003012	陶瓷地面砖 面积>2 m ² 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003013	玻璃砖 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003014	陶瓷锦砖 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003015	广场砖 拼图案 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011102003016	广场砖 不拼图案 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			

5.11.3 橡塑面层

橡塑面层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.11.3 的规定执行。

表 5.11.3 橡塑面层（编码：011103）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011103001001	楼地面橡胶板 材料品种及规格：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压缝条装钉
011103001002	楼地面塑料板 材料品种及规格：____			
011103002001	楼地面橡胶卷材 材料品种及规格：____			
011103002002	楼地面塑料卷材 材料品种及规格：____			
011103003001	聚氨酯球场面层 厚度：12mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟、柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1. 基层清理 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护
011103003002	聚氨酯球场面层 厚度：____			
011103003003	弹性纯 PU 球场面层 厚度：5mm			
011103003004	弹性纯 PU 球场面层 厚度：____			

5.11.4 其他材料面层

其他材料面层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.11.4 的规定执行。

表 5.11.4 其他材料面层（编码：011104）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011104001001	地毯 不固定 材料品种及规格：_____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	1. 基层清理 2. 铺贴面层 3. 装钉压条
011104001002	地毯 固定、不带垫 材料品种及规格：_____			
011104001003	地毯 固定、带垫 材料品种及规格：_____			
011104002001	实木地板 铺在水泥地面上 面层品种：_____ 面层规格尺寸：____			1. 基层清理 2. 面层铺设
011104002002	实木地板面层 木龙骨 面层品种：_____ 面层规格尺寸：____			1. 基层清理、 2. 龙骨或基层铺设 3. 面层铺设
011104002003	实木地板面层 细木工板基层 木龙骨 面层品种：_____ 面层规格尺寸：____			
011104002004	长条杉木地板面层 木龙骨 面层规格尺寸：____			
011104002005	长条杉木地板面层 毛地板基层 木龙骨 面层规格尺寸：____			
011104002006	长条复合木地板 铺在水泥地面上 面层品种：_____ 面层规格尺寸：____			1. 基层清理 2. 面层铺设
011104002007	长条复合木地板面层 细木工板基层 面层品种：_____ 面层规格尺寸：____			1. 基层清理、 2. 龙骨或基层铺设 3. 面层铺设
011104002008	树脂软木地板面层 细木工板 木龙骨 面层规格尺寸：____			
011104002009	软木橡胶地板面层 细木工板 木龙骨 面层规格尺寸：____			
011104002010	竹地板（胶粘） 面层规格尺寸：____			1. 基层清理 2. 面层铺设
011104003001	防静电活动地板安装 铝质 规格尺寸：____			1. 基层清理 2. 龙骨或基层铺设 3. 面层铺设
011104003002	防静电活动地板安装 陶瓷 规格尺寸：____			

5.11.5 踢脚线

踢脚线工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.11.5 的规定执行。

表 5.11.5 踢脚线（编码：011105）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011105001001	水泥砂浆踢脚线 高度：120mm	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰
011105001002	水泥砂浆踢脚线 高度：____mm			
011105002001	石材踢脚线 高度：120mm 石材种类：____			1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设 4. 磨边、擦缝
011105002002	石材踢脚线 高度：____mm 石材种类：____			
011105003001	陶瓷地面砖踢脚线 高度：120mm 面砖品种及规格：____			1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设 4. 磨边、擦缝
011105003002	陶瓷地面砖踢脚线 高度：____mm 面砖品种及规格：____			
011105003003	玻璃地砖踢脚线 高度：____mm 面砖品种及规格：____			
011105004001	塑料踢脚线 高度：____mm 材料品种及规格：____			1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设
011105005001	木踢脚线 高度：____mm 材料品种及规格：____			
011105006001	金属踢脚线 高度：____mm 材料品种及规格：____			
011105007001	防静电踢脚线 高度：____mm 材料品种及规格：____			

5.11.6 楼梯面层

楼梯面层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.11.6 的规定执行。

表 5.11.6 楼梯面层（编码：011106）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011106001001	水泥砂浆楼梯面层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：___	m ²	按设计图示尺寸以面层展开面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至最上一级踏步踏面（该踏面无设计宽度时按 300mm 计算）	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 抹防滑条
011106001002	水泥砂浆楼梯面层 厚度：30mm 砂浆种类及强度等级：___			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 抹防滑条
011106001003	水泥砂浆楼梯面层 厚度：___mm 砂浆种类及强度等级：___			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、贴嵌防滑条、勾缝
011106002001	石材楼梯面层 结合层厚度、材料种类及强度等级：___ 面层种类及规格：___			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、贴嵌防滑条、勾缝
011106003001	陶瓷地面砖楼梯面层 结合层厚度、材料种类及强度等级：___ 面层种类及规格：___			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、贴嵌防滑条、勾缝
011106004001	楼梯不带垫地毯面层 面层品种及规格：___			1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 固定配件安装
011106004002	楼梯带垫地毯面层 面层品种及规格：___			1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设 4. 刷防护材料
011106005001	木板楼梯面层 面层品种及规格：___			1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压缝条装钉
011106006001	橡胶板楼梯面层 面层品种及规格：___			1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压缝条装钉
011106007001	橡塑卷材楼梯面层 面层品种及规格：___			1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压缝条装钉

5.11.7 台阶装饰

台阶装饰工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.11.7 的规定执行。

表 5.11.7 台阶装饰（编码：011107）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011107001001	水泥砂浆台阶 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：___	m ²	按设计图示尺寸以面层展开面积计算。台阶与楼地面相连时，算至最上一级踏步踏面（该踏面无设计宽度时，按下一级踏面宽度计算）	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝
011107001002	水泥砂浆台阶 厚度：30mm 砂浆种类及强度等级：___			
011107001003	水泥砂浆台阶 厚度：___mm 砂浆种类及强度等级：___			
011107002001	石材台阶装饰 结合层厚度、材料种类及强度等级：___ 面层种类及规格：___			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝
011107003001	拼碎块料台阶装饰 结合层厚度、材料种类及强度等级：___ 面层种类及规格：___			
011107004001	陶瓷地面砖台阶 结合层厚度、材料种类及强度等级：___ 面层种类及规格：___			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝
011107005001	剁假石台阶 结合层厚度、材料种类及强度等级：___ 面层种类及规格：___			1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设

5.11.8 零星装饰项目

零星装饰项目工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.11.8 的规定执行。

表 5.11.8 零星装饰项目（编码：011108）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011108001001	石材楼地面零星装饰 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料
011108002001	拼碎石材楼地面零星装饰 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			
011108003001	陶瓷地面砖楼地面零星装饰 结合层厚度、材料种类及强度等级：____ 面层种类及规格：____			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 磨边、勾缝
011108004001	水泥砂浆楼地面零星装饰 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：____			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设
011108004002	水泥砂浆楼地面零星装饰 厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____			
011108005001	常温涂料地下车库标线 材料品种、厚度：____	m ²	标线按设计图示尺寸以面积计算。标识按设计图形以外接矩形面积计算	1. 基层处理 2. 涂刷
011108005002	热熔涂料地下车库标线 材料品种、厚度：____			
011108006001	广角镜安装（挂式） 样式、材质、规格：____	个	按设计图示数量计算	安装广角镜
011108006002	广角镜安装（立式） 样式、材质、规格：____			1. 安装立柱 2. 安装广角镜
011108007001	标志牌安装（挂墙式） 样式、材质、规格：____	个	按设计图示数量以个计算	安装标志牌
011108007002	标志牌安装（立式） 样式、材质、规格：____	个		1. 安装立柱 2. 安装标志牌
011108008001	橡胶车轮挡 样式、材质、规格：____	个	按设计图示数量计算	安装
011108009001	橡胶减速带 样式、材质、规格：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	安装
011108010001	橡胶防撞护角 样式、材质、规格：____	个	按设计图示数量以个计算	安装

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011108011001	楼地面嵌金属分隔条 水磨石铜嵌条 2×12mm	m	按设计图示尺寸以延长米计算	1. 清理 2. 切割 3. 镶嵌 4. 固定
011108011002	楼地面嵌金属分隔条 块料地面铜分隔条 T 形 5×10mm			
011108012001	楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4×6mm	m	按设计图示尺寸以延长米计算	1. 清理 2. 切割 3. 镶嵌 4. 固定
011108012002	楼梯、台阶踏步防滑条 青铜板（直角） 5×55mm			
011108012003	楼梯、台阶踏步防滑条 铸铜条板 6×110mm			
011108012004	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂			
011108013001	酸洗打蜡 楼地面	m ²	按设计图示尺寸以表面积计算	1. 清理表面 2. 酸洗打蜡 3. 磨光
011108013002	酸洗打蜡 楼梯台阶			
011108014001	车位锁	把	按设计图示数量以把计算	安装
011108015001	石材地面精磨	m ²	按石材设计图示尺寸以面积计算	1. 清理净面 2. 磨光
011108015002	石材地面晶面处理	m ²	按石材设计图示尺寸以面积计算	
011108016001	块料地面美缝 美缝材料品种：_____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	美缝

5.11.9 相关问题及说明

5.11.10.1 楼地面垫层另按 5.5.1 的“垫层”项目编码列项。

5.11.10.2 橡塑面层、其他材料面层项目中如涉及到找平层，另按本章表 5.11.1 的“找平层”项目编码列项。

5.11.10.3 楼梯侧面、台阶的牵边、花台、小便池、蹲台、池槽，以及单个面积 $\leq 0.5\text{ m}^2$ 的少量分散的楼地面装饰应按本章 5.11.8 的“零星装饰”项目编码列项。

5.11.10.4 细石混凝土找坡平均厚度 60mm 以内按“细石混凝土找平”项目编码列项；平均厚度 60mm 以上，厚度 60mm 以内按“细石混凝土找平”项目编码列项，超出 60mm 以外按 5.5 混凝土及钢筋混凝土工程中“混凝土垫层项目”编码列项。

5.11.10.5 阶梯教室、场馆看台饰面执行楼地面相应清单项目列项并进行描述。

5.11.10.6 块料面层如需现场开孔的另按 5.15 其他装饰工程中相应项目编码列项。

5.11.10.7 木地板及复合地板安装如设计要求填充材料的，另按 5.10 保温、隔热、防腐工程相应项目编码列项。

5.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

5.12.1 墙、柱面抹灰

墙、柱面抹灰工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.12.1 的规定执行。

表 5.12.1 墙、柱面抹灰（编码：011201）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011201001001	一般抹灰 内墙 分层厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积；不扣除单个面积 ≤0.3 m ² 的孔洞面积，不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积；附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 分格缝切（留）缝
011201001002	一般抹灰 外墙 分层厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____			
011201001003	一般抹灰 毛石墙 分层厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____			
011201001004	一般抹灰 矩形柱（梁）面 分层厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____			
011201001005	一般抹灰 异形柱（梁）面 分层厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____			
011201001006	墙面喷涂水泥砂浆 厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____			
011201001007	砖墙喷涂抹灰石膏 厚度：18mm			
011201001008	砖墙喷涂抹灰石膏 厚度：____mm			
011201001009	混凝土墙喷涂抹灰石膏 厚度：18mm			
011201001010	混凝土墙喷涂抹灰石膏 厚度：____mm			
011201001011	轻质墙喷涂抹灰石膏 厚度：18mm			
011201001012	轻质墙喷涂抹灰石膏 厚度：____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011201001013	矩形柱梁面喷涂抹灰石膏 厚度: 18mm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积; 不扣除单个面积 ≤0.3 m ² 的孔洞面积, 不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积; 附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内; 门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 分格缝切(留)缝
011201001014	矩形柱梁面喷涂抹灰石膏 厚度: ____mm			
011201001015	多边形、圆形柱梁面喷涂抹灰石膏 厚度: 18mm			
011201001016	多边形、圆形柱梁面喷涂抹灰石膏 厚度: ____mm			
011201002001	外墙面装饰抹灰 水刷石			
011201002002	外墙面嵌(填)缝	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 嵌(填)缝 2. 勾缝、净面
011201002003	硅藻泥墙面(无图案不分色) 喷涂两遍成活 毛面	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积; 不扣除单个面积 ≤0.3 m ² 的孔洞面积, 不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积; 附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内; 门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层
011201002004	硅藻泥墙面(无图案不分色) 喷涂两遍成活 光面			
011201002005	硅藻泥墙面(有图案及分色) 喷涂两遍成活 毛面			
011201002006	硅藻泥墙面(有图案及分色) 喷涂两遍成活 光面			
011201002007	柱(梁)面装饰抹灰 水刷石			
011201002008	墙面装饰抹灰 其他装饰: ____			
011201002009	柱(梁)面装饰抹灰 其他装饰: ____			
011201003001	砖墙勾缝 平缝 砂浆种类及强度等级: ____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积; 不扣除单个面积 ≤0.3 m ² 的孔洞面积, 不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积; 附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内; 门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	1. 基层清理 2. 勾缝
011201003002	砖墙勾缝 凹缝 砂浆种类及强度等级: ____			
011201003003	毛石墙勾缝 凹缝 砂浆种类及强度等级: ____			
011201003004	毛石墙勾缝 凸缝 砂浆种类及强度等级: ____			
011201003005	料石墙勾缝 平缝 砂浆种类及强度等级: ____			
011201003006	料石墙勾缝 凹缝 砂浆种类及强度等级: ____			
011201003007	料石墙勾缝 凸缝 砂浆种类及强度等级: ____			
011201005001	墙面贴玻纤网格布	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 剪网; 2. 安膨胀螺栓; 3. 钉(挂)网
011201005002	墙面挂钢丝网			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011201006001	墙柱面素水泥浆一遍 有建筑胶	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积; 不扣除单个面积 ≤0.3 m ² 的孔洞面积, 不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积; 附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内; 门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积	基层及面层处理
011201006002	墙柱面素水泥浆一遍 无建筑胶			
011201006003	墙柱面基层 基层毛化处理一遍 砂浆			
011201006004	墙柱面基层 刷界面处理剂			
011201006005	墙柱面基层 甩专用界面砂浆			

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.12.2 零星抹灰

零星抹灰工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.12.2 的规定执行。

表 5.12.2 零星抹灰（编码：011202）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011202001001	零星抹灰 一般抹灰 分层厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 分层抹灰
011202001002	零星抹灰 喷涂抹灰石膏 厚度：18mm			
011202001003	零星抹灰 喷涂抹灰石膏 厚度：____mm			
011202002001	零星装饰抹灰 水刷石	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 分层抹灰
011202002002	零星装饰抹灰 其他装饰：____			
011202004001	砂浆线条抹灰 砂浆种类及强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层

5.12.3 墙、柱面块料面层

墙、柱面块料面层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.12.3 的规定执行。

表 5.12.3 墙、柱面块料面层（编码：011203）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011203001001	挂贴石材墙面 石材品种及规格：____ 砂浆种类及强度等级：____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203001002	粘贴石材墙面 砂浆粘贴 石材品种及规格：____ 砂浆种类及强度等级：____			
011203001003	粘贴石材墙面 专用胶粘剂 石材品种及规格：____ 砂浆种类及强度等级：____			
011203001004	挂钩式干挂石材墙面 密缝 单块面积≤1 m ² 石材品种及规格：____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层安装 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203001005	挂钩式干挂石材墙面 嵌缝 单块面积≤1 m ² 石材品种及规格：____	m ²		
011203001006	挂钩式干挂石材墙面 嵌缝 1 m ² < 单块面积≤1.5 m ² 石材品种及规格：____	m ²		
011203001007	挂钩式干挂石材墙面 嵌缝 单块面积≥1.5 m ² 石材品种及规格：____	m ²		
011203001008	背栓式干挂石材墙面 密缝 单块面积≤1 m ² 石材品种及规格：____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层安装 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203001009	背栓式干挂石材墙面 嵌缝 单块面积≤1 m ² 石材品种及规格：____	m ²		
011203001010	背栓式干挂石材墙面 嵌缝 1 m ² < 单块面积≤1.5 m ² 石材品种及规格：____	m ²		
011203001011	背栓式干挂石材墙面 嵌缝 单块面积≥1.5 m ² 石材品种及规格：____	m ²		

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011203001012	挂贴石材柱面 石材品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203001013	挂钩式干挂石材柱面 石材品种及规格：_____			
011203001014	背栓式干挂石材柱面 石材品种及规格：_____			
011203001015	石材包圆柱饰面 包圆柱 石材品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层安装 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203001016	石材包圆柱饰面 方柱包圆柱 石材品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011203002001	拼碎石材墙面 粘贴 石材品种：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203002002	拼碎石材柱面 粘贴 石材品种：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011203003001	陶瓷锦砖（马赛克）墙面 砂浆粘贴 砂浆种类及强度等级：_____	m²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003002	陶瓷锦砖（马赛克）墙面 专用胶粘剂			
011203003003	面砖墙面 砂浆粘贴 灰缝 5mm 以内 单块面积≤0.01 m² 面砖品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m²		
011203003004	面砖墙面 砂浆粘贴 灰缝 10mm 以内 单块面积≤0.01 m² 面砖品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011203003005	面砖墙面 专用胶粘剂 灰缝 5mm 以内 单块面积≤0.01 m² 面砖品种及规格：_____			
011203003006	面砖墙面 专用胶粘剂 灰缝 10mm 以内 单块面积≤0.01 m² 面砖品种及规格：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011203003007	面砖墙面 砂浆粘贴 灰缝宽 $\leq 5\text{mm}$ $0.01\text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.02\text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____	m^2	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003008	面砖墙面 砂浆粘贴 $5\text{mm} < \text{灰缝宽} \leq 10\text{mm}$ $0.01\text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.02\text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____			
011203003009	面砖墙面 专用胶粘剂 灰缝宽 $\leq 5\text{mm}$ $0.01\text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.02\text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____			
011203003010	面砖墙面 专用胶粘剂 $5\text{mm} < \text{灰缝宽} \leq 10\text{mm}$ $0.01\text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.02\text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____			
011203003011	面砖墙面 砂浆粘贴 $0.02\text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.06\text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____	m^2	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003012	面砖墙面 砂浆粘贴 $0.06\text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.2\text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____			
011203003013	面砖墙面 砂浆粘贴 $0.2\text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.64\text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____			
011203003014	面砖墙面 砂浆粘贴 $0.64\text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 1\text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____			
011203003015	面砖墙面 砂浆粘贴 单块面积: _____ m^2 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011203003016	面砖墙面 专用胶粘剂 单块面积 $\leq 0.06 \text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____	m^2	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003017	面砖墙面 专用胶粘剂 $0.06 \text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.2 \text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____			
011203003018	面砖墙面 专用胶粘剂 $0.2 \text{ m}^2 < \text{单块面积} \leq 0.64 \text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____			
011203003019	面砖墙面 专用胶粘剂 单块面积 $> 0.64 \text{ m}^2$ 面砖品种及规格: _____			
011203003020	面砖墙面 加浆勾缝 (缝宽 $\leq 5\text{mm}$) 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____	m^2	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003021	面砖墙面 加浆勾缝 ($5\text{mm} < \text{缝宽} \leq 10\text{mm}$) 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____			
011203003022	面砖墙面 密缝剂勾缝 面砖品种及规格: _____ 砂浆种类及强度等级: _____			
011203003023	文化石墙面 砂浆粘贴 砂浆种类及强度等级: _____	m^2	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003024	文化石墙面 专用胶粘剂			
011203003025	挂贴丰包石墙面 灌缝砂浆 30mm 砂浆种类及强度等级: _____	m^2	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003026	背栓式干挂面砖墙面 面砖品种及规格: _____	m^2	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011203003027	干挂陶土板 陶板墙面	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003028	干挂陶土板 陶辊墙面			
011203003029	凹凸假麻石墙面 砂浆粘贴 面层材料规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011203003030	凹凸假麻石墙面 专用胶粘剂 面层材料规格：_____			
011203003031	矩形柱贴陶瓷锦砖（马赛克） 砂浆粘贴 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003032	矩形柱贴陶瓷锦砖（马赛克） 专用胶粘剂			
011203003033	梁面上贴陶瓷锦砖（马赛克） 砂浆粘贴 砂浆种类及强度等级：_____			
011203003034	梁面上贴陶瓷锦砖（马赛克） 专用胶粘剂			
011203003035	矩形柱贴面砖 砂浆粘贴 勾缝 面砖品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003036	矩形柱贴面砖 砂浆粘贴 密缝 面砖品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011203003037	梁面上贴面砖 砂浆粘贴 勾缝 面砖品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003038	梁面上贴面砖 砂浆粘贴 密缝 面砖材料品种：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011203003039	圆形柱贴面砖 砂浆粘贴 勾缝 面砖品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003040	圆形柱贴面砖 砂浆粘贴 密缝 面砖品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011203003041	矩形柱贴面砖 专用胶粘剂 勾缝 面砖品种及规格：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003042	矩形柱贴面砖 专用胶粘剂 密缝 面砖品种及规格：_____			
011203003043	梁面上贴面砖 专用胶粘剂 勾缝 面砖品种及规格：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003044	梁面上贴面砖 专用胶粘剂 密缝 面砖品种及规格：_____			
011203003045	圆形柱贴面砖 专用胶粘剂 勾缝 面砖品种及规格：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003046	圆形柱贴面砖 专用胶粘剂 密缝 面砖品种及规格：_____			
011203003047	独立柱、梁挂贴丰包石 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011203003048	矩形柱贴凹凸假麻石 砂浆粘贴 面层材料规格：_____			
011203003049	矩形柱贴凹凸假麻石 专用胶粘剂 面层材料规格：_____			
011203003050	干挂石材、面砖、陶土板铝骨架	t	按图示尺寸以质量计算	定位、弹线、下料、 安装龙骨
011203003051	干挂石材、面砖、陶土板钢骨架	t	按图示尺寸以质量计算	

5.12.4 零星块料面层

零星块料面层工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.12.4 的规定执行。

表 5.12.4 零星块料面层（编码：011204）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011204001001	零星项目挂贴石材 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011204001002	零星项目 砂浆粘贴石材 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011204001003	零星项目 胶粘剂粘贴石材 面层品种及规格：_____			
011204001004	零星项目 石材柱墩 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011204001005	零星项目 石材柱帽 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011204002001	零星项目 陶瓷锦砖、马赛克 砂浆粘贴 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011204002002	零星项目 陶瓷锦砖、马赛克 专用胶粘剂 面层品种及规格：_____			
011204002003	零星项目面砖 砂浆粘贴 勾缝 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011204002004	零星项目面砖 砂浆粘贴 密缝 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011204002005	零星项目面砖 专用胶粘剂 勾缝 面层品种及规格：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011204002006	零星项目面砖 专用胶粘剂 密缝 面层品种及规格：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011204002007	零星项目 文化石 砂浆粘贴 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层
011204002008	零星项目 文化石 专用胶粘剂 面层品种及规格：_____			
011204002009	零星项目 挂贴丰包石 灌缝砂浆 30mm 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011204002010	零星项目 凹凸假麻石块 砂浆粘贴 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____			
011204002011	零星项目 凹凸假麻石块 专用胶粘剂 面层品种及规格：_____			
011204003001	零星项目 拼碎石材 粘贴 面层品种及规格：_____ 砂浆种类及强度等级：_____	m ²	按设计图示镶贴后表面积计算	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 清洁面层

5.12.5 墙、柱面装饰

墙、柱面装饰工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.12.5 的规定执行。

表 5.12.5 墙、柱面装饰（编码：011205）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011205001001	墙饰面双向木龙骨 断面 7.5cm ² 以内 平均中距 30cm	m ²	按设计图示饰面尺寸以面积计算,扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈所占的面积	1. 定位下料 2. 打眼剔洞 3. 埋木砖安装龙骨 4. 刷防腐油等
011205001002	墙饰面双向木龙骨 断面 7.5cm ² 以内 平均中距 40cm			
011205001003	墙饰面双向木龙骨 断面 13cm ² 以内 平均中距 30cm			
011205001004	墙饰面双向木龙骨 断面 13cm ² 以内 平均中距 40cm			
011205001005	墙饰面双向木龙骨 断面 13cm ² 以内 平均中距 45cm			
011205001006	墙饰面双向木龙骨 断面 20cm ² 以内 平均中距 30cm			
011205001007	墙饰面双向木龙骨 断面 20cm ² 以内 平均中距 40cm			
011205001008	墙饰面双向木龙骨 断面 20cm ² 以内 平均中距 45cm			
011205001009	墙饰面双向木龙骨 断面 20cm ² 以内 平均中距 50cm			
011205001010	墙饰面双向木龙骨 断面 30cm ² 以内 平均中距 40cm			
011205001011	墙饰面双向木龙骨 断面 30cm ² 以内 平均中距 45cm			
011205001012	墙饰面双向木龙骨 断面 30cm ² 以内 平均中距 50cm			
011205001013	墙饰面双向木龙骨 断面 30cm ² 以内 平均中距 55cm			
011205001014	墙饰面双向木龙骨 断面 45cm ² 以内 平均中距 50cm			
011205001015	墙饰面双向木龙骨 断面 45cm ² 以内 平均中距 60cm			
011205001016	墙饰面双向木龙骨 断面 45cm ² 以内 平均中距 80cm			
011205001017	墙饰面单向木龙骨 断面 7.5cm ² 以内 平均中距 30cm			
011205001018	墙饰面单向木龙骨 断面 7.5cm ² 以内 平均中距 40cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011205001019	墙饰面单向木龙骨 断面 13cm ² 以内 平均中距 30cm	m ²	按设计图示饰面尺寸以面积计算,扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈所占的面积	1. 定位下料 2. 打眼剔洞 3. 埋木砖安装龙骨 4. 刷防腐油等
011205001020	墙饰面单向木龙骨 断面 13cm ² 以内 平均中距 40cm			
011205001021	墙饰面单向木龙骨 断面 13cm ² 以内 平均中距 45cm			
011205001022	墙饰面单向木龙骨 断面 20cm ² 以内 平均中距 30cm			
011205001023	墙饰面单向木龙骨 断面 20cm ² 以内 平均中距 40cm			
011205001024	墙饰面单向木龙骨 断面 20cm ² 以内 平均中距 45cm			
011205001025	墙饰面单向木龙骨 断面 20cm ² 以内 平均中距 50cm			
011205001026	墙饰面单向木龙骨 断面 30cm ² 以内 平均中距 40cm			
011205001027	墙饰面单向木龙骨 断面 30cm ² 以内 平均中距 45cm			
011205001028	墙饰面单向木龙骨 断面 30cm ² 以内 平均中距 50cm			
011205001029	墙饰面单向木龙骨 断面 30cm ² 以内 平均中距 55cm			
011205001030	墙饰面单向木龙骨 断面 45cm ² 以内 平均中距 50cm			
011205001031	墙饰面单向木龙骨 断面 45cm ² 以内 平均中距 60cm			
011205001032	墙饰面单向木龙骨 断面 45cm ² 以内 平均中距 80cm			
011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距: _____	m ²	按设计图示饰面尺寸以面积计算,扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈所占的面积	1. 基层清理 2. 定位,弹线,钻眼 3. 安膨胀螺栓、安装龙骨
011205001034	墙饰面铝合金龙骨 龙骨规格及中距: _____			
011205001035	墙饰面型钢龙骨 龙骨规格及中距: _____	t	按设计图示尺寸以理论质量计算	
011205001036	柱(梁)饰面双向木龙骨 矩形柱	m ²	按设计图示饰面尺寸以面积计算,扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈所占的面积	1. 基层清理 2. 定位下料、钻眼 3. 钉木楔、铺钉龙骨基层
011205001037	柱(梁)饰面双向木龙骨 圆形柱			
011205001038	柱(梁)饰面双向木龙骨 方柱包圆			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011205001039	柱（梁）饰面钢木龙骨 矩形柱	m ²	按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈所占的面积	1. 基层清理 2. 定位，弹线，钻眼 3. 安膨胀螺栓、安装龙骨
011205001040	柱（梁）饰面钢木龙骨 圆形柱			
011205001041	柱（梁）饰面钢木龙骨 方柱包圆			
011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层		按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈（或孔洞）所占的面积，门窗洞口及空圈（或孔洞）的侧壁面积并入相应项目工程量计算	龙骨基层上钉隔离层
011205001043	墙饰面石膏板基层			清理基层、铺钉基层板
011205001044	墙饰面埃特板基层			
011205001045	墙饰面胶合板基层 板厚 5mm			
011205001046	墙饰面胶合板基层 板厚 9mm			
011205001047	墙饰面胶合板基层 板厚：_____mm			
011205001048	墙饰面大芯板基层 板厚 15mm			
011205001049	墙饰面大芯板基层 板厚：_____mm			
011205001050	柱（梁）饰面木夹板基层 矩形柱 基层材料规格：_____		按设计图示饰面尺寸以面积计算，柱帽、柱墩并入相应柱面积计算	清理基层、铺钉基层板
011205001051	柱（梁）饰面木夹板基层 圆形柱 基层材料规格：_____			
011205001052	柱（梁）饰面石膏板基层 矩形柱			
011205001053	柱（梁）饰面石膏板基层 圆形柱			
011205001054	玻璃装饰墙面 在胶合板上粘贴 材料品种及规格：_____		按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈（或孔洞）所占的面积，门窗洞口及空圈（或孔洞）的侧壁面积并入相应项目工程量计算	安装玻璃面层、钉压条等
011205001055	玻璃装饰墙面 在抹灰面上粘贴 材料品种及规格：_____			
011205001056	玻璃装饰柱面 在胶合板上粘贴 材料品种及规格：_____			
011205001057	玻璃装饰柱面 在抹灰面上粘贴 材料品种及规格：_____			1. 清理基层 2. 打胶、粘贴面层、不锈钢卡口槽 3. 清理净面等
011205001058	不锈钢面板 墙面 材料品种及规格：_____			
011205001059	墙面、墙裙 人造革软包（带衬板）			1. 清理基层 2. 打胶、粘贴面层、钉压条 3. 清理净面等
011205001060	墙面、墙裙 丝绒软包（带衬板）			
011205001061	墙面、墙裙 贴丝绒			
011205001062	墙面、墙裙 塑料板面			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011205001063	墙面、墙裙 木质饰面板（不拼花） 面层品种及规格：_____	m ²	按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈（或孔洞）所占的面积，门窗洞口及空圈（或孔洞）的侧壁面积并入相应项目工程量计算	1. 清理基层 2. 打胶、粘贴面层 3. 清理净面等
011205001064	墙面、墙裙 木质饰面板（拼色、拼花） 面层品种及规格：_____			1. 清理基层 2. 铺钉固定、粘贴或填充、清理等
011205001065	墙面、墙裙 贴木皮 面层品种：_____			1. 清理基层 2. 铺钉固定、粘贴或填充、清理等
011205001066	墙面 硬木条吸音墙面			1. 清理基层 2. 铺钉固定、粘贴或填充、清理等
011205001067	墙面 硬木板条面层			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001068	墙面 石膏板面层			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001069	墙面 竹片面层			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001070	铝塑板室内墙面 胶合板上 面层品种及规格：_____			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001071	铝塑板室内墙面 龙骨上 面层品种及规格：_____			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001072	铝板室内墙面 胶合板上 面层品种及规格：_____			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001073	铝板室内墙面 龙骨上 面层品种及规格：_____			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001074	铝塑板室外墙面 龙骨上 凹缝 面层品种及规格：_____			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001075	铝塑板室外墙面 龙骨上 密缝 面层品种及规格：_____			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001076	铝板室外墙面 龙骨上 凹缝 面层品种及规格：_____			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001077	铝板室外墙面 龙骨上 密缝 面层品种及规格：_____			铺钉面层、钉压条、清理等
011205001078	墙面 铝合金条板面层		按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈（或孔洞）所占的面积，门窗洞口及空圈（或孔洞）的侧壁面积并入相应项目工程量计算	钉或贴面层、钉压条、清理等
011205001079	墙面 塑料扣板面层			钉或贴面层、钉压条、清理等
011205001080	墙面 岩棉吸音板面层			钉或贴面层、钉压条、清理等
011205001081	墙面 GRC 板面层			钉或贴面层、钉压条、清理等
011205001082	墙面 纤维水泥板（FC 板）面层			钉或贴面层、钉压条、清理等
011205001083	不锈钢面板 矩形柱（梁） 材料品种及规格：_____			1. 清理基层 2. 打胶、粘贴面层 3. 清理净面等
011205001084	不锈钢面板 圆形柱 材料品种及规格：_____			1. 清理基层 2. 打胶、粘贴面层 3. 清理净面等
011205001085	不锈钢面板 柱帽、柱脚及其他 材料品种及规格：_____			1. 清理基层 2. 打胶、粘贴面层 3. 清理净面等

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011205001086	铜板饰面 矩形柱(梁) 材料品种及规格: _____	m ²	按设计图示饰面尺寸以面积计算,扣除门窗洞口及单个面积>0.3 m ² 的空圈(或孔洞)所占的面积,门窗洞口及空圈(或孔洞)的侧壁面积并入相应项目工程量计算	1. 基层清理 2. 铺钉面层 3. 清理净面、嵌缝等
011205001087	铜板饰面 圆形柱 面层材料品种及规格: _____			
011205001088	铝板饰面 矩形柱(梁) 面层材料品种及规格: _____			
011205001089	铝板饰面 圆形柱 面层材料品种及规格: _____			
011205001090	铝塑板饰面 矩形柱(梁) 面层材料品种及规格: _____			
011205001091	铝塑板饰面 圆形柱 面层材料品种及规格: _____			
011205001092	装饰木质饰面板普通面层 矩形柱(梁) 面层材料规格: _____			
011205001093	装饰木质饰面板普通面层 圆形柱 面层材料规格: _____			
011205001094	装饰木质饰面板拼花面层 矩形柱(梁) 面层材料规格: _____			
011205001095	装饰木质饰面板拼花面层 圆形柱 面层材料规格: _____			
011205001096	GRC 柱安装 ϕ 400 粉状胶结剂 柱高 $\leq$ 4m	根	按设计以根计算	定位、安装、清理
011205001097	GRC 柱安装 ϕ 600 粉状胶结剂 柱高 $>$ 4m			
011205002001	墙、柱面装饰浮雕 浮雕材料种类及样式: _____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 材料制作 3. 安装成型
011205003001	墙、柱面装配式装饰板 面层材料品种及规格: _____		按设计图示饰面外围尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口
011205004001	丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)墙面 装饰线条分格		按设计图示饰面尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 填充垫料、塞口 4. 面层安装固定
011205004002	丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)墙面 装饰板分格			
011205005001	聚苯乙烯塑料保温装饰一体板墙面 材料厚度: 50mm		按设计图示饰面尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 龙骨安装 4. 刷粘接剂 5. 一体板运输、安装 6. 勾缝、塞口
011205005002	保温装饰一体板 墙面 材料品种及厚度: _____			
011205005003	聚苯乙烯塑料保温装饰一体板柱、梁面 材料厚度: 50mm			
011205005004	保温柱、梁面 保温装饰一体板 保温层材料品种及厚度: _____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011205006001	罗马柱 高强石膏柱 ϕ 300mm	m	按设计图示尺寸以长度计算	定位、下料、安装、清理
011205006002	罗马柱 高强石膏柱 ϕ 500mm			
011205006003	罗马柱 高强石膏柱 ϕ 800mm			
011205006004	罗马柱 高强石膏柱 ϕ ____mm			
011205006005	罗马柱 玻璃钢柱 ϕ 300mm			
011205006006	罗马柱 玻璃钢柱 ϕ 500mm			
011205006007	罗马柱 玻璃钢柱 ϕ 800mm			
011205006008	罗马柱 玻璃钢柱 ϕ ____mm			
011205006009	罗马柱柱帽 高强石膏	个	按设计以个计算	定位、下料、安装、清理
011205006010	罗马柱柱墩 高强石膏			
011205006011	罗马柱柱帽 玻璃钢 材料品质及规格：____			
011205006012	罗马柱柱墩 玻璃钢 材料品质及规格：____			

5.12.6 幕墙工程

幕墙工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.12.6 的规定执行。

表 5.12.6 幕墙工程（编码：011206）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011206001001	铝合金玻璃幕墙 全隐框 材料品种、规格、表面处理：___	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同材质的窗所占面积不扣除 如设计为曲面，按其展开面积计算	1. 型材矫正、放料下料、切割断料、钻孔、安装框料及玻璃配件、周边塞口、清扫 2. 清理基层、定位、弹线、下料、打砖剔洞、安装龙骨、避雷焊接安装、清洗等
011206001002	铝合金玻璃幕墙 半隐框 材料品种、规格、表面处理：___			
011206001003	铝合金玻璃幕墙 明框 材料品种、规格、表面处理：___			
011206001004	铝合金玻璃幕墙 全隐框（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206001005	铝合金玻璃幕墙 半隐框（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206001006	铝合金玻璃幕墙 明框（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206001007	铝合金玻璃幕墙 全隐框（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206001008	铝合金玻璃幕墙 半隐框（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206001009	铝合金玻璃幕墙 明框（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206002001	构件式石材幕墙 材料品种、规格、表面处理：___	m ²	按设计图示外表面积计算	1. 骨架（含埋件）制作、安装 2. 面层安装 3. 防雷引下 4. 隔离带、框边封闭 5. 勾缝、塞口 6. 清洗
011206003001	铝板幕墙 铝骨架 材料品种、规格、表面处理：___	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同材质的窗所占面积不扣除。 如设计为曲面，按其展开面积计算	1. 型材矫正、放料下料、切割断料、钻孔、安装框料及铝板（铝塑板）配件、周边塞口、清扫 2. 清理基层、定位、弹线、下料、打砖剔洞、安装龙骨、避雷焊接安装、清洗等
011206003002	铝板幕墙 钢骨架 材料品种、规格、表面处理：___			
011206003003	铝塑板幕墙 铝骨架 材料品种、规格、表面处理：___			
011206003004	铝塑板幕墙 钢骨架 材料品种、规格、表面处理：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011206003005	铝板幕墙 铝骨架（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：___	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同材质的窗所占面积不扣除。如设计为曲面，按其展开面积计算	1. 型材矫正、放料下料、切割断料、钻孔、安装框料及铝板（铝塑板）配件、周边塞口、清扫 2. 清理基层、定位、弹线、下料、打砖剔洞、安装龙骨、避雷焊接安装、清洗等
011206003006	铝板幕墙 钢骨架（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206003007	铝塑板幕墙 铝骨架（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206003008	铝塑板幕墙 钢骨架（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206003009	铝板幕墙 铝骨架（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206003010	铝板幕墙 钢骨架（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206003011	铝塑板幕墙 铝骨架（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206003012	铝塑板幕墙 钢骨架（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：___			
011206004001	构件式人造板幕墙 材料品种、规格、表面处理：___	m ²	按设计图示外表面积计算	1. 骨架（含埋件）制作、安装 2. 面层安装 3. 防雷引下 4. 隔离带、框边封闭 5. 勾缝、塞口 6. 清洗
011206005001	单元式幕墙 安装高度 ≤60m 材料品种、规格、表面处理：___	m ²	按设计图示框外围尺寸以投影面积计算。不扣除幕墙区域设置的窗面积	1. 预埋件清理 2. 幕墙板块定位、安装 3. 避雷焊接安装，板块间及板块连接件间固定 4. 注胶、清洗、轨道行车拆装
011206005002	单元式幕墙 60m<安装高度 ≤100m 材料品种、规格、表面处理：___			
011206005003	单元式幕墙 100m<安装高度 ≤150m 材料品种、规格、表面处理：___			
011206005004	单元式幕墙 安装高度 ≤200m 材料品种、规格、表面处理：___			
011206005005	单元式幕墙 槽形埋件	个	按设计图示数量计算	1. 槽形预埋件定位 2. 放置、调整及开口封堵 3. 槽形预埋件封口清理，T形转接螺栓安装
011206005006	单元式幕墙 其它埋件 埋件品种及规格：___			
011206005007	单元式幕墙 T形转接螺栓			
011206005008	单元式幕墙 其它转接螺栓 螺栓品种及规格：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011206006001	全玻璃幕墙 座装式 玻璃高度 3.5m 以内 材料品种、规格、表面处理：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。有加强肋时，工程量按展开面积计算	1. 定位、放线、玻璃吊装、就位、安装、表面清理 2. 预埋放线、校准、桁架安装焊接、避雷焊接安装、校准检验等
011206006002	全玻璃幕墙 座装式 玻璃高度 5m 以内 材料品种、规格、表面处理：___			
011206006003	全玻璃幕墙 挂式 材料品种、规格、表面处理：___			
011206006004	全玻璃幕墙 点式 材料品种、规格、表面处理：___			
011206006005	全玻璃幕墙 点支式（挂式） 钢结构桁架 材料品种、规格、表面处理：___	t	按桁架的设计图示尺寸以理论质量计算	
011206007001	拉索、拉杆点支式玻璃幕墙 材料品种、规格、表面处理：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。有加强肋时，工程量按展开面积计算	1. 定位、放线、玻璃吊装、就位、安装、表面清理 2. 预埋放线、校准、桁架安装焊接、避雷焊接安装、校准检验等
011206009001	防火隔断 缝宽≤200mm 材料品种及规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	防火隔断安装、注防火胶、表面清理
011206009002	防火隔断 缝宽每增加 1mm 材料品种及规格：___			
011206009003	幕墙与建筑物的封顶、封边 不锈钢板 材料规格、表面处理：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	清理基层、定位、弹线、下料、打砖剔洞、安装龙骨、型材矫正、安装封边面板、注密封胶、清扫
011206009004	幕墙与建筑物的封顶、封边 铝板 材料规格、表面处理：___			
011206009005	幕墙与建筑物的封顶、封边 铝塑复合板 材料规格、表面处理：___			
011206009006	幕墙与建筑物的封顶、封边 镀锌铁皮 材料规格、表面处理：___			

5.12.7 隔墙、隔断

隔墙、隔断工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.12.7 的规定执行。

表 5.12.7 隔墙、隔断（编码：011207）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011207001001	木骨架玻璃隔断、隔墙 半玻 材料品种及规格：_____	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积；同材质的浴厕门面积并入计算	定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等
011207001002	木骨架玻璃隔断、隔墙 全玻 材料品种及规格：_____			
011207001003	全玻璃隔断、隔墙 不锈钢边框 材料品种及规格：_____			
011207001004	全玻璃隔断、隔墙 钢化玻璃 材料品种及规格：_____			
011207001005	防弹玻璃隔断、隔墙 材料品种及规格：_____			
011207001006	铝合金玻璃隔断、隔墙 材料品种及规格：_____			
011207001007	铝合金板条隔断、隔墙 材料品种及规格：_____			
011207001008	花式木隔断、隔墙 直栅漏空			
011207001009	花式木隔断、隔墙 井格中距 100mm×100mm			定位弹线、砌玻璃砖、嵌缝清理等
011207001010	花式木隔断、隔墙 井格中距 200mm×200mm			
011207001011	玻璃砖隔断、隔墙 分格嵌缝 材料品种及规格：_____			定位安装、校正、安玻璃、周边塞口、清扫、嵌缝清理等
011207001012	玻璃砖隔断、隔墙 全砖 材料品种及规格：_____			
011207001013	塑钢隔断、隔墙 全玻 材料品种及规格：_____			下料、定位安装龙骨及面层、门扇（含五金）、校正、安玻璃、周边塞口、清扫、嵌缝清理等
011207001014	塑钢隔断、隔墙 半玻 材料品种及规格：_____			
011207001015	塑钢隔断、隔墙 全塑钢板 材料品种及规格：_____			下料、定位安装龙骨及面层、门扇（含五金）、校正、安玻璃、周边塞口、清扫、嵌缝清理等
011207001016	浴厕隔断、隔墙 木龙骨基层桦木板面 材料品种及规格：_____			
011207001017	浴厕隔断、隔墙 不锈钢磨砂玻璃 材料品种及规格：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011207001018	浴厕隔断、隔墙 材料品种及规格：_____	m ²	按隔断脚底面至顶面高度乘以设计长度以平方米计算	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口
011207001019	隔断、隔墙 菱镁板	m ²	按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占面积；同材质的浴厕门面积并入计算	剔洞、木砖、木楞制作安装、刷防腐剂、截板、钉面层、钉压条等
011207001020	隔断、隔墙 碳化板			
011207001021	隔断、隔墙 珍珠岩板			

5.12.8 相关问题及说明

- 5.12.8.1 如墙、柱面基层需做处理或抹灰时需贴压网格布、钢丝网时，按照相关项目编码列项。
- 5.12.8.2 墙面的抹灰、块料、饰面如为圆弧形、锯齿形、不规则的，应描述其形状。
- 5.12.8.3 墙、柱（梁）面抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、防水砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按本章中墙、柱（梁）面一般抹灰列项。墙、柱（梁）面刷水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等按本章中墙、柱（梁）面装饰抹灰相应清单项目列项。
- 5.12.8.4 各种壁柜、碗柜、飘窗板、空调搁板、池槽、花台、凸出墙面的飘窗、挑板等抹灰以及单个面积 $\leq 0.5\text{ m}^2$ 的少量分散的墙、柱面抹灰按本章中“零星抹灰”项目编码列项。
- 5.12.8.5 飘窗上下板外侧抹灰按零星抹灰相应项目列项，飘窗上板内侧按天棚相应项目列项，下板及侧板内侧按内墙相应项目列项，侧板外侧按外墙相应项目列项。
- 5.12.8.6 线条抹灰项目适用于门窗套、挑檐、腰线、压顶、遮阳板外边、宣传栏边框以及突出墙面单面宽度在500mm以内的竖横线条的抹灰，单面宽度超过500mm分别按楼地面、墙柱面及天棚抹灰相应项目列项。
- 5.12.8.7 有吊顶天棚的内墙面抹灰，抹至吊顶以上部分（高度在100mm以内）在综合单价中考虑。
- 5.12.8.8 零星项目抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按本章中“零星项目一般抹灰”项目编码列项。零星项目刷水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等按本章零星项目装饰抹灰相应清单项目编码列项。
- 5.12.8.9 与墙相连的梁、柱侧面抹灰并入相应墙面相应项目内。
- 5.12.8.10 块料面层项目根据砂浆或粘结剂粘贴、挂贴、干挂等不同的“安装方式”项目编码列项。
- 5.12.8.11 挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、飘窗板、空调搁板、压顶、扶手、雨篷周边和壁柜、碗柜、池槽、花台，以及面积 $\leq 0.5\text{ m}^2$ 的少量分散的墙、柱面块料面层按本章中零星块料面层项目执行。
- 5.12.8.12 墙面面砖美缝、石材晶面处理按5.11楼地面装饰工程相应项目列项。
- 5.12.8.13 除已列有挂贴石材柱帽、柱墩项目外，其他项目的柱帽、柱墩按零星工程列项。
- 5.12.8.14 柱饰面的压条、装饰线或封边包角线条，按5.16其他装饰工程相应项目列项，并作相应描述。
- 5.12.8.15 柱饰面在胶合板或抹灰面上粘贴玻璃，按墙饰面相应项目列项，并作相应描述。
- 5.12.8.16 梁、柱面胶合板基层、大芯板基层均按木夹板基层列项。
- 5.12.8.17 成品装饰柱定额子目已包含柱帽、柱墩安装。
- 5.12.8.18 面层、隔墙（间壁）、隔断（护壁）的压条、收边、装饰线（板），执行5.16其他装饰工程相应清单项目。
- 5.12.8.19 随幕墙工程设计的“金属板幕墙顶”按本章编码列项，其他形式的金属板屋面按5.6金属结构工程“钢屋面板”项目编码列项。
- 5.12.8.20 幕墙项目不包括预埋铁件，预埋铁件执行5.5混凝土及钢筋混凝土工程铁件清单项目；实际采用后置件时，后置件分别执行5.5混凝土及钢筋混凝土工程植化学锚栓、铁件相应清单项目。
- 5.12.8.21 幕墙工程如设置开窗机（器），开窗机（器）执行5.8门窗工程相应清单项目。
- 5.12.8.22 幕墙项目不包括幕墙性能试验、螺栓拉拔试验、相溶性试验及防雷检测。
- 5.12.8.23 单元式幕墙的安装高度是指室外设计地坪至幕墙顶部标高之间的垂直高度，同一建筑物的幕墙顶部标高不同时，应根据不同高度的垂直界面按相应项目列项。
- 5.12.8.24 本章清单项目工作内容均应包括净高3.6m以内的简易脚手架，当高度超过3.6m需搭设脚手架时，在技术措施项目的脚手架项目中考虑。

5.13 天棚工程

5.13.1 天棚抹灰

天棚抹灰工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.13.1 的规定执行。

表 5.13.1 天棚抹灰（编码：011301）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011301001001	天棚素水泥浆一遍 有建筑胶	m²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积；带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；板式楼梯底面抹灰按斜面积计算；锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算	1. 清扫基层 2. 涂刷素水泥浆
011301001002	天棚素水泥浆一遍 无建筑胶			
011301001003	天棚混凝土基层 毛化处理一遍 水泥砂浆	m²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积；带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；板式楼梯底面抹灰按斜面积计算；锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算	1. 清扫基层 2. 调运砂浆 3. 抹灰 4. 找平
011301001004	天棚混凝土基层 刷界面处理剂			1. 清理基层 2. 配料、拌制 3. 涂抹
011301001005	天棚混凝土基层 甩专用界面砂浆			
011301001006	混凝土面打磨	m²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积；带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；板式楼梯底面抹灰按斜面积计算；锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算	1. 清理混凝土面 2. 补洞、打磨 3. 除尘、洁面
011301001007	混凝土面凿毛 全部			1. 清理混凝土面 2. 凿毛 3. 除尘、洁面
011301001008	混凝土面凿毛 星点			
011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度：____ 砂浆种类及强度等级：____	m²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积；带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；板式楼梯底面抹灰按斜面积计算；锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层
011301001010	刮水泥腻子 一遍	m²		1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层
011301001011	刮水泥腻子 两遍			
011301001012	刮水泥腻子 三遍			

5.13.2 天棚吊顶

天棚吊顶工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.13.2 的规定执行。

表 5.13.2 天棚吊顶（编码：011302）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011302001001	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上单层楞	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装 4. 刷防护材料
011302001002	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上双层楞（适用面层规格 300mm×300mm）			
011302001003	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上双层楞（适用面层规格 450mm×450mm）			
011302001004	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上双层楞（适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001005	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上双层楞（适用面层规格 600mm×600mm 以上）			
011302001006	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下单层楞	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装 4. 刷防护材料
011302001007	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下双层楞（适用面层规格 300mm×300mm）			
011302001008	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下双层楞（适用面层规格 450mm×450mm）			
011302001009	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下双层楞（适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001010	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下双层楞（适用面层规格 600mm×600mm 以上）			
011302001011	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 300×300mm）	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302001012	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 450mm×450mm）			
011302001013	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001014	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm 以上）			
011302001015	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型）平面（适用面层规格 300mm×300mm）	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302001016	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型）平面（适用面层规格 450mm×450mm）			
011302001017	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001018	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm 以上）			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011302001019	卡式轻钢天棚龙骨 平面 轻钢龙骨间距 450mm 以内	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302001020	卡式轻钢天棚龙骨 弧形			
011302001021	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型）平面 （适用面层规格 300mm×300mm）	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302001022	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型）平面 （适用面层规格 450mm×450mm）			
011302001023	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型）平面 （适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001024	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型）平面 （适用面层规格 600mm×600mm 以上）			
011302001025	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（上人型）平面 （适用面层规格 300mm×300mm）	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302001026	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（上人型）平面 （适用面层规格 450mm×450mm）			
011302001027	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（上人型）平面 （适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001028	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（上人型）平面 （适用面层规格 600mm×600mm 以上）			
011302001029	不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 （适用面层规格 500mm×500mm）	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302001030	不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 （适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001031	不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 （适用面层规格 600mm×600mm 以上）			
011302001032	上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 （适用面层规格 500mm×500mm）			
011302001033	上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 （适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001034	上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 （适用面层规格 600mm×600mm 以上）			
011302001035	不上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式 （适用面层规格 500mm×500mm）			
011302001036	不上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式 （适用面层规格 600mm×600mm）			
011302001037	不上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式 （适用面层规格 600mm×600mm 以上）			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011302001038	上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式 (适用面层规格 500mm×500mm)	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积;不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302001039	上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式 (适用面层规格 600mm×600mm)			
011302001040	上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式 (适用面层规格 600mm×600mm 以上)			
011302001041	铝合金条板天棚龙骨			
011302001042	铝合金格片式天棚龙骨 间距 100mm			
011302001043	铝合金格片式天棚龙骨 间距 150mm			
011302002001	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 跌级 (适用面层规格 300mm×300mm)	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积;不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302002002	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 跌级 (适用面层规格 450mm×450mm)			
011302002003	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 跌级 (适用面层规格 600mm×600mm)			
011302002004	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 跌级 (适用面层规格 600mm×600mm 以上)			
011302002005	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 跌级 (适用面层规格 300mm×300mm)	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积;不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302002006	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 跌级 (适用面层规格 450mm×450mm)			
011302002007	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 跌级 (适用面层规格 600mm×600mm)			
011302002008	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 跌级 (适用面层规格 600mm×600mm 以上)			
011302002009	卡式轻钢天棚龙骨 跌级 轻钢龙骨间距 450mm 以内			
011302002010	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 跌级 (适用面层规格 300mm×300mm)	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积;不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302002011	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 跌级 (适用面层规格 450mm×450mm)			
011302002012	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 跌级 (适用面层规格 600mm×600mm)			
011302002013	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 跌级 (适用面层规格 600mm×600mm 以上)			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011302002014	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（上人型）跌级 （适用面层规格 300mm×300mm）	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨安装
011302002015	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（上人型）跌级 （适用面层规格 450mm×450mm）			
011302002016	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（上人型）跌级 （适用面层规格 600mm×600mm）			
011302002017	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（上人型）跌级 （适用面层规格 600mm×600mm 以上）			
011302003001	天棚胶合板基层 基层材料种类及规格： ____	m ²		基层板铺贴
011302003002	天棚石膏板基层 基层材料种类及规格： ____			
011302003003	天棚钢板网基层 基层材料种类及规格： ____			
011302003004	天棚板条面层 面层材料种类及规格： ____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003005	天棚胶合板面层 面层材料种类及规格： ____			
011302003006	天棚水泥压木丝板面层 面层材料种类及规格： ____			
011302003007	天棚胶压刨花木屑板面层 面层材料种类及规格： ____			
011302003008	天棚埃特板面层 面层材料种类及规格： ____			
011302003009	天棚玻岩板面层 安在 U 型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格： ____			
011302003010	天棚玻璃纤维板（搁放型）面层 面层材料种类及规格： ____			
011302003011	天棚宝丽板面层 面层材料种类及规格： ____			
011302003012	天棚塑料板面层 面层材料种类及规格： ____			
011302003013	天棚铝板网面层 搁在龙骨上 面层材料种类及规格： ____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003014	天棚铝板网面层 钉在龙骨上 面层材料种类及规格： ____			
011302003015	天棚铝塑板面层 贴在混凝土板或基层板下 面层材料种类及规格： ____			
011302003016	天棚铝塑板面层 贴在龙骨底 面层材料种类及规格： ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011302003017	天棚矿棉板面层 贴在混凝土板或基层板下 面层材料种类及规格： ____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003018	天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003019	天棚钙塑板面层 安在 U 型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003020	天棚钙塑板面层 安在 T 型铝合金龙骨上 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003021	天棚石膏板面层 安在 U 型 轻钢龙骨上 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003022	天棚石膏板面层 安在 T 型铝合金龙骨上 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003023	天棚防火板面层 贴在木龙骨上 面层材料种类及规格： ____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003024	天棚防火板面层 贴在基层板上 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003025	天棚竹片面层 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003026	天棚不锈钢板面层 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003027	天棚不锈钢镜面板面层（方形） 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003028	木质装饰板天棚面层 方格式 密铺 面层材料种类及规格： ____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003029	木质装饰板天棚面层 方格式 分缝 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003030	木质装饰板天棚面层 花式 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003031	天棚阻燃聚丙烯板面层 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003032	天棚真空镀膜仿金（仿银）装饰板面层 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003033	天棚 PVC 扣板面层 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003034	天棚隔音板面层 面层材料种类及规格： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003035	天棚方形铝板面层 面层材料种类： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003036	天棚条形铝板面层 面层材料种类： ____			1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011302003037	铝合金方板天棚 嵌入式 面层材料种类及规格： ____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003038	铝合金方板天棚 浮搁式 面层材料种类及规格： ____			
011302003039	铝合金条板天棚 闭缝 面层材料种类及规格： ____			
011302003040	铝合金条板天棚 开缝 面层材料种类及规格： ____			
011302003041	铝合金挂片天棚 条型 间距 100mm 面层材料种类及规格： ____			
011302003042	铝合金挂片天棚 条型 间距 150mm 面层材料种类及规格： ____			
011302003043	铝合金挂片天棚 条型 间距 200mm 面层材料种类及规格： ____			
011302003044	铝合金挂片天棚 块型 面层材料种类及规格： ____			
011302003045	天棚玻璃面层 平面 面层材料种类及规格： ____	m ²		1. 面板铺贴 2. 玻璃磨砂打边
011302003046	天棚玻璃面层 异型 面层材料种类及规格： ____			
011302003047	有机胶片（方格型） 面层材料种类及规格： ____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3 m ² 的独立柱、孔洞所占面积	1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料
011302003048	金属板 烤漆板条 面层材料种类及规格： ____			
011302003049	金属板 烤漆异型板 面层材料种类及规格： ____			
011302003050	不锈钢格栅嵌入式 面板材料品种及规格： ____			
011302003051	天棚灯片（搁放型） 乳白胶片 面板材料品种及规格： ____			
011302003052	天棚灯片（搁放型） 分光铝格栅 面板材料品种及规格： ____			
011302003053	天棚灯片（搁放型） 塑料透光片 面板材料品种及规格： ____			
011302003054	天棚灯片（搁放型） 玻璃纤维片 面板材料品种及规格： ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011302004001	方形铝合金格栅吊顶天棚 面板材料品种及规格：_____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料
011302004002	直条形铝合金格栅天棚（直接吊在楼板下） 面板材料品种及规格：_____			
011302004003	多边形铝合金格栅天棚（直接吊在楼板下） 面板材料品种及规格：_____			
011302004004	木格栅天棚 井格规格 100×100×55（mm） 面板材料品种：_____			
011302004005	胶合板格栅天棚 井格规格 100×100×55（mm） 面板材料品种：_____			
011302004006	胶合板格栅天棚 井格规格 150×150×80（mm） 面板材料品种：_____			
011302004007	胶合板格栅天棚 井格规格 200×200×100（mm） 面板材料品种：_____			
011302004008	胶合板格栅天棚 井格规格 250×250×120（mm） 面板材料品种：_____			
011302005001	铝合金筒形天棚 圆筒形（直接吊在天棚下） 分组规格 600mm×600mm 吊筒材料种类：_____	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 基层清理 2. 吊筒制作安装 3. 刷防护材料
011302005002	铝合金筒形天棚 方筒形（直接吊在天棚下） 分组规格 600mm×600mm 吊筒材料种类：_____			
011302005003	铝合金筒形天棚 方筒形（直接吊在天棚下） 分组规格 900mm×900mm 吊筒材料种类：_____			
011302005004	铝合金筒形天棚 方筒形（直接吊在天棚下） 分组规格 1200mm×1200mm 吊筒材料种类：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011302006001	藤条造型悬挂吊顶	m²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 铺贴面板
011302007001	织物软雕吊顶 面板材料品种及规格： ____	m²		
011302007002	弧拱形软膜吊顶 面板材料品种及规格： ____			
011302007003	圆形软膜吊顶 面板材料品种及规格： ____			
011302007004	矩形软膜吊顶 面板材料品种及规格： ____			
011302008001	装饰钢网架天棚 网架材料品种及规格： ____			1. 基层清理 2. 网架制作安装

5.13.3 天棚其他装饰

天棚其他装饰工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.13.3 的规定执行。

表 5.13.3 天棚其他装饰（编码：011303）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011303002001	装饰送风口 硬木 送风口规格、尺寸：___	个	按设计图示数量计算	1. 安装、固定 2. 刷防护材料
011303002002	装饰回风口 硬木 回风口规格、尺寸：___	个	按设计图示数量计算	1. 安装、固定、钉过滤网 2. 刷防护材料
011303002003	装饰送风口 铝合金 送风口规格、尺寸：___	个	按设计图示数量计算	安装、固定
011303002004	装饰回风口 铝合金 回风口规格、尺寸：___	个	按设计图示数量计算	安装、固定、钉过滤网
011303006001	直型悬挑式灯槽 胶合板面	m ²	灯光槽按设计图示尺寸以框外围（展开）面积计算	1. 安装、固定 2. 刷防护材料
011303006002	直型悬挑式灯槽 细木工板面			
011303006003	弧型悬挑式灯槽 胶合板面			
011303006004	附加式灯槽 胶合板面			
011303007001	天棚固定检修道 有吊杆	m	按设计尺寸以延长米计算	1. 吊筋安装，走道铁件制作、安装，刷防锈漆，铺走道板、固定等 2. 截料、制框、安装、清理等全部操作过程
011303007002	天棚固定检修道 无吊杆			
011303007003	活动走道板			

5.13.4 相关问题及说明

5.13.4.1 楼梯板底装饰面层执行天棚相应清单项目。

5.13.4.2 平面吊顶天棚和跌级吊顶天棚指一般直线型吊顶天棚。

5.13.4.3 本章中平面和跌级天棚不包括灯光槽的制作安装。灯光槽的制作安装应按相应项目单独列项。

5.13.4.4 天棚面层在同一标高或面层标高高差在 200mm 以内者按“平面吊顶天棚”项目编码列项，天棚面层不在同一标高且面层标高高差在 200mm 以上者按“跌级吊顶天棚”项目编码列项。

5.13.4.5 天棚检查孔的工料已包括在相应天棚吊顶项目中，不再单独列项。

5.13.4.6 为满足吊顶内照明、通风、音响等设备的安装要求，需对其进行的裁切、开孔、接口等工作均包括在相应天棚项目的工作内容中。

5.13.4.7 本章清单项目工作内容均应包括净高 3.6m 以内的简易脚手架，当高度超过 3.6m 需搭设脚手架时，在技术措施项目的脚手架项目中考虑。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.14 油漆、涂料、裱糊工程

5.14.1 木材面油漆

木材面油漆工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按 5.14.1 的规定执行。

表 5.14.1 木材面油漆（编码：011401）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011401001001	木门油漆 油漆品种及遍数：____	m ²	按实际油漆展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401002001	木窗油漆 油漆品种及遍数：____	m ²	按实际油漆展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401003001	木扶手油漆 油漆品种及遍数：____	m	按图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401003002	窗帘盒油漆 油漆品种及遍数：____	m	按图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401003003	封檐板油漆 油漆品种及遍数：____	m	按图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401003004	顺水板油漆 油漆品种及遍数：____	m	按图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401003005	挂镜线油漆 油漆品种及遍数：____	m	按图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401003006	木线条油漆 油漆品种及遍数：____	m	按图示尺寸以中心线长度计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401004001	木材面油漆 油漆品种及遍数：____	m ²	按实际油漆展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011401005001	木地板油漆 油漆品种及遍数： ____	m²	按实际油漆展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011401006001	木地板烫硬蜡面 油漆品种及遍数： ____	m²	按实际油漆展开面积计算	1. 基层清理 2. 烫蜡

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.14.2 金属面油漆

金属面油漆工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按 5.14.2 的规定执行。

表 5.14.2 金属面油漆（编码：011402）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011402001001	金属门油漆 油漆品种及遍数：____	m ²	按实际油漆展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011402002001	金属窗油漆 油漆品种及遍数：____	m ²	按实际油漆展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆
011402003001	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料底漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003002	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料底漆三遍			
011402003003	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料底漆____遍			
011402003004	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料面漆一遍			
011402003005	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料面漆二遍			
011402003006	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料面漆____遍			
011402003007	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料底漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003008	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料底漆三遍			
011402003009	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料底漆____遍			
011402003010	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料面漆一遍			
011402003011	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料面漆二遍			
011402003012	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料面漆____遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011402003013	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料底漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003014	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料底漆二遍			
011402003015	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料底漆____遍			
011402003016	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料中间漆一遍			
011402003017	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料中间漆二遍			
011402003018	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料中间漆____遍			
011402003019	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料面漆一遍			
011402003020	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料面漆二遍			
011402003021	金属面油漆 刷氯磺化聚乙烯涂料面漆____遍			
011402003022	金属面油漆 刷聚氨酯涂料底漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003023	金属面油漆 刷聚氨酯涂料底漆三遍			
011402003024	金属面油漆 刷聚氨酯涂料底漆____遍			
011402003025	金属面油漆 刷聚氨酯涂料中间漆一遍			
011402003026	金属面油漆 刷聚氨酯涂料中间漆二遍			
011402003027	金属面油漆 刷聚氨酯涂料中间漆____遍			
011402003028	金属面油漆 刷聚氨酯涂料面漆一遍			
011402003029	金属面油漆 刷聚氨酯涂料面漆二遍			
011402003030	金属面油漆 刷聚氨酯涂料面漆____遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011402003031	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料底漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003032	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料底漆三遍			
011402003033	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料底漆____遍			
011402003034	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料中间漆一遍			
011402003035	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料中间漆二遍			
011402003036	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料中间漆____遍			
011402003037	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料面漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003038	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料面漆二遍			
011402003039	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料面漆____遍			
011402003040	金属面油漆 其他构件 刷磷化底漆一遍			
011402003041	金属面油漆 其他构件 刷磷化底漆二遍			
011402003042	金属面油漆 其他构件 刷磷化底漆____遍			
011402003043	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料底漆两遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003044	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料底漆三遍			
011402003045	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料底漆____遍			
011402003046	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料中间漆一遍			
011402003047	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料中间漆二遍			
011402003048	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料中间漆____遍			
011402003049	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料面漆一遍			
011402003050	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料面漆二遍			
011402003051	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料面漆____遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011402003052	金属面油漆 刷环氧富锌底漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003053	金属面油漆 刷环氧富锌底漆二遍			
011402003054	金属面油漆 刷环氧富锌底漆___遍			
011402003055	金属面油漆 刷环氧云铁中间漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003056	金属面油漆 刷环氧云铁中间漆二遍			
011402003057	金属面油漆 刷环氧云铁中间漆___遍			
011402003058	金属面油漆 刷耐高温防腐漆面漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003059	金属面油漆 刷耐高温防腐漆面漆三遍			
011402003060	金属面油漆 刷耐高温防腐漆面漆___遍			
011402003061	金属面油漆 刷改性沥青漆三遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003062	金属面油漆 刷改性沥青漆四遍			
011402003063	金属面油漆 刷改性沥青漆___遍			
011402003064	金属面油漆 刷氯化橡胶漆底漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003065	金属面油漆 刷氯化橡胶漆底漆二遍			
011402003066	金属面油漆 刷氯化橡胶漆底漆___遍			
011402003067	金属面油漆 刷氯化橡胶漆中间漆一遍			
011402003068	金属面油漆 刷氯化橡胶漆中间漆二遍			
011402003069	金属面油漆 刷氯化橡胶漆中间漆___遍			
011402003070	金属面油漆 刷氯化橡胶漆面漆一遍			
011402003071	金属面油漆 刷氯化橡胶漆面漆二遍			
011402003072	金属面油漆 刷氯化橡胶漆面漆___遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011402003073	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆底漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003074	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆底漆三遍			
011402003075	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆底漆__遍			
011402003076	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆面漆二遍			
011402003077	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆面漆三遍			
011402003078	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆面漆__遍			
011402003079	金属面油漆 刷红丹防锈漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003080	金属面油漆 刷红丹防锈漆二遍			
011402003081	金属面油漆 刷红丹防锈漆__遍			
011402003082	金属面油漆 刷调和漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003083	金属面油漆 刷调和漆三遍			
011402003084	金属面油漆 刷调和漆__遍			
011402003085	金属面油漆 刷醇酸磁漆 二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003086	金属面油漆 刷醇酸磁漆 三遍			
011402003087	金属面油漆 刷醇酸磁漆__遍			
011402003088	金属面油漆 刷银粉漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003089	金属面油漆 刷银粉漆__遍			
011402003090	金属面油漆 刷氟碳漆一底一面	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003091	金属面油漆 刷氟碳漆一底二面			
011402003092	金属面油漆 刷氟碳漆底漆一遍、面漆__遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011402003093	金属面油漆 喷氟碳漆一底一面	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402003094	金属面油漆 喷氟碳漆一底二面			
011402003095	金属面油漆 喷氟碳漆底漆一遍、面漆__遍			
011402003096	金属面油漆 油漆品种及刷漆遍数：_____	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆
011402005001	金属构件除锈 手工除锈	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 除锈
011402005002	金属构件除锈 喷河砂除锈	m ²		1. 基层清理 2. 除锈
011402005003	金属构件除锈 抛丸除锈	m ²		1. 基层清理 2. 除锈

5.14.3 抹灰面油漆

抹灰面油漆工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按 5.14.3 的规定执行。

表 5.14.3 抹灰面油漆（编码：011403）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011403001001	抹灰面油漆 墙面 刷调和漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷底油、防护材料、油漆
011403001002	抹灰面油漆 墙面 刷调和漆三遍			
011403001003	抹灰面油漆 墙面 刷调和漆__遍			
011403001004	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷调和漆二遍			
011403001005	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷调和漆三遍			
011403001006	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷调和漆__遍			
011403001007	抹灰面油漆 墙面刷真石漆	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001008	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷真石漆			
011403001009	抹灰面油漆 墙面刷氟碳漆	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001010	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷氟碳漆			
011403001011	抹灰面油漆 墙面刷裂纹漆	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001012	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷裂纹漆			
011403001013	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯漆 五遍成活	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001014	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯漆 五遍成活			
011403001015	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯底漆一遍			
011403001016	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯底漆二遍			
011403001017	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯底漆__遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011403001018	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯底漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001019	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯底漆二遍			
011403001020	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯底漆__遍			
011403001021	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯磁漆一遍			
011403001022	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯磁漆二遍			
011403001023	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯磁漆__遍			
011403001024	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯磁漆一遍			
011403001025	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯磁漆二遍			
011403001026	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯磁漆__遍			
011403001027	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯清漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001028	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯清漆二遍			
011403001029	抹灰面油漆 墙面 刷过氯乙烯清漆__遍			
011403001030	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯清漆一遍			
011403001031	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯清漆二遍			
011403001032	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯清漆__遍			
011403001033	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆三遍			
011403001035	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆__遍			
011403001036	抹灰面油漆 砖墙面 刷乳胶漆二遍			
011403001037	抹灰面油漆 砖墙面 刷乳胶漆三遍			
011403001038	抹灰面油漆 砖墙面 刷乳胶漆__遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011403001039	抹灰面油漆 外墙、柱面喷油性乳胶漆	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001040	抹灰面油漆 外墙、柱面喷水性乳胶漆			
011403001041	抹灰面油漆 外墙、柱面刷油性乳胶漆	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001042	抹灰面油漆 外墙、柱面刷水性乳胶漆			
011403001043	抹灰面油漆 墙面、柱面、梁抹灰面 油漆品种及刷漆遍数： ____	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001044	抹灰面油漆 混凝土花格窗、栏杆、花饰 刷乳胶漆二遍	m²	混凝土花格窗按设计图示尺寸以窗洞口面积计算；混凝土栏杆、花饰按设计图示尺寸以垂直投影面积计算	1. 基层清理 2. 防护材料、油漆
011403001045	抹灰面油漆 混凝土花格窗、栏杆、花饰 刷乳胶漆__遍			
011403001046	抹灰面油漆 涂刷部位： ____ 涂料品种、涂刷遍数： ____	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001047	地面油漆 刷耐磨漆三遍	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001048	地面油漆 刷耐磨漆四遍			
011403001049	地面油漆 刷耐磨漆__遍数			
011403001050	踢脚线油漆 刷耐磨漆三遍	m	按设计图示尺寸以长度计算	
011403001051	踢脚线油漆 刷耐磨漆四遍			
011403001052	踢脚线油漆 刷耐磨漆__遍数			
011403001053	水泥砂浆地面油漆 刷 1mm 厚防静电环氧漆、带电网	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001054	水泥砂浆地面油漆 刷平涂型防静电环氧漆、带电网			
011403001055	水泥砂浆地面油漆 刷 1mm 厚防静电环氧漆、不带电网			
011403001056	水泥砂浆地面油漆 刷平涂型防静电环氧漆、不带电网			
011403001057	水泥砂浆地面油漆 刷 12mm 厚地坪防火涂料	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403001058	地面油漆 油漆品种及刷漆遍数： ____	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清扫 2. 打磨 3. 刷涂料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011403001059	踢脚线油漆 油漆品种及刷漆遍数：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002001	线条、零星项目油漆 刷调和漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷底油、防护材料、油漆
011403002002	线条、零星项目油漆 刷调和漆三遍			
011403002003	线条、零星项目油漆 刷调和漆___遍			
011403002004	线条、零星项目油漆 真石漆	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002005	线条、零星项目油漆 氟碳漆	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002006	线条、零星项目油漆 裂纹漆	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002007	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯漆 五遍成活	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002008	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯底漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002009	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯底漆二遍			
011403002010	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯底漆___遍			
011403002011	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯磁漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002012	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯磁漆二遍			
011403002013	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯磁漆___遍			
011403002014	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯清漆一遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002015	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯清漆二遍			
011403002016	线条、零星项目油漆 刷过氯乙烯清漆___遍			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011403002017	线条、零星项目油漆 抹灰面刷乳胶漆二遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002018	线条、零星项目油漆 抹灰面刷乳胶漆三遍			
011403002019	线条、零星项目油漆 抹灰面刷乳胶漆__遍			
011403002020	线条、零星项目油漆 外墙喷油性乳胶漆	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002021	线条、零星项目油漆 外墙喷水性乳胶漆			
011403002022	线条、零星项目油漆 外墙刷油性乳胶漆	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403002023	线条、零星项目油漆 外墙刷水性乳胶漆			
011403002024	线条、零星项目油漆 油漆品种及刷漆遍数：_____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 防护材料、油漆
011403003001	外墙刮腻子二遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子
011403003002	外墙刮腻子三遍			
011403003003	外墙刮腻子__遍			
011403003004	内墙刮腻子二遍			
011403003005	内墙刮腻子三遍			
011403003006	内墙刮腻子__遍			
011403003007	独立柱（梁）面刮腻子二遍			
011403003008	独立柱（梁）面刮腻子三遍			
011403003009	独立柱（梁）面刮腻子__遍			
011403003010	天棚刮腻子二遍			
011403003011	天棚刮腻子三遍			
011403003012	天棚刮腻子__遍			

5.14.4 喷刷涂料

喷刷涂料工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按 5.14.4 的规定执行。

表 5.14.4 喷刷涂料（编码：011404）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011404001001	墙面喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001002	墙面喷刷涂料 仿瓷涂料四遍			
011404001003	墙面喷刷涂料 仿瓷涂料__遍			
011404001004	墙面喷刷涂料 凹凸型涂料			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001005	墙面喷刷涂料 多彩涂料			
011404001006	墙面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001007	墙面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料三遍			
011404001008	墙面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料__遍			
011404001009	独立柱、梁面喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001010	独立柱、梁面喷刷涂料 仿瓷涂料四遍			
011404001011	独立柱、梁面喷刷涂料 仿瓷涂料__遍			
011404001012	独立柱、梁面喷刷涂料 凹凸型涂料			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001013	独立柱、梁面喷刷涂料 多彩涂料			
011404001014	独立柱、梁面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001015	独立柱、梁面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料三遍			
011404001016	独立柱、梁面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料__遍			
011404001017	墙面喷刷涂料 胶砂喷涂	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001018	墙面喷刷涂料 彩砂喷涂			
011404001019	独立柱、梁面喷刷涂料 胶砂喷涂	m²	按设计图示尺寸以面积计算	
011404001020	独立柱、梁面喷刷涂料 彩砂喷涂			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011404001021	墙面喷刷涂料 一塑三油 大压花	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001022	墙面喷刷涂料 一塑三油 中压花喷大点			
011404001023	墙面喷刷涂料 一塑三油 喷中点、细点			
011404001024	墙面喷刷涂料 一塑三油 平面			
011404001025	独立柱、梁面喷刷涂料 一塑三油 大压花	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001026	独立柱、梁面喷刷涂料 一塑三油 中压花喷大点			
011404001027	独立柱、梁面喷刷涂料 一塑三油 喷中点、细点			
011404001028	独立柱、梁面喷刷涂料 一塑三油 平面			
011404001029	墙面喷刷涂料 仿木纹涂饰	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001030	墙面喷刷涂料 仿石纹涂饰			
011404001031	独立柱、梁面喷刷涂料 仿木纹涂饰	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001032	独立柱、梁面喷刷涂料 仿石纹涂饰			
011404001033	墙面喷刷涂料 抗碱封底涂料	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001034	墙面喷刷涂料 防霉涂料			
011404001035	独立柱、梁面喷刷涂料 抗碱封底涂料			
011404001036	独立柱、梁面喷刷涂料 防霉涂料			
011404001037	喷刷涂料 墙、柱、梁抹灰面 喷大白浆三遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001038	墙面喷刷涂料 涂料品种、喷刷遍数：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404001039	独立柱、梁面喷刷涂料 涂料品种、喷刷遍数：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011404002001	天棚喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底工程量按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002002	天棚喷刷涂料 仿瓷涂料四遍			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002003	天棚喷刷涂料 仿瓷涂料__遍			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002004	天棚喷刷涂料 凹凸型涂料			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002005	天棚喷刷涂料 多彩涂料			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002006	天棚喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002007	天棚喷刷涂料 丙烯酸酯涂料三遍			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002008	天棚喷刷涂料 丙烯酸酯涂料__遍			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002009	天棚喷刷涂料 胶砂喷涂	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底工程量按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002010	天棚喷刷涂料 彩砂喷涂	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底工程量按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002011	天棚喷刷涂料 一塑三油 大压花	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底工程量按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002012	天棚喷刷涂料 一塑三油 中压花喷大点			
011404002013	天棚喷刷涂料 一塑三油 喷中点、细点			
011404002014	天棚喷刷涂料 一塑三油 平面			
011404002015	天棚喷刷涂料 仿木纹涂饰	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底工程量按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002016	天棚喷刷涂料 仿石纹涂饰			
011404002017	天棚喷刷涂料 抗碱封底涂料	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底工程量按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002018	天棚喷刷涂料 防霉涂料			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011404002019	天棚喷刷涂料抹灰面 喷大白浆三遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底工程量按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404002020	天棚喷刷涂料 涂料品种、喷刷遍数: ____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算,槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底工程量按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404003001	混凝土花格窗、栏杆花饰喷刷涂料-丙烯酸酯涂料二遍	m ²	混凝土花格窗按设计图示尺寸以窗洞口面积计算;混凝土栏杆、花饰按设计图示尺寸以垂直投影面积计算	1. 基层清理 2. 刷、喷涂料
011404003002	混凝土花格窗、栏杆花饰喷刷涂料 丙烯酸酯涂料__遍			
011404003003	混凝土花格窗、栏杆花饰喷刷涂料 涂料品种、喷刷遍数: ____			
011404004001	线条、零星项目喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404004002	线条、零星项目喷刷涂料 仿瓷涂料四遍			
011404004003	线条、零星项目喷刷涂料 仿瓷涂料__遍			
011404004004	线条、零星项目喷刷涂料 凹凸型涂料			
011404004005	线条、零星项目喷刷涂料 多彩涂料			
011404004006	线条、零星项目喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍			
011404004007	线条、零星项目喷刷涂料 丙烯酸酯涂料三遍			
011404004008	线条、零星项目喷刷涂料 丙烯酸酯涂料__遍			
011404004009	线条、零星项目喷刷涂料 胶砂喷涂			
011404004010	线条、零星项目喷刷涂料 彩砂喷涂			
011404004011	线条、零星项目喷刷涂料 一塑三油 大压花			
011404004012	线条、零星项目喷刷涂料 一塑三油 中压花 喷大点			
011404004013	线条、零星项目喷刷涂料 一塑三油 喷中点、 细点			
011404004014	线条、零星项目喷刷涂料 一塑三油 平面			
011404004015	线条、零星项目喷刷涂料 仿木纹涂饰			
011404004016	线条、零星项目喷刷涂料 仿石纹涂饰			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011404004017	线条、零星项目喷刷涂料 抗碱封底涂料	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料
011404004018	线条、零星项目喷刷涂料 防霉涂料			
011404004019	线条、零星项目喷刷涂料 抹灰面喷大白浆三遍			
011404004020	线条、零星项目喷刷涂料 涂料品牌、喷刷遍数：____			
011404005001	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：超薄型防火涂料 涂层厚度：2.0mm			1. 基层清理 2. 刷、喷涂料
011404005002	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：超薄型防火涂料 涂层厚度：2.5mm			
011404005003	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：超薄型防火涂料 涂层厚度：____			
011404005004	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：薄型防火涂料 涂层厚度：5mm			
011404005005	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：薄型防火涂料 涂层厚度：5.5mm			
011404005006	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：薄型防火涂料 涂层厚度：____			
011404005007	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥2h 涂料品种：厚型防火涂料 涂层厚度：25mm			
011404005008	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥2h 涂料品种：厚型防火涂料 涂层厚度：30mm			
011404005009	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥2h 涂料品种：厚型防火涂料 涂层厚度：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011404005010	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：____ 涂料品种：____ 涂层厚度：____	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 刷、喷涂料
011404007001	双向木龙骨喷刷防火涂料二遍	m ²	按设计图示饰面面层面积计算	1. 基层清理 2. 刷、喷涂料
011404007002	双向木龙骨喷刷防火涂料三遍			
011404007003	双向木龙骨喷刷防火涂料____遍			
011404007004	单向木龙骨喷刷防火涂料二遍			
011404007005	单向木龙骨喷刷防火涂料三遍			
011404007006	单向木龙骨喷刷防火涂料____遍			
011404007007	木基层板喷刷防火涂料二遍	m ²	按实际涂刷面积计算	1. 基层清理 2. 刷、喷涂料
011404007008	木基层板喷刷防火涂料三遍			
011404007009	木基层板喷刷防火涂料____遍			
011404007010	其他构件喷刷防火涂料二遍			
011404007011	其他构件喷刷防火涂料三遍			
011404007012	其他构件喷刷防火涂料____遍			

5.14.5 裱糊

裱糊工程量清单设置、计量单位及工程量计算规则，应按 5.14.5 的规定执行。

表 5.14.5 裱糊（编码：011405）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011405001001	墙面墙纸裱糊 普通壁纸 对花	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算，不扣除柱、垛以及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞	1. 基层清理 2. 补嵌腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料
011405001002	墙面墙纸裱糊 普通壁纸 不对花			
011405001003	墙面墙纸裱糊 金属壁纸			
011405001004	独立柱墙纸裱糊 普通壁纸 对花			
011405001005	独立柱墙纸裱糊 普通壁纸 不对花			
011405001006	独立柱墙纸裱糊 金属壁纸			
011405001007	天棚面墙纸裱糊 普通壁纸 对花			
011405001008	天棚面墙纸裱糊 普通壁纸 不对花			
011405001009	天棚面墙纸裱糊 金属壁纸			
011405002001	墙面贴织锦缎	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算，不扣除柱、垛以及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞	1. 基层清理 2. 补嵌腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料
011405002002	独立柱贴织锦缎			
011405002003	天棚面贴织锦缎			

5.14.6 相关问题及说明

5.14.6.1 木材面油漆的构件包括木护窗、木墙裙、窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线、清水板条天棚、檐口、木方格吊顶天棚、吸音板墙面、其他木材面等。

5.14.6.2 附着安装在同材质装饰面上的木线条油漆、涂料，与装饰面同色者，并入装饰面计算；与装饰面分色者，执行本章线条相应清单项目单独计算。

5.14.6.3 金属面油漆相应清单项目均考虑了构件的节点焊接或切割需要的手工除锈。构件整体手工除锈时按手工除锈相应清单项目，工程量不扣除节点焊接或切割部分的手工除锈。

5.14.6.4 纸面石膏板等装饰板材面刮腻子刷油漆、涂料，按抹灰面刮腻子刷油漆、涂料相应清单项目执行。

5.14.6.5 附墙柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊，按墙面相应清单项目执行；独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊，按独立柱相应清单项目执行。

5.14.6.6 喷塑（一塑三油）：底油、装饰漆、面油，其规格划分如下：

- 1 大压花：喷点压平，点面积在 1.2cm^2 以上；
- 2 中压花喷大点：喷点压平，点面积在 $1\sim 1.2\text{cm}^2$ ；
- 3 喷中点、细点：喷点面积在 1cm^2 以下。

5.14.6.7 墙面真石漆、氟碳漆相应清单项目不包括嵌缝，设计要求做嵌缝时，执行 5.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程中相应清单项目。

5.14.6.8 金属面防火涂料相应清单项目中超薄型防火涂料涂层厚度不大于 3mm ，薄型防火涂料涂层厚度不大于 7mm ，厚型防火涂料涂层厚度不大于 45mm 。

5.14.6.9 除混凝土花格窗、栏杆花饰、防火涂料清单项目外，5.14.1~5.14.4 小节清单项目工作内容中均包括刮腻子，设计无刮腻子应增加清单描述。本章中“刮腻子”项目仅适用于单独进行满刮腻子的设计做法。

5.14.6.10 本章所列分部工程，仅适用于发生于施工现场的油漆、涂料、裱糊工程。

5.14.6.11 本章中“线条、零星”项目仅适用于与整体墙面分色的抹灰面油漆涂料。与整体墙面对色的，并入墙面计算。

5.14.6.12 本章清单项目工作内容均应包括净高 3.6m 以内的简易脚手架，当高度超过 3.6m 需搭设脚手架时，在技术措施项目的脚手架项目中考虑。

5.15 其他装饰工程

5.15.1 柜、架、台

柜、架、台工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.1 的规定执行。

表 5.15.1 柜、架、台（编码：011501）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011501001001	酒吧吊柜 材料种类及规格： ____	m	按设计图示中心线以延长米计算	1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金配件安装
011501001002	酒吧背柜 材料种类及规格： ____			
011501001003	嵌入式木壁柜 规格： ____	m²	按设计图示尺寸以正投影面积计算	
011501001004	附墙矮柜 材料种类及规格： ____			
011501001005	隔断木衣柜 规格： ____			
011501001006	附墙书柜 材料种类及规格： ____	m	按设计图示中心线以延长米计算	
011501001007	附墙衣柜 材料种类及规格： ____			
011501001008	附墙酒柜 材料种类及规格： ____			
011501001009	厨房矮柜 大理石台面 柜体材料种类及规格： ____	m²	按设计图示尺寸以正投影面积计算	
011501001010	厨房矮柜 复合板台面 柜体材料种类及规格： ____			
011501001011	吊厨 材料种类及规格： ____			
011501001012	壁橱 材料种类及规格： ____			
011501002001	铝合金货架 规格： 1500mm×2000mm×500mm	个	按设计图示数量计算	1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金配件安装
011501002002	铝合金货架 规格： ____			
011501002003	木质靠墙展衣架 规格： 1400mm×260mm	m	按设计图示中心线以延长米计算	
011501002004	木质靠墙展衣架 规格： ____			
011501002005	博古架 板厚 18mm 材料种类及规格： ____	m²	按设计图示尺寸以正投影面积计算	
011501003001	不锈钢柜台 规格： ____	m	按设计图示中心线以延长米计算	1. 制作、安装（安放）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011501003002	铝合金 柜台 规格: 1500mm×900mm×500mm	个	按设计图示数量计算	2. 刷防护材料、油漆 3. 五金配件安装
011501003003	铝合金 柜台 规格: ____			
011501003004	木质柜台 四面玻璃不带框 规格: 1500mm×900mm×500mm			
011501003005	木质柜台 半玻带框 规格: 1500mm×900mm×500mm			
011501003006	木质柜台 普通角柜 规格: 1400mm×900mm×500mm			
011501003007	酒吧台 材料种类及规格: ____	m	按设计图示中心线以延长米计算	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装
011501003008	服务台 材料种类及规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以正投影面积计算	
011501004001	成品柜、架、台 材料种类及规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以正投影面积计算	

5.15.2 装饰线条

装饰线条工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.2 的规定执行。

表 5.15.2 装饰线条（编码：011502）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011502001001	木装饰平面线条 宽度 $\leq 25\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001002	木装饰平面线条 $25\text{mm} < \text{宽度} \leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001003	木装饰平面线条 $50\text{mm} < \text{宽度} \leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001004	木装饰平面线条 $100\text{mm} < \text{宽度} \leq 150\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001005	木装饰平面线条 $150\text{mm} < \text{宽度} \leq 200\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001006	木装饰顶角线条 宽度 $\leq 25\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001007	木装饰顶角线条 $25\text{mm} < \text{宽度} \leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001008	木装饰顶角线条 $50\text{mm} < \text{宽度} \leq 80\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001009	木装饰顶角线条 $80\text{mm} < \text{宽度} \leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001010	木装饰角线条 宽度 $\leq 25\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001011	木装饰角线条 $25\text{mm} < \text{宽度} \leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001012	木装饰角线条 $50\text{mm} < \text{宽度} \leq 80\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001013	木装饰角线条 $80\text{mm} < \text{宽度} \leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001014	铝合金装饰角线条 宽度 $\leq 20\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001015	铝合金装饰角线条 $20\text{mm} < \text{宽度} \leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001016	铝合金装饰槽线条 宽度 $\leq 20\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001017	铝合金装饰槽线条 $20\text{mm} < \text{宽度} \leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011502001018	不锈钢装饰角线条 宽度 $\leq 20\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001019	不锈钢装饰角线条 $20\text{mm} < \text{宽度} \leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001020	不锈钢装饰角线条 $50\text{mm} < \text{宽度} \leq 75\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001021	不锈钢装饰槽线条 宽度 $\leq 20\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001022	不锈钢装饰槽线条 $20\text{mm} < \text{宽度} \leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001023	石材装饰线条 砂浆粘贴 宽度 $\leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001024	石材装饰线条 砂浆粘贴 $50\text{mm} < \text{宽度} \leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001025	石材装饰线条 砂浆粘贴 $100\text{mm} < \text{宽度} \leq 150\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001026	石材装饰线条 砂浆粘贴 $150\text{mm} < \text{宽度} \leq 200\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001027	石材装饰线条 粘贴剂粘贴 宽度 $\leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001028	石材装饰线条 粘贴剂粘贴 $50\text{mm} < \text{宽度} \leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001029	石材装饰线条 粘贴剂粘贴 $100\text{mm} < \text{宽度} \leq 150\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001030	石材装饰线条 干挂 宽度 $\leq 150\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001031	石材装饰线条 干挂 $150\text{mm} < \text{宽度} \leq 350\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011502001032	石材装饰线条 锚固灌浆挂贴 宽度 $\leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001033	石材装饰线条 锚固灌浆挂贴 $100\text{mm} < \text{宽度} \leq 150\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001034	石材装饰线条 锚固灌浆挂贴 $150\text{mm} < \text{宽度} \leq 200\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001035	石材装饰线条 锚固灌浆挂贴 $200\text{mm} < \text{宽度} \leq 350\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001036	瓷砖装饰角线条 砂浆粘贴 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001037	瓷砖装饰平线条 砂浆粘贴 宽度 $\leq 80\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001038	瓷砖装饰平线条 砂浆粘贴 $80\text{mm} < \text{宽度} \leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001039	石膏平面装饰线条 宽度 $\leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001040	石膏平面装饰线条 $50\text{mm} < \text{宽度} \leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001041	石膏平面装饰线条 $100\text{mm} < \text{宽度} \leq 150\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001042	石膏平面装饰线条 $150\text{mm} < \text{宽度} \leq 200\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001043	石膏阴阳角线 宽度 $\leq 50\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			
011502001044	石膏阴阳角线 $50\text{mm} < \text{宽度} \leq 100\text{mm}$ 材料种类及规格：_____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011502001045	石膏阴阳角线 100mm<宽度≤150mm 材料种类及规格：_____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001046	石膏阴阳角线 150mm<宽度≤200mm 材料种类及规格：_____			
011502001047	石膏角花 材料种类及规格：_____	个	按设计图示以数量计算	1. 定位、划线 2. 安装
011502001048	石膏灯盘 直径≤500mm			
011502001049	石膏灯盘 500mm<直径≤1000mm			
011502001050	石膏灯盘 1000mm<直径≤1500mm			
011502001051	玻璃镜面装饰线条	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 定位、划线 2. 安装线条
011502001052	聚氯乙烯装饰线条			
011502001053	欧式外挂檐口板 宽×高≤550mm×550mm			
011502001054	欧式外挂檐口板 宽×高>550mm×550mm			
011502001055	欧式外挂腰线板 宽×高≤400mm×400mm			
011502001056	欧式外挂腰线板 宽×高>400mm×400mm			
011502001057	欧式山花浮雕 宽×高≤1200mm×400mm	个	按设计图示以数量计算	1. 定位、划线 2. 安装
011502001058	欧式山花浮雕 宽×高>1200mm×400mm			
011502001059	欧式门窗头拱型雕刻 宽×高≤1500mm×540mm			
011502001060	欧式门窗头拱型雕刻 宽×高>1500mm×540mm			

5.15.3 扶手、栏杆、栏板装饰

扶手、栏杆、栏板装饰工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.3 的规定执行。

表 5.15.3 扶手、栏杆、栏板装饰（编码：011503）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011503002001	铝合金栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 半玻	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002002	铝合金栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 全玻			
011503002003	铝合金栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 半玻	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002004	铝合金栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 全玻			
011503002005	铝合金栏杆 10mm 厚茶色玻璃栏板 半玻	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002006	铝合金栏杆 10mm 厚茶色玻璃栏板 全玻			
011503002007	铝合金方管栏杆 20mm×20mm 方管	m	按设计图示以栏杆中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002008	不锈钢栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 半玻 37mm×37mm 方钢	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002009	不锈钢栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 半玻 ϕ 50 圆管			
011503002010	不锈钢栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 全玻 37mm×37mm 方钢	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002011	不锈钢栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 全玻 圆管 ϕ 50			
011503002012	不锈钢栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 半玻 37mm×37mm 方钢	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002013	不锈钢栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 半玻 ϕ 50 圆管			
011503002014	不锈钢栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 全玻 37mm×37mm 方钢	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002015	不锈钢直型栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 全玻 ϕ 50 圆管			
011503002016	不锈钢弧型栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 全玻 ϕ 50 圆管	m	按设计图示以栏杆中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002017	不锈钢管直线型栏杆 圆管竖条式	m	按设计图示以栏杆中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002018	不锈钢管直线型栏杆 方管竖条式			
011503002019	不锈钢管直线型栏杆 圆管组合式			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011503002020	不锈钢管圆弧型栏杆 圆管竖条式	m	按设计图示以栏杆中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002021	不锈钢管圆弧型栏杆 方管竖条式			
011503002022	不锈钢管圆弧型栏杆 圆管组合式			
011503002023	不锈钢管螺旋型栏杆 圆管竖条式	m	按设计图示以栏杆中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002024	不锈钢管螺旋型栏杆 方管竖条式			
011503002025	不锈钢管螺旋型栏杆 圆管组合式			
011503002026	不锈钢栏杆 高度在 400mm 以内			
011503002027	不锈钢管护窗栏杆 圆管竖条式			
011503002028	Φ 50 铜管直形栏杆 12mm 钢化玻璃栏板 半玻	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002029	Φ 50 铜管弧形栏杆 12mm 钢化玻璃栏板 半玻			
011503002030	Φ 50 铜管直形栏杆 12mm 钢化玻璃栏板 全玻			
011503002031	Φ 50 铜管弧形栏杆 12mm 钢化玻璃栏板 全玻			
011503002032	Φ 20 铜管栏杆			
011503002033	不锈钢立柱玻璃栏板	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002034	不锈钢方管立柱玻璃栏板			
011503002035	全玻璃（无立柱）栏板			
011503002036	型钢栏杆 钢筋	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002037	型钢栏杆 扁钢			
011503002038	型钢栏杆 方钢			
011503002039	型钢栏杆 钢管			
011503002040	型钢栏杆 其他			
011503002041	铁花栏杆 钢筋	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002042	铁花栏杆 型钢			
011503002043	铁花栏杆 铸铁			
011503002044	铸铁花件围墙栏杆			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011503002045	木栏杆 车花	m	按设计图示以栏杆、栏板中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503002046	木栏杆 不车花			
011503003001	铝合金扶手 100mm×44mm	m	按设计图示以扶手中心线长度计算	1. 扶手及弯头制作、安装 2. 刷防护材料
011503003002	不锈钢管直形扶手 φ60	m	按设计图示以扶手中心线长度计算	
011503003003	不锈钢管直形扶手 φ76			
011503003004	不锈钢管弧形扶手 φ60			1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503003005	不锈钢管弧形扶手 φ76			
011503003006	不锈钢管螺旋形扶手 φ76	m	按设计图示以扶手中心线长度计算	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503003007	铜管直形扶手 φ60	m	按设计图示以扶手中心线长度计算	1. 扶手及弯头制作、安装 2. 刷防护材料
011503003008	铜管直形扶手 φ75			1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503003009	铜管弧形扶手 φ60			
011503003010	铜管弧形扶手 φ75			1. 扶手及弯头制作、安装 2. 刷防护材料
011503003011	钢管扶手 φ50 圆管			
011503003012	钢方管扶手 100mm×60mm			1. 扶手及弯头制作、安装 2. 刷防护材料
011503003013	硬木直型扶手 150mm×60mm	m	按设计图示以扶手中心线长度计算	1. 扶手及弯头制作、安装 2. 刷防护材料
011503003014	硬木直型扶手 100mm×60mm			
011503003015	硬木直型扶手 60mm×65mm			
011503003016	硬木弧形扶手 150mm×60mm			1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503003017	硬木弧形扶手 100mm×60mm			
011503003018	硬木弧形扶手 60mm×65mm			
011503003019	硬木扶手 螺旋形			
011503003020	塑料扶手	m	按设计图示以扶手中心线长度计算	1. 扶手及弯头制作、安装 2. 刷防护材料
011503004001	大理石直形栏板	m	按设计图示以扶手中心线长度计算	安装
011503004002	大理石弧形栏板			扶手及弯头制作、安装
011503004003	大理石直形扶手			
011503004004	大理石弧形扶手			安装

5.15.5 浴厕配件

浴厕配件工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.5 的规定执行。

表 5.15.5 浴厕配件（编码：011505）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011505001001	石材洗漱台 面积≤1 m²	m²	按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积；挡板、吊沿板面积并入台面面积内	安装
011505001002	石材洗漱台 面积>1 m²			
011505001003	石材台面面盆 开孔	个		
011505002001	毛巾杆 不锈钢	副	按设计图示数量计算	安装
011505002002	毛巾杆 塑料			
011505002003	毛巾环			
011505002004	浴帘杆 不锈钢			
011505002005	浴缸拉手 不锈钢			
011505002006	肥皂盒 搁放式	只		
011505002007	肥皂盒 嵌入式			
011505002008	卫生纸盒			
011505002009	不锈钢晒衣架	套		
011505002010	不锈钢晾衣绳			
011505003001	盥洗室台镜 镜面玻璃品种及规格： 框材质及断面尺寸： 基层材料种类：	m²	按设计图示尺寸以边框外围面积计算	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装
011505004001	盥洗室镜箱 材质及规格：_____	个	按设计图示数量计算	1. 基层安装 2. 箱体制作、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆

5.15.6 旗杆、黑板

旗杆工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.6 的规定执行。

表 5.15.6 旗杆、黑板（编码：011506）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011506002001	手动不锈钢旗杆 高度 9m	根	按设计图示数量计算	1. 土石挖、填、运 2. 基础混凝土浇注 3. 旗杆制作、安装 4. 旗杆台座制作、饰面
011506002002	手动不锈钢旗杆 高度 12m			
011506002003	手动不锈钢旗杆 高度 15m			
011506002004	手动不锈钢旗杆 高度 18m			
011506003001	升降黑板安装 4000mm×2000mm	m ²	升降黑板按框外围面积计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
011506003002	升降黑板安装 6000mm×2000mm			
011506003003	升降黑板安装 9000mm×2000mm			

5.15.7 招牌、灯箱

招牌、灯箱工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.7 的规定执行。

表 5.15.7 招牌、灯箱（编码：011507）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011507001001	招牌、灯箱木骨架	m ²	按设计图示饰面尺寸正立面面积计算	1. 放样、下料、制作成型 2. 刷防腐油 3. 安装固定 4. 成品校正
011507001002	招牌、灯箱型钢骨架	t	按设计图示尺寸乘以单位理论质量计算	1. 放样、划线、下料、切割、平直、钻孔 2. 拼接、焊接 3. 补刷防锈漆 4. 安装固定、成品校正
011507001003	招牌、灯箱基层 安装在木骨架上	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、下料 2. 钉贴基层板
011507001004	招牌、灯箱基层 安装在钢骨架上			
011507001005	招牌、灯箱面层 镀锌薄钢板 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板
011507001006	招牌、灯箱面层 铝扣板 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板
011507001007	招牌、灯箱面层 亚克力板 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板
011507001008	招牌、灯箱面层 透光彩灯箱布 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板
011507001009	招牌、灯箱面层 不锈钢饰面板 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板
011507001010	招牌、灯箱面层 铝塑板 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板
011507001011	招牌、灯箱面层 玻璃 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板
011507001012	招牌、灯箱面层 防火板 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板
011507001013	招牌、灯箱面层 木饰面板 面层品种及规格：_____	m ²	板按设计图示饰面尺寸展开面积计算	1. 定位、裁板 2. 安装面层板

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011507002001	竖式标箱 材料种类及规格： ____	个	按设计图示数量计算	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆
011507003001	成品灯箱 材料种类及规格： ____	个	按设计图示数量计算	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆
011507004001	信报箱 材料种类及规格： ____	个	按设计图示数量计算	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆

5.15.8 美术字

美术字工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.8 的规定执行。

表 5.15.8 美术字（编码：011508）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011508001001	木质字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ （混凝土面上）	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001002	木质字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ （块料面上）			
011508001003	木质字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ （其他面上）			
011508001004	木质字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ （混凝土面上）	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001005	木质字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ （块料面上）			
011508001006	木质字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ （其他面上）			
011508001007	木质字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ （混凝土面上）	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001008	木质字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ （块料面上）			
011508001009	木质字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ （其他面上）			
011508001010	金属字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ （混凝土面上）	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001011	金属字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ （块料面上）			
011508001012	金属字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ （其他面上）			
011508001013	金属字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ （混凝土面上）	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001014	金属字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ （块料面上）			
011508001015	金属字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ （其他面上）			
011508001016	金属字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ （混凝土面上）	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001017	金属字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ （块料面上）			
011508001018	金属字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ （其他面上）			
011508001019	金属字 $1.0 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 2.0 \text{ m}^2$ （混凝土面上）	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001020	金属字 $1.0 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 2.0 \text{ m}^2$ （块料面上）			
011508001021	金属字 $1.0 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 2.0 \text{ m}^2$ （其他面上）			
011508001022	金属字 面积 $\leq 4.0 \text{ m}^2$ 钢骨架上			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011508001023	石材字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001024	石材字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ (块料面上)			
011508001025	石材字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ (其他面上)			
011508001026	石材字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ (混凝土面上)			
011508001027	石材字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ (块料面上)			
011508001028	石材字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ (其他面上)			
011508001029	聚氯乙烯字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001030	聚氯乙烯字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ (块料面上)			
011508001031	聚氯乙烯字 面积 $\leq 0.2 \text{ m}^2$ (其他面上)			
011508001032	聚氯乙烯字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001033	聚氯乙烯字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ (块料面上)			
011508001034	聚氯乙烯字 $0.2 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 0.5 \text{ m}^2$ (其他面上)			
011508001035	聚氯乙烯字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001036	聚氯乙烯字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ (块料面上)			
011508001037	聚氯乙烯字 $0.5 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 1.0 \text{ m}^2$ (其他面上)			
011508001038	聚氯乙烯字 $1.0 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 2.0 \text{ m}^2$ (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001039	聚氯乙烯字 $1.0 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 2.0 \text{ m}^2$ (块料面上)			
011508001040	聚氯乙烯字 $1.0 \text{ m}^2 < \text{面积} \leq 2.0 \text{ m}^2$ (其他面上)			
011508001041	聚氯乙烯字 面积 $\leq 4.0 \text{ m}^2$ (钢骨架上)			
011508001042	不发光亚克力字 面积 $\leq 1.0 \text{ m}^2$ (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001043	不发光亚克力字 面积 $\leq 1.0 \text{ m}^2$ (块料面上)			
011508001044	不发光亚克力字 面积 $\leq 1.0 \text{ m}^2$ (其他面上)			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011508001045	不发光亚克力字 1.0 m ² < 面积 ≤ 2.0 m ² (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001046	不发光亚克力字 1.0 m ² < 面积 ≤ 2.0 m ² (块料面上)			
011508001047	不发光亚克力字 1.0 m ² < 面积 ≤ 2.0 m ² (其他面上)			
011508001048	不发光亚克力字 面积 ≤ 4.0 m ² 钢骨架上			
011508001049	发光亚克力字 面积 ≤ 1.0 m ² (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001050	发光亚克力字 面积 ≤ 1.0 m ² (块料面上)			
011508001051	发光亚克力字 面积 ≤ 1.0 m ² (其他面上)			
011508001052	发光亚克力字 1.0 m ² < 面积 ≤ 2.0 m ² (混凝土面上)	个	按设计图示数量计算	1. 字样排列 2. 打眼、下木楔 3. 拼装字样 4. 成品校正、安装
011508001053	发光亚克力字 1.0 m ² < 面积 ≤ 2.0 m ² (块料面上)			
011508001054	发光亚克力字 1.0 m ² < 面积 ≤ 2.0 m ² (其他面上)			
011508001055	发光亚克力字 面积 ≤ 4.0 m ² (钢骨架上)			

5.15.9 石材、瓷砖加工

石材、瓷砖加工工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.9 的规定执行。

表 5.15.9 石材、瓷砖加工（编码：011509）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011509001001	石材磨边	m	按设计图示打磨长度计算	磨边、抛光
011509001002	石材倒角		按设计倒角长度计算	切割、抛光
011509001003	石材磨制、抛光 半圆边		按设计磨制、抛光、半圆边长度计算	1. 粘板、磨边 2. 成型、抛光
011509001004	石材磨制、抛光 加厚半圆边			
011509001005	石材开槽 断面面积 $\leq 30\text{mm}^2$	m	按块料成型开槽长度计算	1. 开槽 2. 抛光
011509001006	石材开槽 $30\text{mm}^2 < \text{断面面积} \leq 100\text{mm}^2$			
011509001007	石材开槽 $100\text{mm}^2 < \text{断面面积} \leq 200\text{mm}^2$			
011509001008	石材开孔 周长 $\leq 400\text{mm}$	个	按成型孔洞数量计算	切割
011509001009	石材开孔 $400\text{mm} < \text{周长} \leq 800\text{mm}$			
011509001010	石材开孔 $800\text{mm} < \text{周长} \leq 1000\text{mm}$			
011509001011	瓷砖倒角	m	按设计倒角长度计算	切割、抛光
011509001012	瓷砖开孔 周长 $\leq 400\text{mm}$	个	按成型孔洞数量计算	切割
011509001013	瓷砖开孔 $400\text{mm} < \text{周长} \leq 800\text{mm}$			
011509001014	瓷砖开孔 $800\text{mm} < \text{周长} \leq 1000\text{mm}$			

5.15.10 建筑外遮阳

建筑外遮阳工程量清单的项目设置、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.15.10 的规定执行。

表 5.15.10 建筑外遮阳（编码：011510）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011510001001	建筑外遮阳 导轨导向式手动卷帘遮阳	m²	按设计图示卷帘宽度乘以卷帘高度(包括卷帘盒高度)以面积计算	1. 导轨、卷帘盒、手动和电机驱动装置安装、调试
011510001002	建筑外遮阳 导轨导向式电动卷帘遮阳			2. 附件安装、调试
011510001003	建筑外遮阳 手动导向式导轨织物遮阳			导轨、罩壳及附件的安装和调试
011510001004	建筑外遮阳 手动导向式导索织物遮阳			
011510001005	建筑外遮阳 电动式导索百叶帘遮阳	m²	按设计图示叶片帘宽度乘以叶片帘高度(包括帘片盒高度)以面积计算	导轨、罩壳及附件的安装和调试
011510001006	建筑外遮阳 电动式导轨百叶帘遮阳			
011510001007	建筑外遮阳 固定式翼片遮阳	m²	均按设计图示尺寸以面积计算	1. 翼片固定
011510001008	建筑外遮阳 可调式翼片遮阳			2. 配件和电机安装和调试
011510001009	建筑外遮阳 水平格栅遮阳	m²		1. 龙骨固定
011510001010	建筑外遮阳 垂直格栅遮阳			

5.15.11 相关问题及说明

- 5.15.11.1 装饰线条（顶角装饰线除外）须描述线条安装的部位为墙面或天棚面。
- 5.15.11.2 弧形、螺旋形的栏杆、扶手，应增加描述栏杆、扶手为弧形、螺旋形。
- 5.15.11.3 铸铁花件围墙栏杆不包括栏杆的面漆及压脚混凝土梁捣制，栏杆面漆及压脚混凝土梁另按相应项目列项。
- 5.15.11.4 美术字按最大外接矩形面积区分规格按相应清单项目列项。
- 5.15.11.5 石材洗漱台清单项目不包括石材磨边、倒角及开面盆洞口，如发生时另按本章相应清单项目执行。
- 5.15.11.6 招牌、灯箱相应清单项目不包括灯饰、灯光、店徽、其他艺术装饰。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.16 措施项目

5.16.1 技术措施项目

技术措施项目工程量清单设置、计量单位，应按 5.16.1 的规定执行。

表 5.16.1 技术措施项目（编码：011601）

项目编码	项目名称	计量单位	工作内容
011601001001	脚手架	项	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
011601002001	垂直运输	项	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
011601003001	大型机械进出场及安拆 （垂直运输机械除外）	项	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
011601004001	现场拼装平台摊销	项	拼装平台制作、安装、拆除
011601005001	钢构件安装支承胎架摊销	项	支承胎架制作、安装、拆除
011601006001	建筑垃圾外运及处置	项	运输、消纳，包括根据当地有关规定需完成的消纳和处置等的全部工作
011601007001	已完工程及设备保护	项	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施
011601008001	建筑物超高加压水泵	项	自来水压不足所需增压施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班
011601009001	其他技术措施	项	

5.16.2 综合措施项目

综合措施项目工程量清单设置、计量单位，应按 5.16.2 的规定执行。

表 5.16.2 综合措施项目（编码：011602）

项目编码	项目名称	计量单位	工作内容
011602001001	安全生产费	项	施工现场安全施工所需的各项措施
011602002001	文明临设环保费	项	文明施工费：施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 临时设施费：为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 环境保护费：施工现场为达到环保要求所需的各项措施
011602003001	雨季施工增加费	项	在雨季施工，排除雨水等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
011602004001	暗室施工增加费	项	因在暗室施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员劳动效率降低等内容
011602005001	压缩定额工期增加费	项	工程发包时发包人要求压缩工期天数超过定额工期的 20%由此产生的费用
011602006001	其他综合措施	项	

5.16.3 相关问题及说明

- 5.16.3.1 发包人提供设计图纸并要求按其施工的措施项目，可参照分部分项工程补充编码列项。
- 5.16.3.2 本附录“脚手架”包括工程施工过程中，按照相关规范要求及满足施工作业的需求所搭设的全部脚手架。
- 5.16.3.3 本附录“垂直运输”仅包括工程施工过程中的大型垂直运输机械。使用其他吊装机械及人力辅助工器具进行的垂直运输，包含在相应分部分项工作内容中。
- 5.16.3.4 其他措施项目必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及包含范围。
- 5.16.3.5 建筑物超高加压水泵适用于自来水压不足所需增压的加压水泵。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用